

ANEXO – EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA

Tabla de contenido

Evaluación del grado de criticidad de los indicadores de calidad individual:1



Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Estado del DIU para el nivel de tensión 1:	1
Estado del DIU para el nivel de tensión 2-3:	2
Estado del FIU para el nivel de tensión 1:	3
Estado del FIU para el nivel de tensión 2-3:	4
<i>Evaluación por municipio:</i>	<i>5</i>
ARAUCA:	5
ARAUQUITA:	8
CRAVO NORTE:	11
FORTUL:	14
PUERTO RONDON:	17
SARAVENA:	20
TAME:	23

Evaluación del grado de criticidad de los indicadores de calidad individual:

Estado del DIU para el nivel de tensión 1:

Conjunto de usuarios en estado de Atención - Nivel de tensión 1.

DPTO	MPIO	NIVEL_TENSION	GRUPO_CALIDAD	USUARIO_TOTAL	DIU_PROM_POND	DIUG	ESTADO_DIU_1
ARAUCA	ARAUCA	1	32.0	4984	225.1974232845104	288.0	Atención

Conjunto de usuarios en estado de Urgente - Nivel de tensión 1.

DPTO	MPIO	NIVEL_TENSION	GRUPO_CALIDAD	USUARIO_TOTAL	DIU_PROM_POND	DIUG	ESTADO_DIU_1
ARAUCA	PUERTO RONDON	1	22.0	1562	55.86214	48.48	Urgente

Conjunto de usuarios en estado de Crítico - Nivel de tensión 1.

DPTO	MPIO	NIVEL_TENSION	GRUPO_CALIDAD	USUARIO_TOTAL	DIU_PROM_POND	DIUG	ESTADO_DIU_1
ARAUCA	CRAVO NORTE	1	22.0	1282	77.45422	48.48	Crítico

Conjunto de usuarios en estado de Severo - Nivel de tensión 1.

DPTO	MPIO	NIVEL_TENSION	GRUPO_CALIDAD	USUARIO_TOTAL	DIU_PROM_POND	DIUG	ESTADO_DIU_1
ARAUCA	CRAVO NORTE	1	32.0	87	473.18168	288.0	Severo
ARAUCA	PUERTO RONDON	1	32.0	287	441.4808082578397	288.0	Severo

Estado del DIU para el nivel de tensión 2-3:

Conjunto de usuarios en estado de Atención - Nivel de tensión 2-3.

DPTO	MPIO	NIVEL_TENSION	GRUPO_CALIDAD	USUARIO_TOTAL	DIU_PROM_POND	DIUG	ESTADO_DIU_1
ARAUCA	PUERTO RONDON	2-3	22.0	24	33.49086	37.648	Atención

Conjunto de usuarios en estado de Urgente - Nivel de tensión 2-3.

DPTO	MPIO	NIVEL_TENSION	GRUPO_CALIDAD	USUARIO_TOTAL	DIU_PROM_POND	DIUG	ESTADO_DIU_1
ARAUCA	CRAVO NORTE	2-3	22.0	29	39.82844	37.648	Urgente

Estado del FIU para el nivel de tensión 1:

Conjunto de usuarios en estado de Atención - Nivel de tensión 1.

DPTO	MPIO	NIVEL_TENSION	GRUPO_CALIDAD	USUARIO_TOTAL	FIU_PROM_POND	FIUG	ESTADO_FIU_1
ARAUCA	SARAVE NA	1	32.0	4588	29.487356918047077	32.0	Atención
ARAUCA	SARAVE NA	1	22.0	15984	10.24318	12.8	Atención
ARAUCA	TAME	1	32.0	8530	28.164591878077378	32.0	Atención
ARAUCA	FORTUL	1	32.0	3425	25.476790000000005	32.0	Atención

Conjunto de usuarios en estado de Urgente - Nivel de tensión 1.

DPTO	MPIO	NIVEL_TENSION	GRUPO_CALIDAD	USUARIO_TOTAL	FIU_PROM_POND	FIUG	ESTADO_FIU_1
ARAUCA	ARAQUITA	1	31.0	12651	65.67915902063078	55.2	Urgente
ARAUCA	ARAUCA	1	22.0	28579	13.51639	12.8	Urgente

Conjunto de usuarios en estado de Crítico - Nivel de tensión 1.

DPTO	MPIO	NIVEL_TENSION	GRUPO_CALIDAD	USUARIO_TOTAL	FIU_PROM_POND	FIUG	ESTADO_FIU_1
ARAUCA	PUERTO RONDON	1	32.0	287	120.2787443205575	32.0	Crítico
ARAUCA	ARAUCA	1	32.0	4984	54.80638180979133	32.0	Crítico
ARAUCA	CRAVO NORTE	1	22.0	1282	48.91888	12.8	Crítico
ARAUCA	PUERTO	1	22.0	1562	53.0	12.8	Crítico

	ROND ON						
ARAU CA	CRAV O NORTE	1	32.0	87	67.28736	32.0	Critico

Estado del FIU para el nivel de tensión 2-3:

Conjunto de usuarios en estado de Atención - Nivel de tensión 2-3.

DPTO	MPIO	NIVEL_TEN SION	GRUPO_CA LIDAD	USUARIO_T OTAL	FIU_PROM_ POND	FIUG	ESTADO_ FIU_1
ARAU CA	ARAU CA	2-3	32.0	138	25.260870797 101447	27.200000000 000003	Atención

Conjunto de usuarios en estado de Urgente - Nivel de tensión 2-3.

DPTO	MPIO	NIVEL_TEN SION	GRUPO_CALI DAD	USUARIO_TO TAL	FIU_PROM_P OND	FIU G	ESTADO_FI U_1
ARAU CA	ARAUQU ITA	2-3	21.0	59	9.0339	8.8	Urgente


Conjunto de usuarios en estado de Crítico - Nivel de tensión 2-3.

DPTO	MPIO	NIVEL_TENS ION	GRUPO_CALI DAD	USUARIO_TO TAL	FIU_PROM_P OND	FIU G	ESTADO_FI U_1
ARAU CA	CRAV O NORTE	2-3	22.0	29	26.34483	18.4	Critico
ARAU CA	PUERT O ROND ON	2-3	22.0	24	23.875	18.4	Critico

Evaluación por municipio:


ARAUCA:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

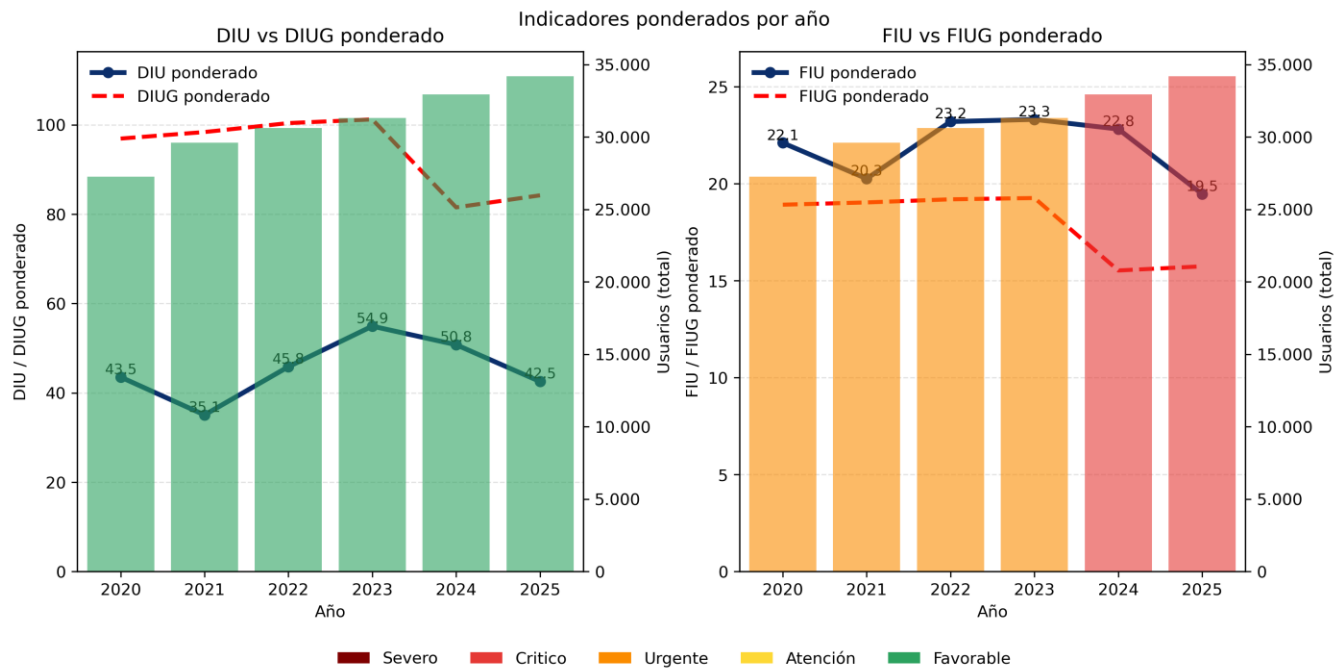


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

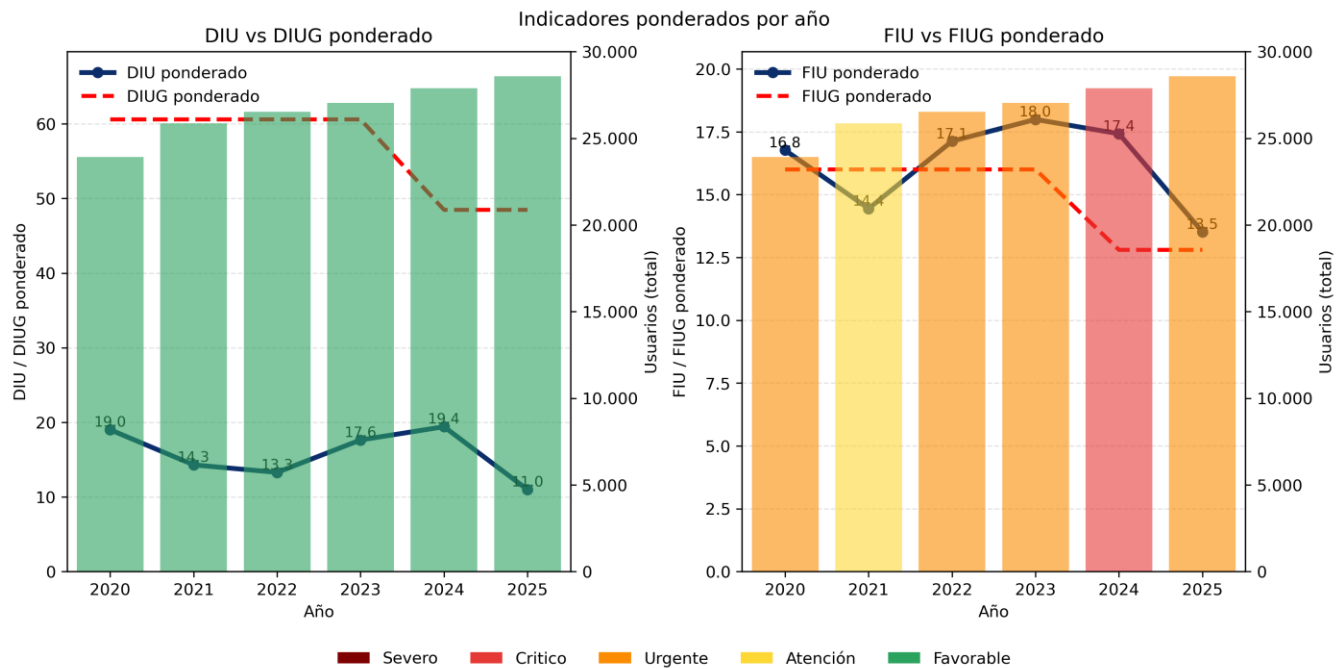


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 22.0:

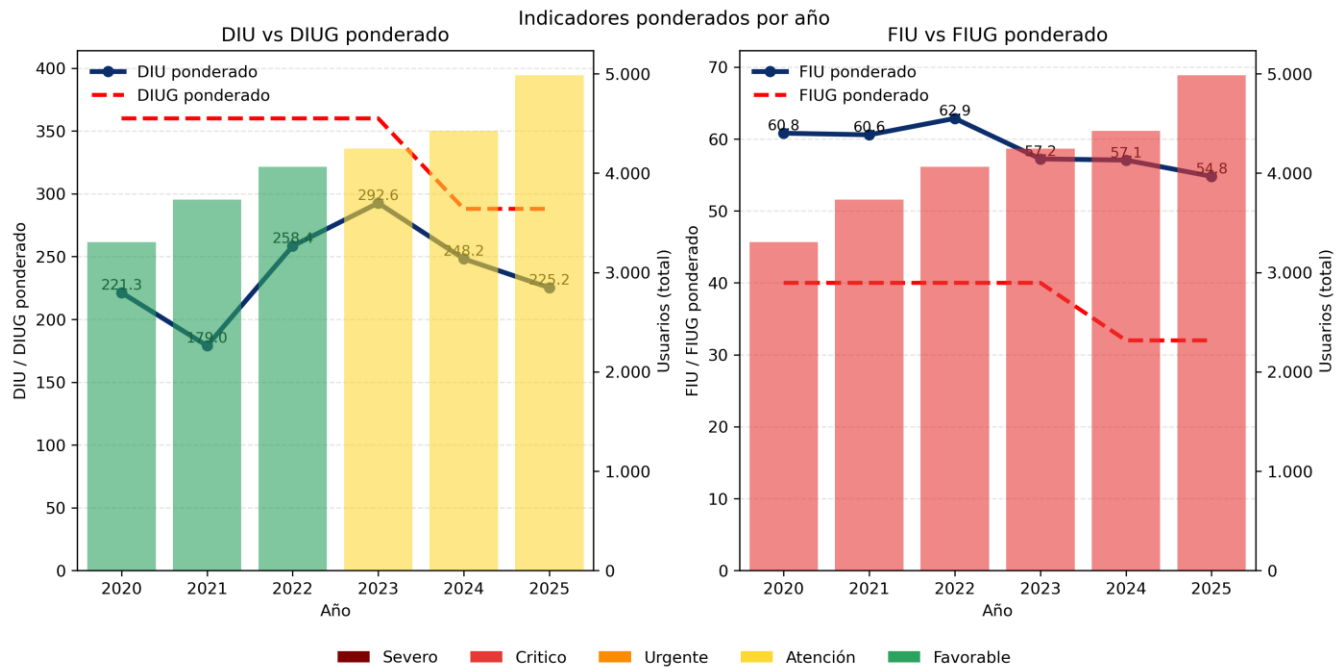

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:

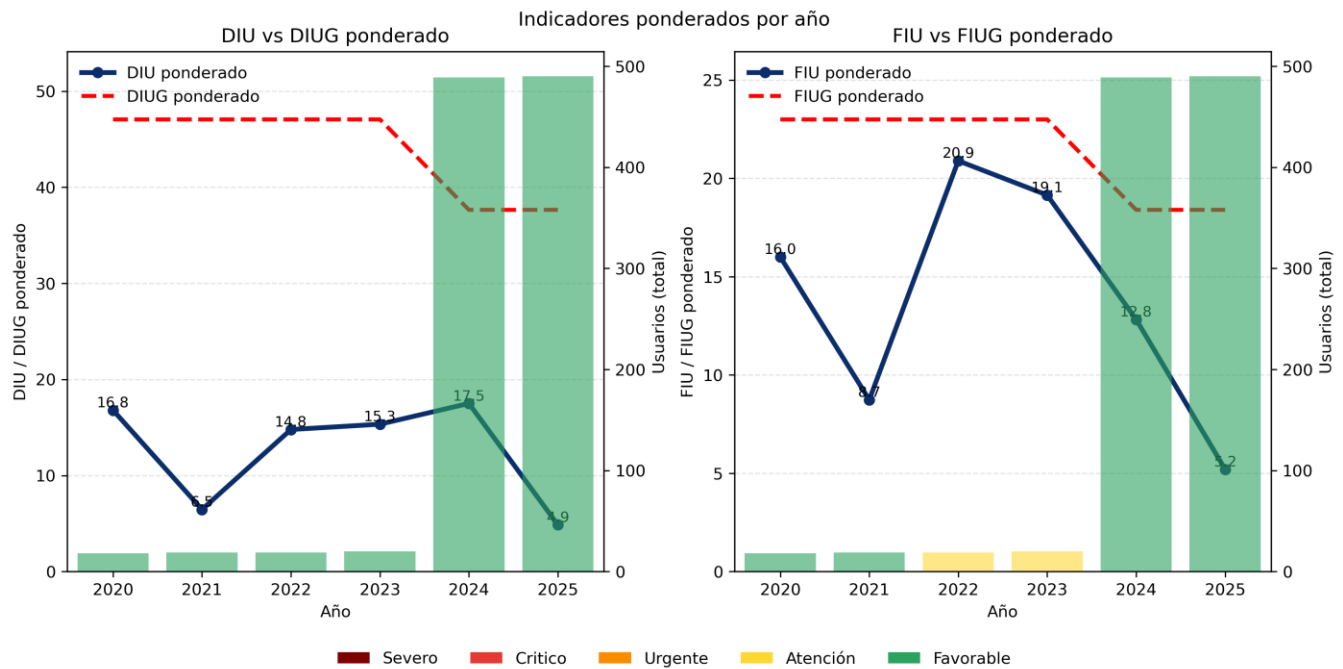


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 22.0:

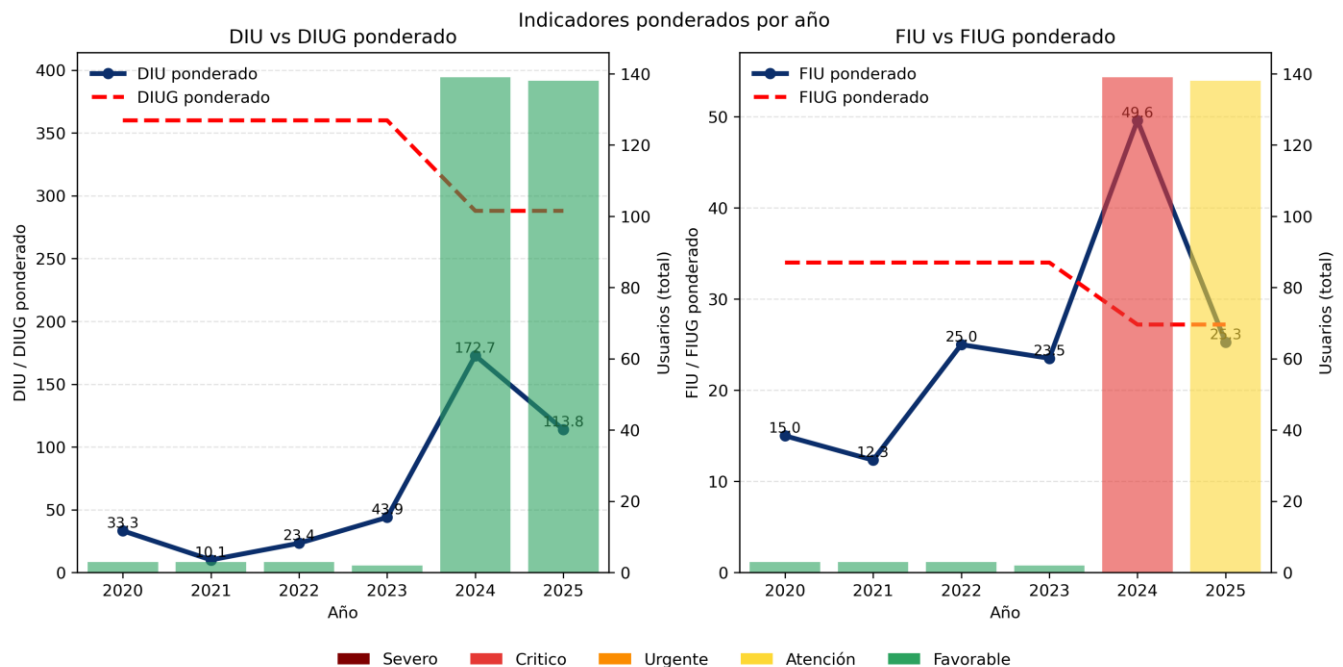

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 32.0:


ARAUQUITA:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

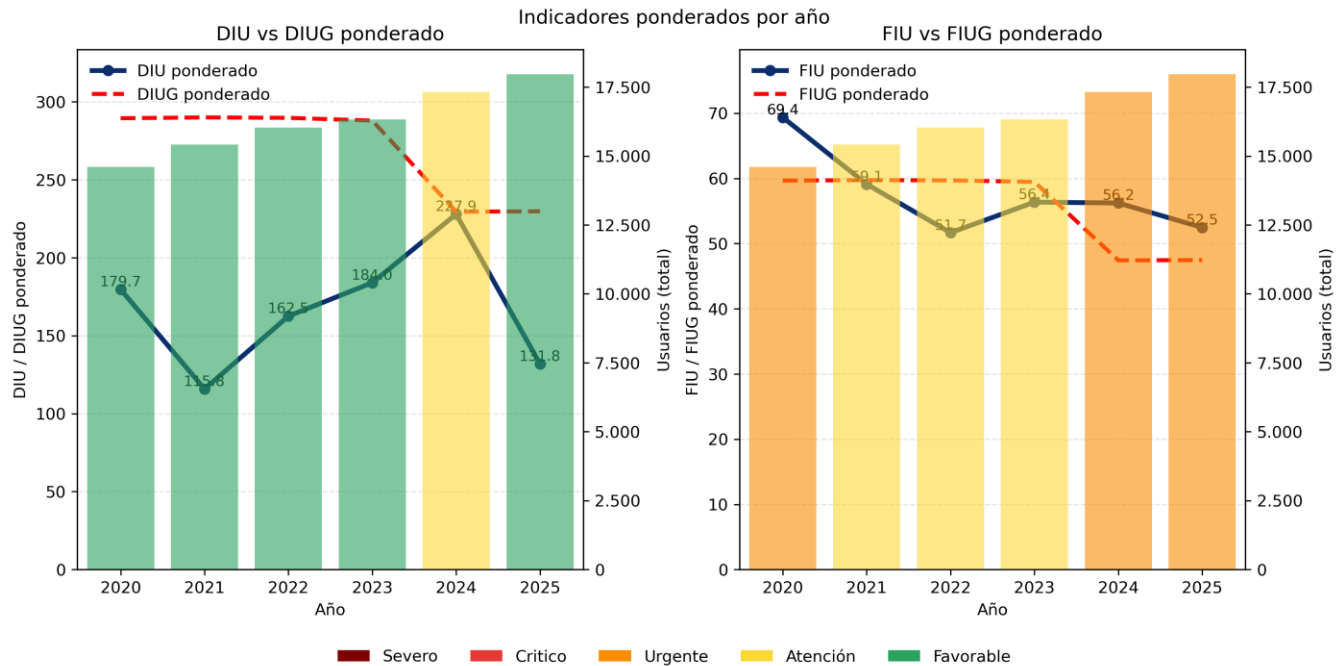


DIUPP/FIUPP

Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

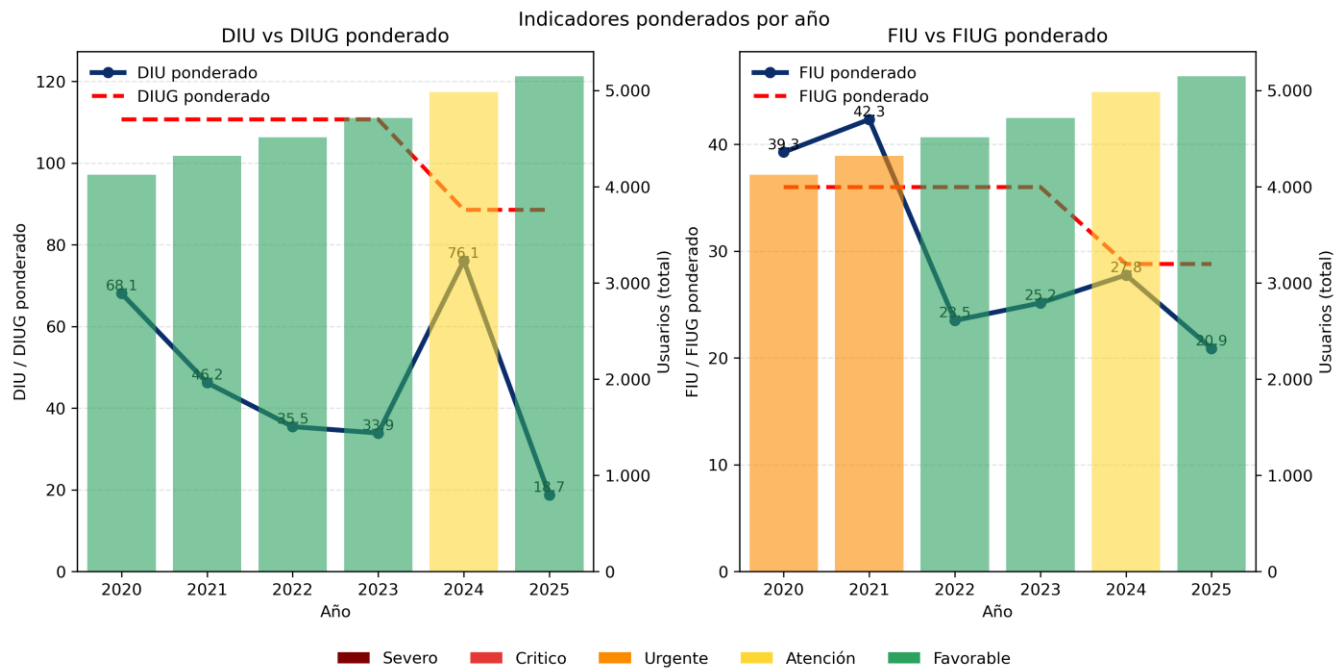


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 21.0:

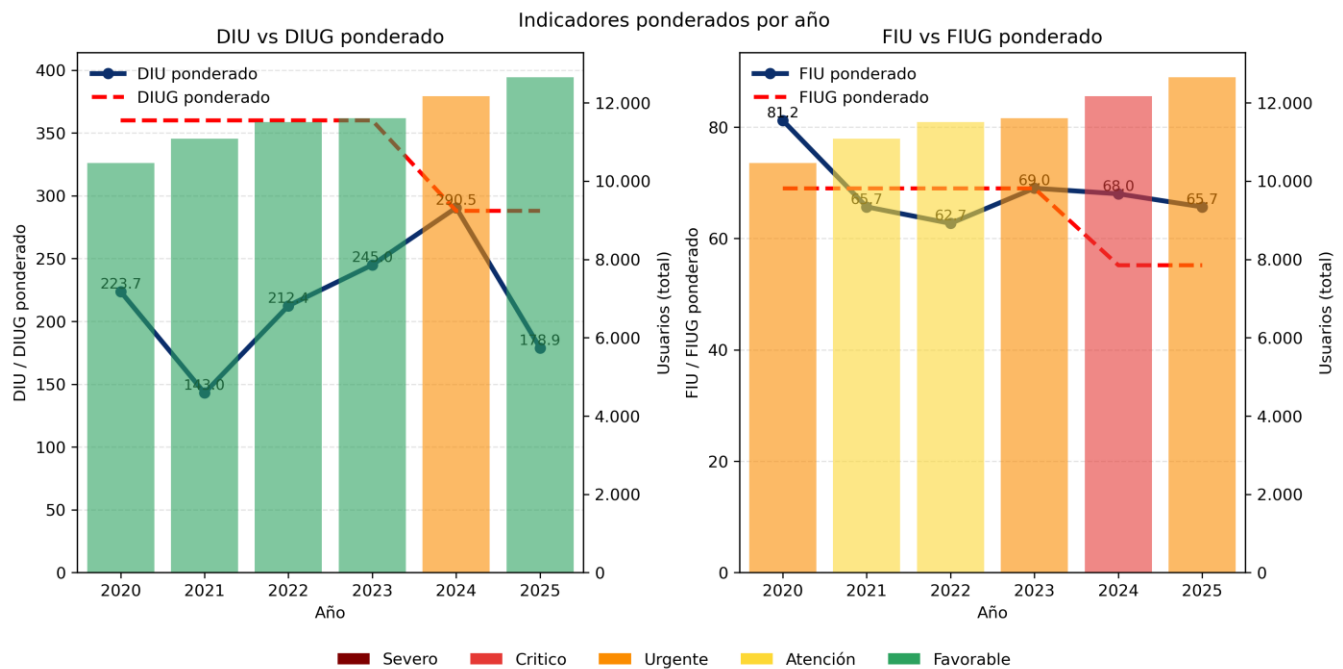


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 31.0:



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

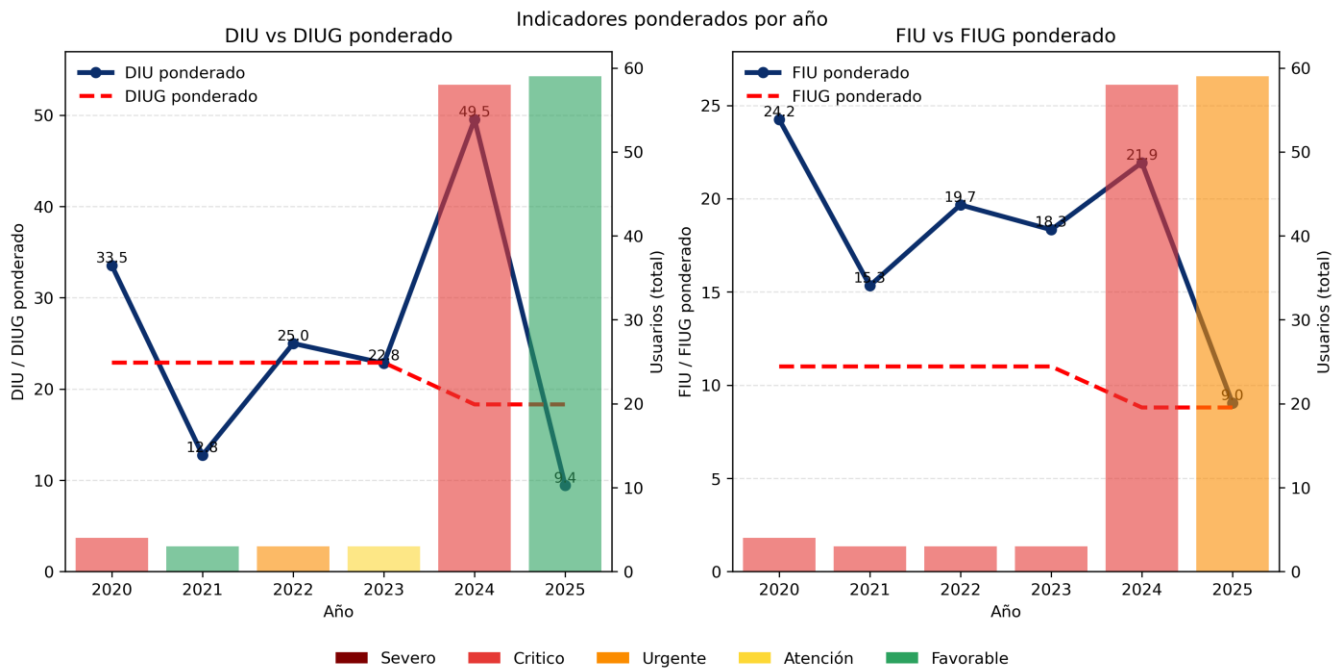


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 21.0:

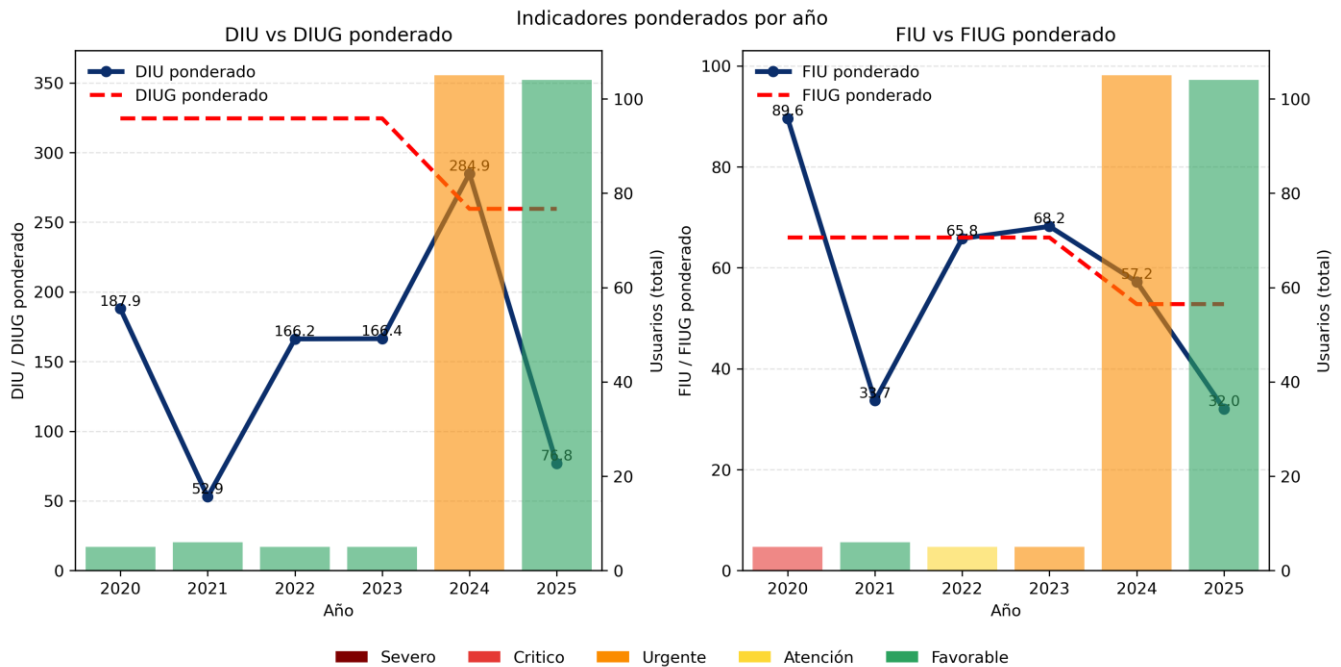

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 31.0:

CRAVO NORTE:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

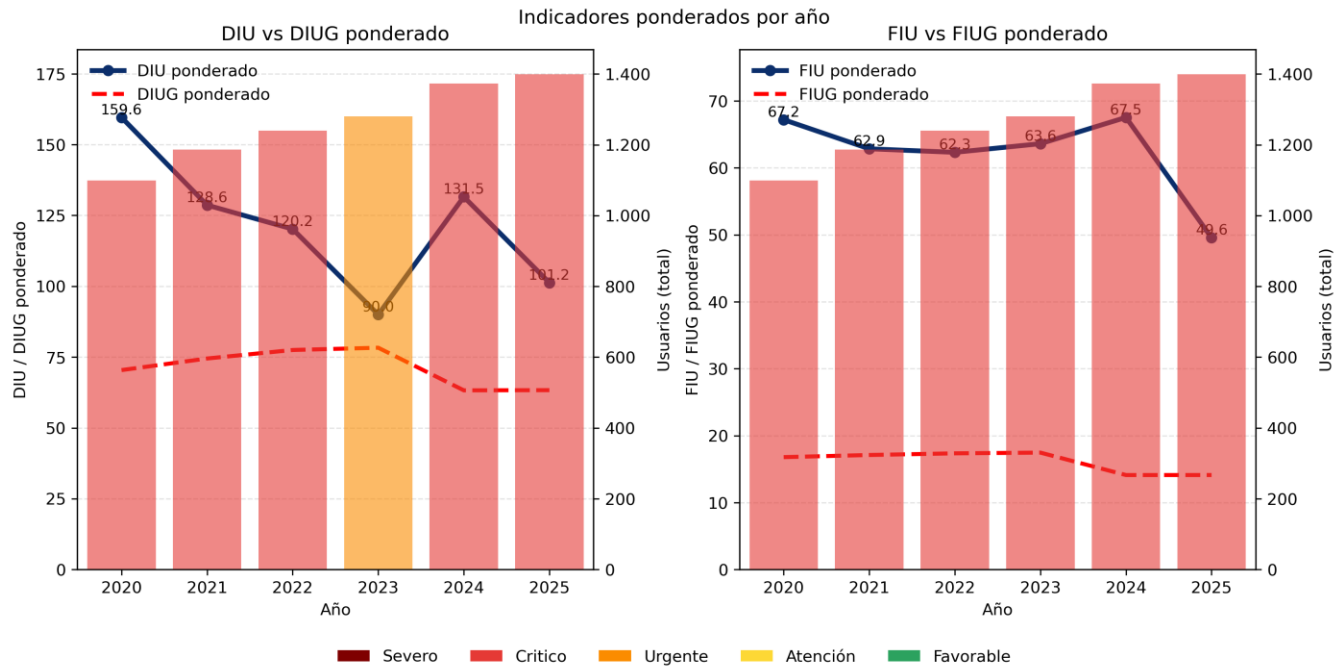


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

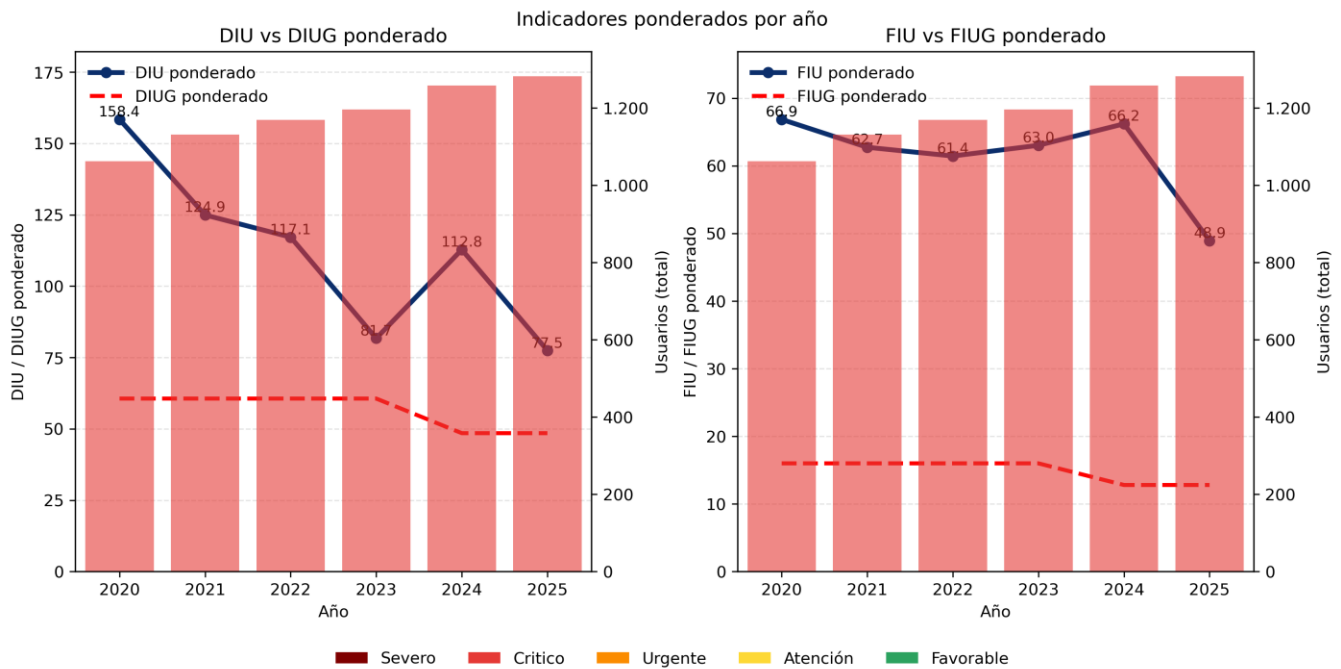


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 22.0:

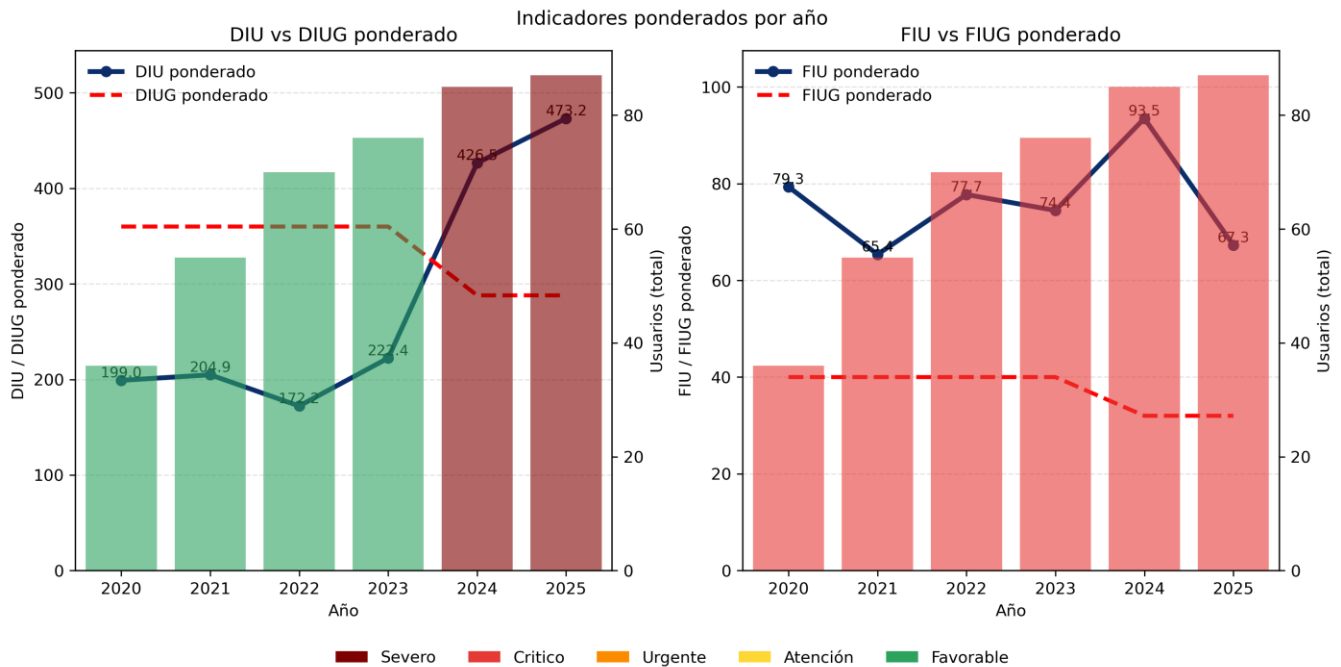


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

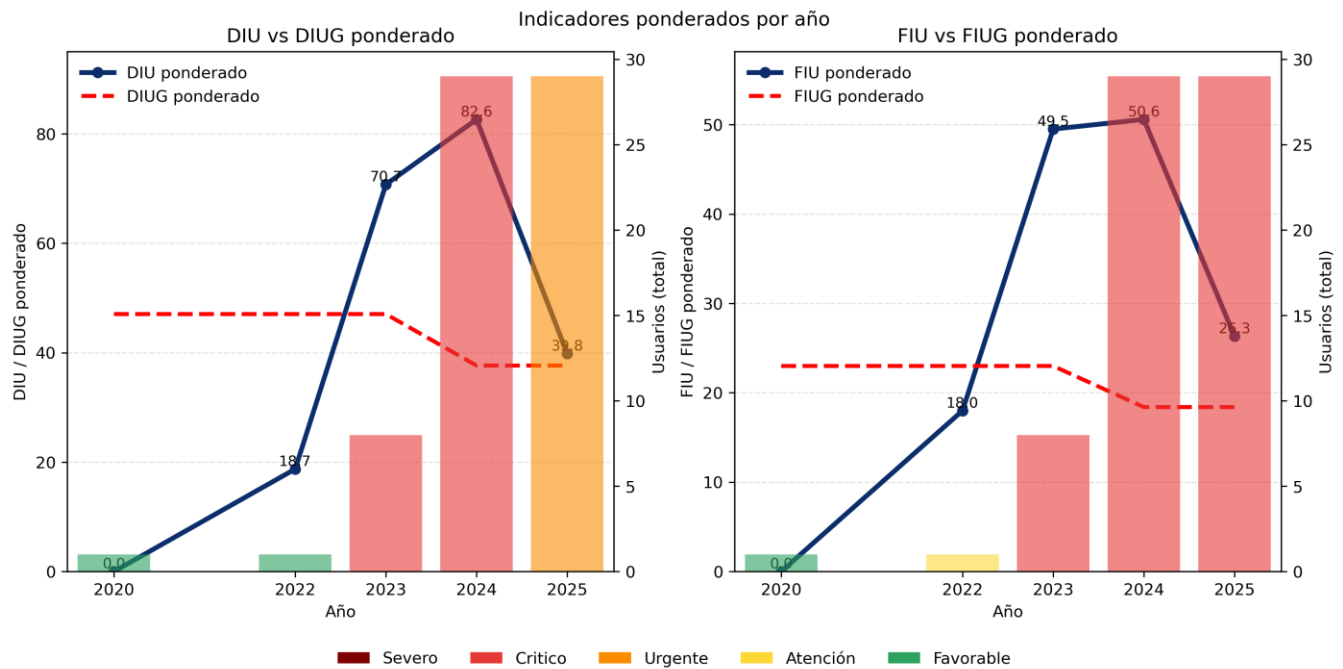


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 22.0:

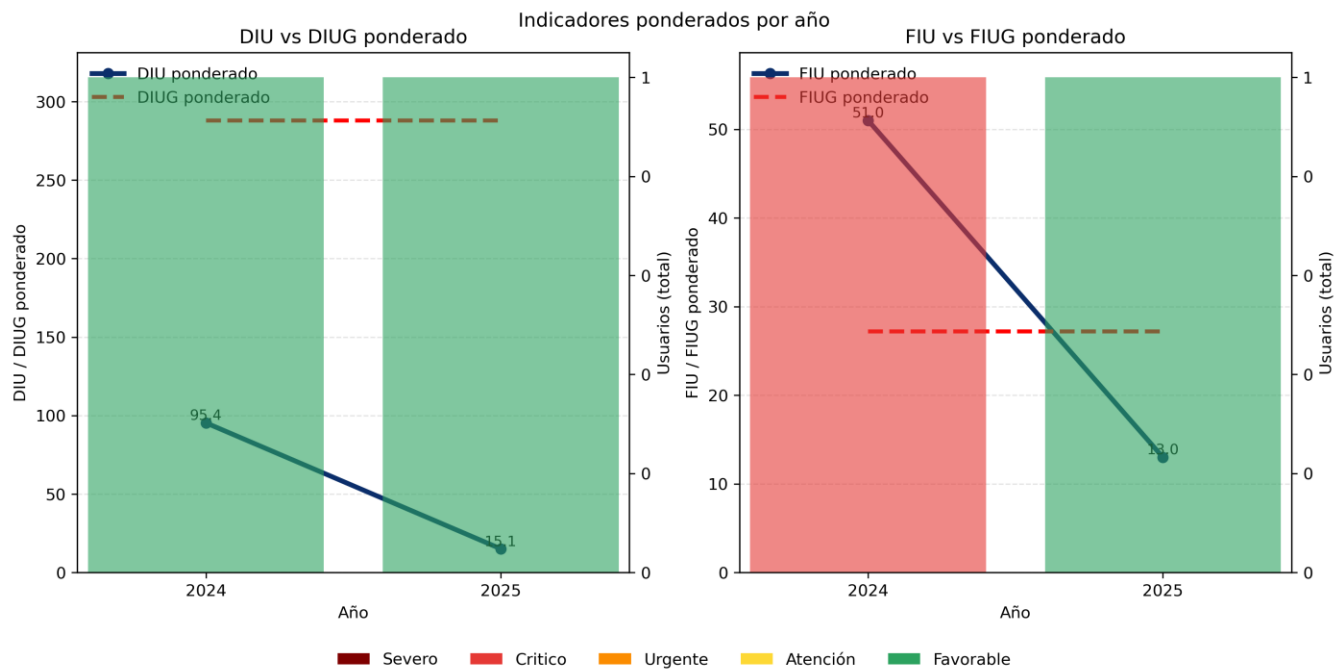

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 32.0:


FORTUL:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

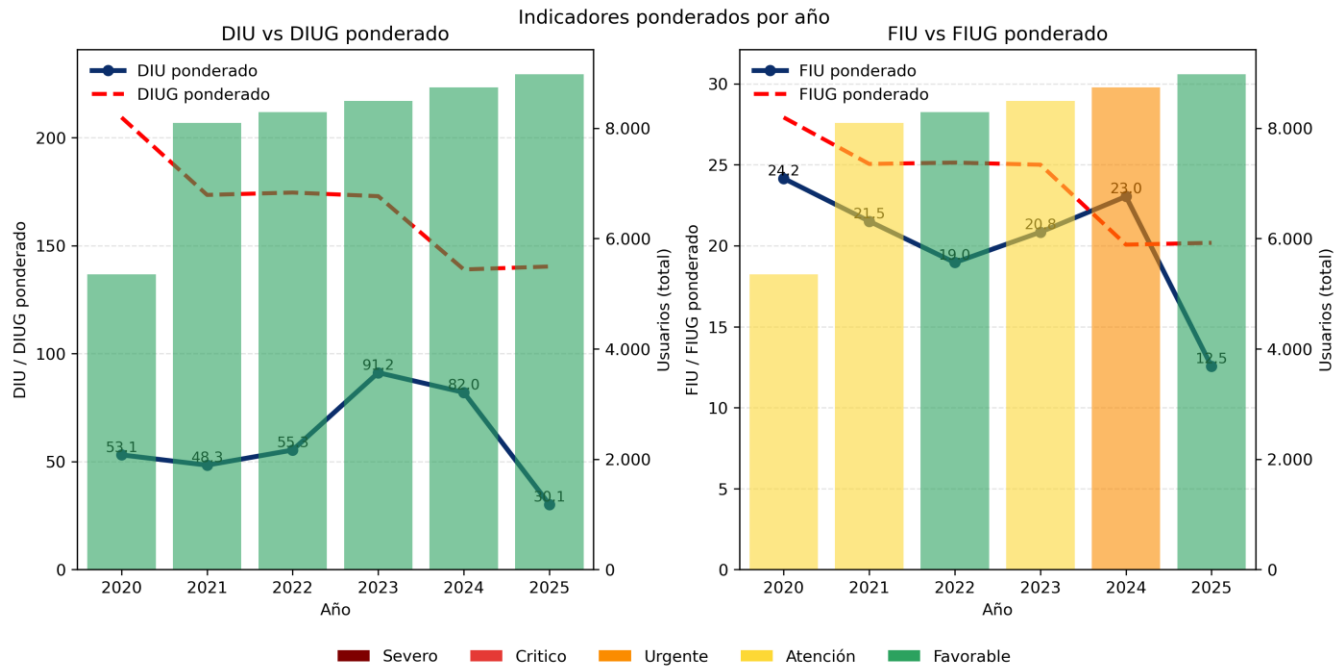


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

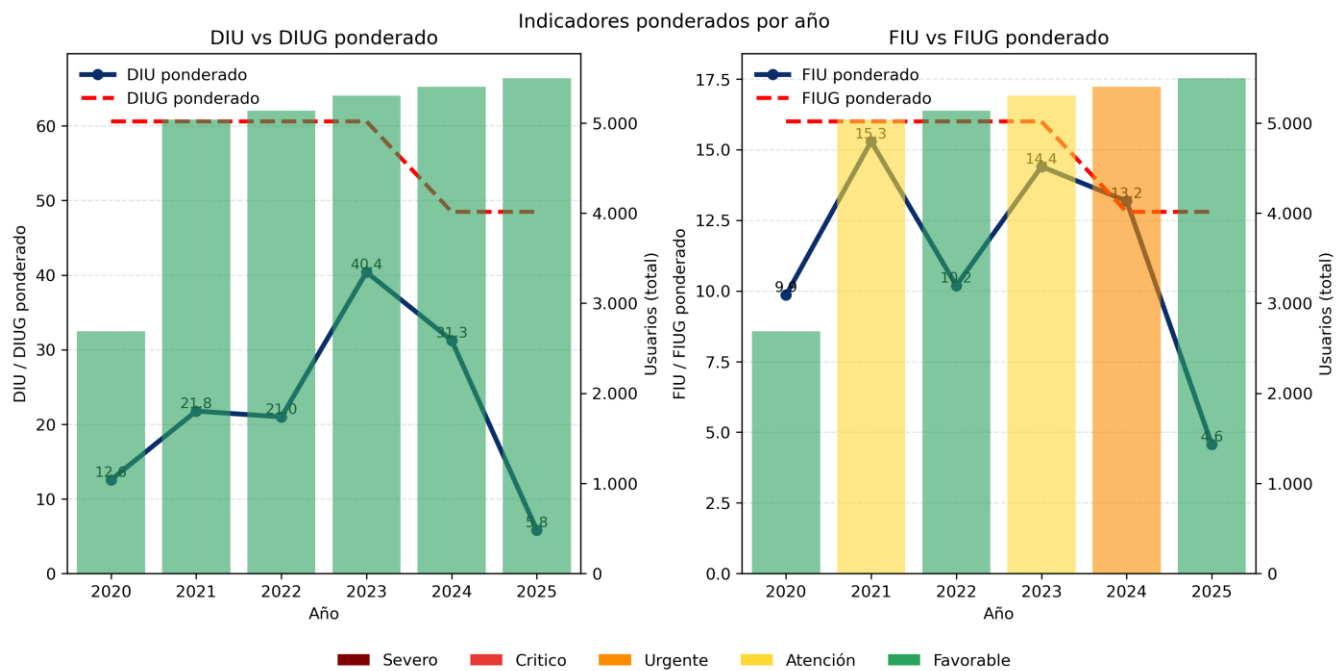


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 22.0:

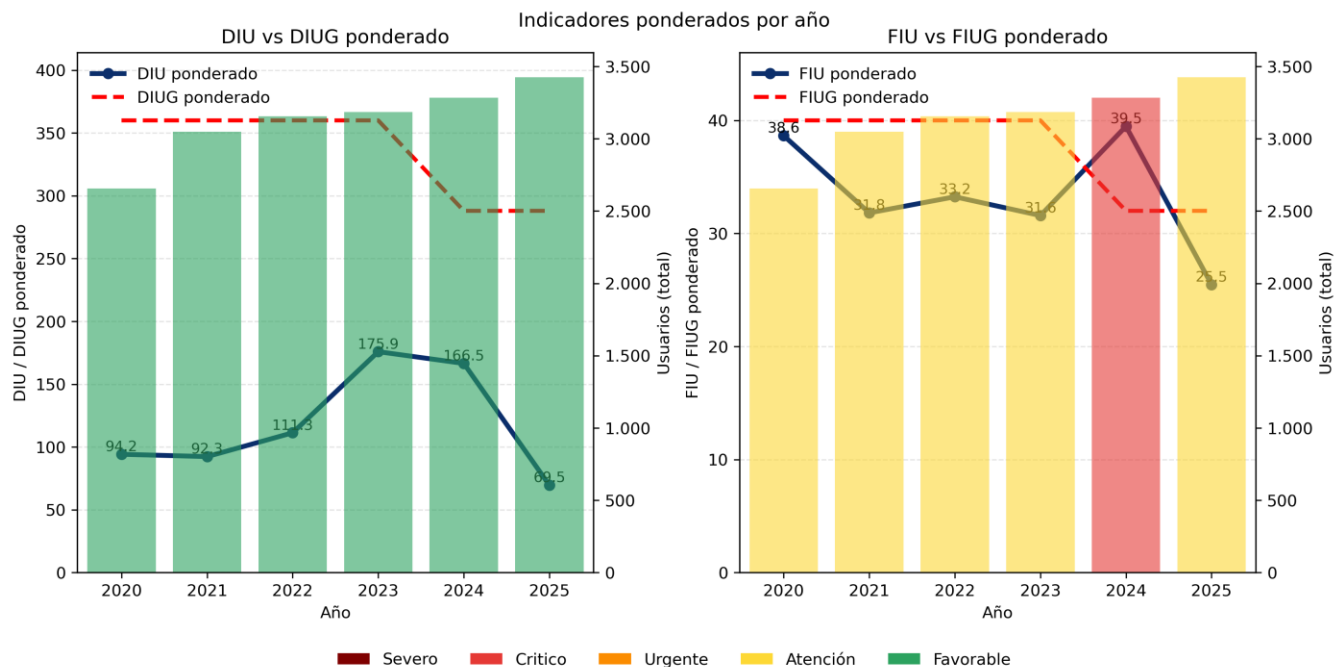

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:

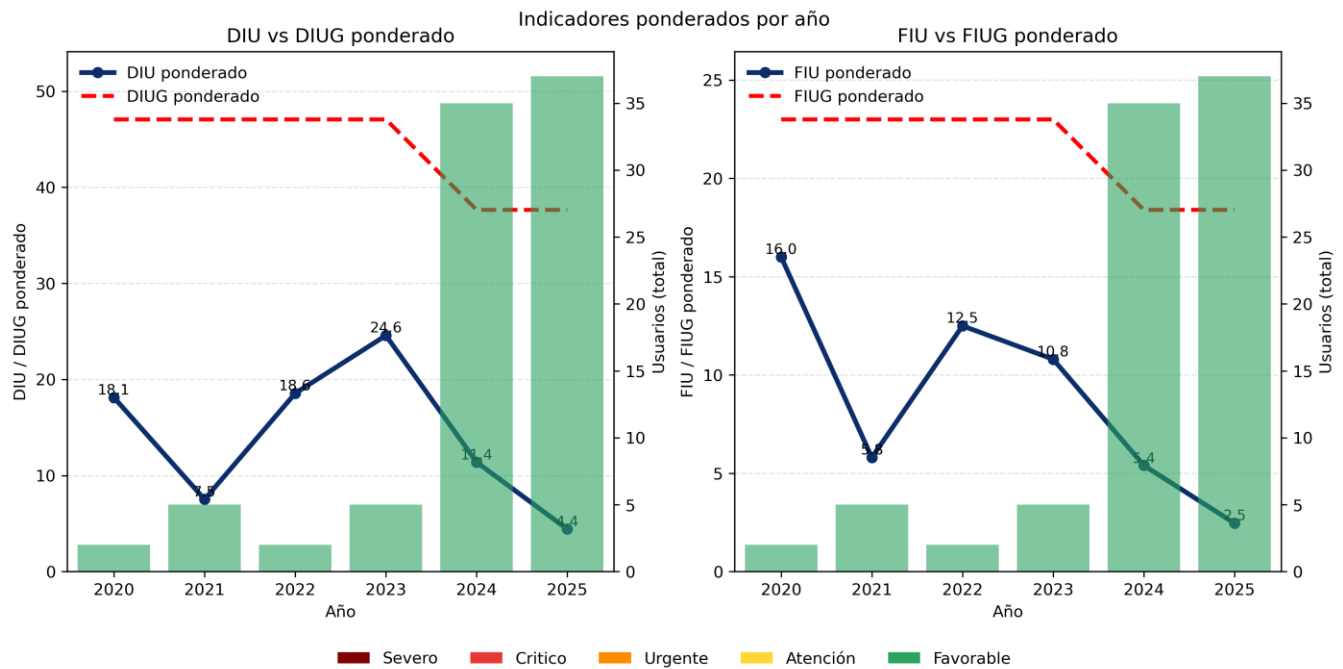


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 22.0:

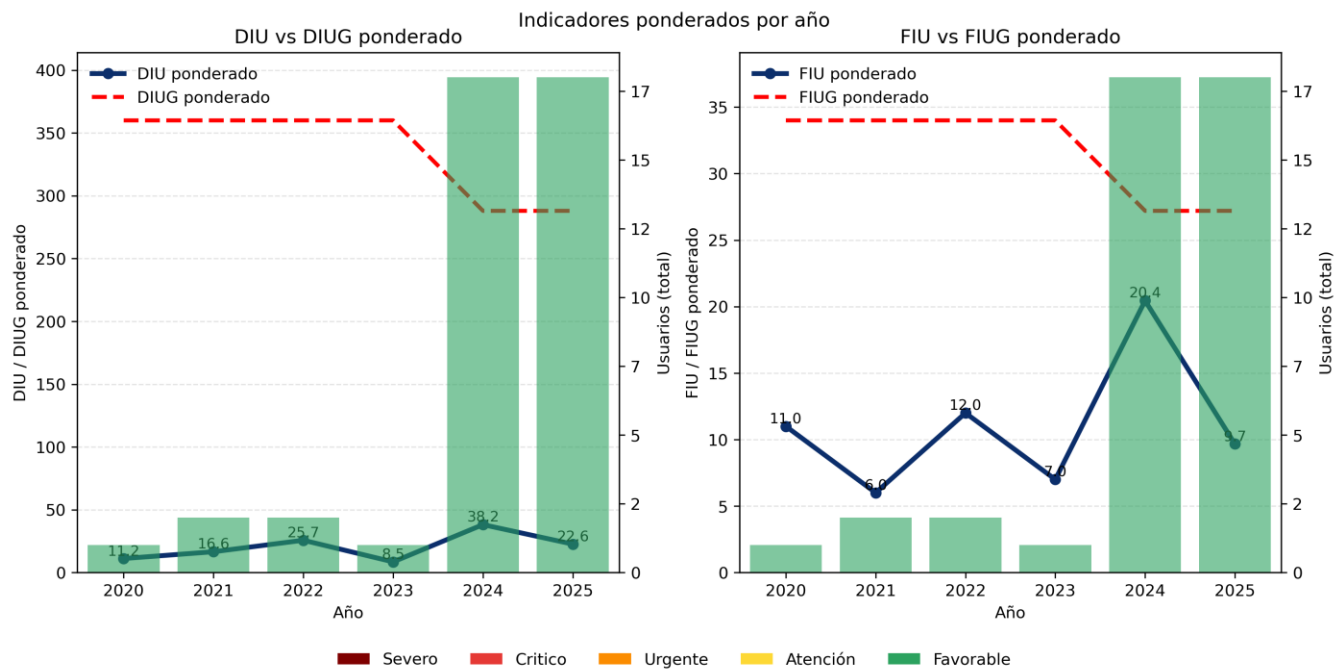

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 32.0:

PUERTO RONDON:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

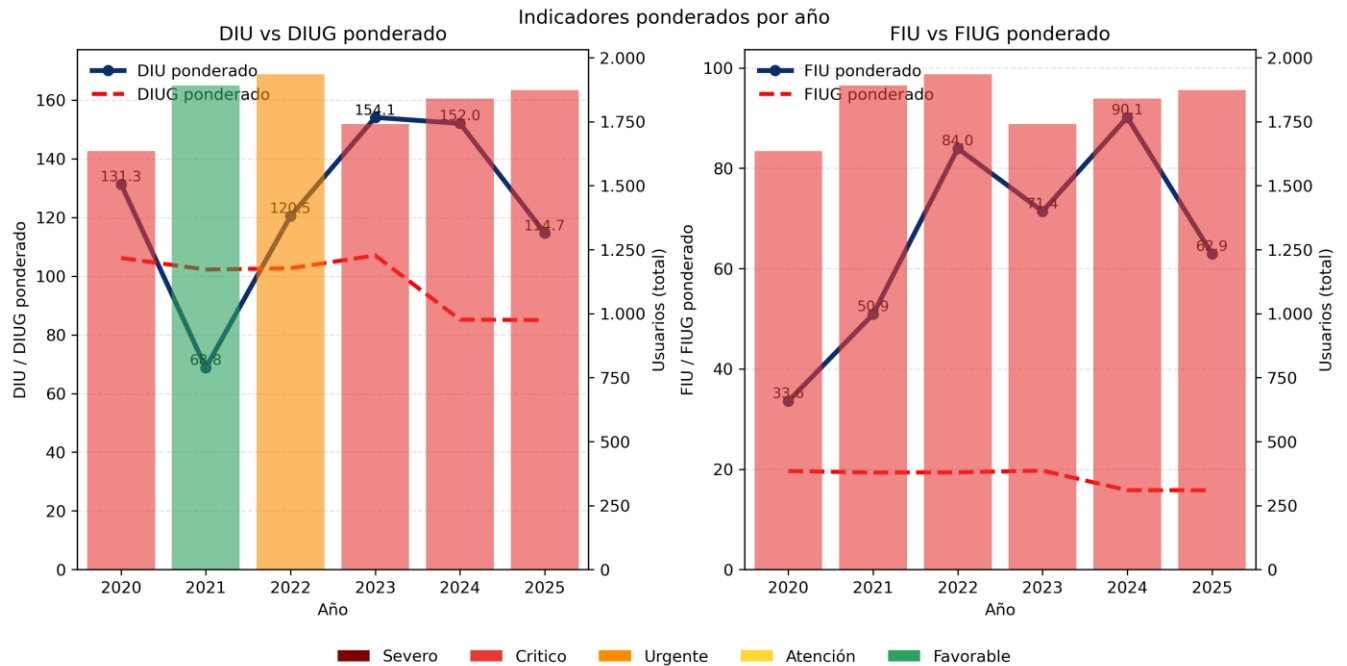


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

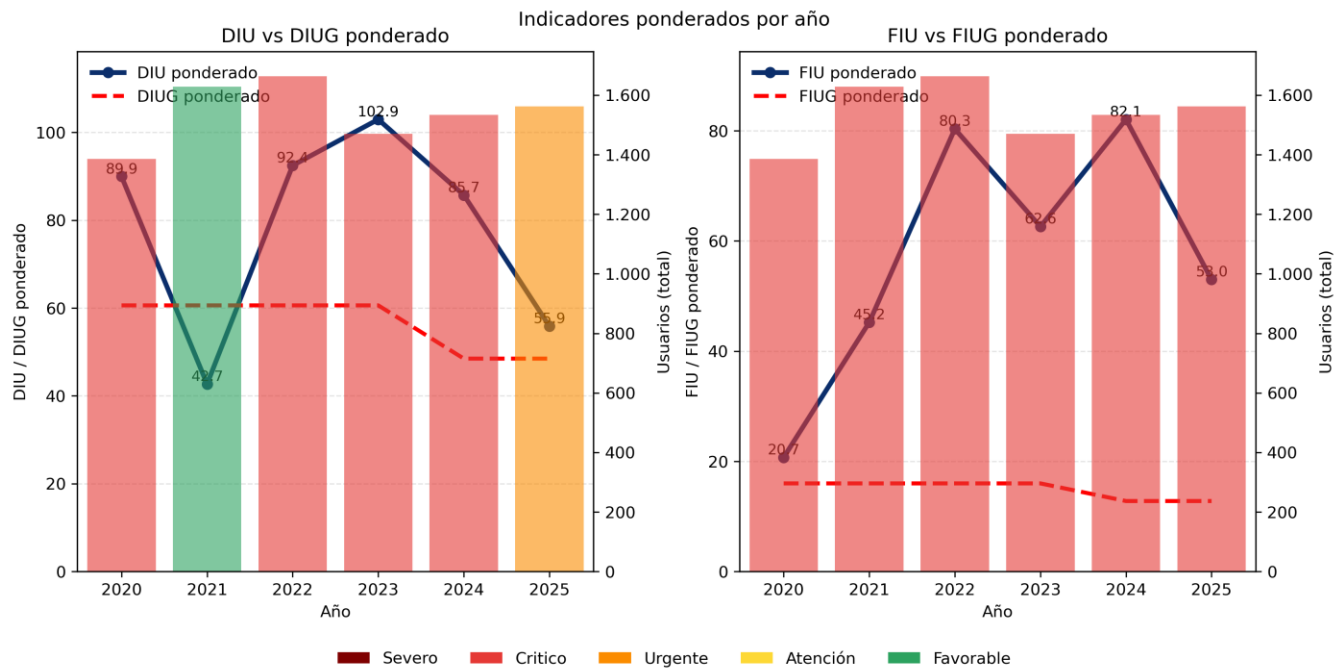


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 22.0:

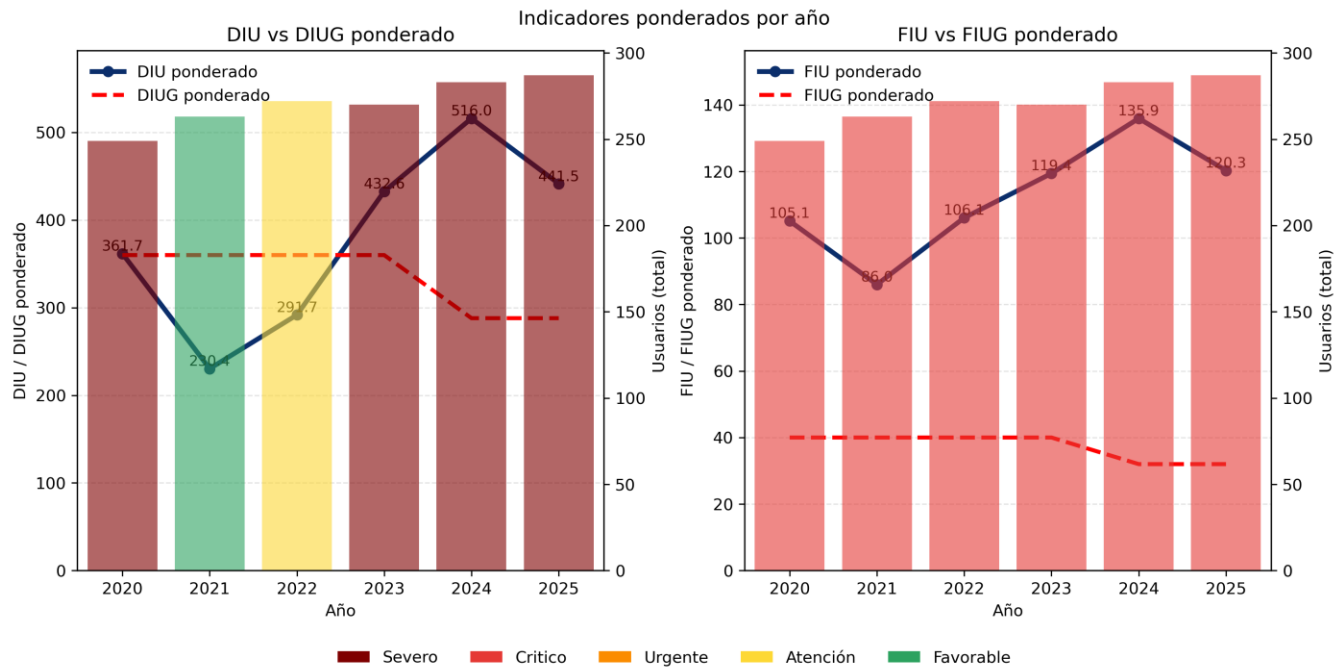

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:




Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

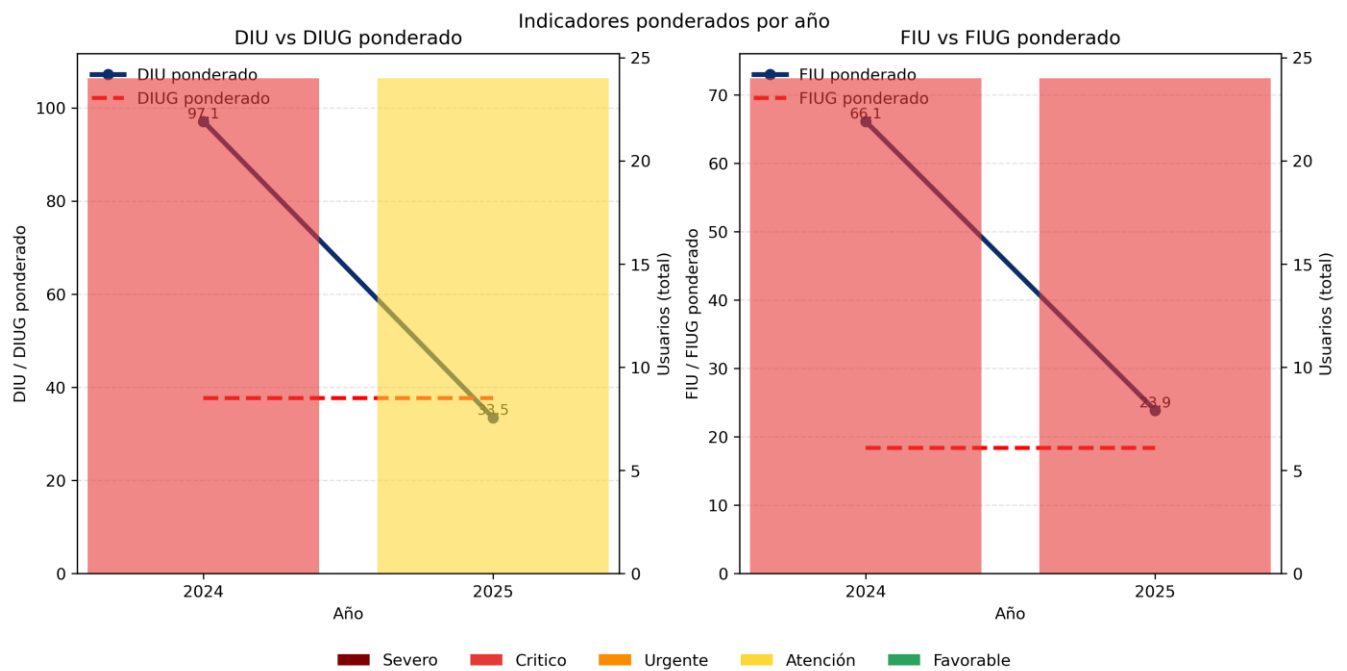

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 22.0:

SARAVENA:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

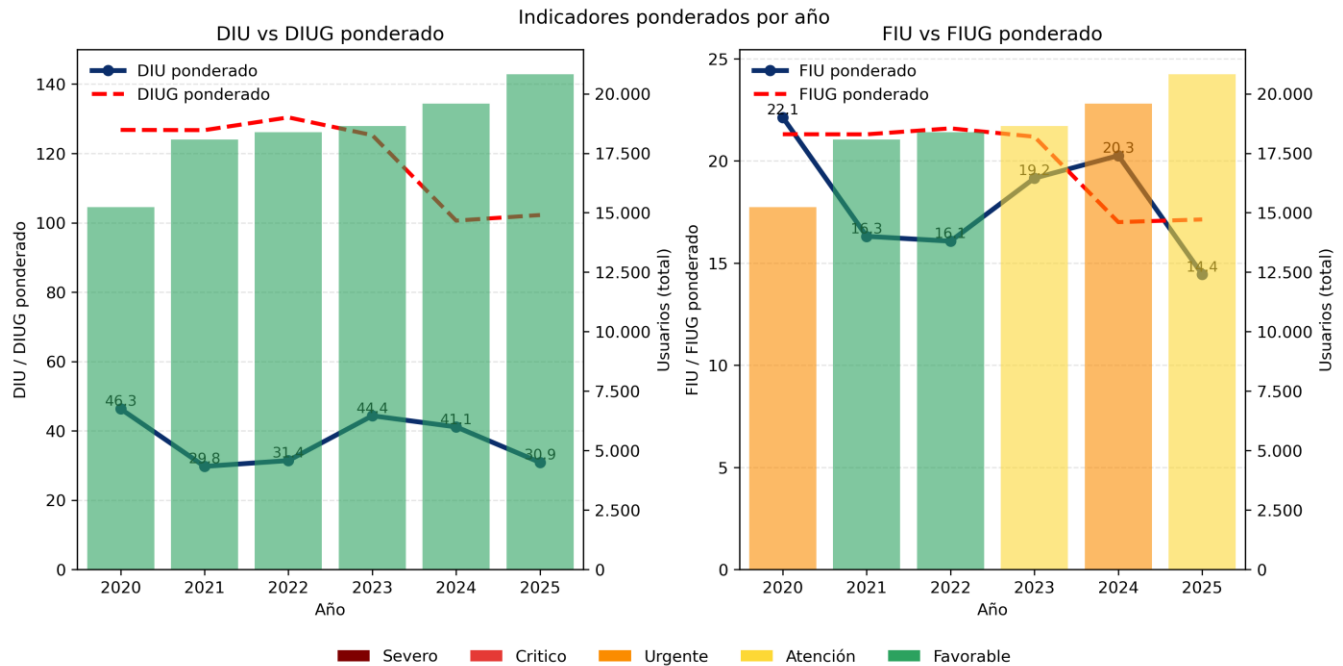


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.




Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

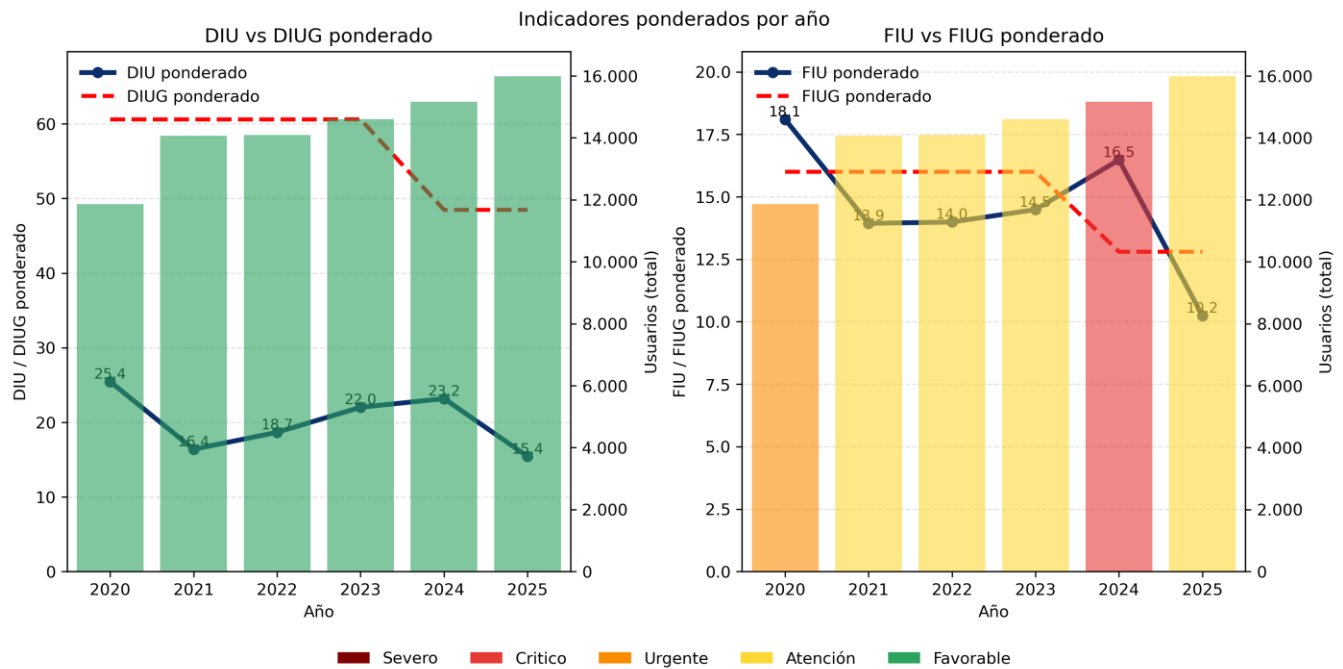


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 22.0:

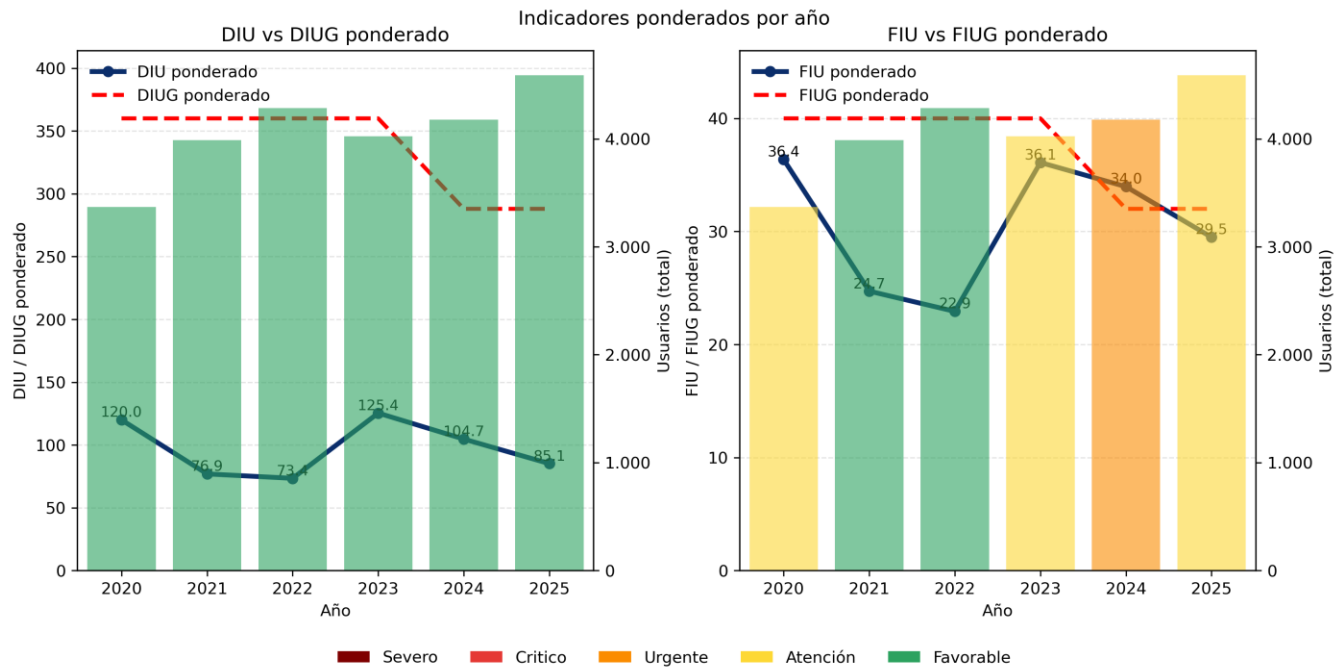

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:

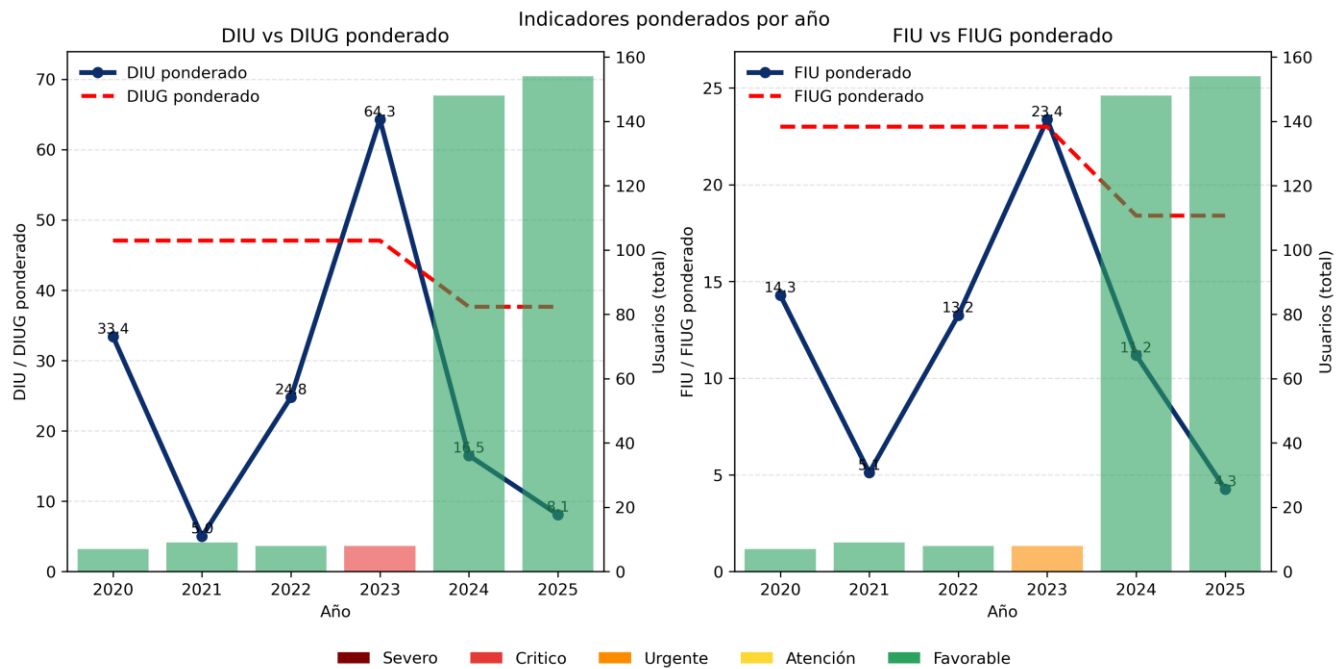


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 22.0:

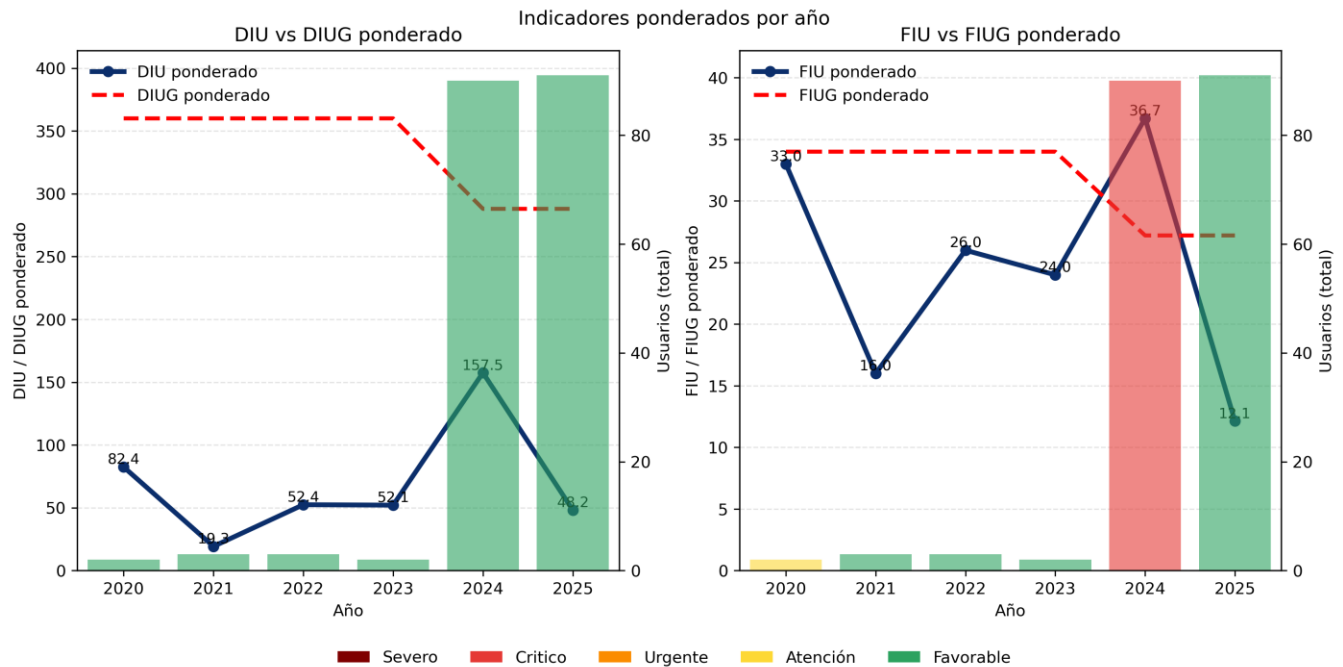

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 32.0:


TAME:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

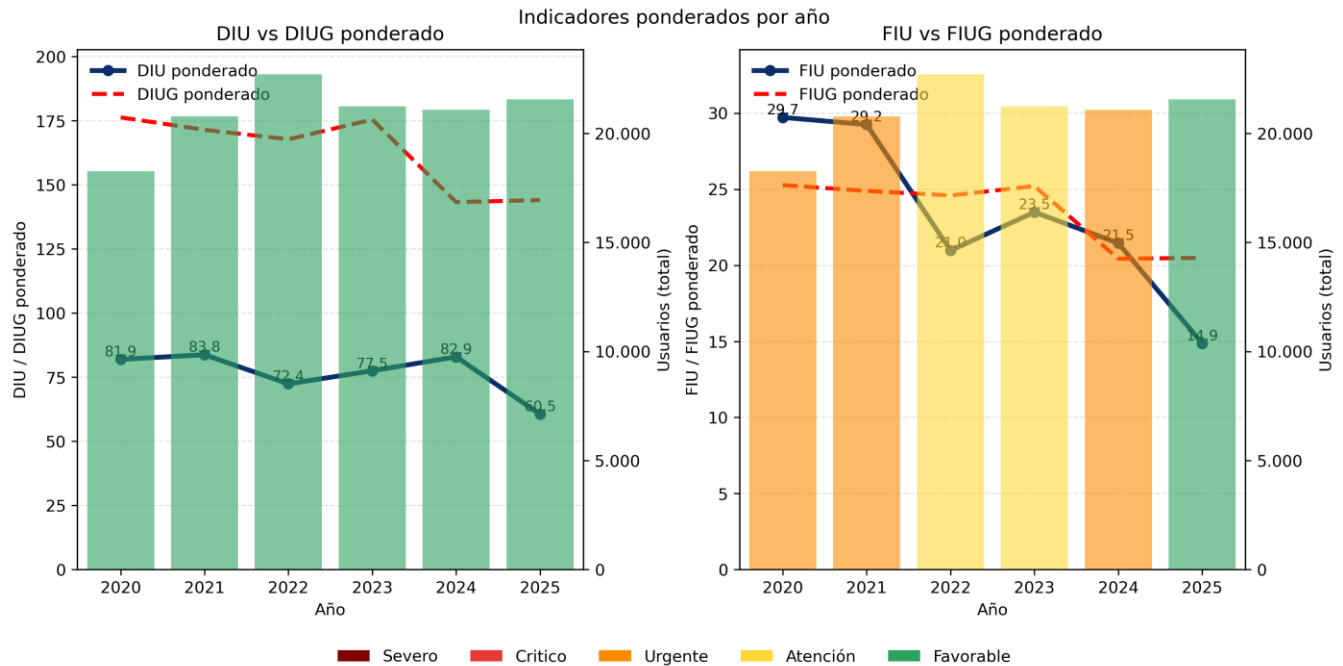


DIUPP/FIUPP

Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

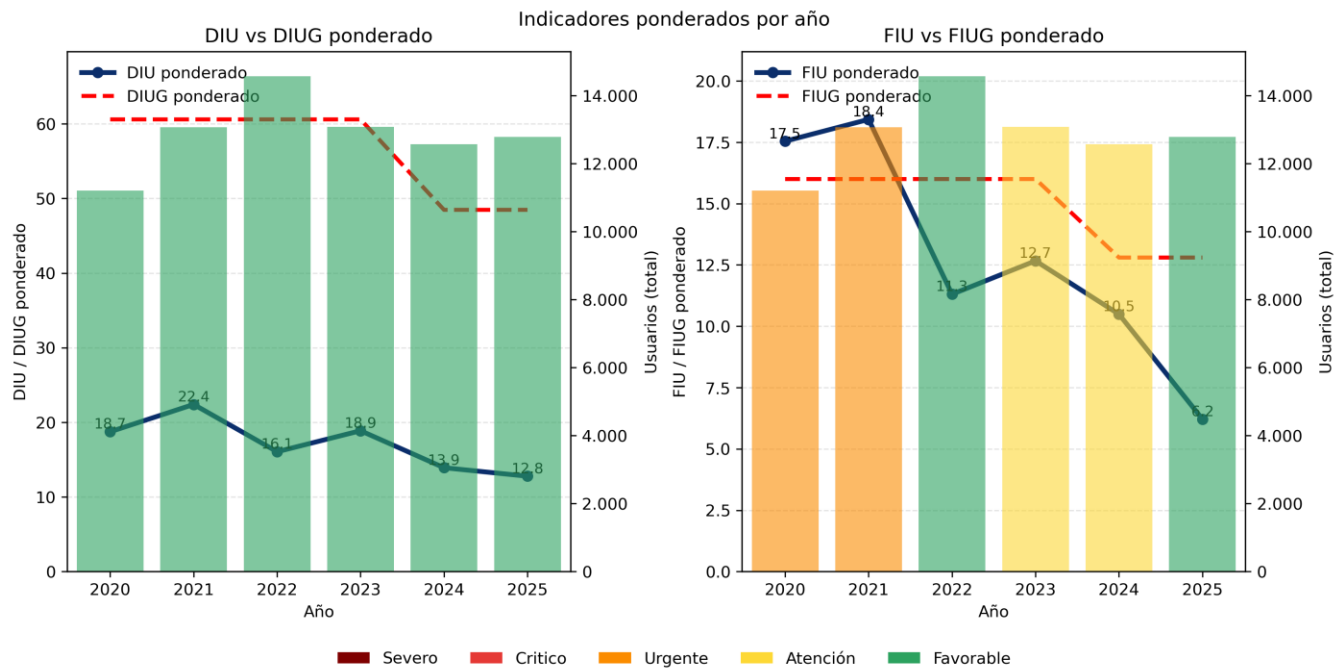


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 22.0:

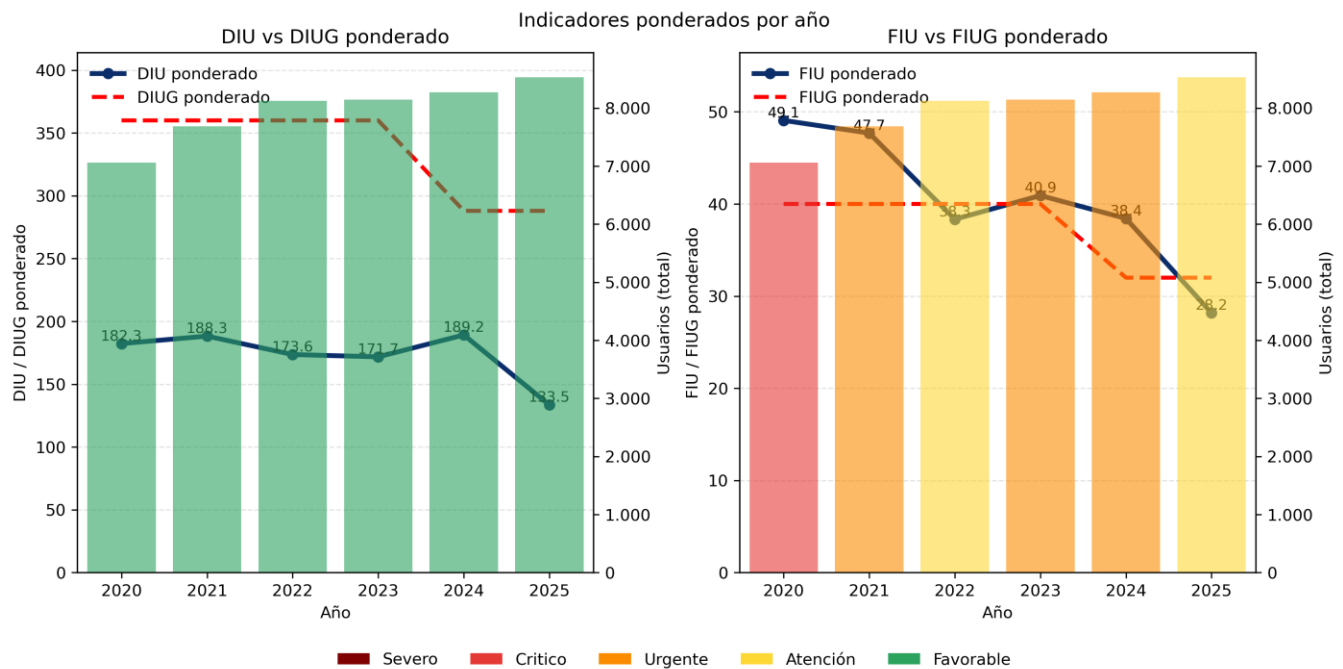


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

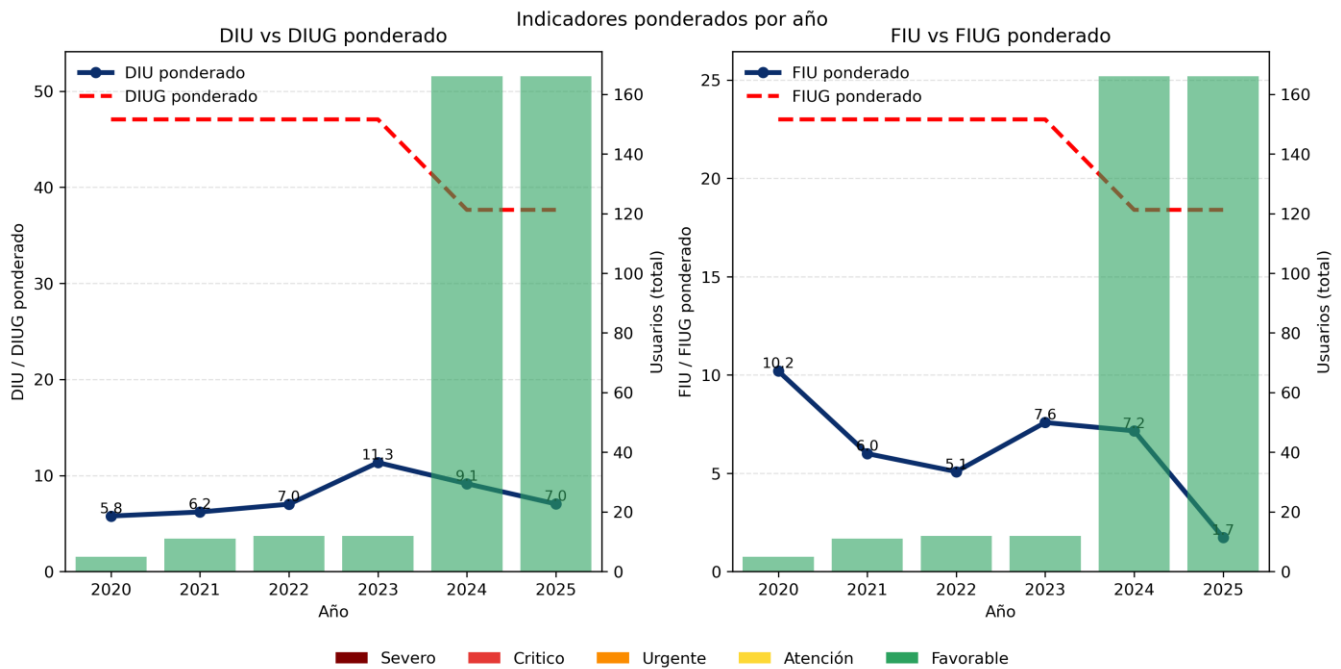

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 22.0:

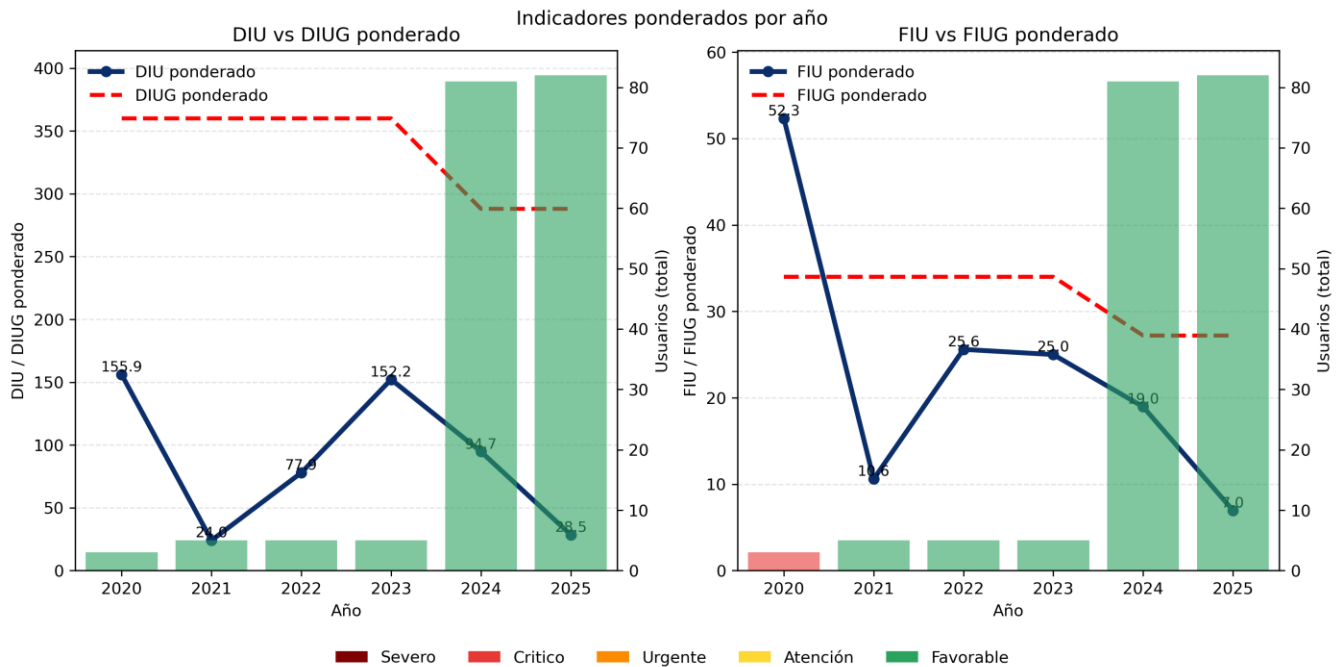

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 32.0:



Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios