

ANEXO – EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.

Tabla de contenido

<i>Evaluación del grado de criticidad de los indicadores de calidad individual:</i>	<i>1</i>
Estado del DIU para el nivel de tensión 1:	1
Estado del DIU para el nivel de tensión 2-3:	2
Estado del FIU para el nivel de tensión 1:.....	2
Estado del FIU para el nivel de tensión 2-3:.....	2
<i>Evaluación por municipio:</i>	<i>3</i>
CARTAGO:	3
PEREIRA:.....	6

Evaluación del grado de criticidad de los indicadores de calidad individual:

Estado del DIU para el nivel de tensión 1:

Estado del DIU para el nivel de tensión 2-3:

Conjunto de usuarios en estado de Atención - Nivel de tensión 2-3.

DPTO	MPIO	NIVEL_TENSION	GRUPO_CALIDAD	USUARIO_TOTAL	DIU_PROM_POND	DIUG	ESTADO_DIU_1
VALLE DEL CAUCA	CARTAGO	2-3	12.0	6	10.10133	11.536	Atención

Conjunto de usuarios en estado de Urgente - Nivel de tensión 2-3.

DPTO	MPIO	NIVEL_TENSION	GRUPO_CALIDAD	USUARIO_TOTAL	DIU_PROM_POND	DIUG	ESTADO_DIU_1
RISARALDA	PEREIRA	2-3	12.0	45	11.8072477777778	11.536	Urgente

Estado del FIU para el nivel de tensión 1:

Estado del FIU para el nivel de tensión 2-3:


Conjunto de usuarios en estado de Atención - Nivel de tensión 2-3.

DPTO	MPIO	NIVEL_TENSION	GRUPO_CALIDAD	USUARIO_TOTAL	FIU_PROM_POND	FIUG	ESTADO_FIU_1
RISARALDA	PEREIRA	2-3	32.0	41	13.0	15.2	Atención

Evaluación por municipio:


CARTAGO:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

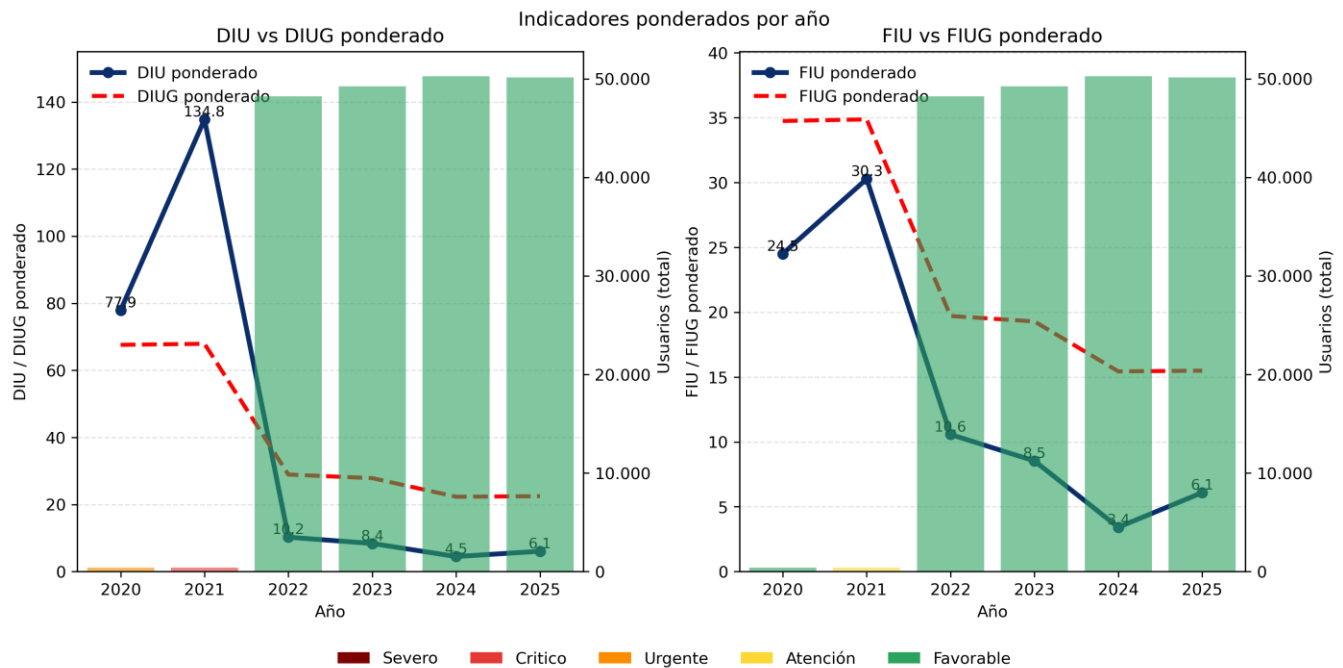


DIUPP/FIUPP

Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

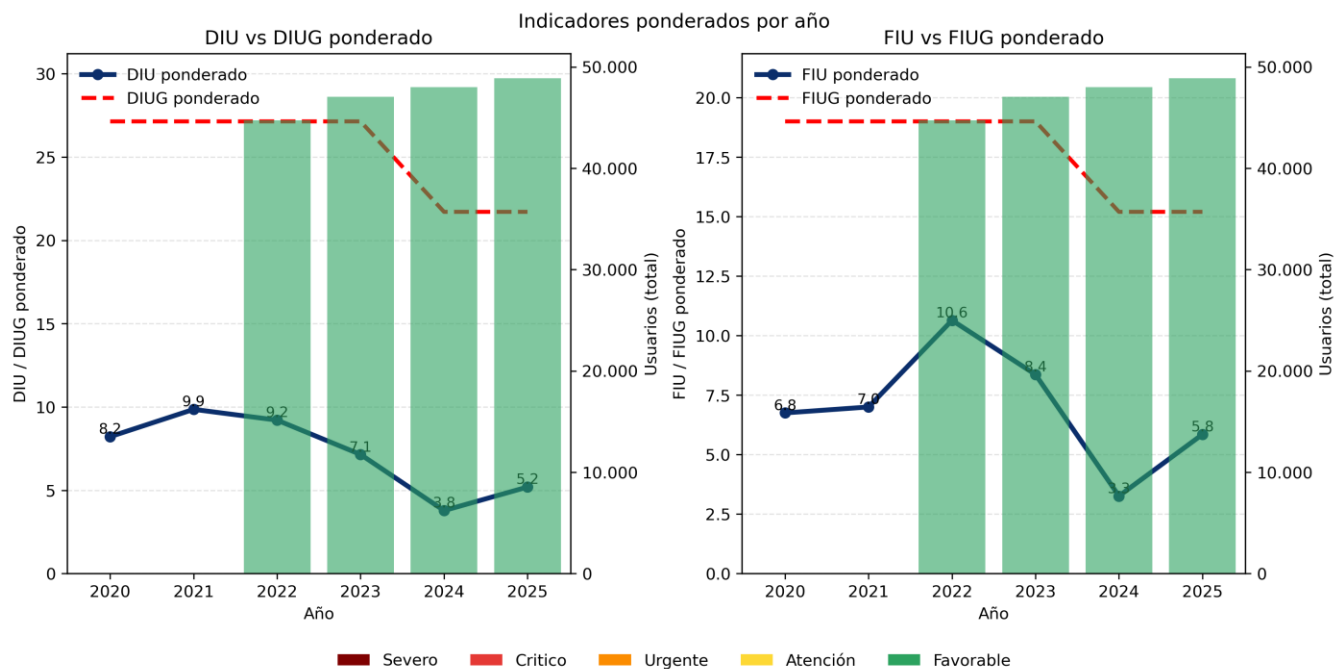


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 12.0:

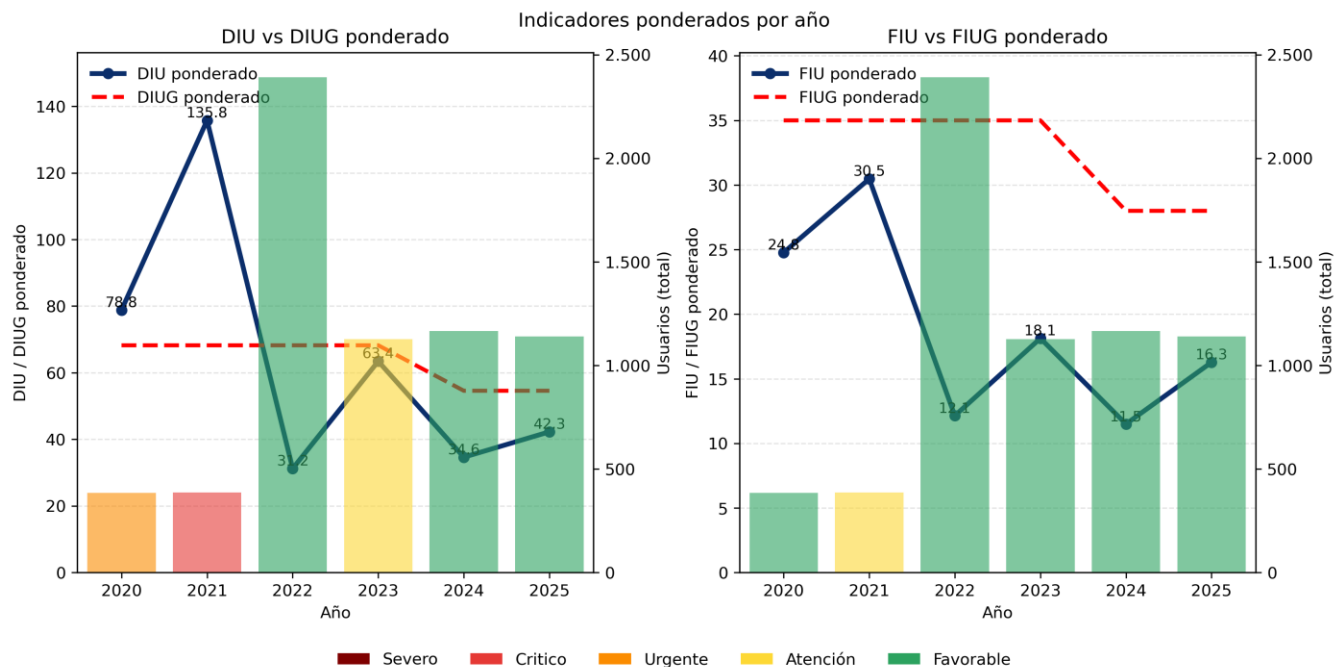


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

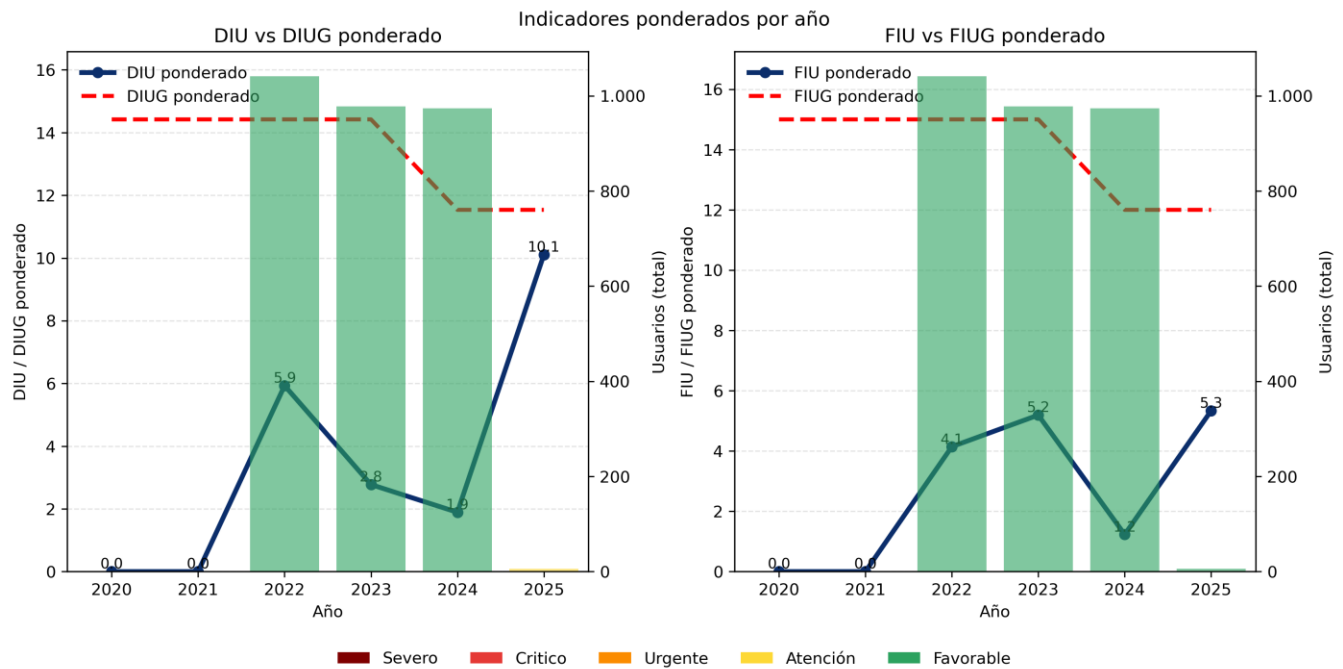


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 12.0:

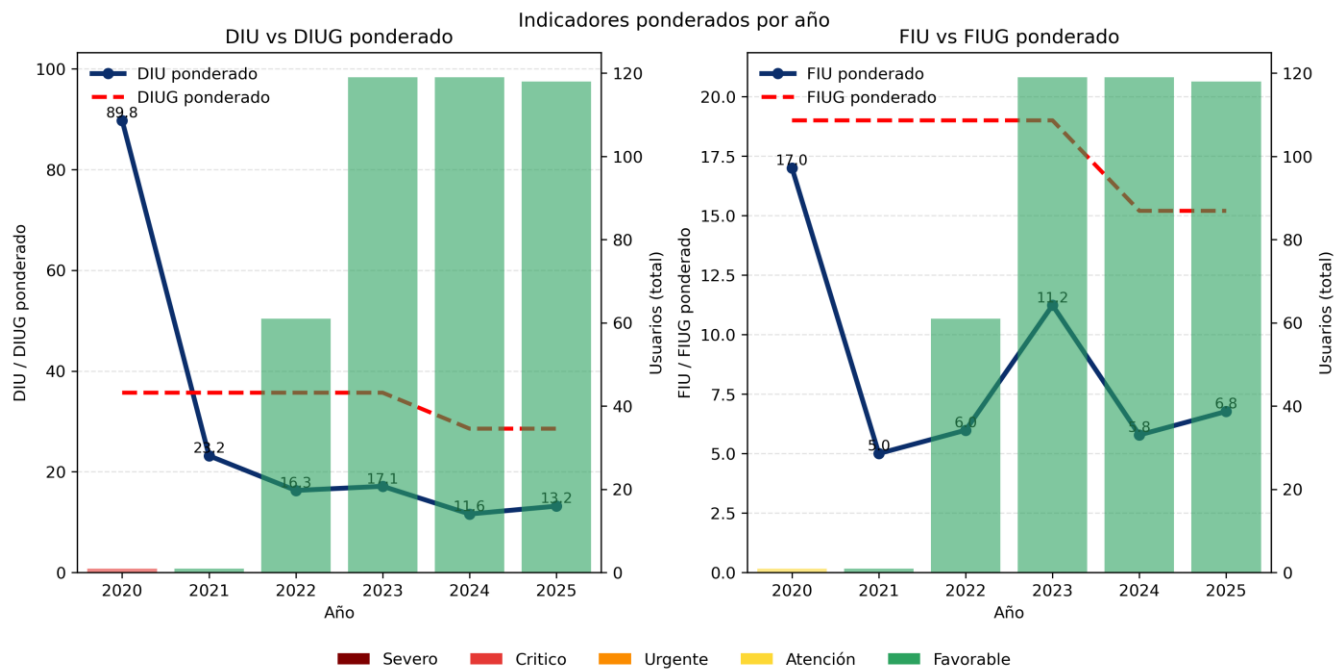

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 32.0:


PEREIRA:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

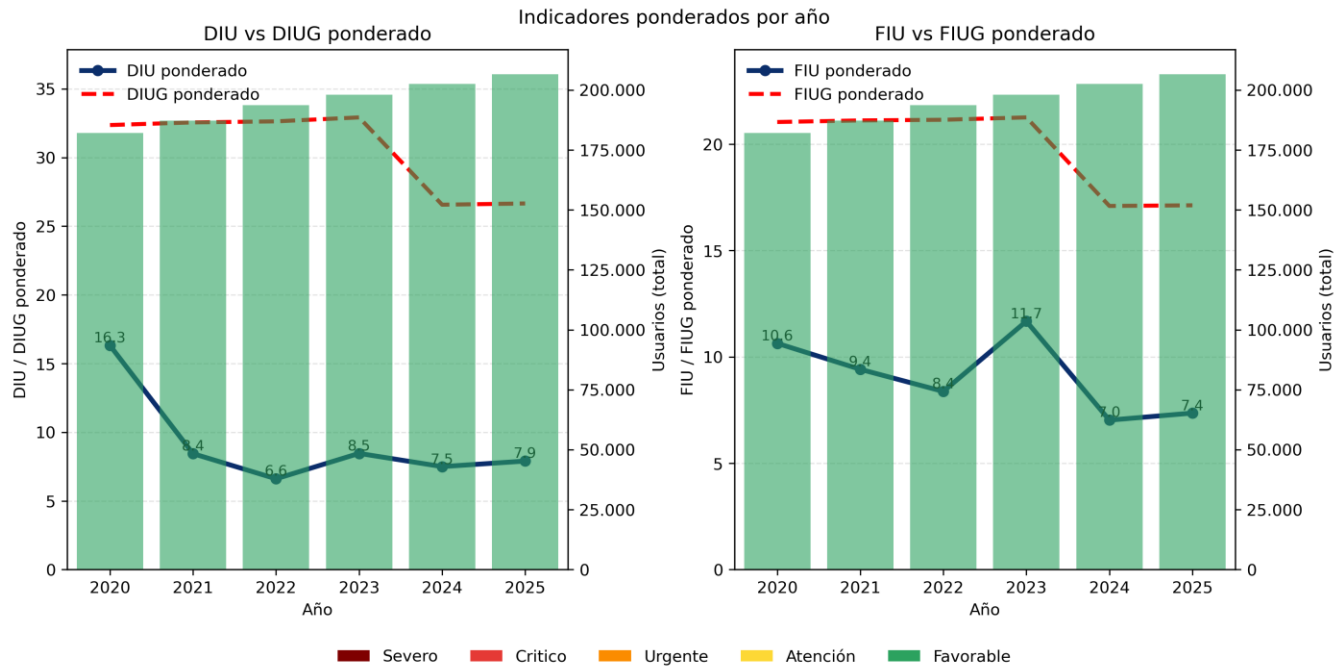


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

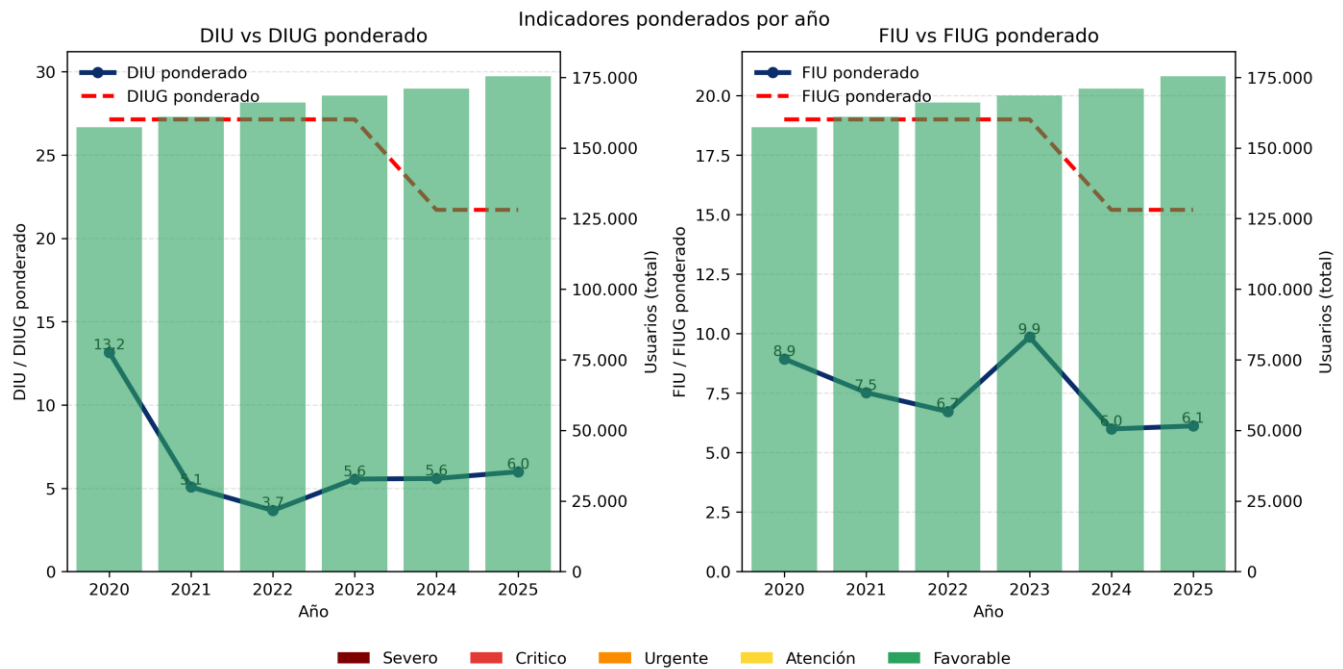


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 12.0:

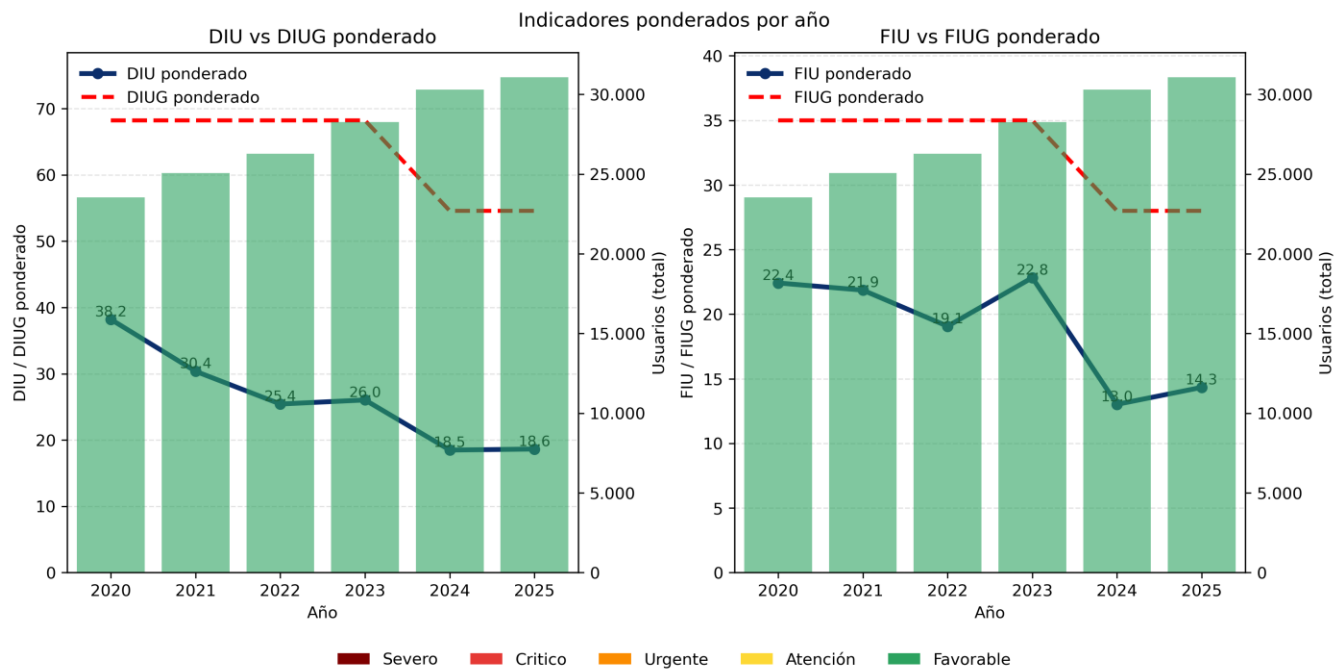

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:

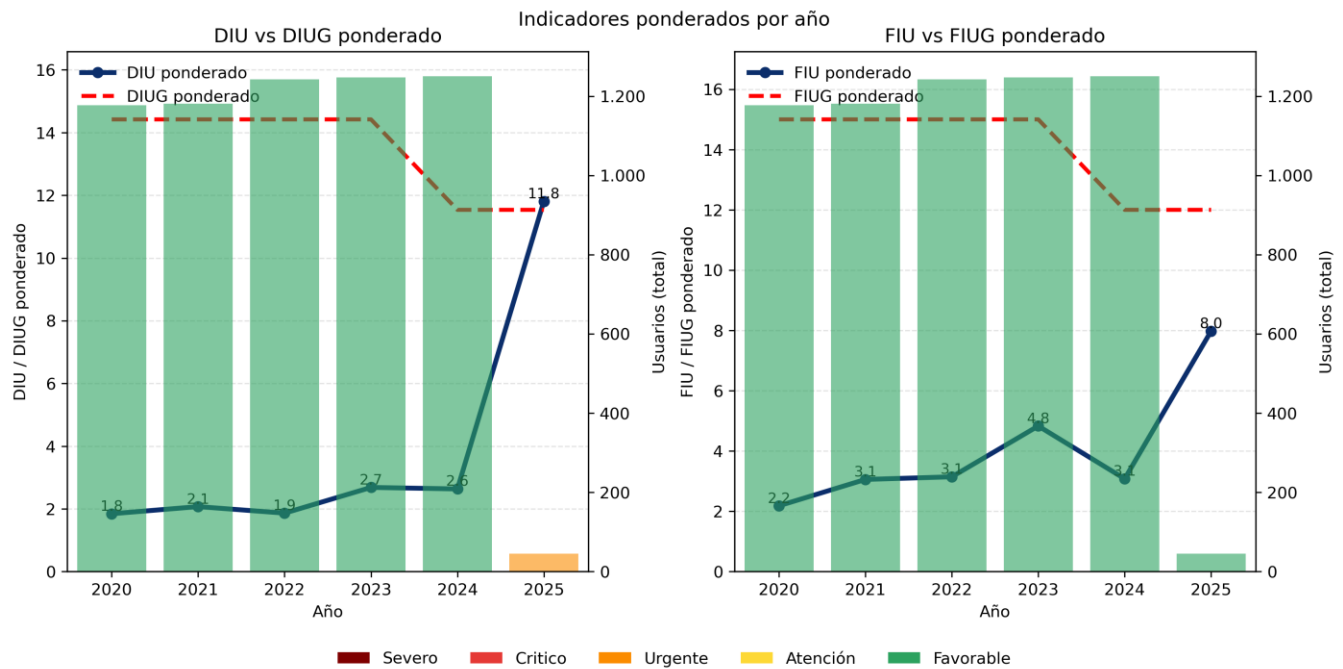

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 12.0:

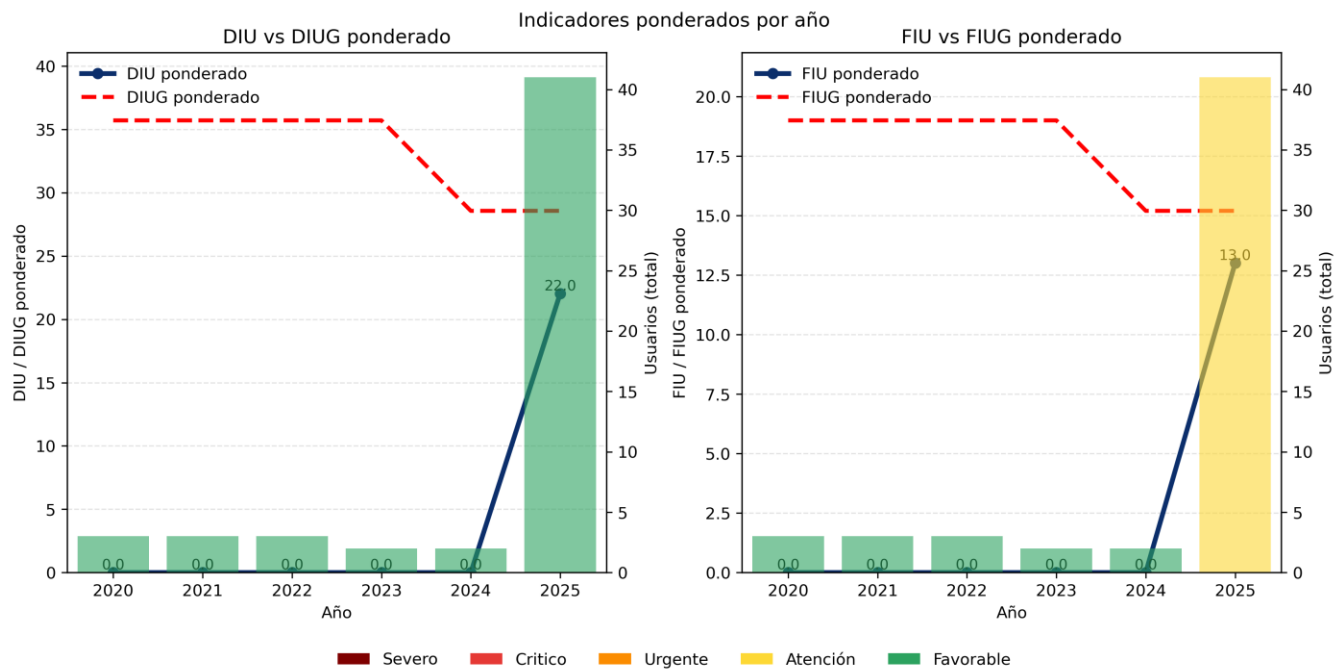

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 32.0:



Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios