

ANEXO – EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P.

Tabla de contenido

<i>Evaluación del grado de criticidad de los indicadores de calidad individual:</i>	<i>1</i>
Estado del DIU para el nivel de tensión 1:	2
Estado del DIU para el nivel de tensión 2-3:	2
Estado del FIU para el nivel de tensión 1:.....	2
Estado del FIU para el nivel de tensión 2-3:.....	2
<i>Evaluación por municipio:</i>	<i>3</i>
ARMENIA:.....	3
BUENAVISTA:.....	6
CALARCA:	9
CIRCASIA:	12
CORDOBA:	15
FILANDIA:	18
GENOVA:	21
LA TEBAIDA:.....	24
MONTENEGRO:.....	27
PIJAO:.....	30
QUIMBAYA:	33
SALENTO:.....	36

Evaluación del grado de criticidad de los indicadores de calidad individual:

Estado del DIU para el nivel de tensión 1:

Conjunto de usuarios en estado de Atención - Nivel de tensión 1.

DPTO	MPIO	NIVEL_TENSION	GRUPO_CALIDAD	USUARIO_TOTAL	DIU_PROM_POND	DIUG	ESTADO_DIU_1
QUINDIO	GENOVA	1	32.0	1165	39.694980454935624	41.664	Atención

Conjunto de usuarios en estado de Crítico - Nivel de tensión 1.

DPTO	MPIO	NIVEL_TENSION	GRUPO_CALIDAD	USUARIO_TOTAL	DIU_PROM_POND	DIUG	ESTADO_DIU_1
QUINDIO	BUENAVISTA	1	21.0	483	12.17386	9.336	Crítico

Estado del DIU para el nivel de tensión 2-3:

Conjunto de usuarios en estado de Urgente - Nivel de tensión 2-3.

DPTO	MPIO	NIVEL_TENSION	GRUPO_CALIDAD	USUARIO_TOTAL	DIU_PROM_POND	DIUG	ESTADO_DIU_1
QUINDIO	BUENAVISTA	2-3	31.0	8	16.2984	14.264	Urgente
QUINDIO	LA TEBAIDA	2-3	32.0	42	15.51715	13.44	Urgente

Conjunto de usuarios en estado de Crítico - Nivel de tensión 2-3.

DPTO	MPIO	NIVEL_TENSION	GRUPO_CALIDAD	USUARIO_TOTAL	DIU_PROM_POND	DIUG	ESTADO_DIU_1
QUINDIO	CIRCASIA	2-3	32.0	1	27.01436	13.44	Crítico


Estado del FIU para el nivel de tensión 1:

Estado del FIU para el nivel de tensión 2-3:

Evaluación por municipio:

ARMENIA:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

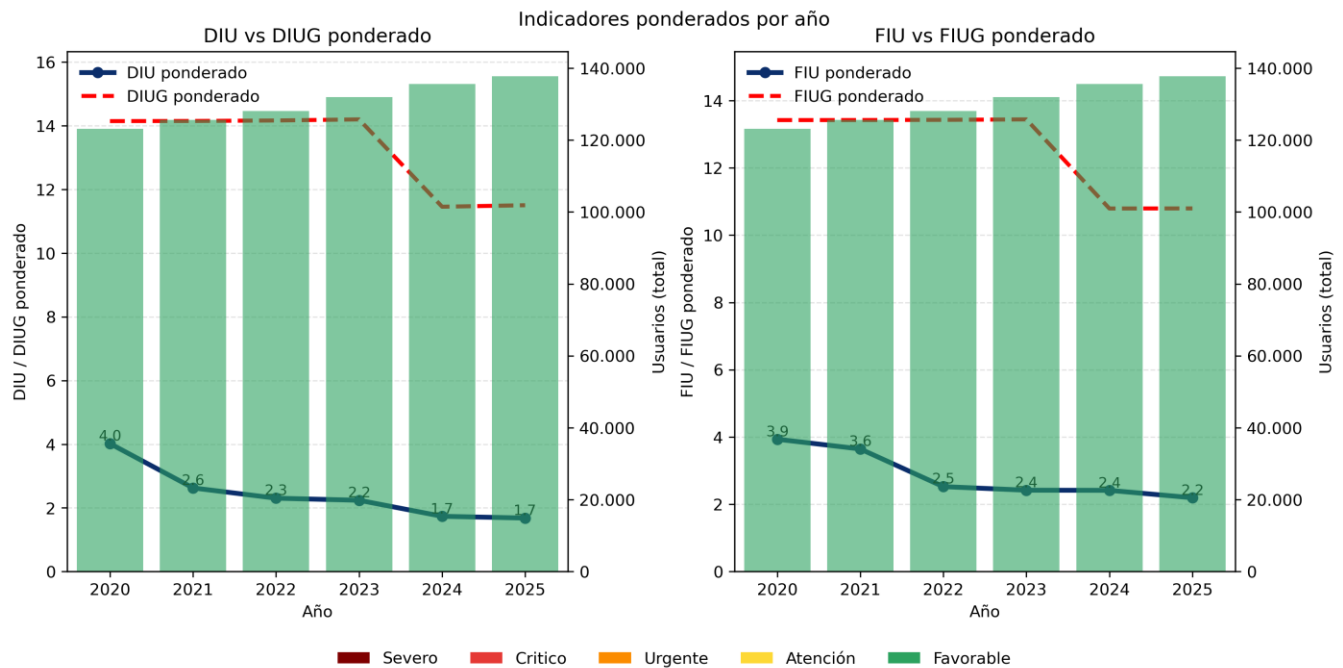


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.




Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

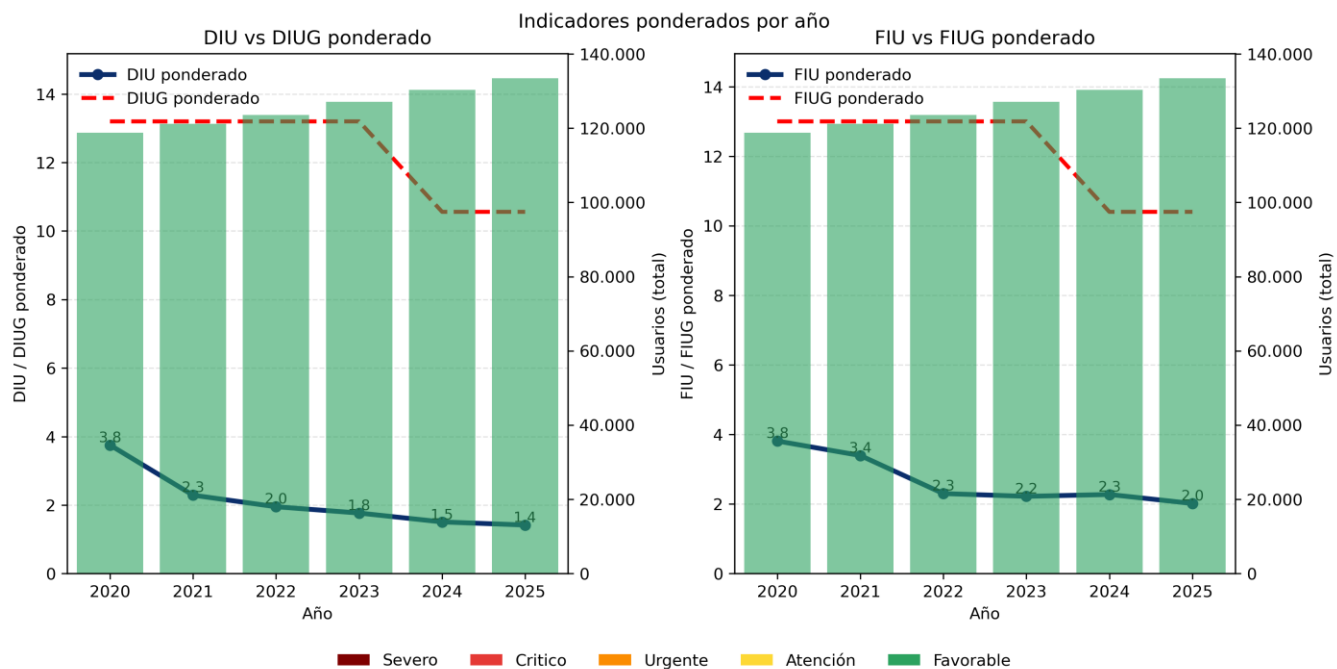


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 12.0:

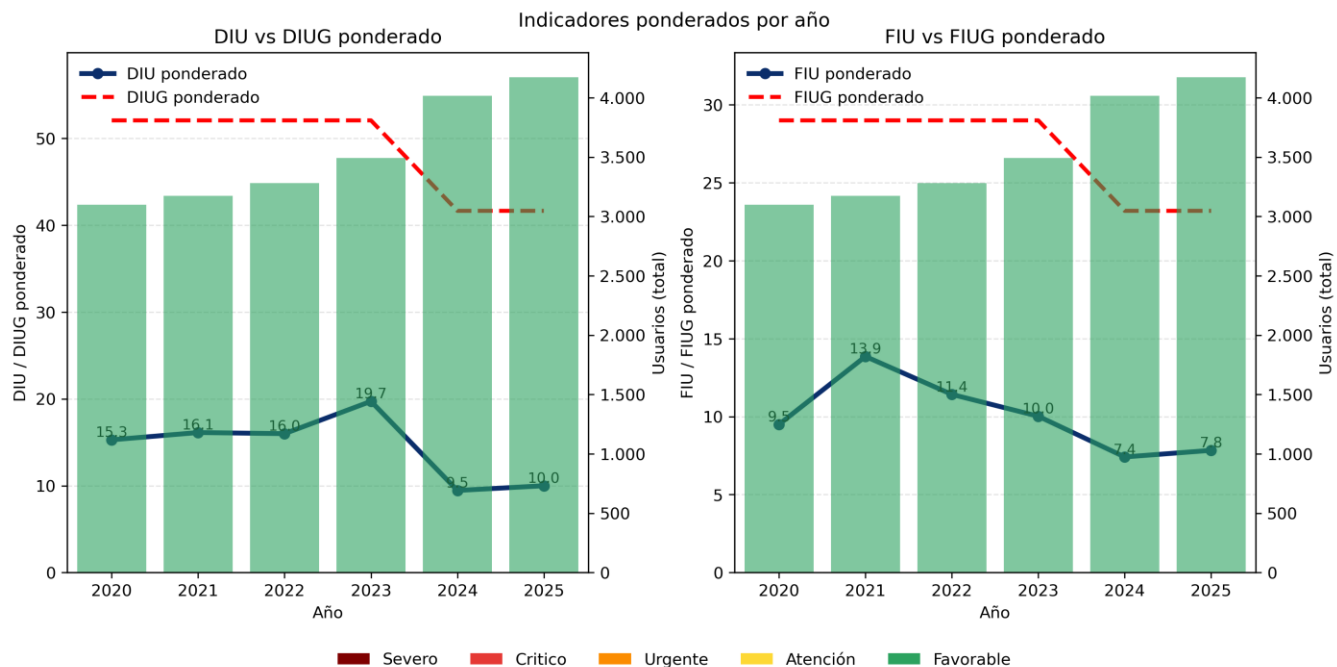

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:

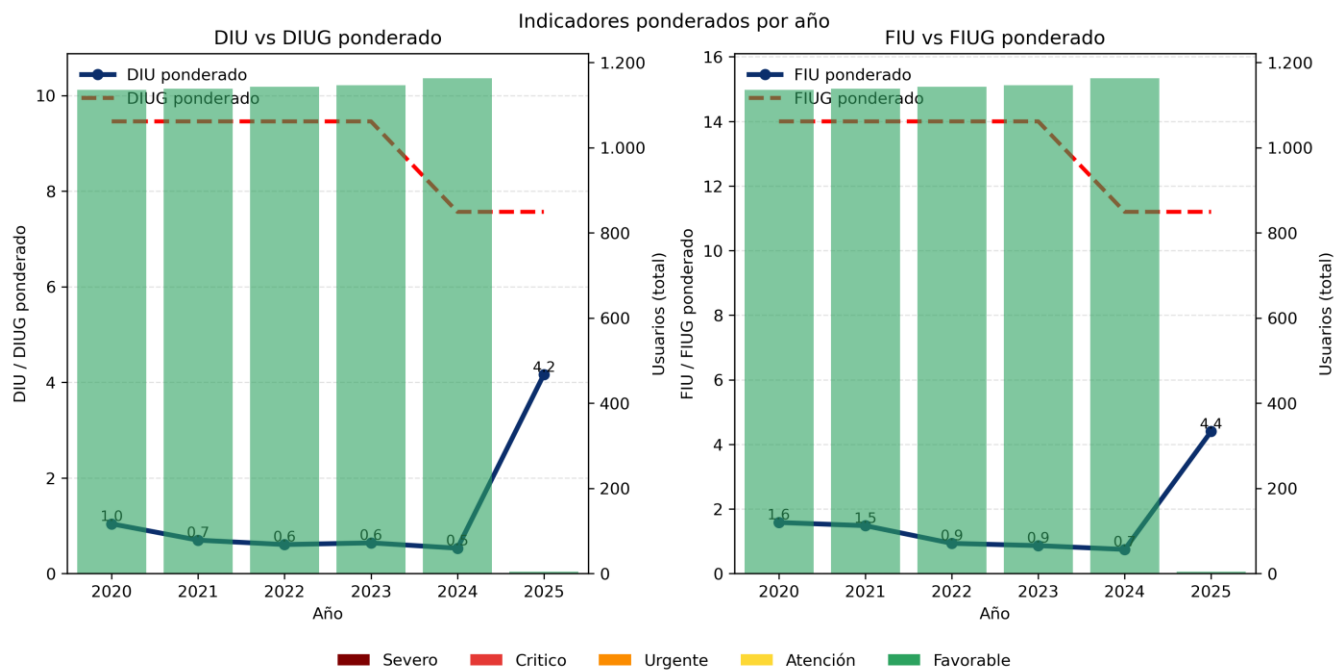


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 12.0:

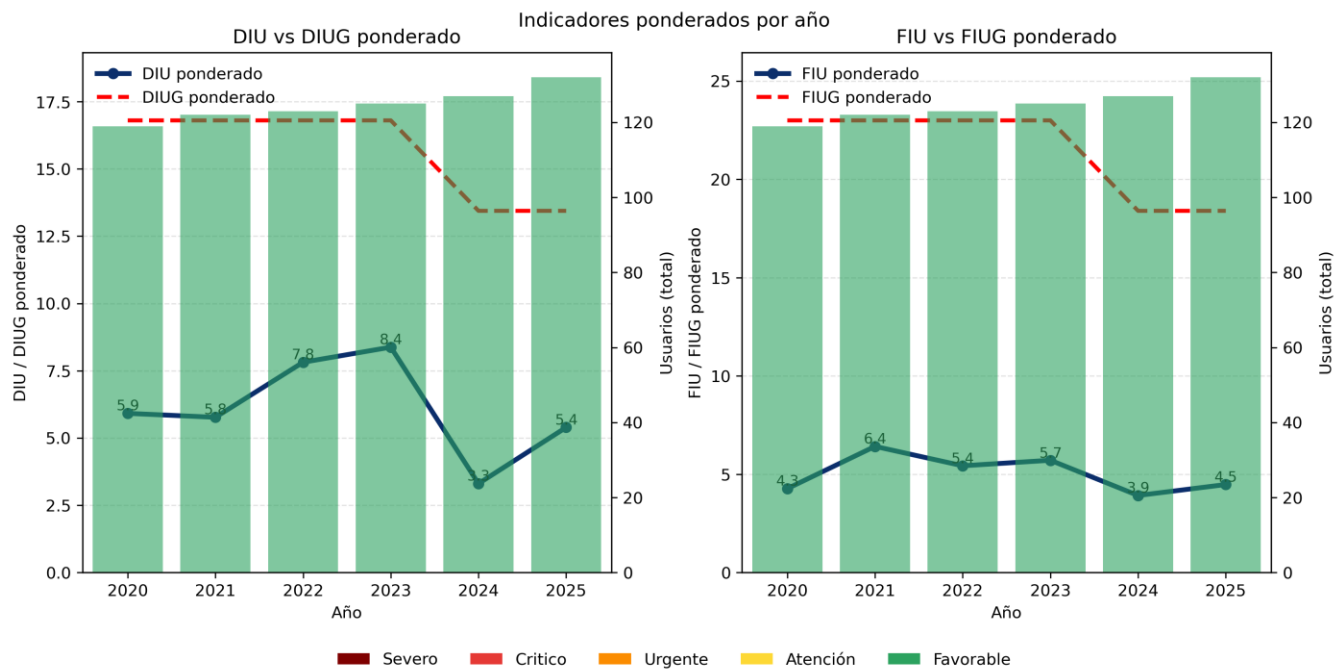

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 32.0:


BUENAVISTA:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

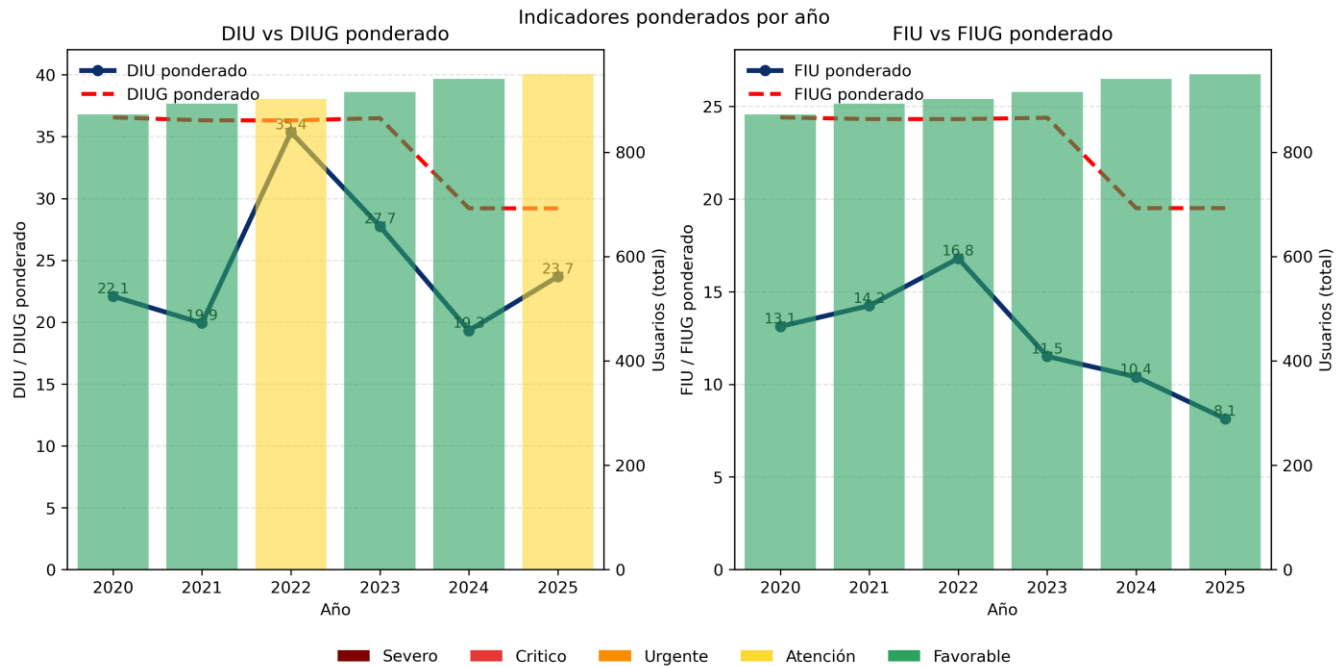


DIUPP/FIUPP

Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

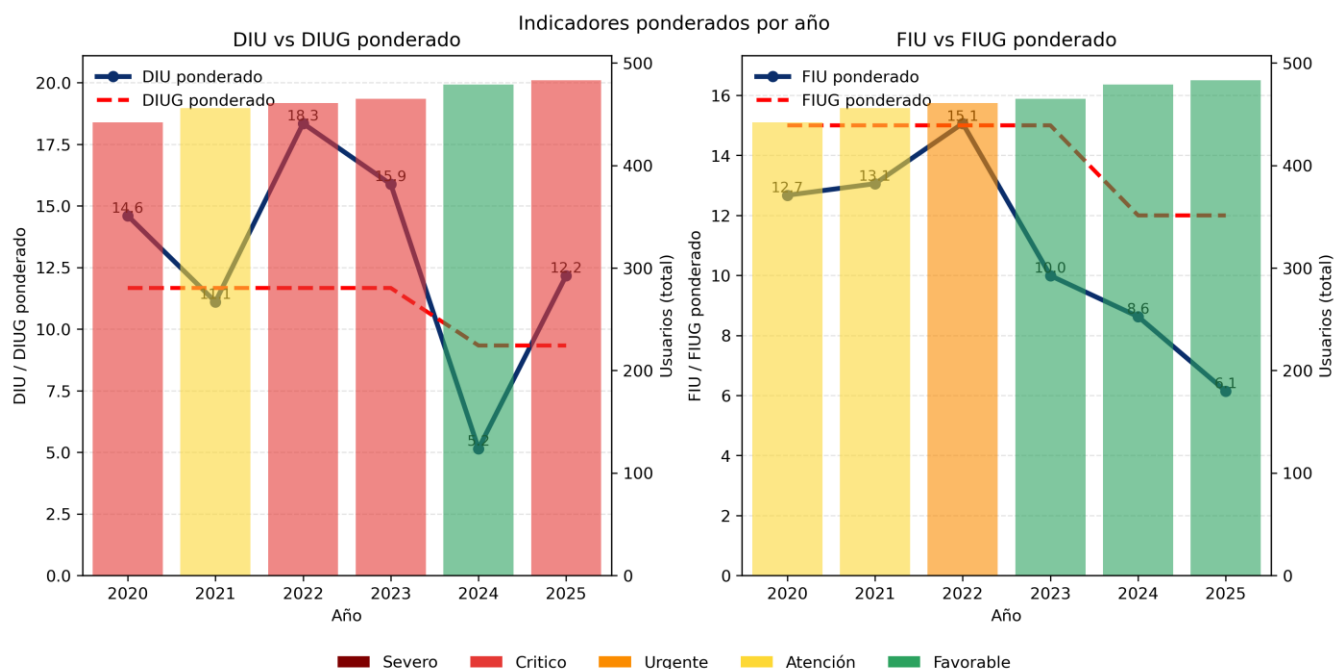


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 21.0:

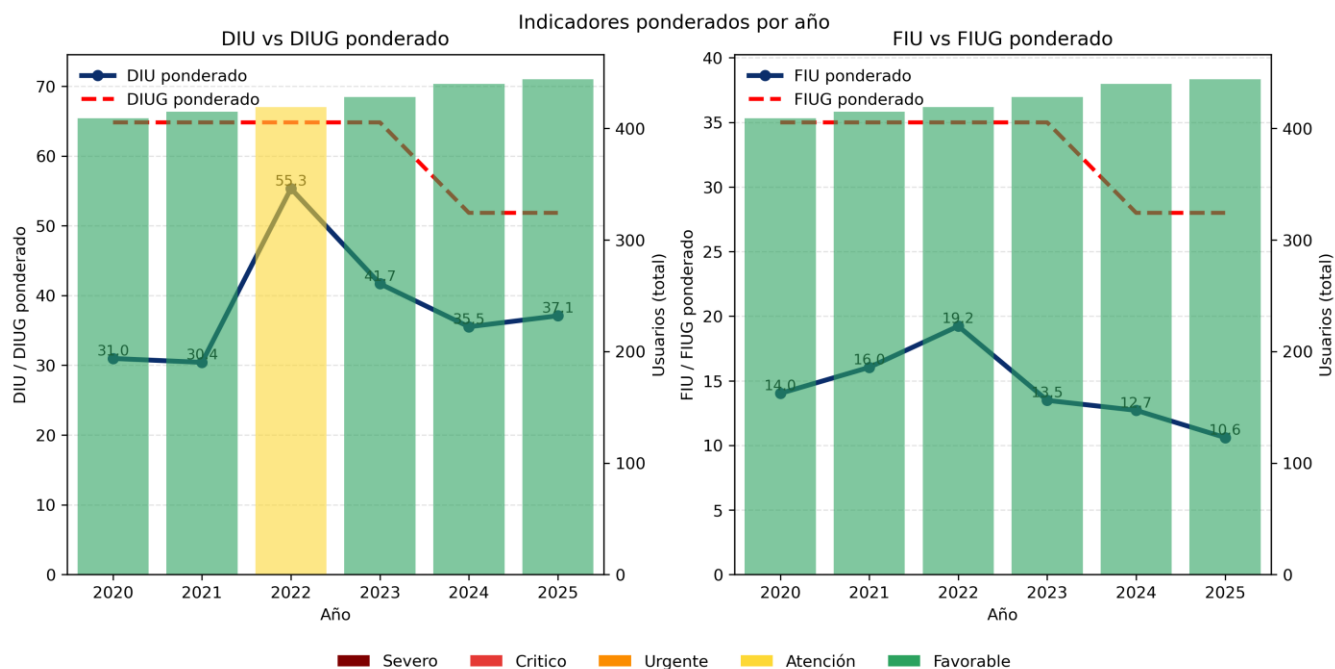


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 31.0:



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

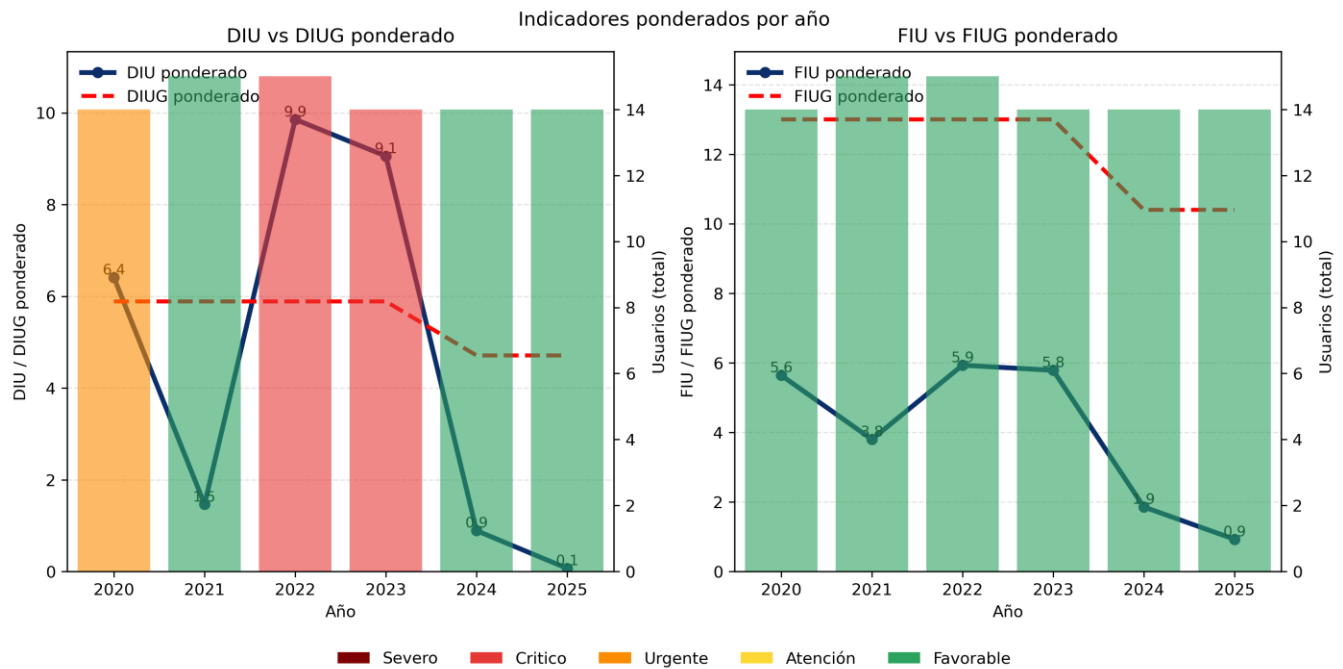


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 21.0:

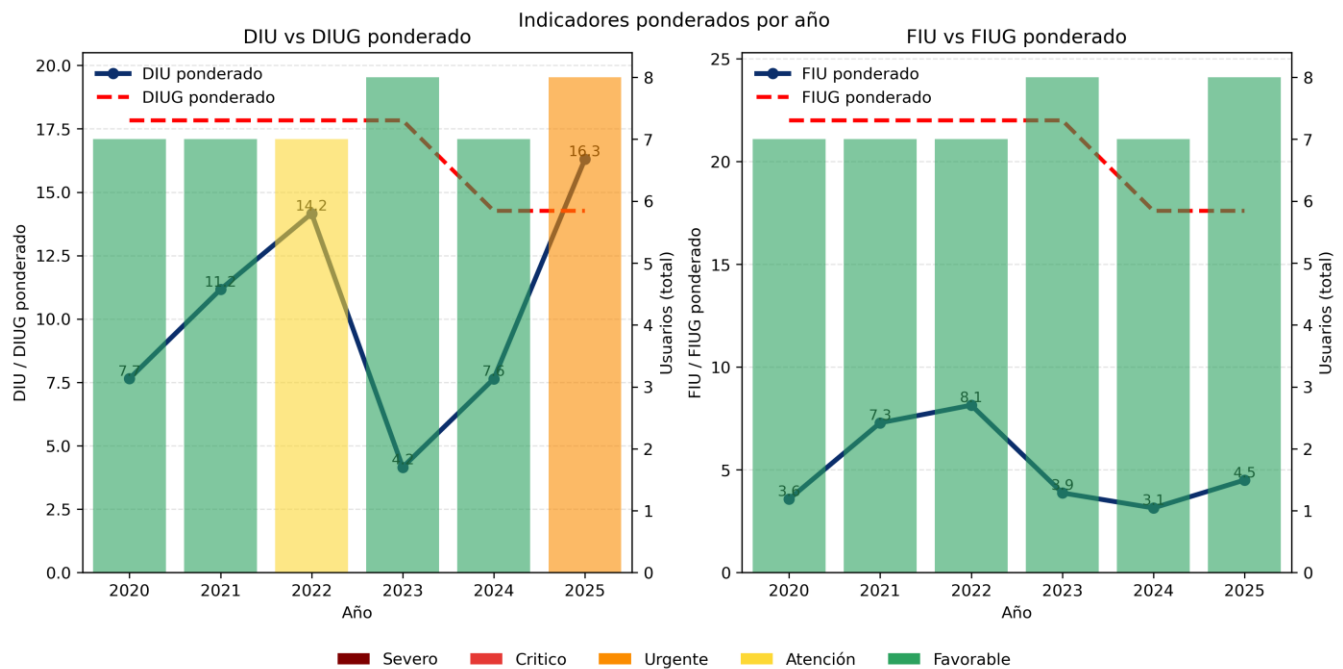

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 31.0:


CALARCA:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

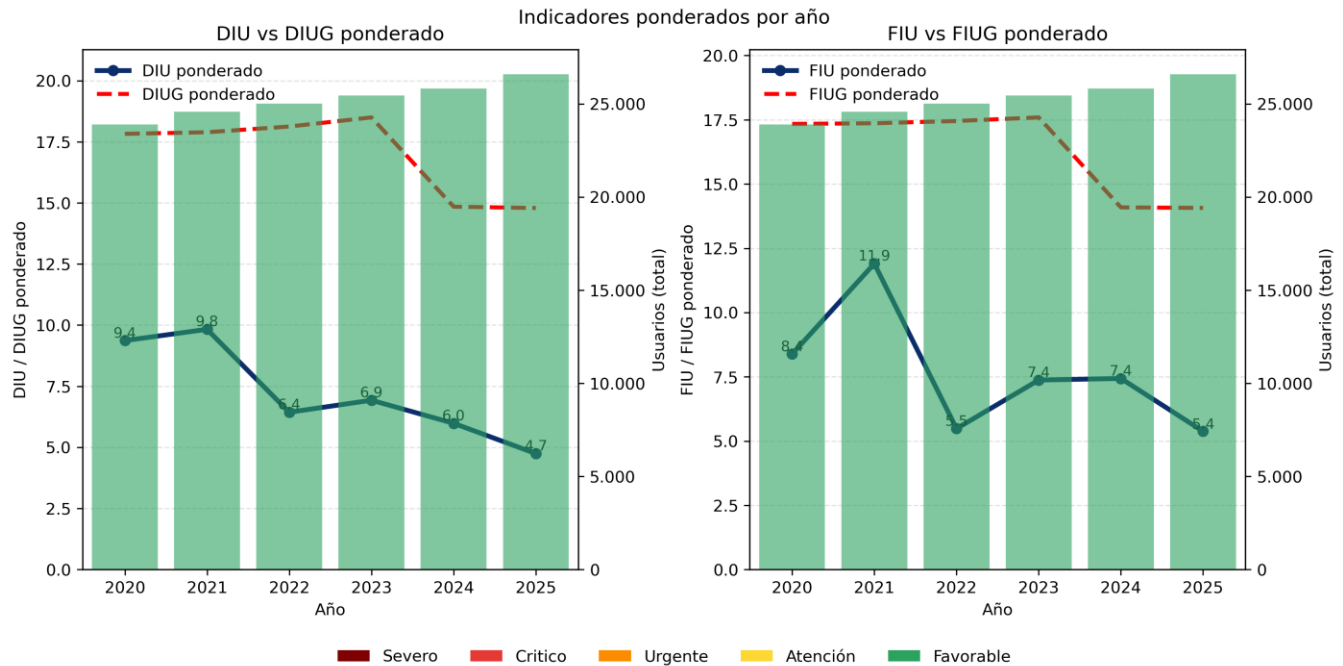


DIUPP/FIUPP

Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

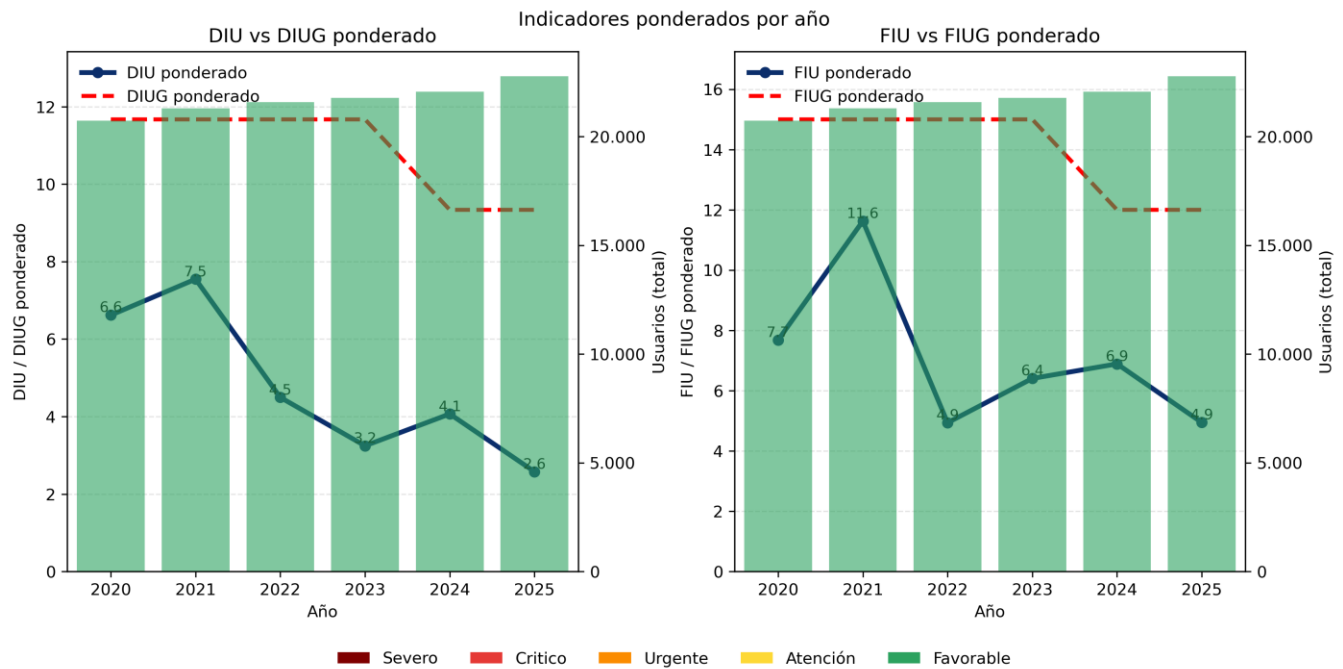


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 21.0:

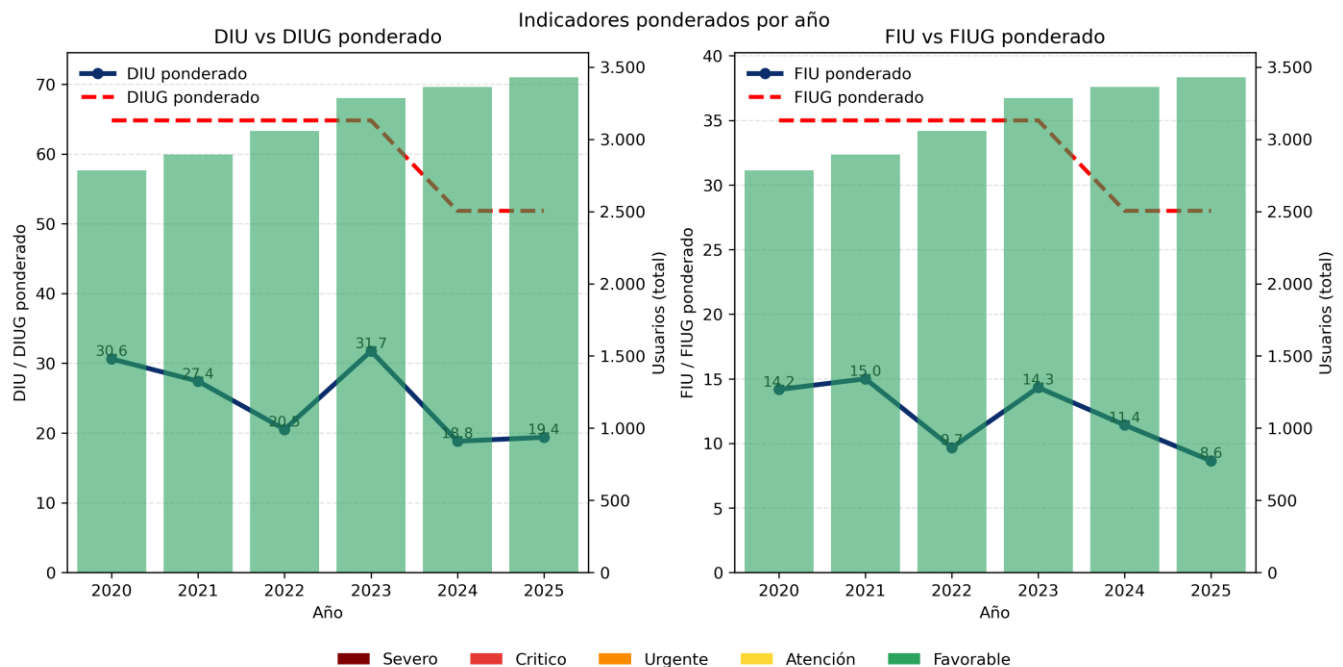


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 31.0:



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

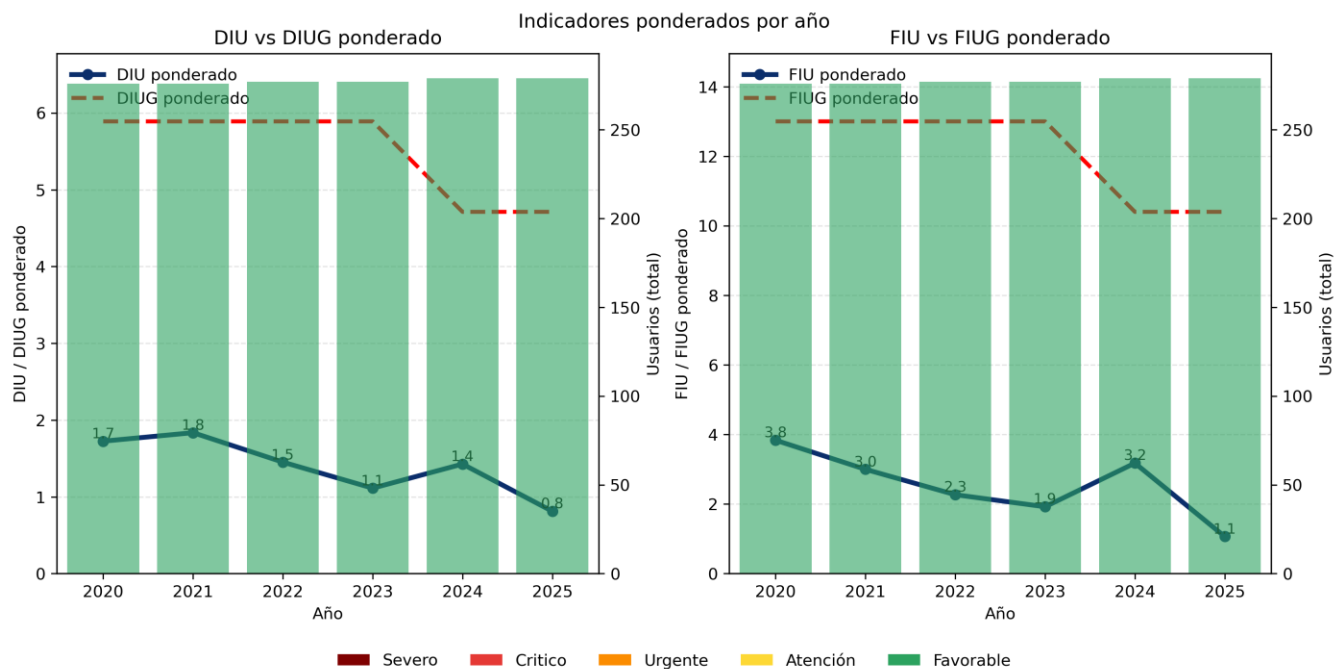


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 21.0:

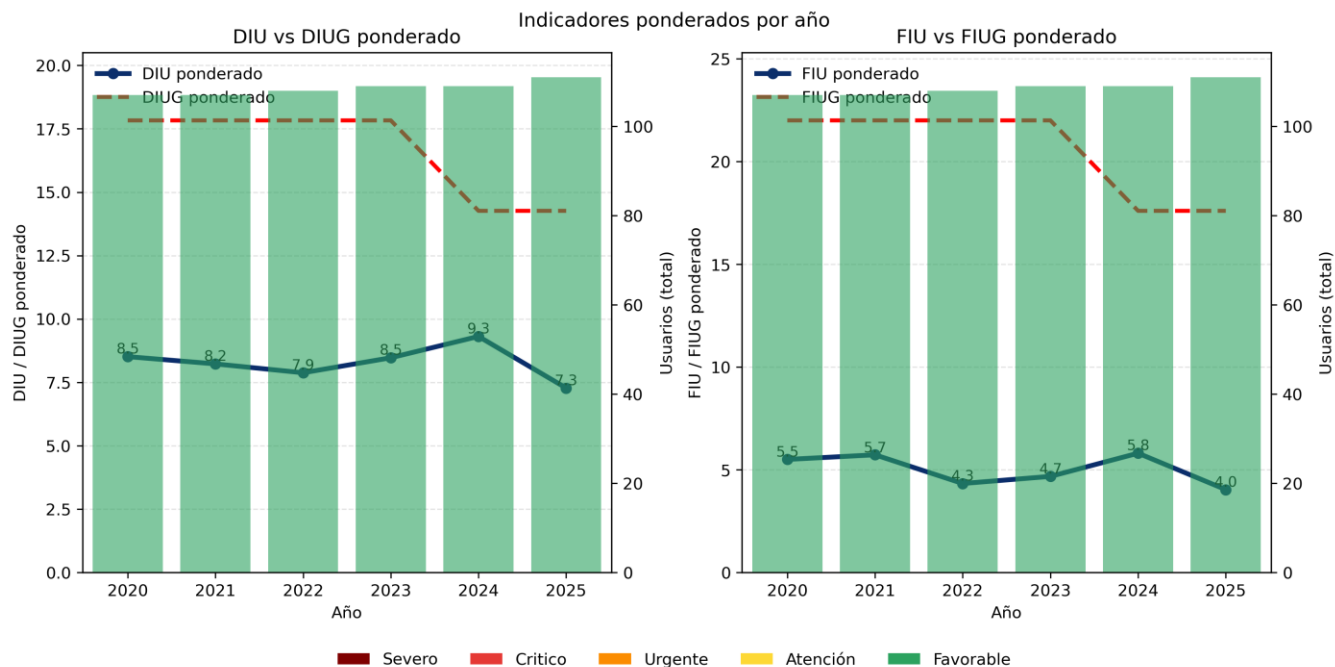

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 31.0:


CIRCASIA:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

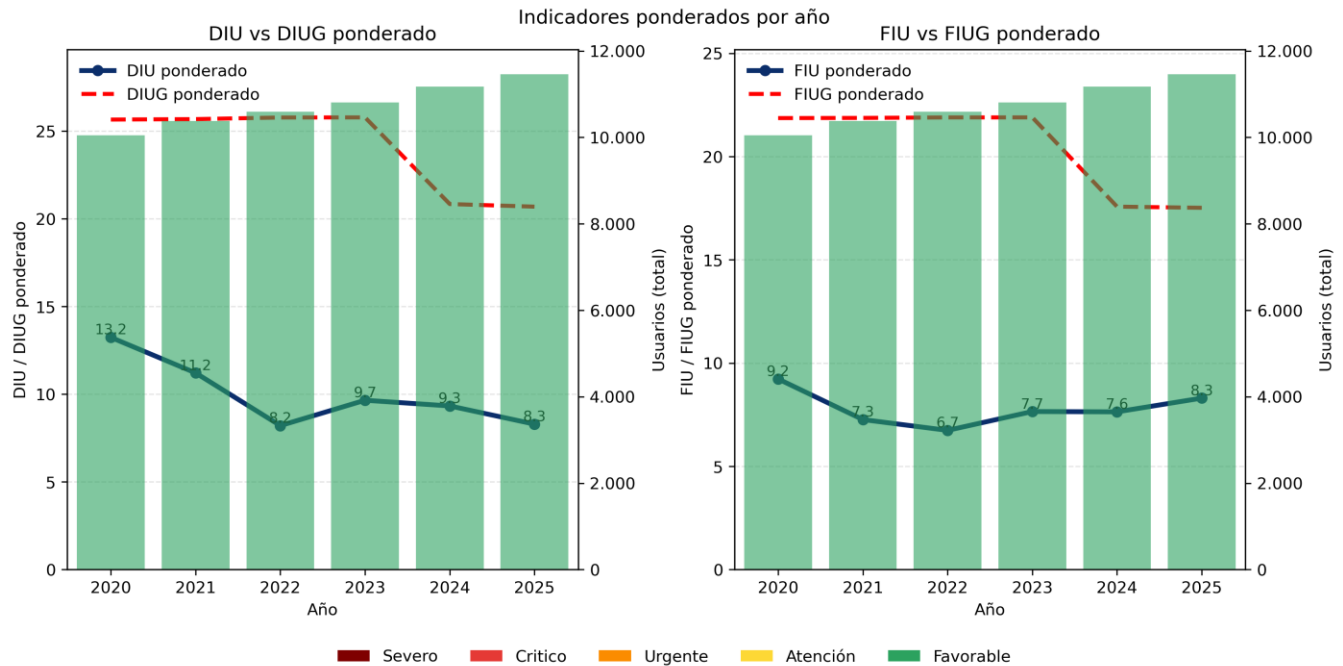


DIUPP/FIUPP

Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

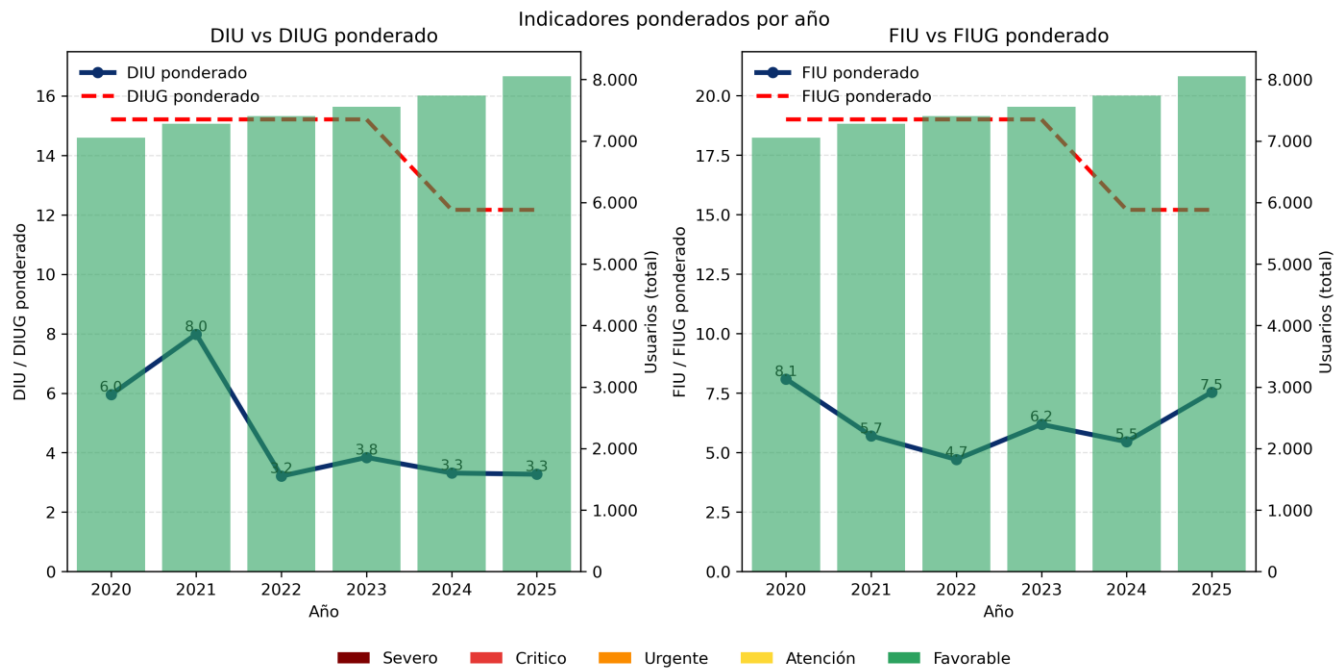


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 22.0:

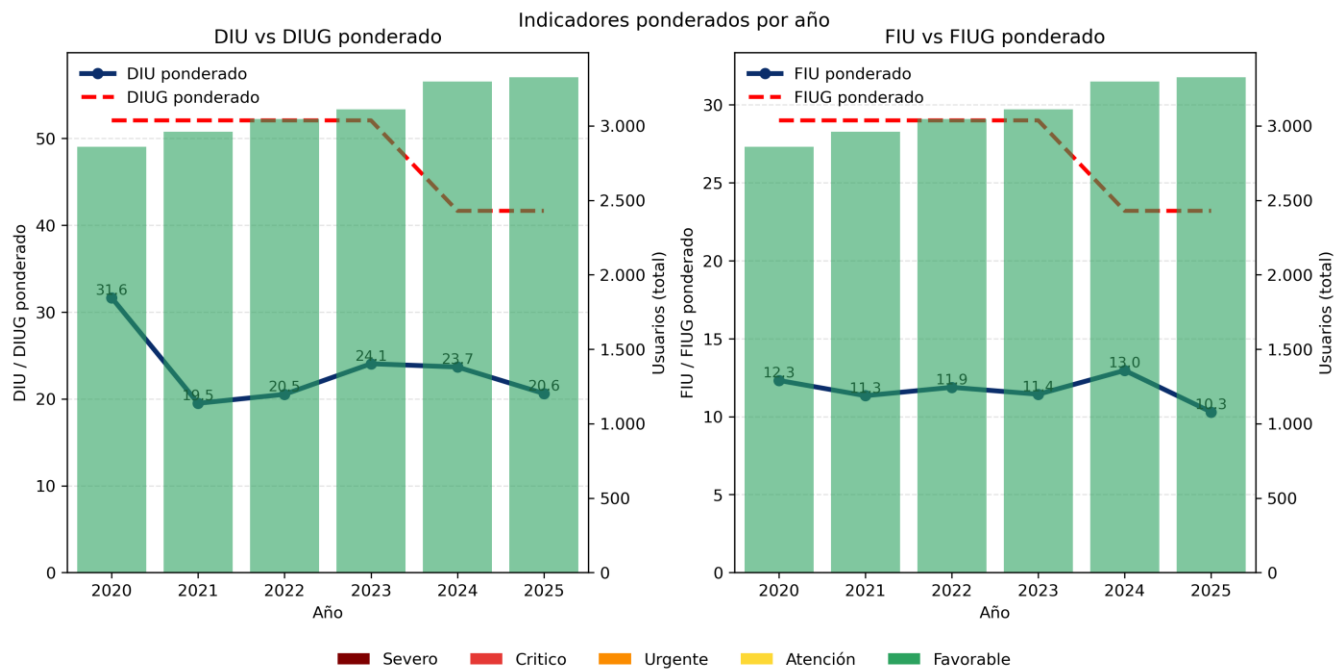


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

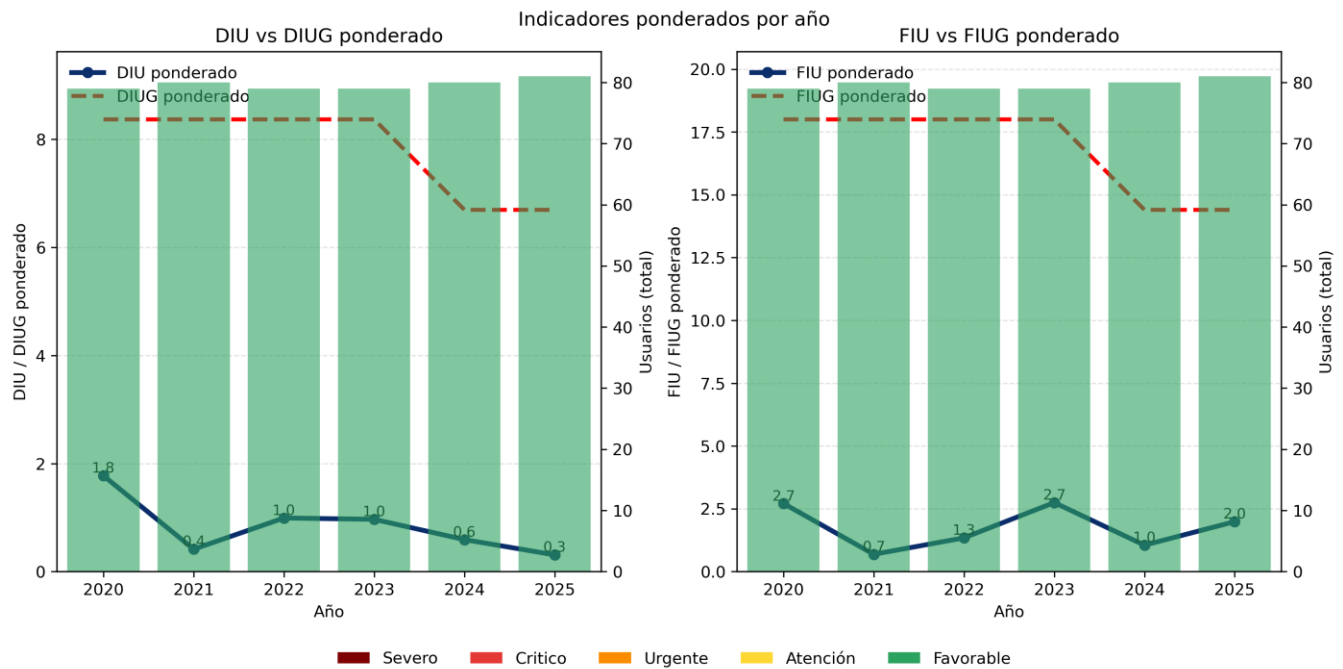


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 22.0:

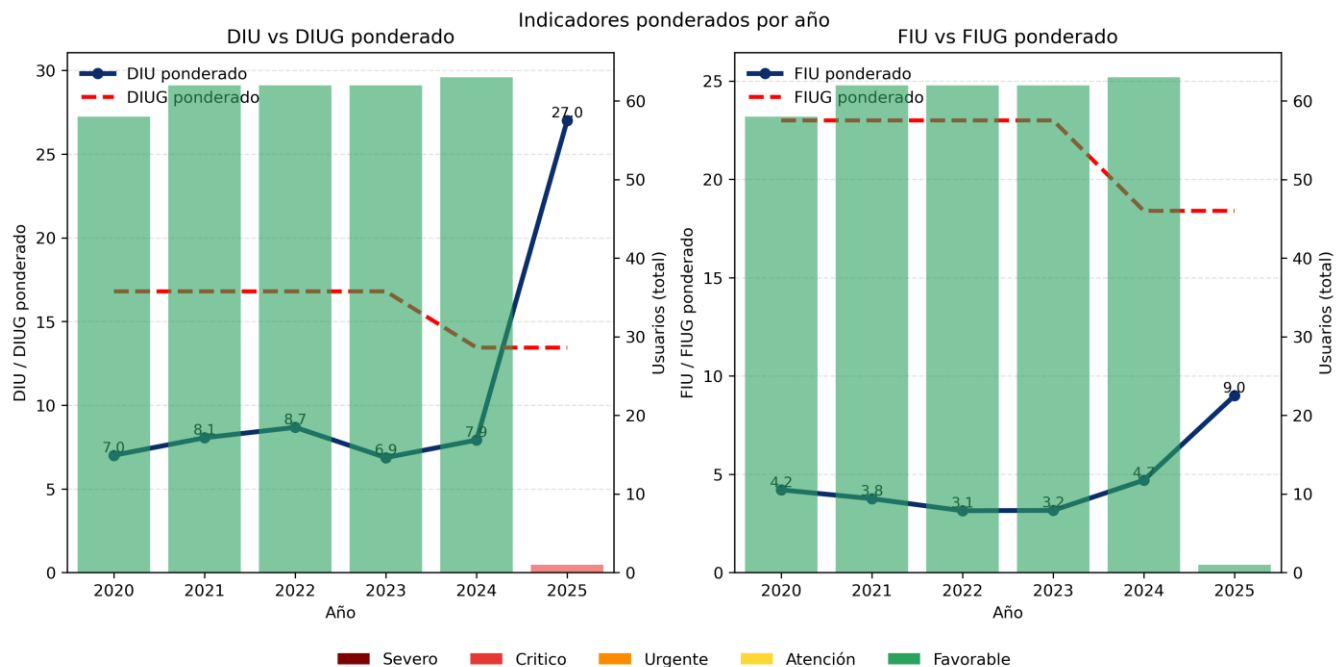

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 32.0:


CORDOBA:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

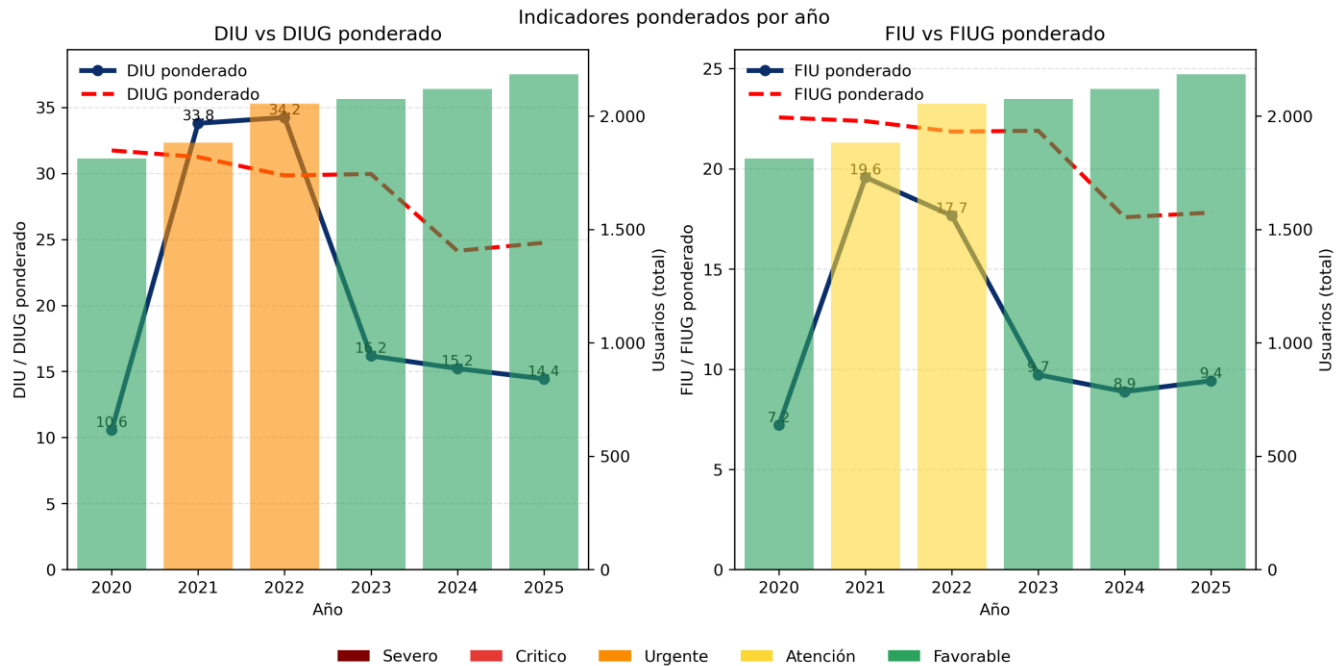


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

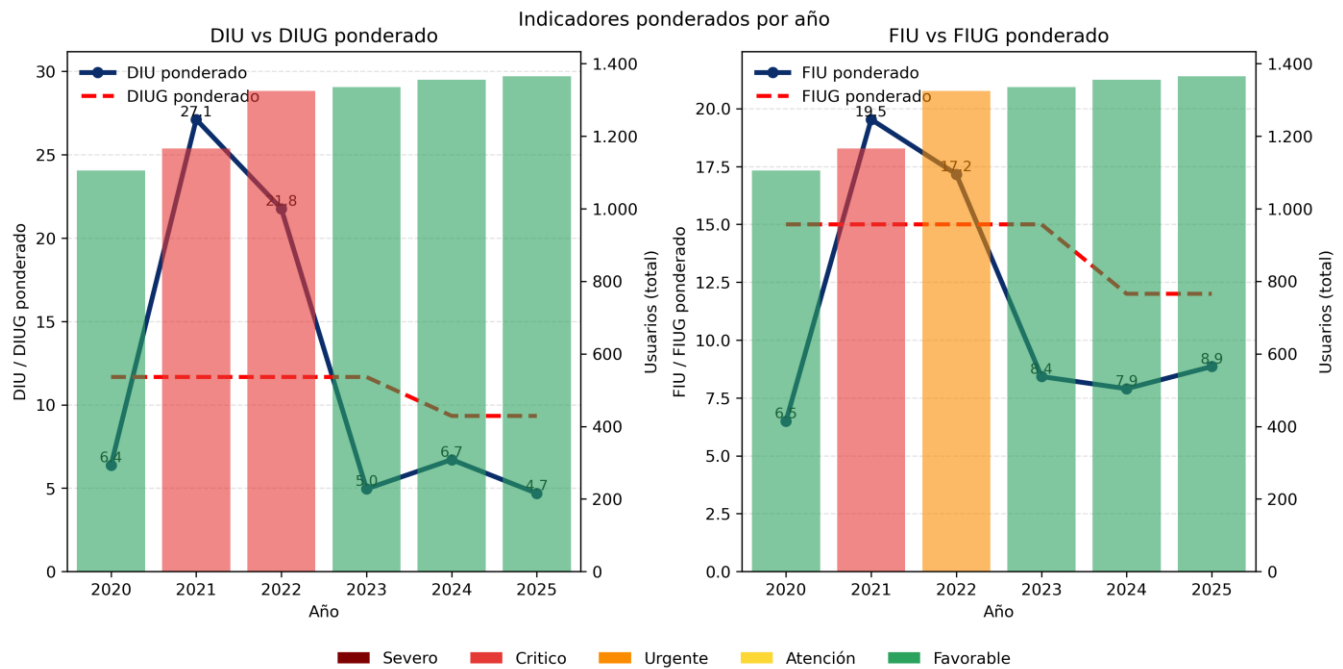


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 21.0:

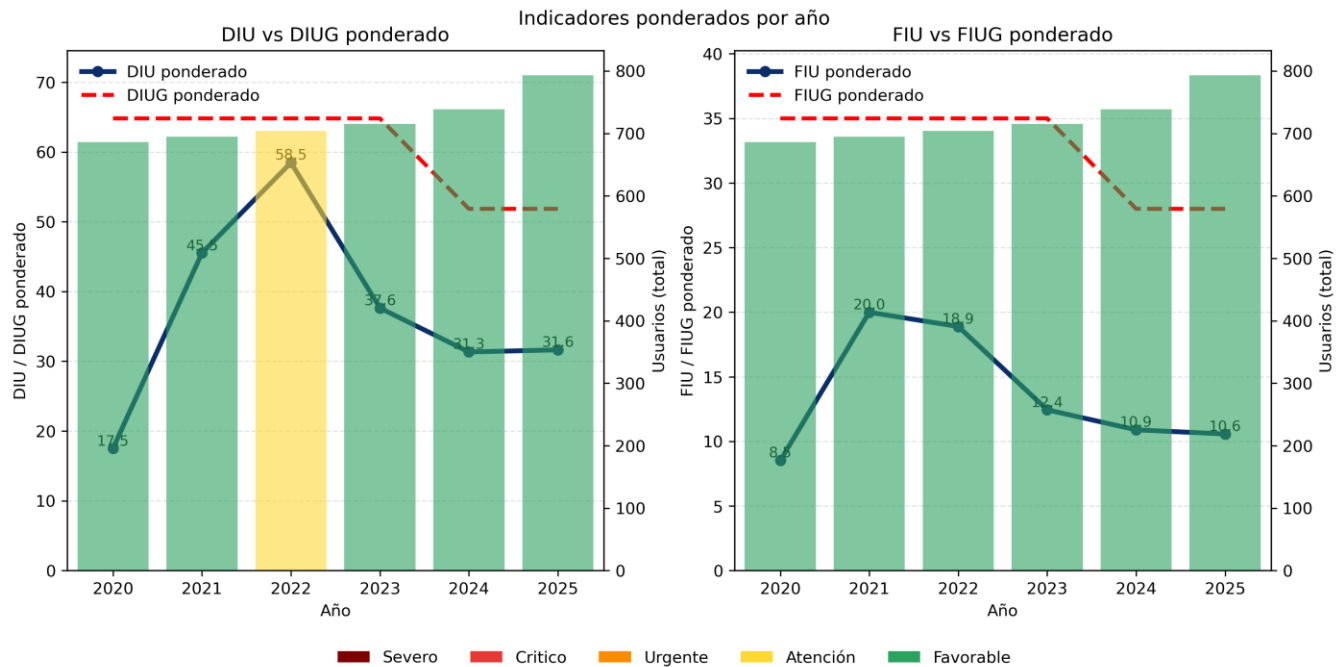

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 31.0:

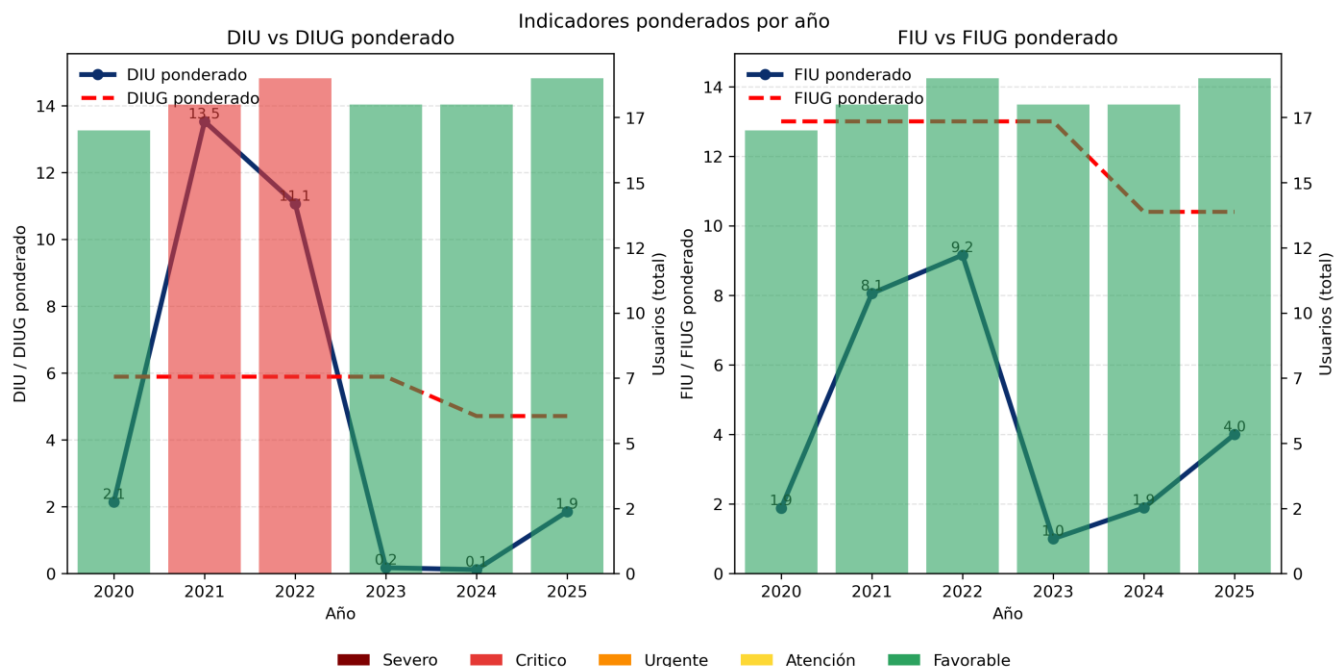


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 21.0:

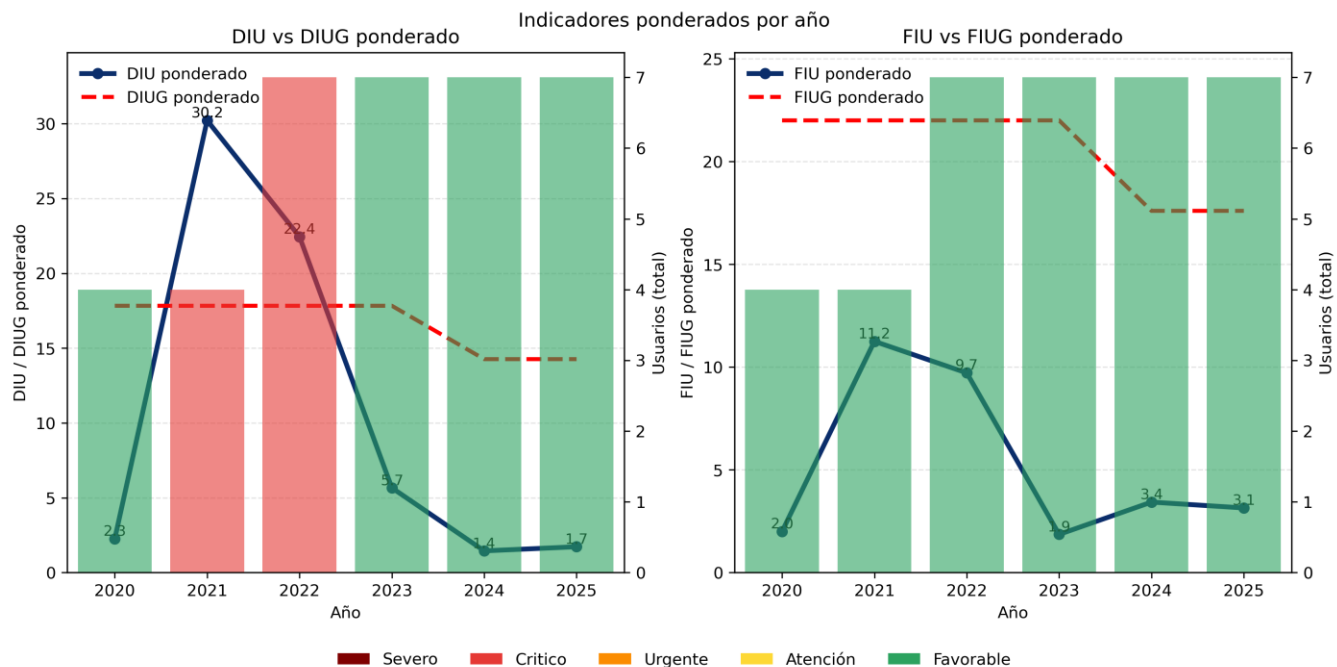

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 31.0:


FILANDIA:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

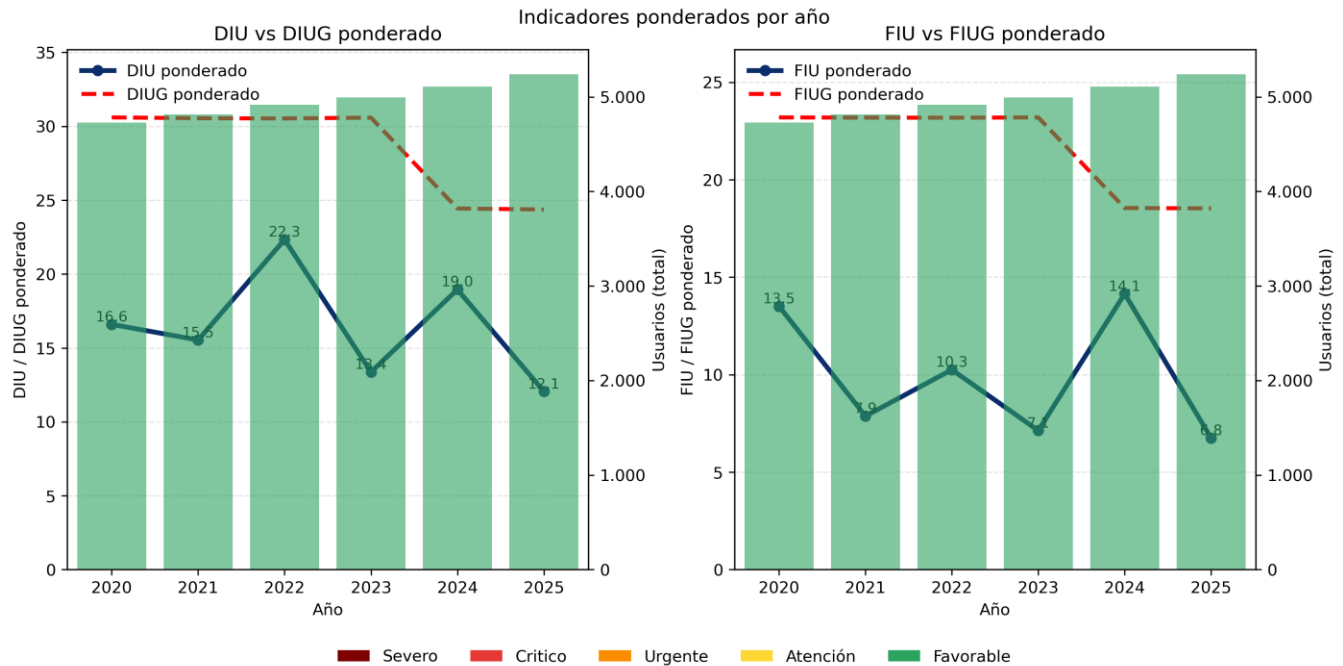


DIUPP/FIUPP

Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

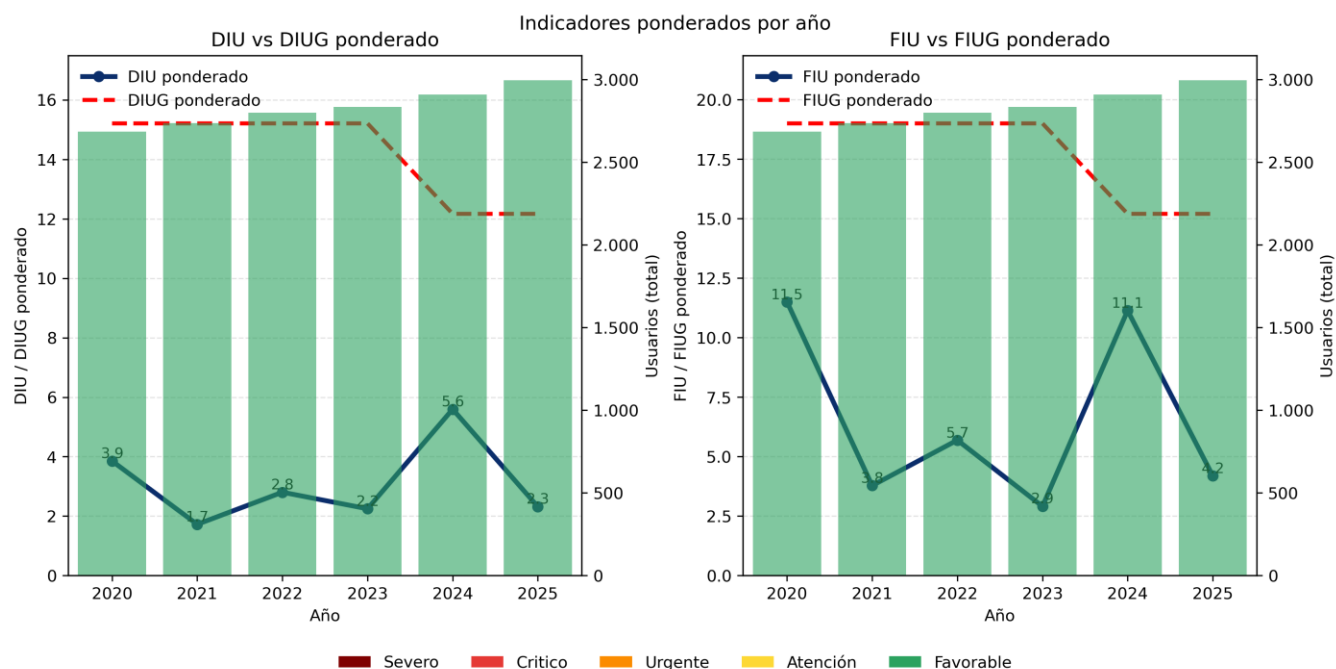


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 22.0:

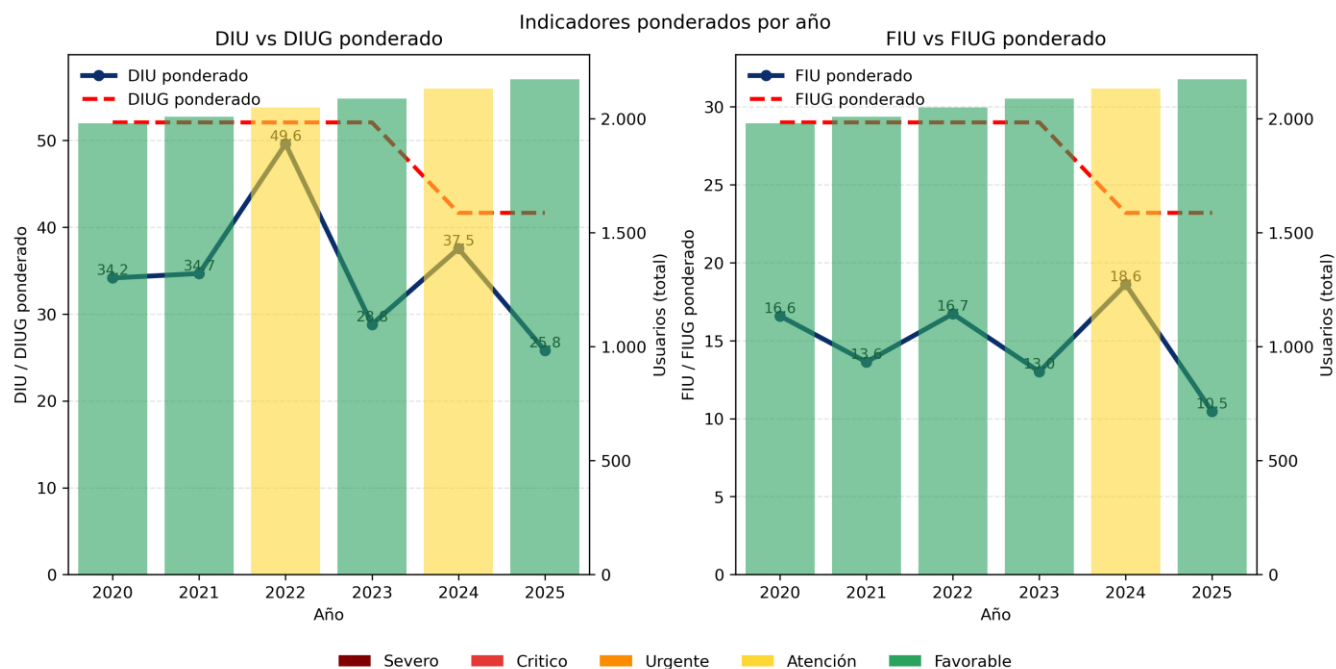


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

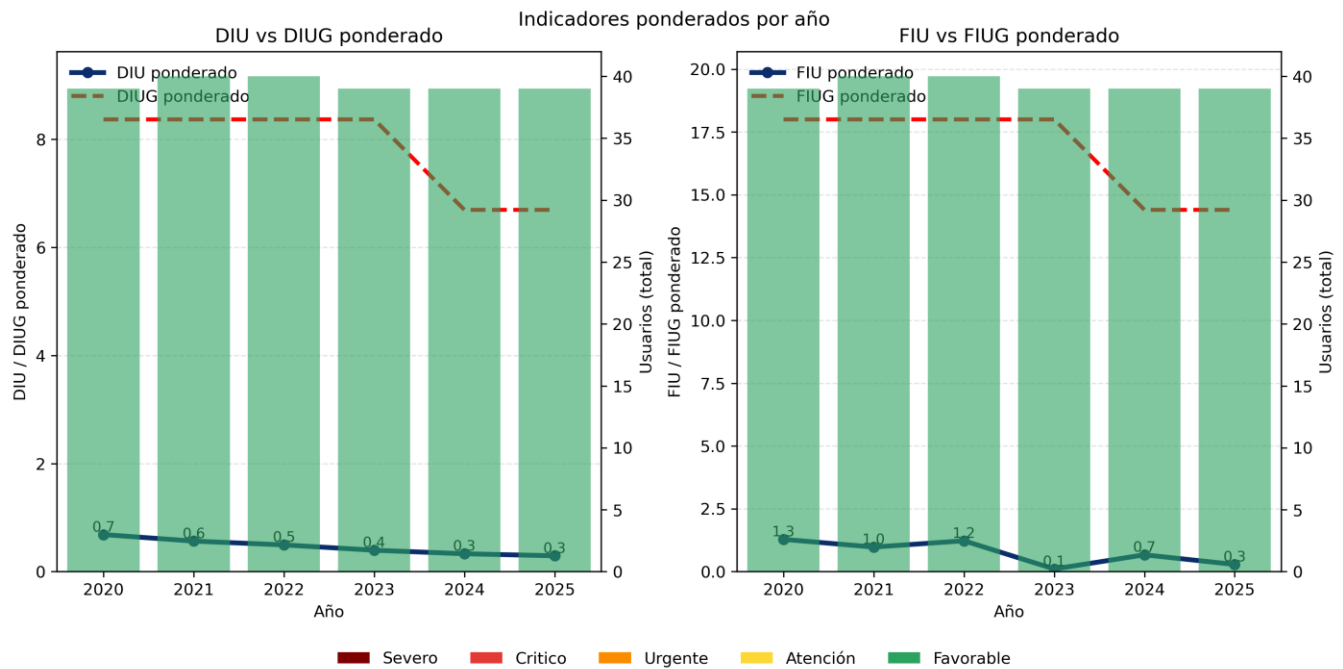


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 22.0:

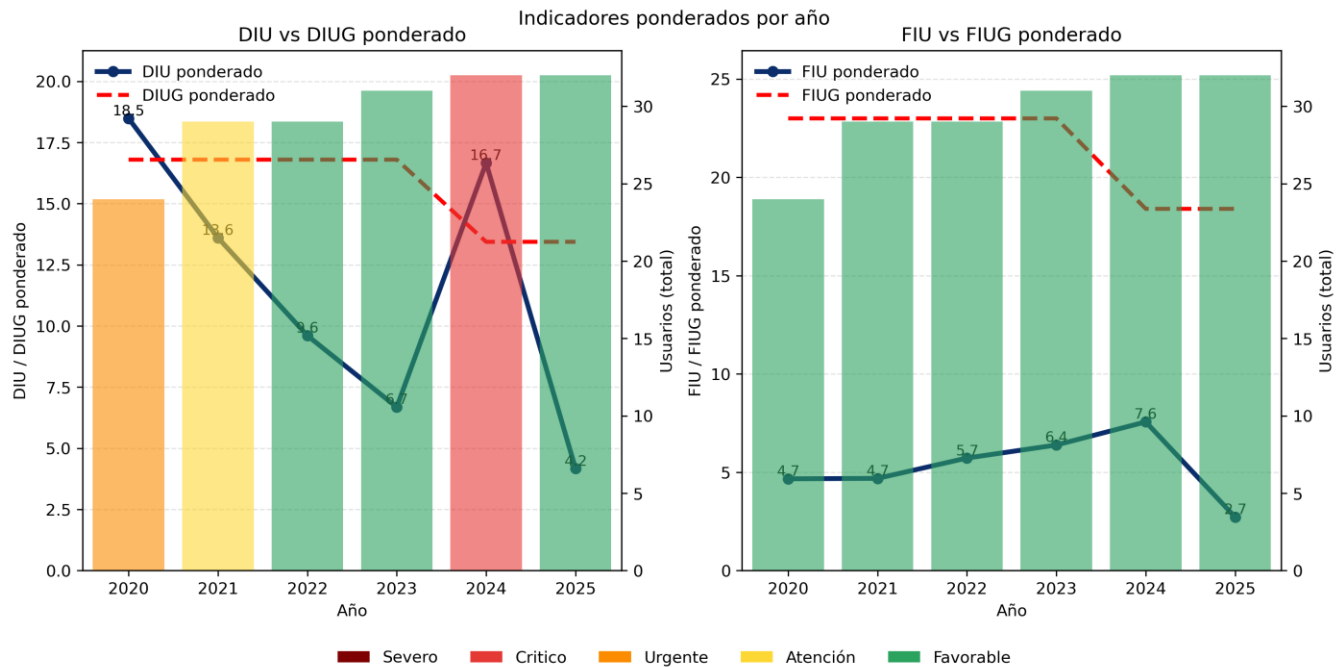

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 32.0:


GENOVA:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

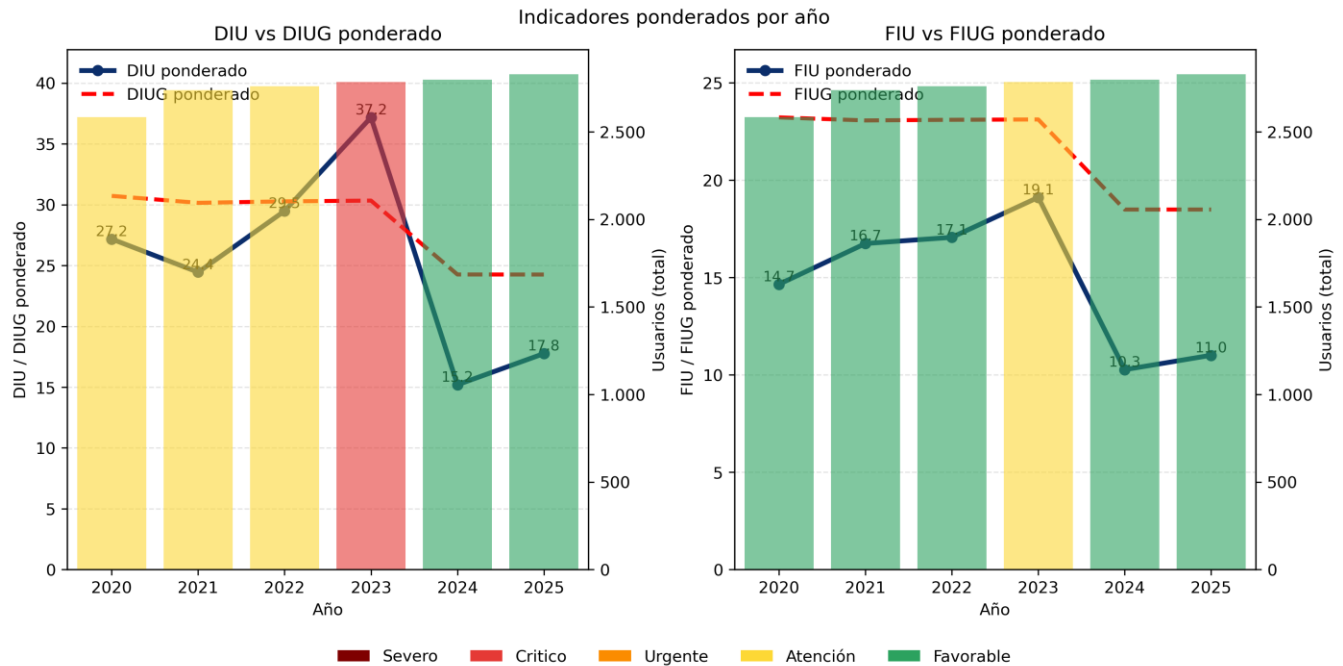


DIUPP/FIUPP

Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

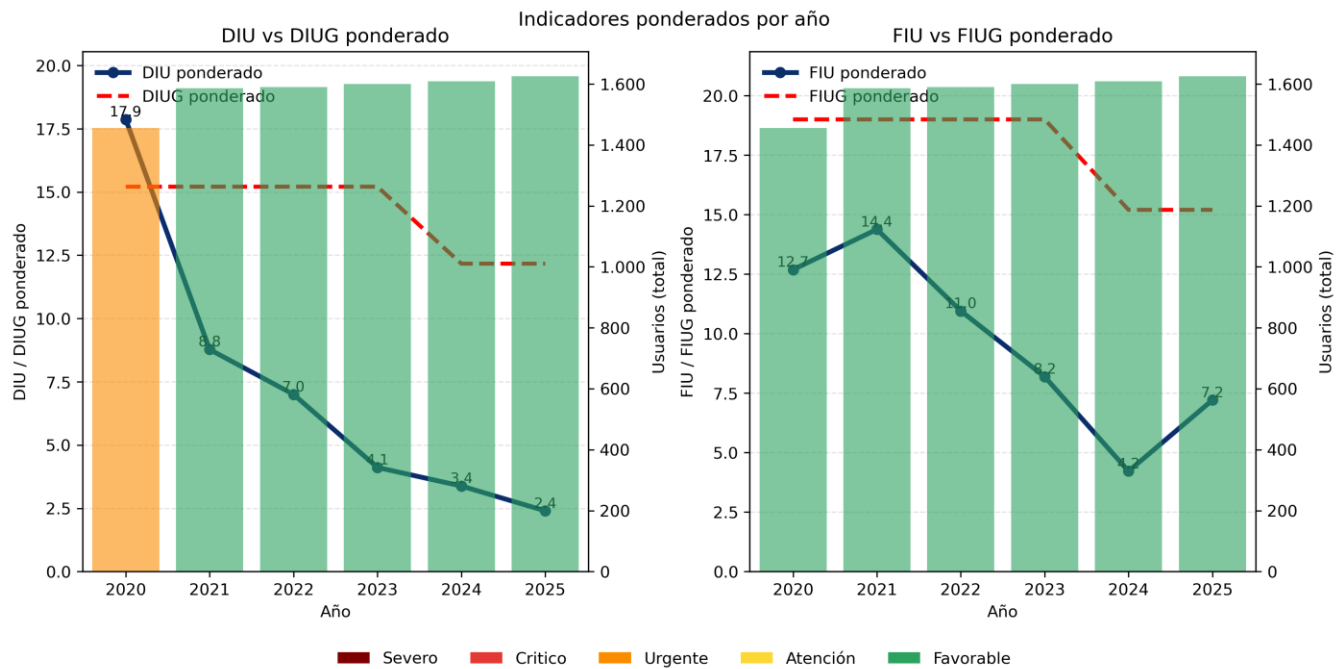


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 22.0:

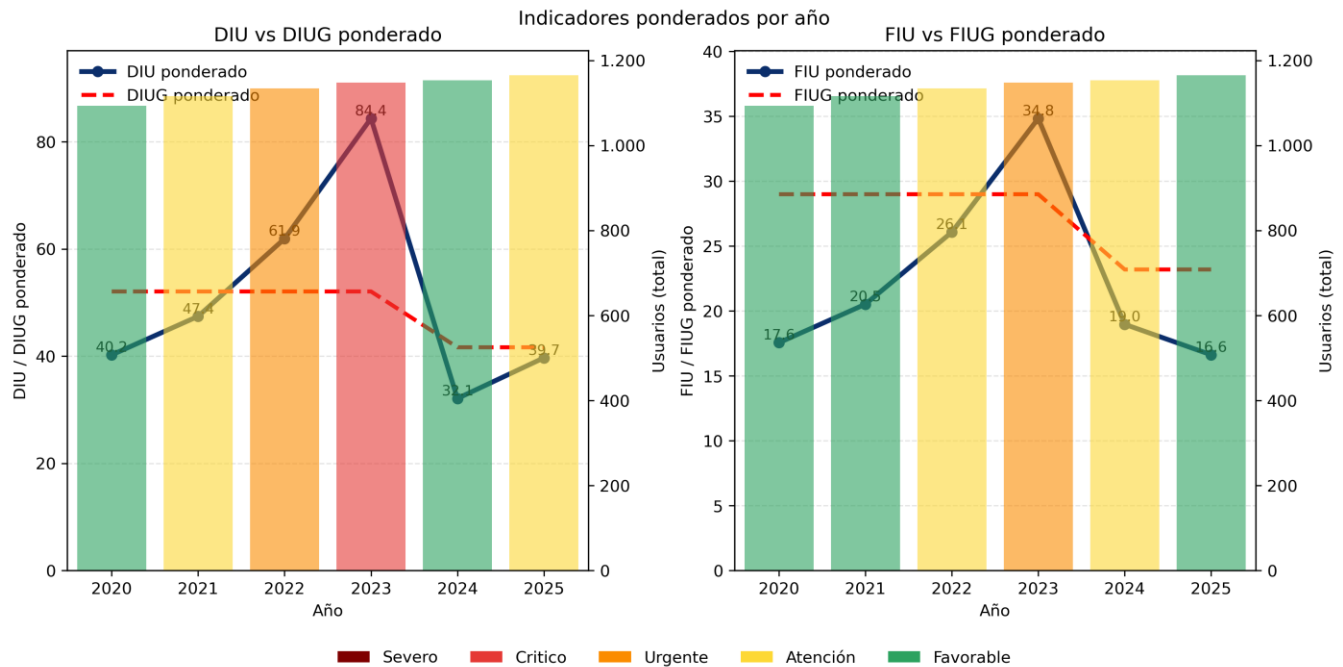


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

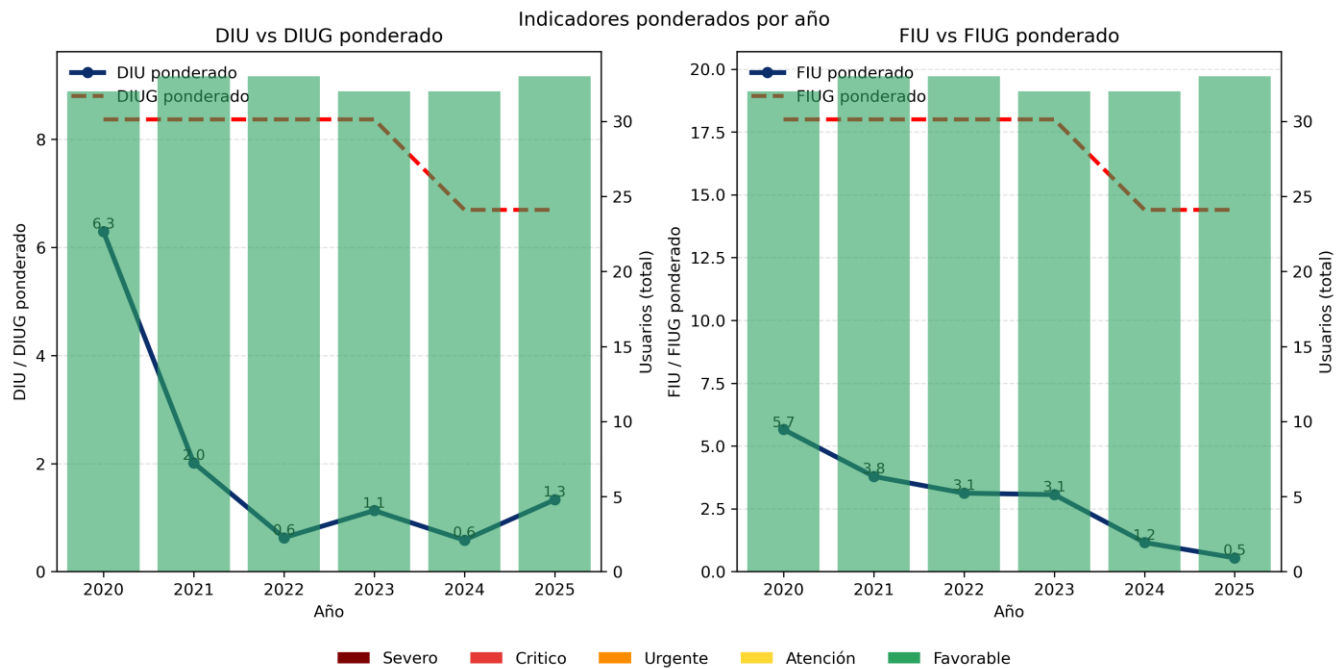


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 22.0:

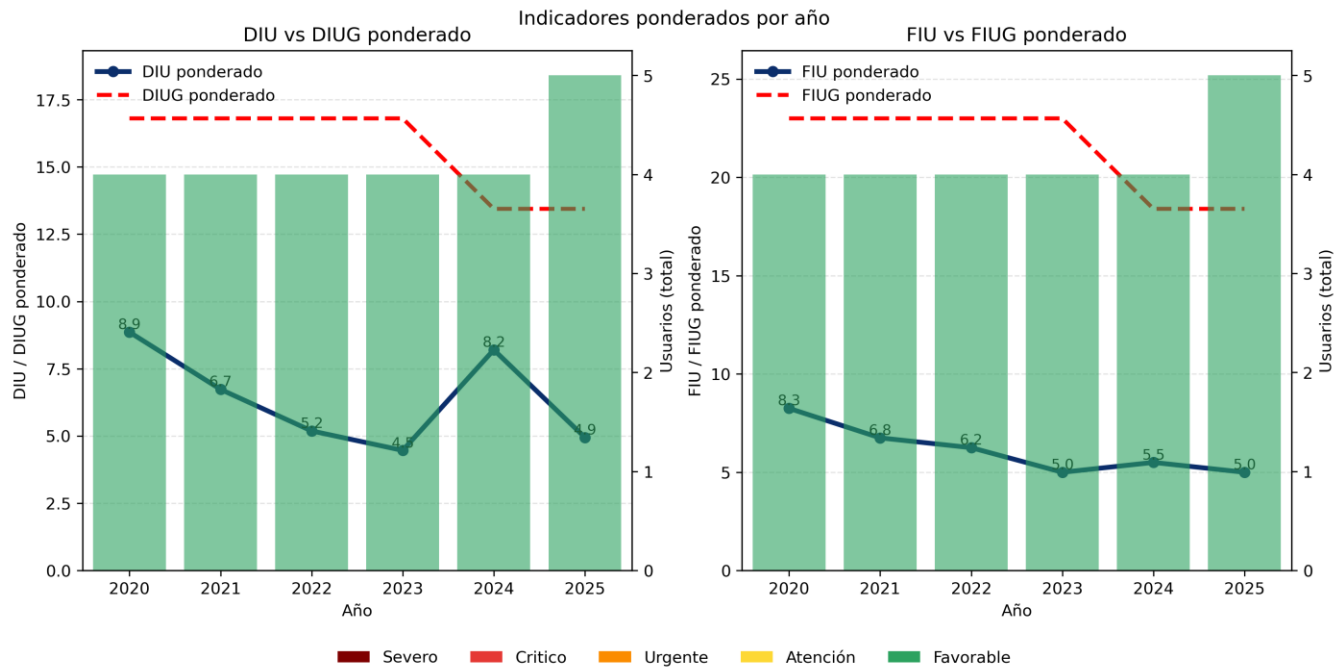

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 32.0:

LA TEBADA:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

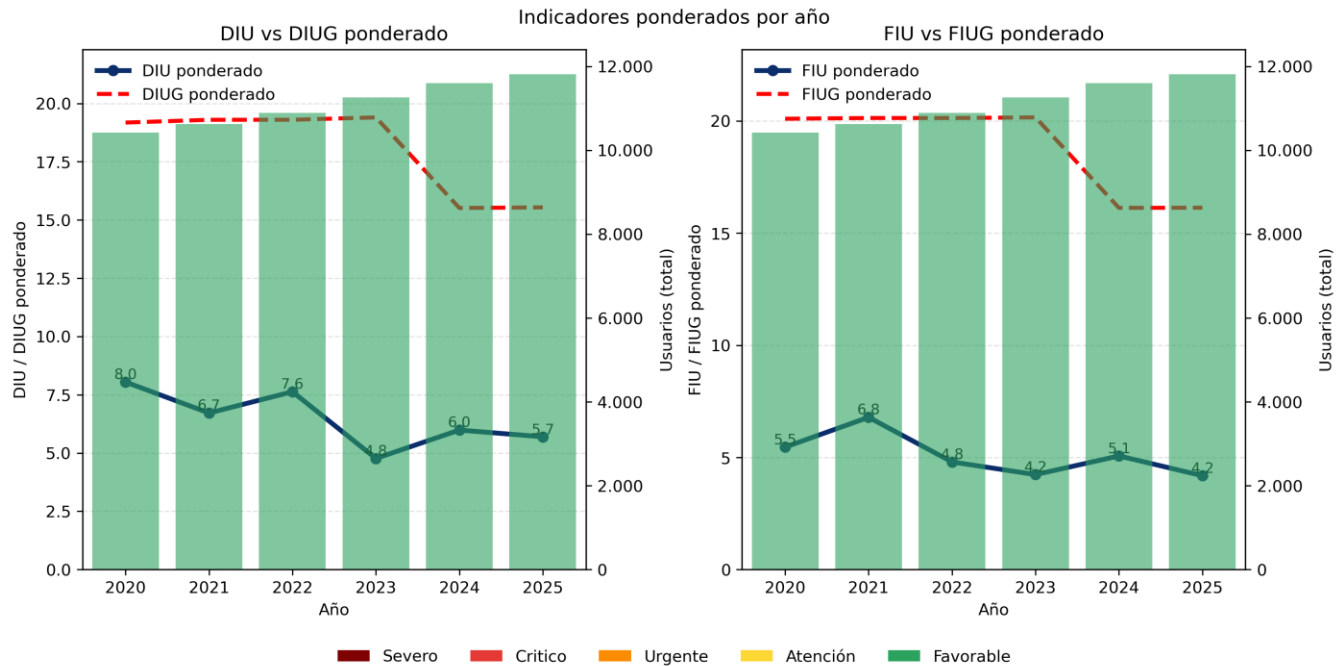


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

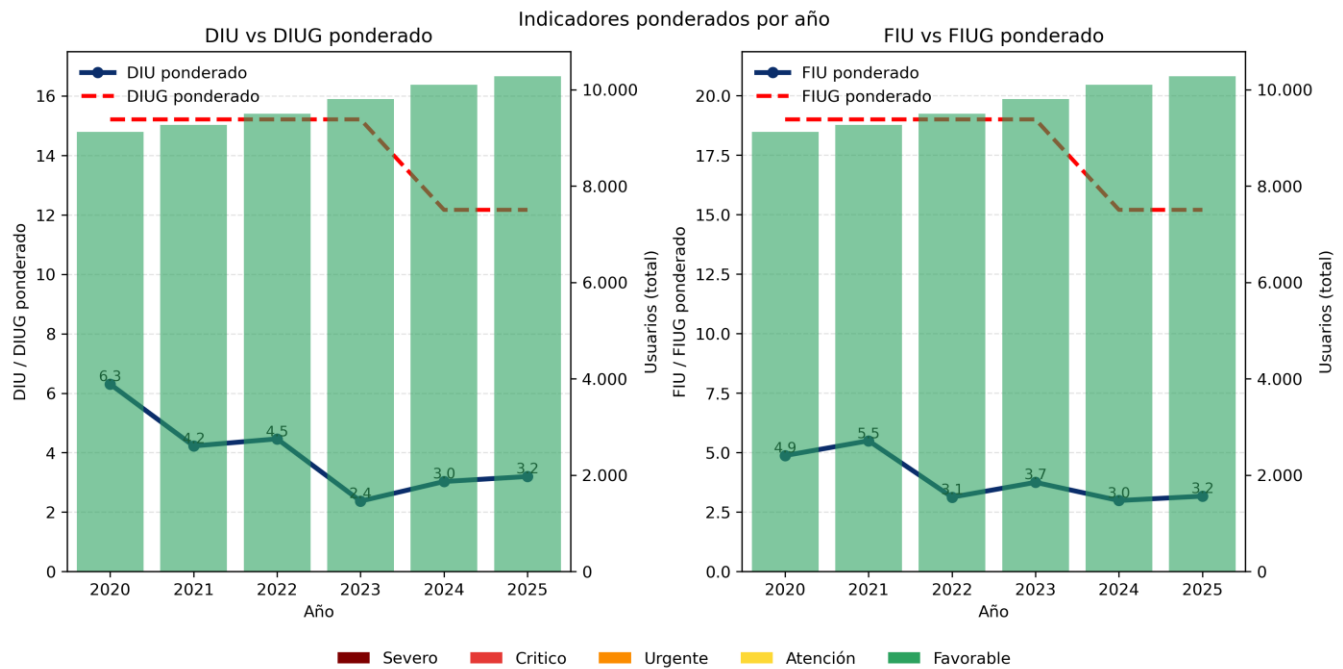


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 22.0:

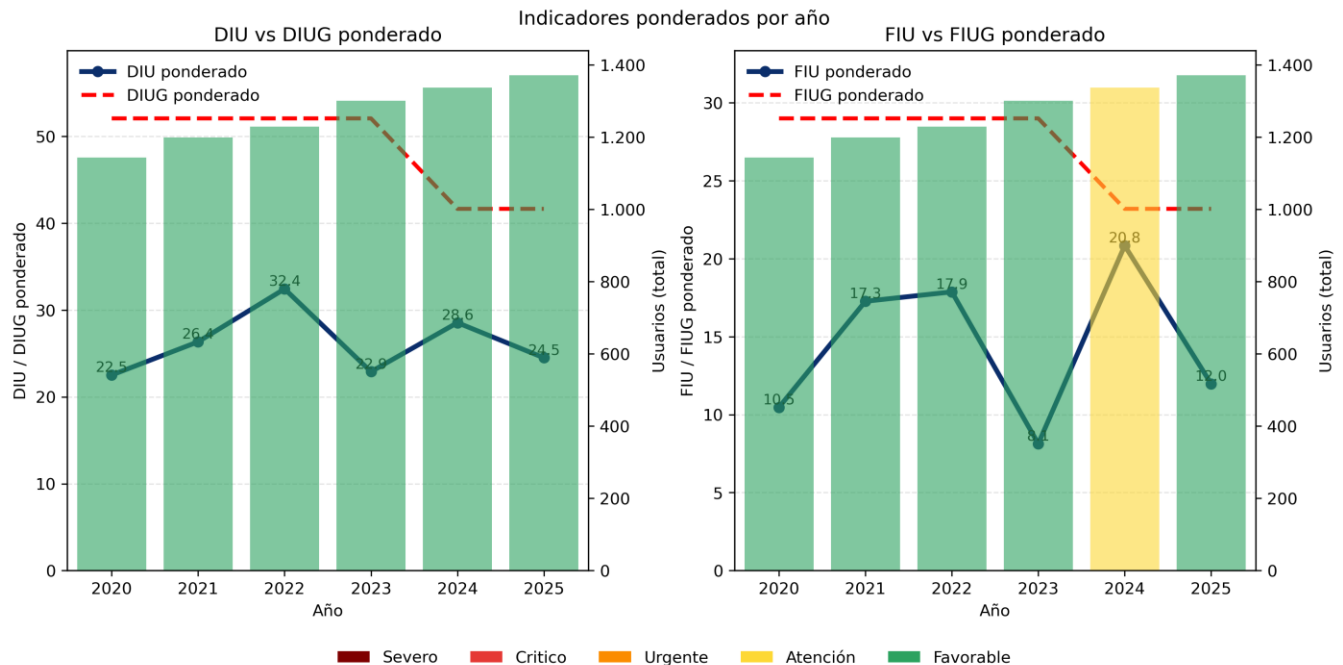


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

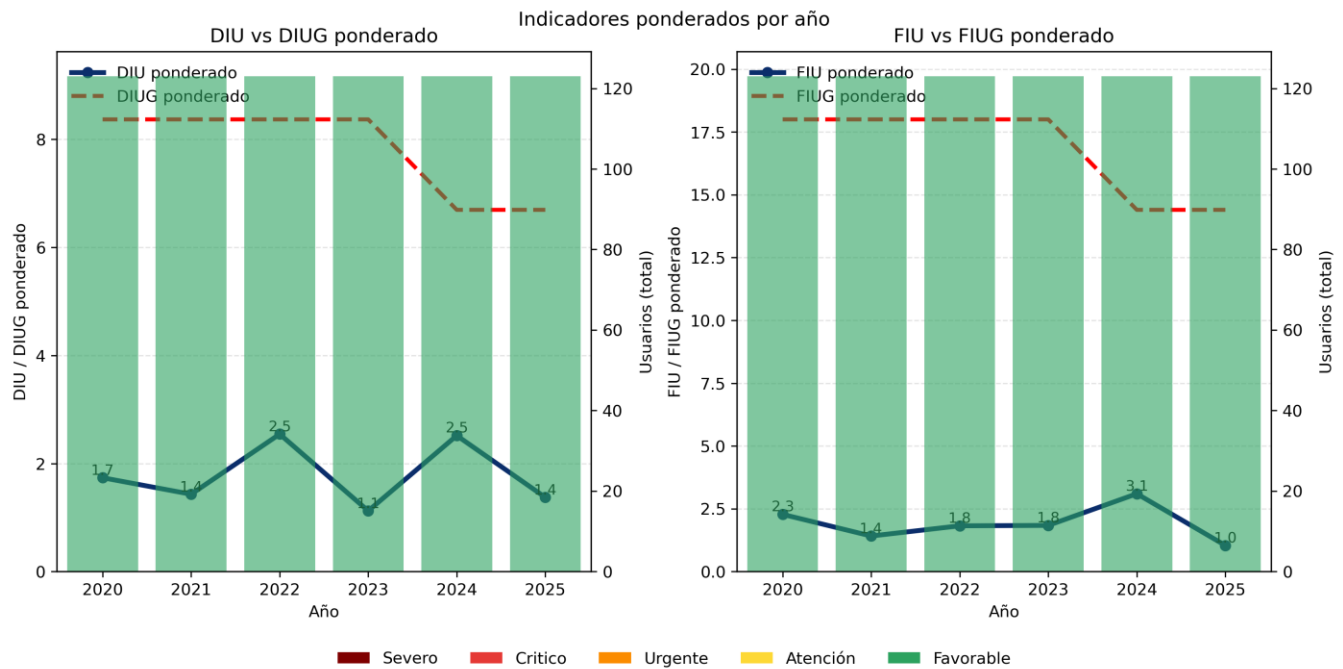


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 22.0:

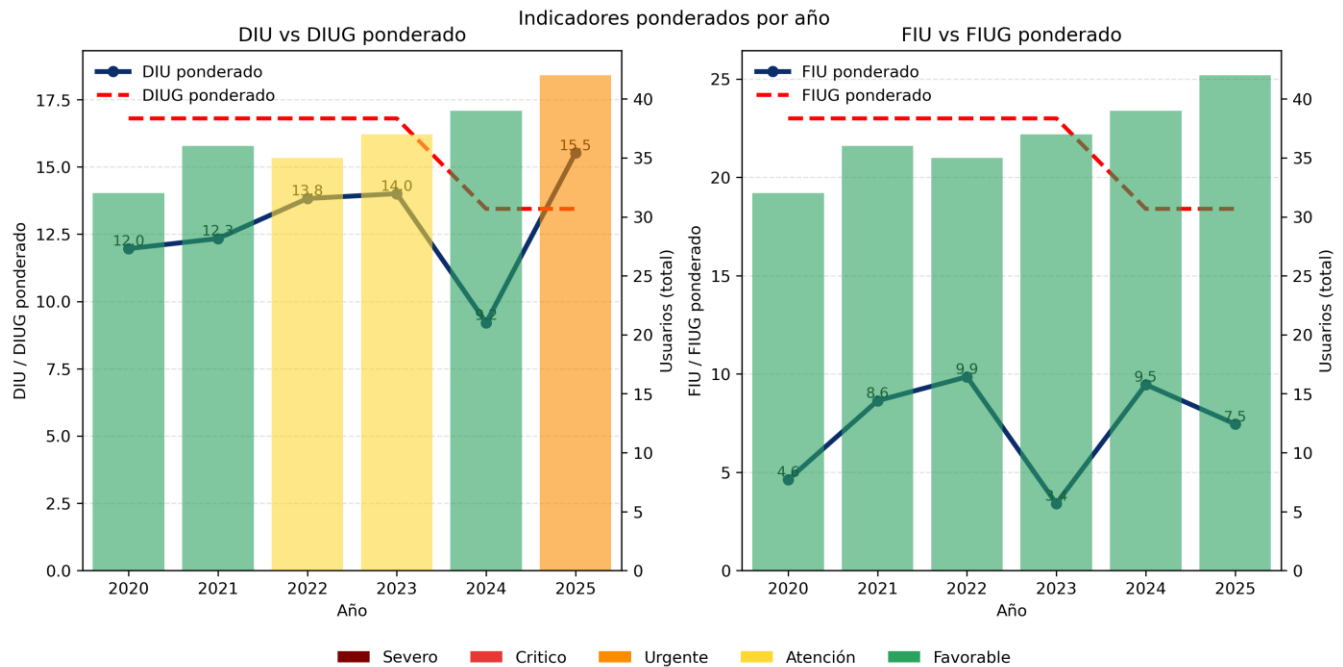

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 32.0:


MONTENEGRO:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

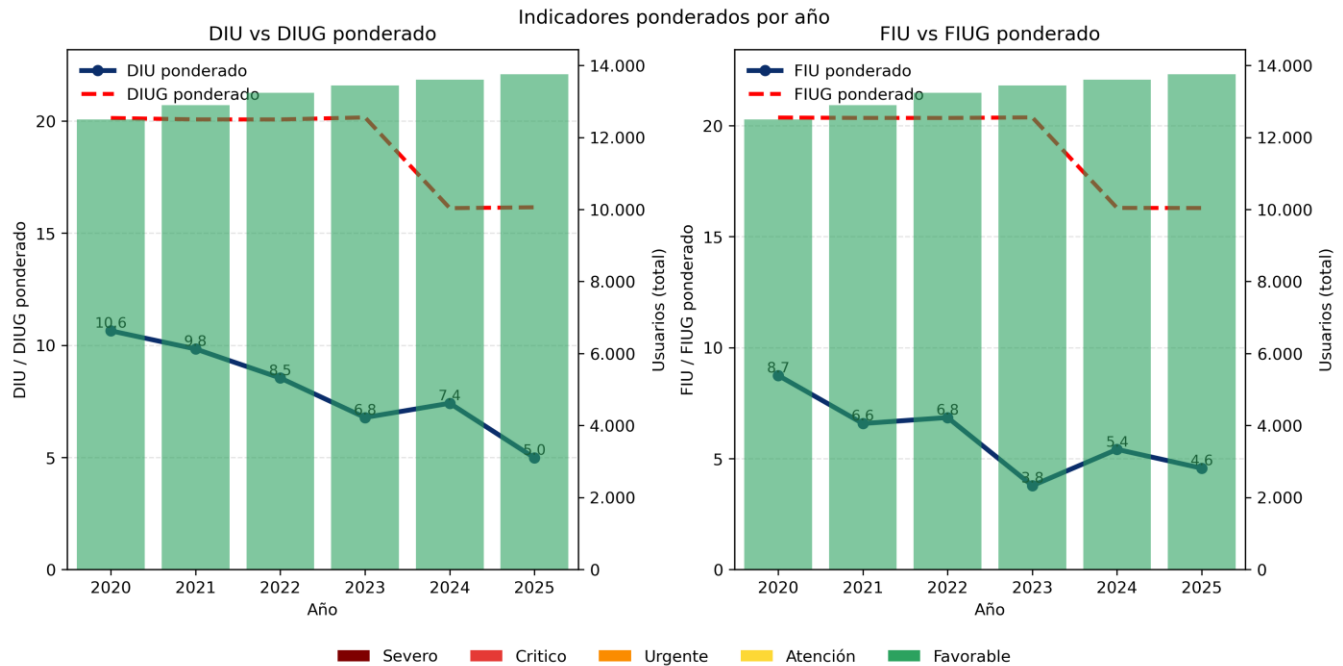


DIUPP/FIUPP

Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

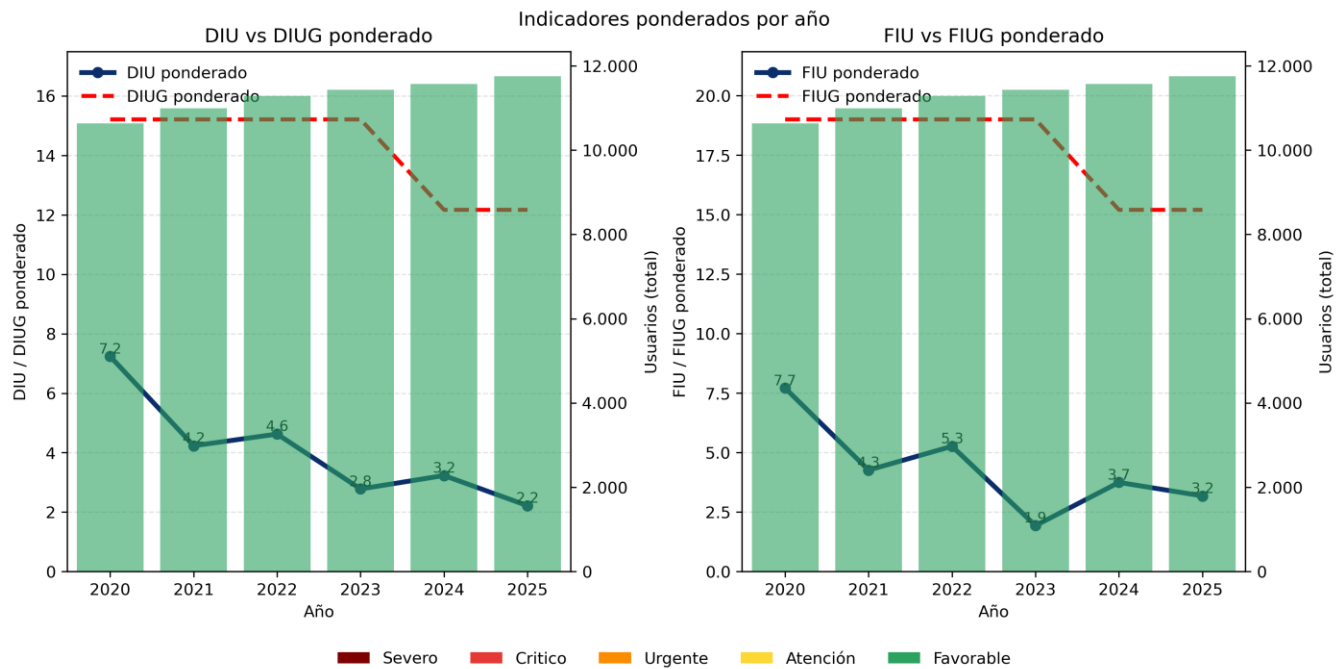


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 22.0:

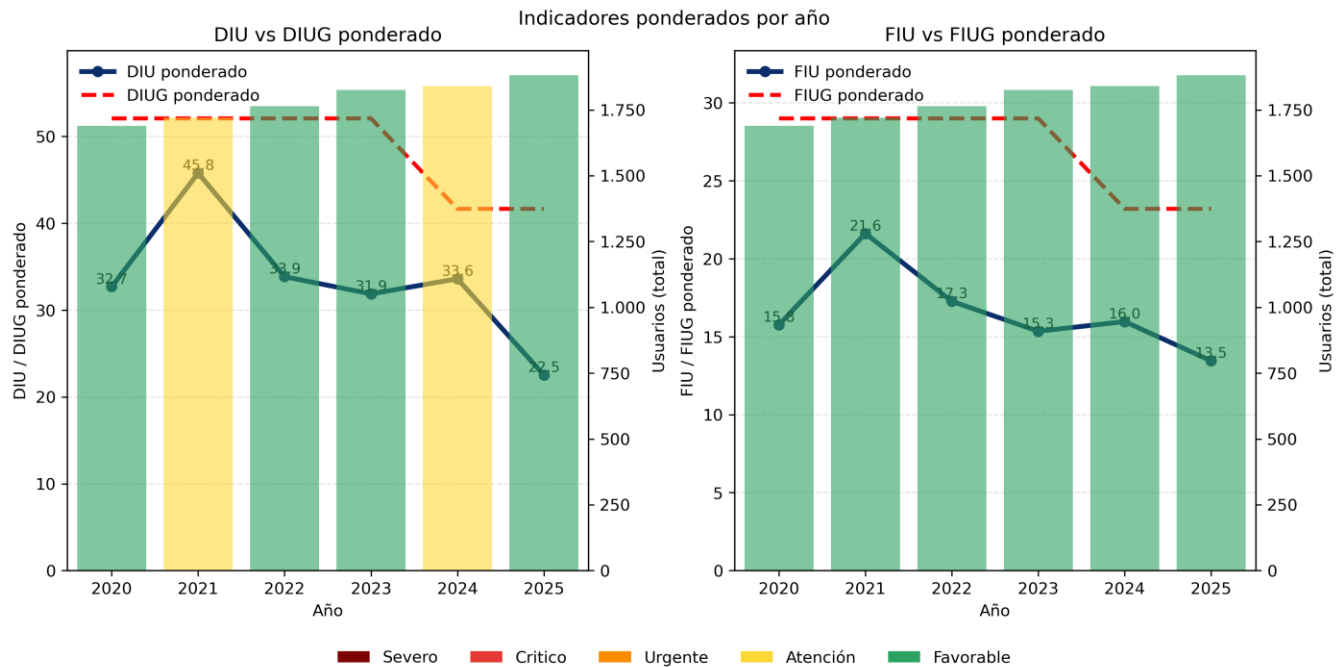


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

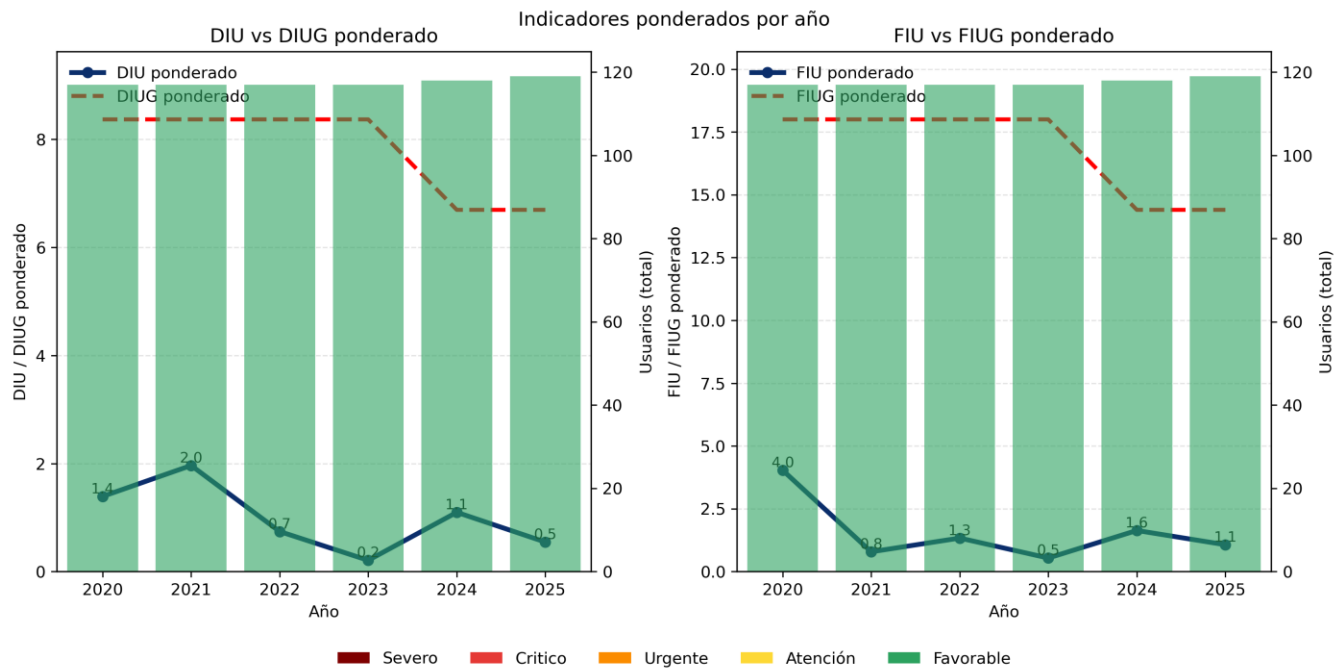


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 22.0:

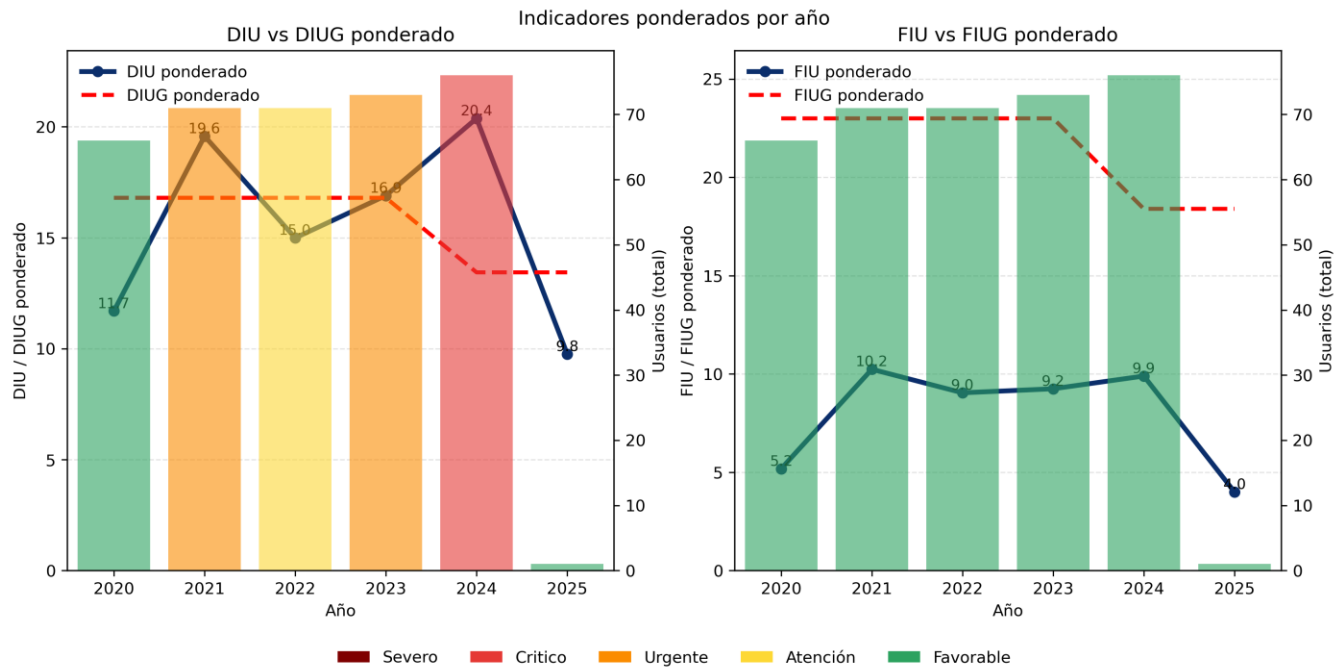

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 32.0:


PIJAO:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

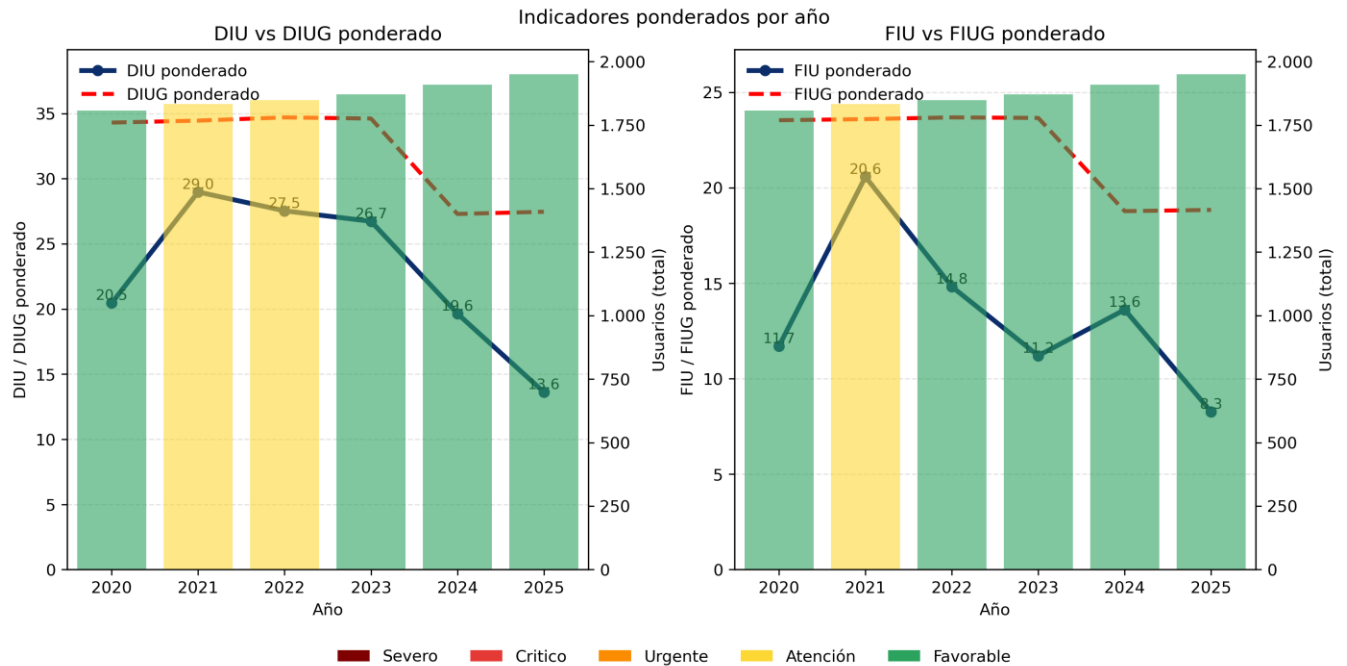


DIUPP/FIUPP

Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

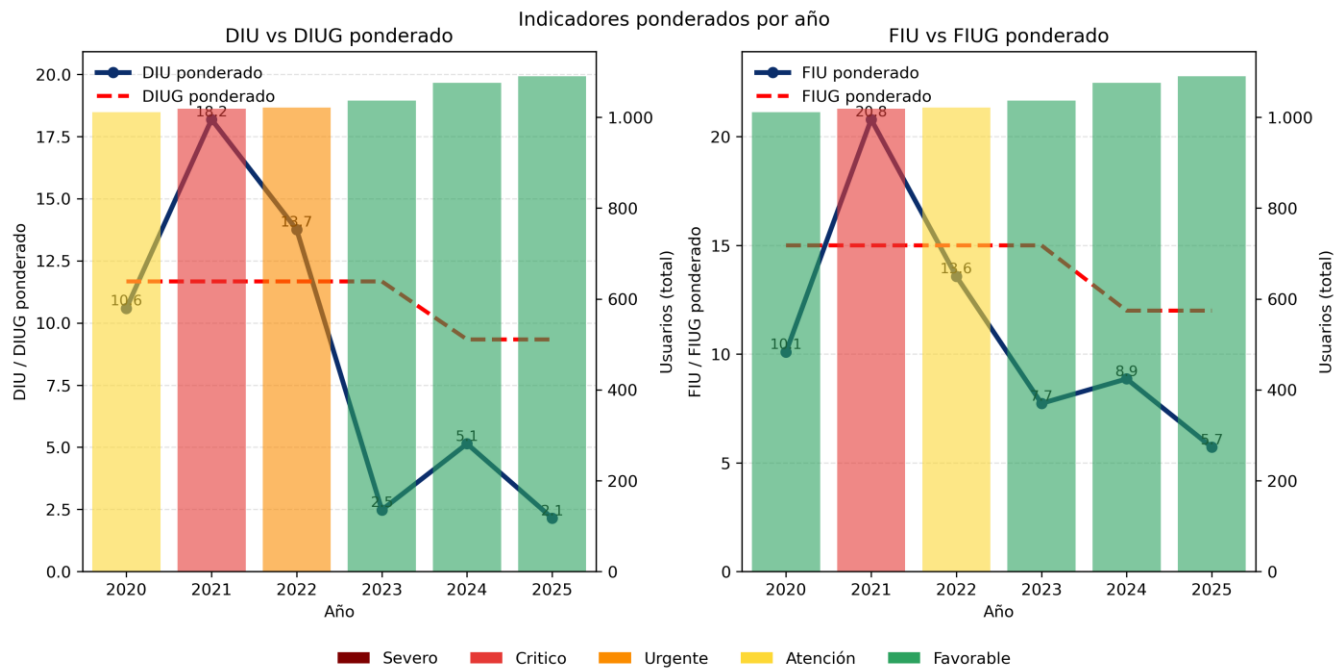


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 21.0:

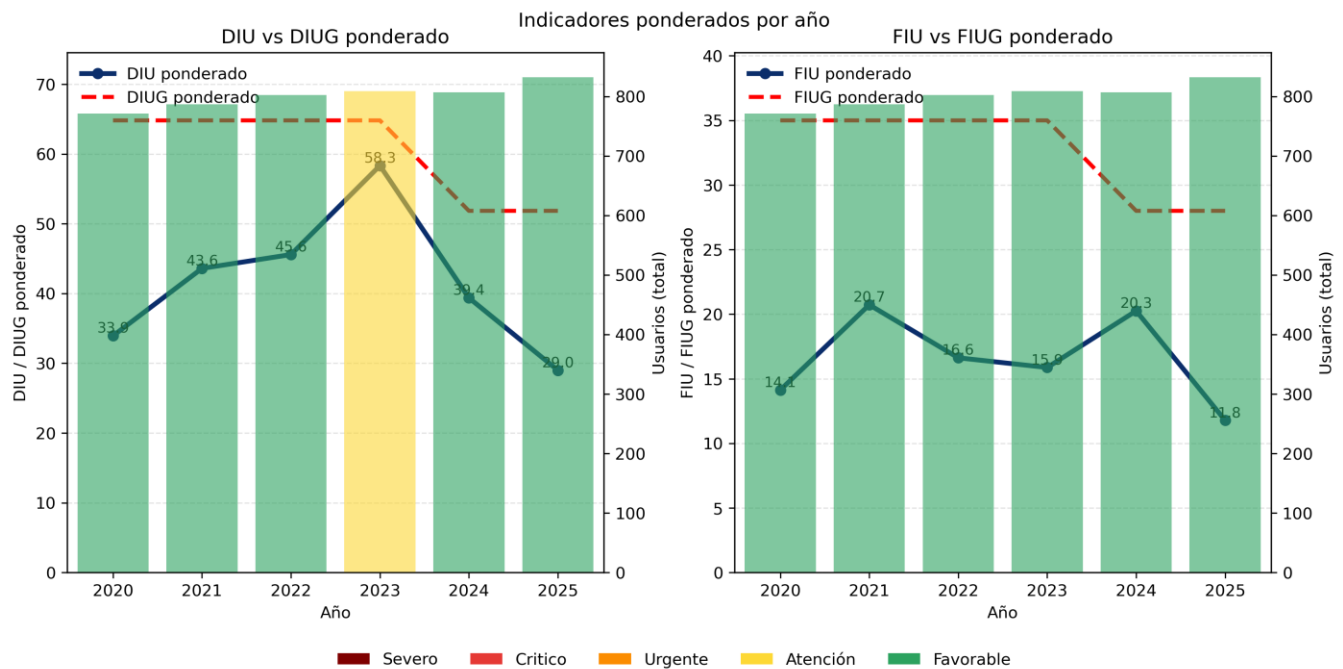


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 31.0:



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

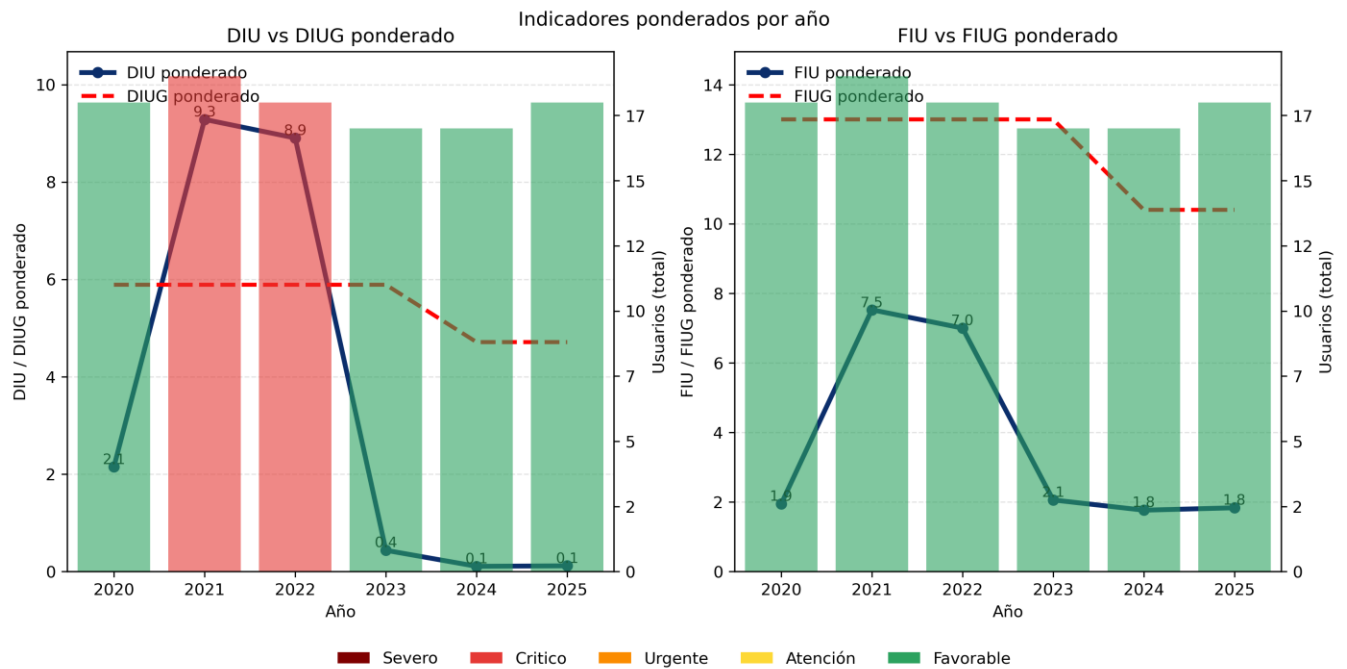


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 21.0:

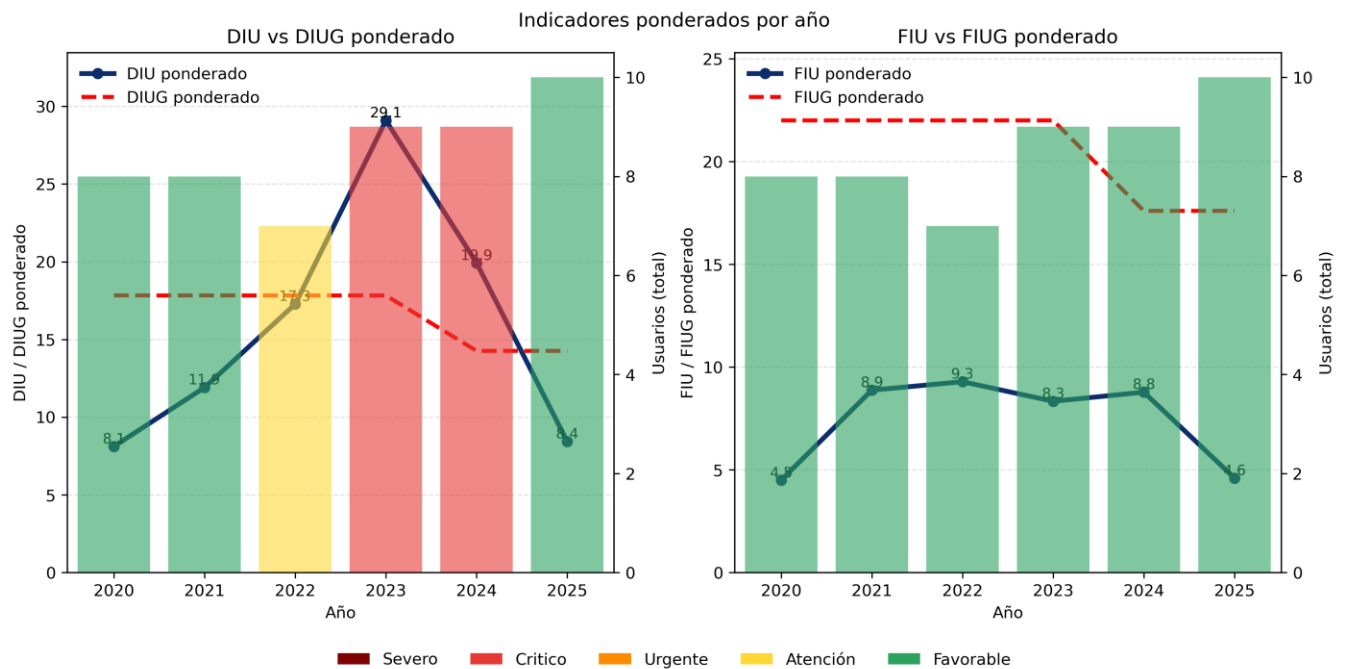

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 31.0:

QUIMBAYA:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

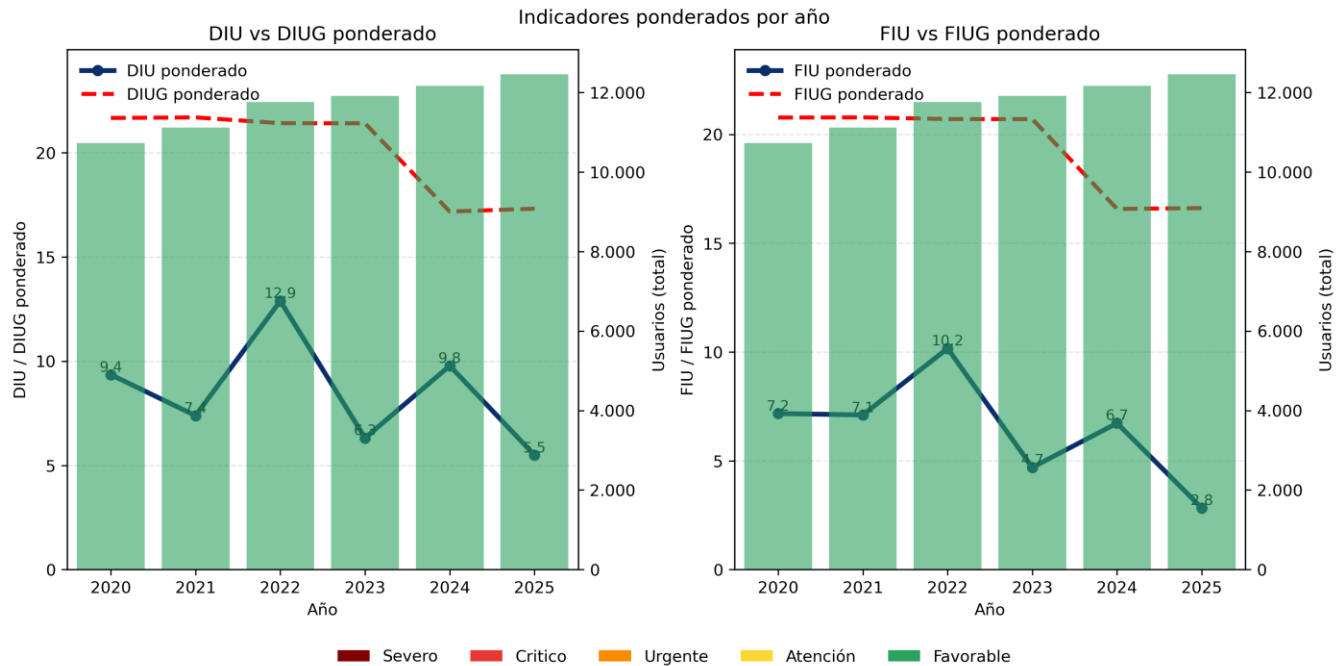


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

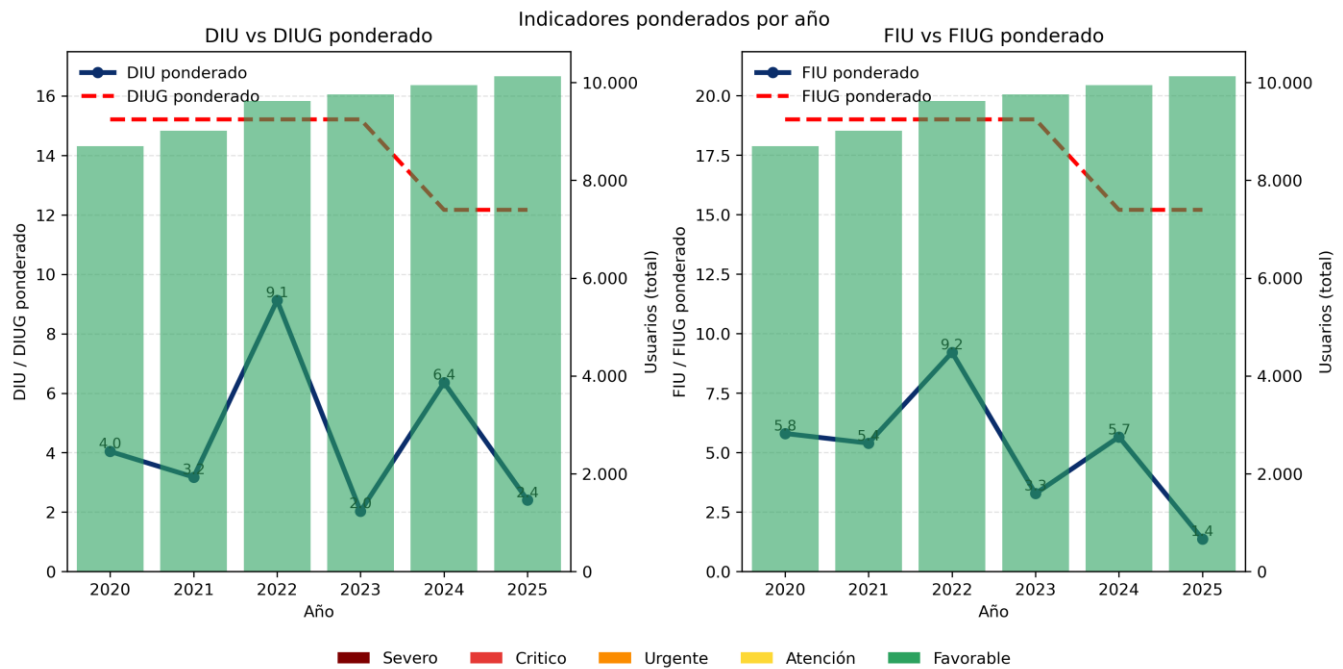


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 22.0:

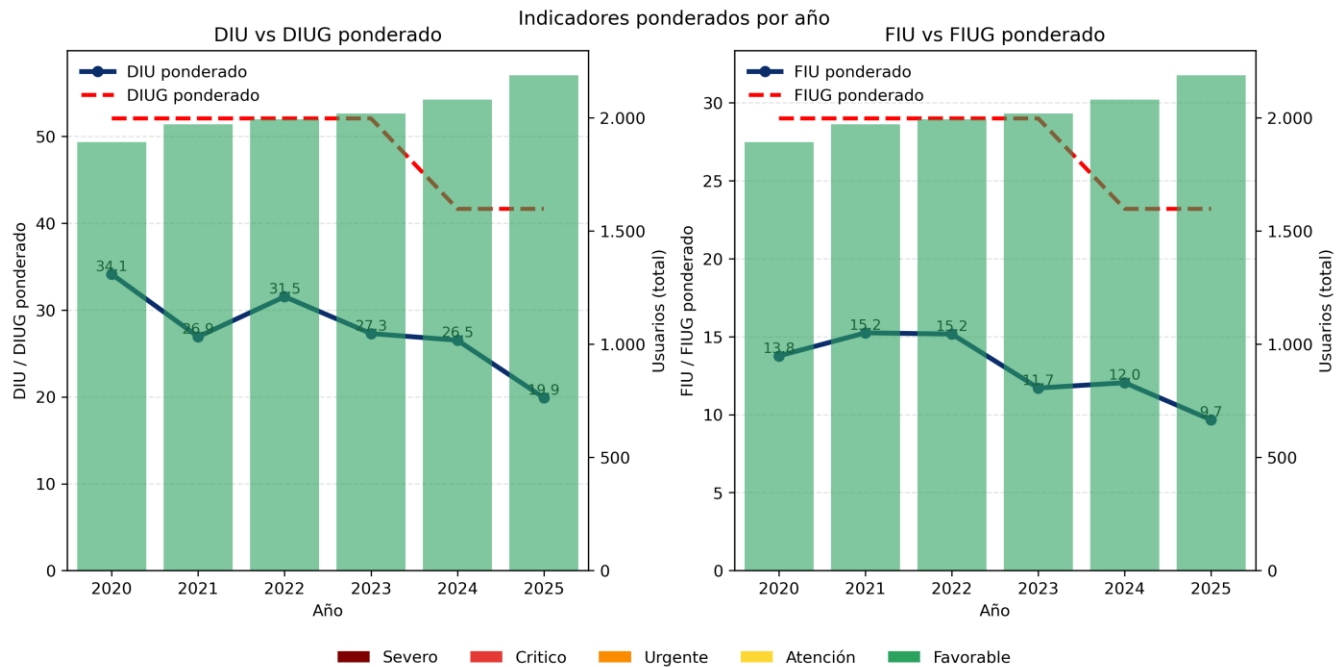


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

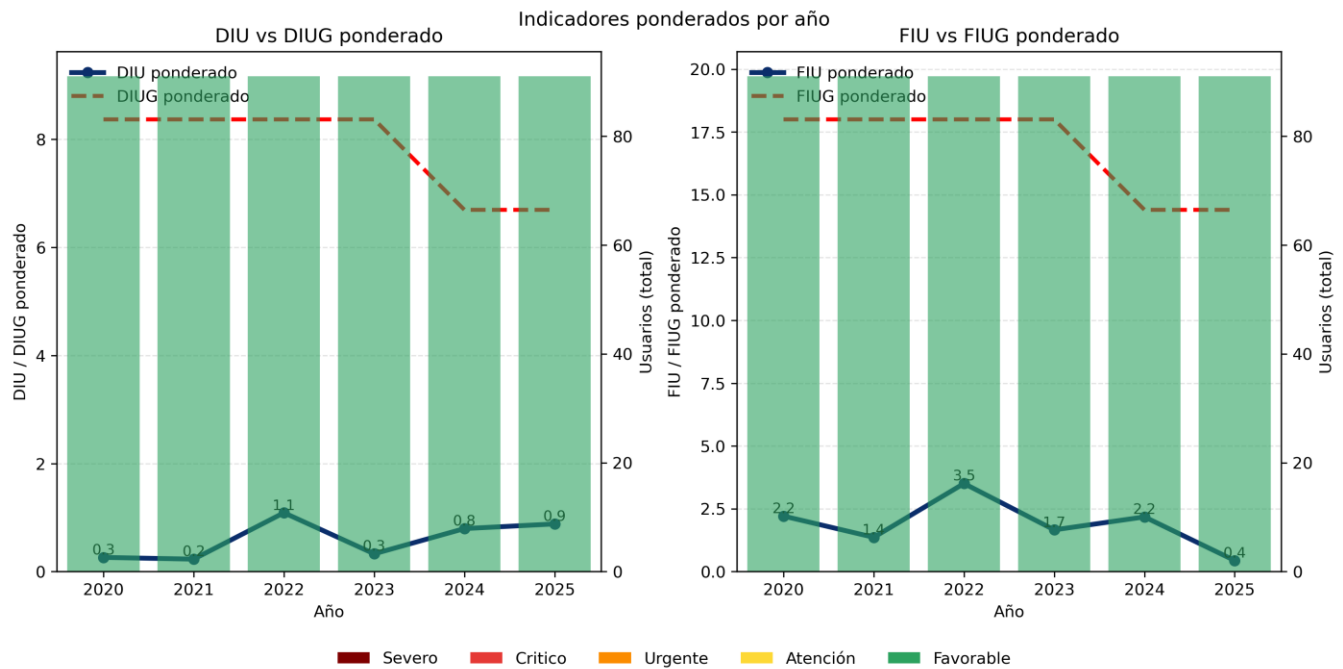


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 22.0:

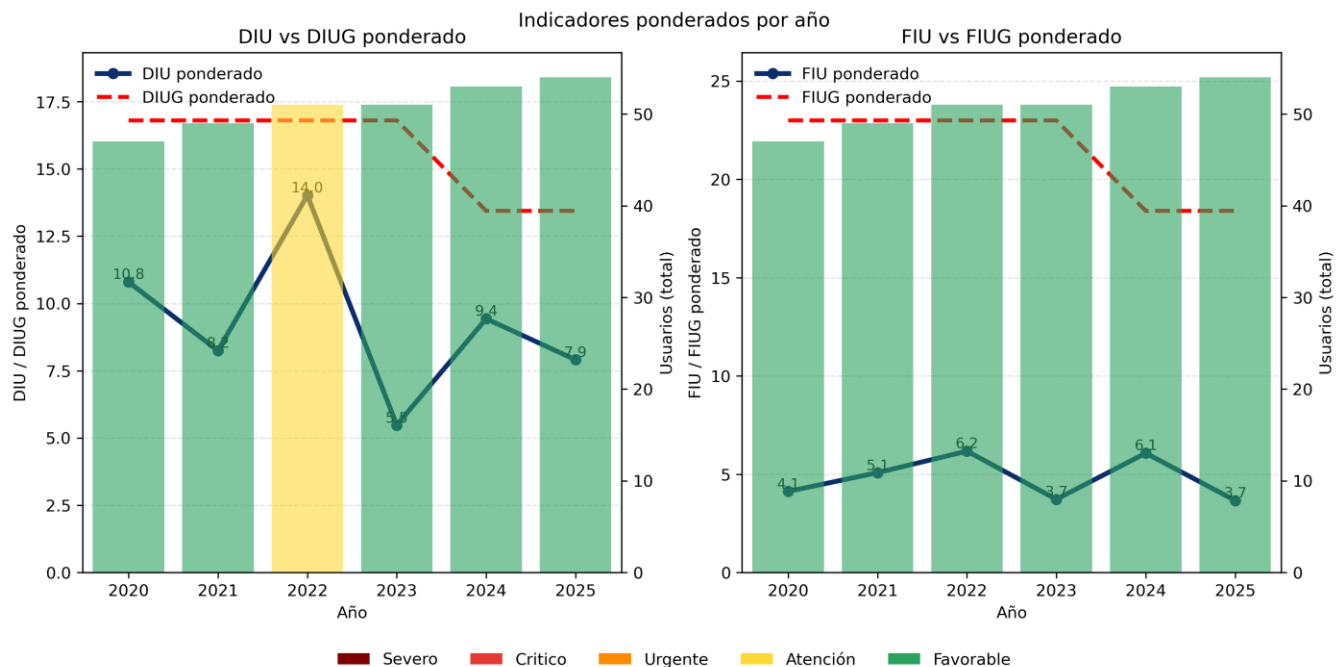

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 32.0:


SALENTO:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

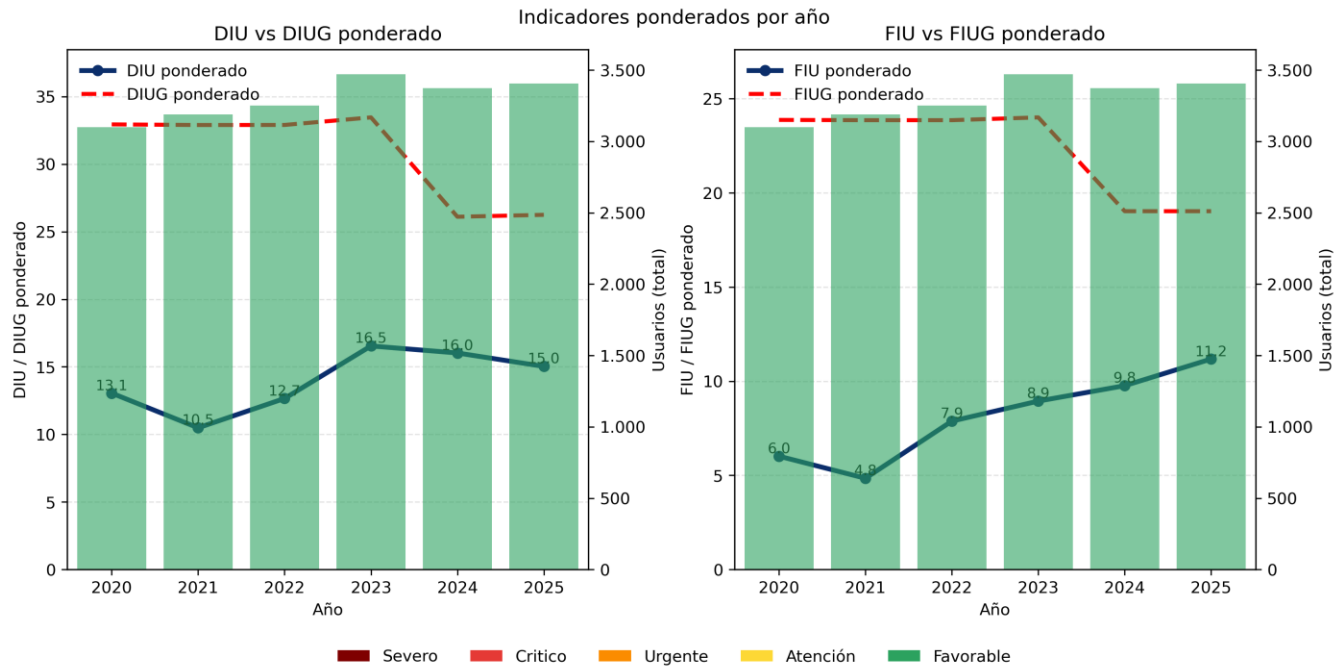


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

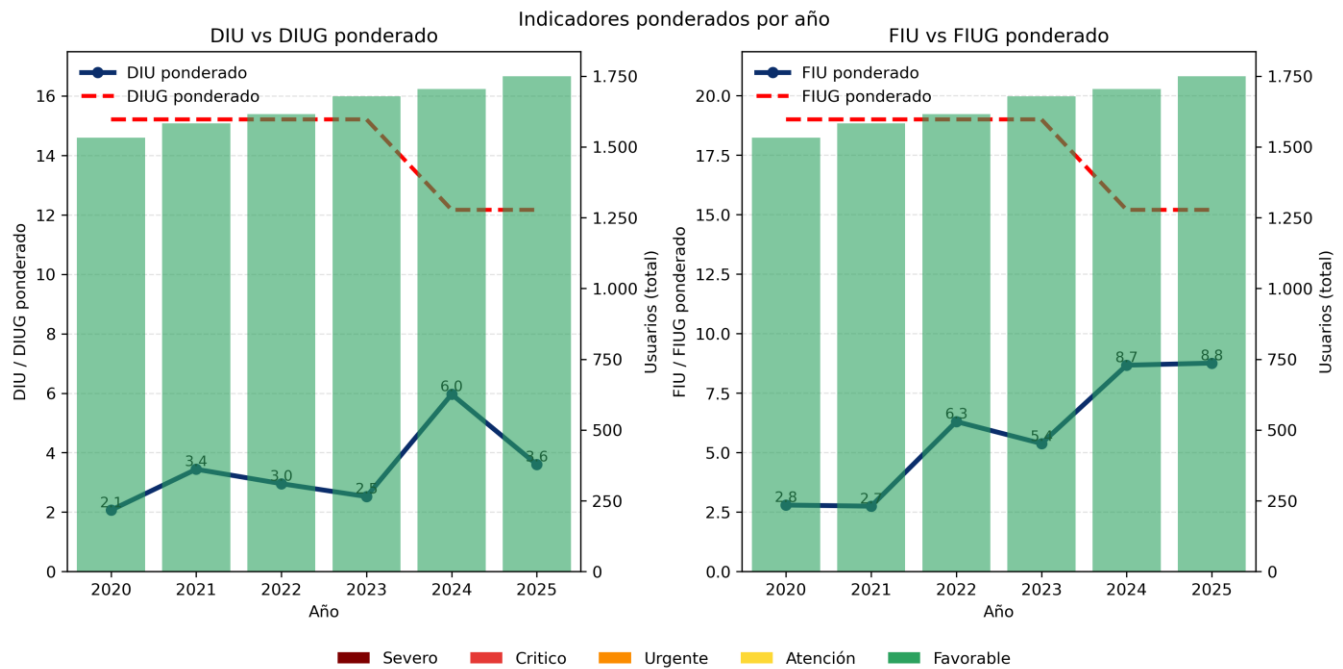


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 22.0:

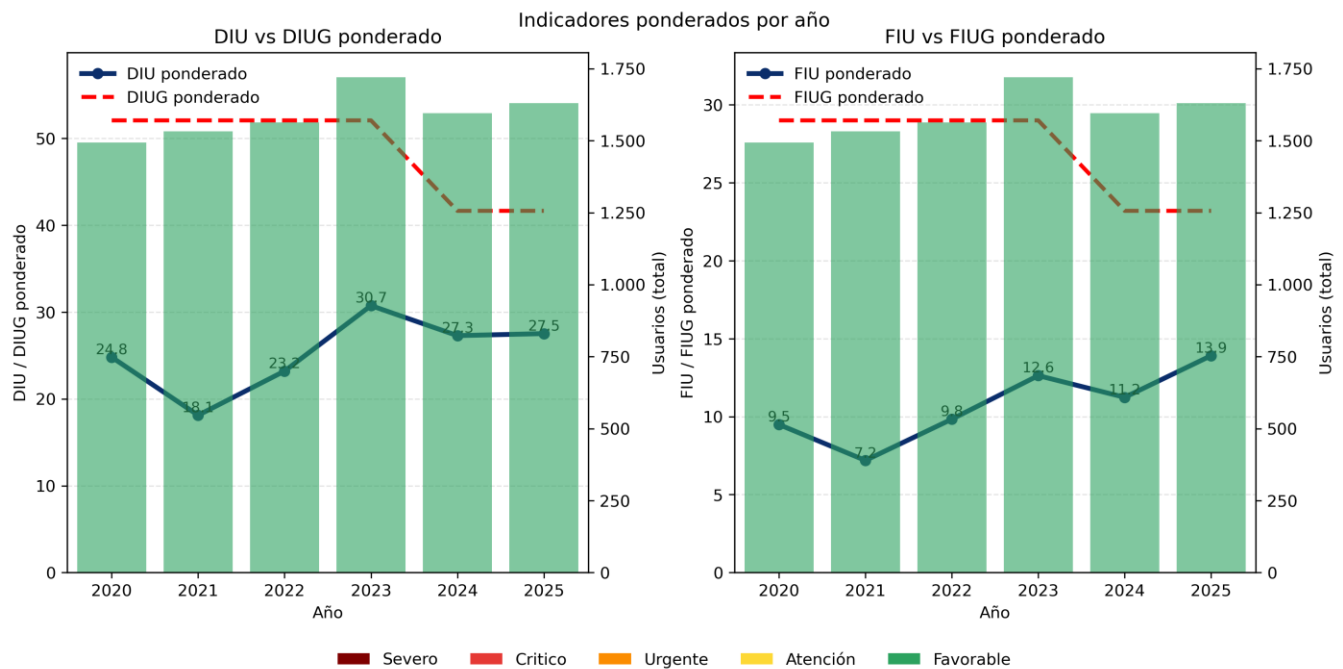

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:

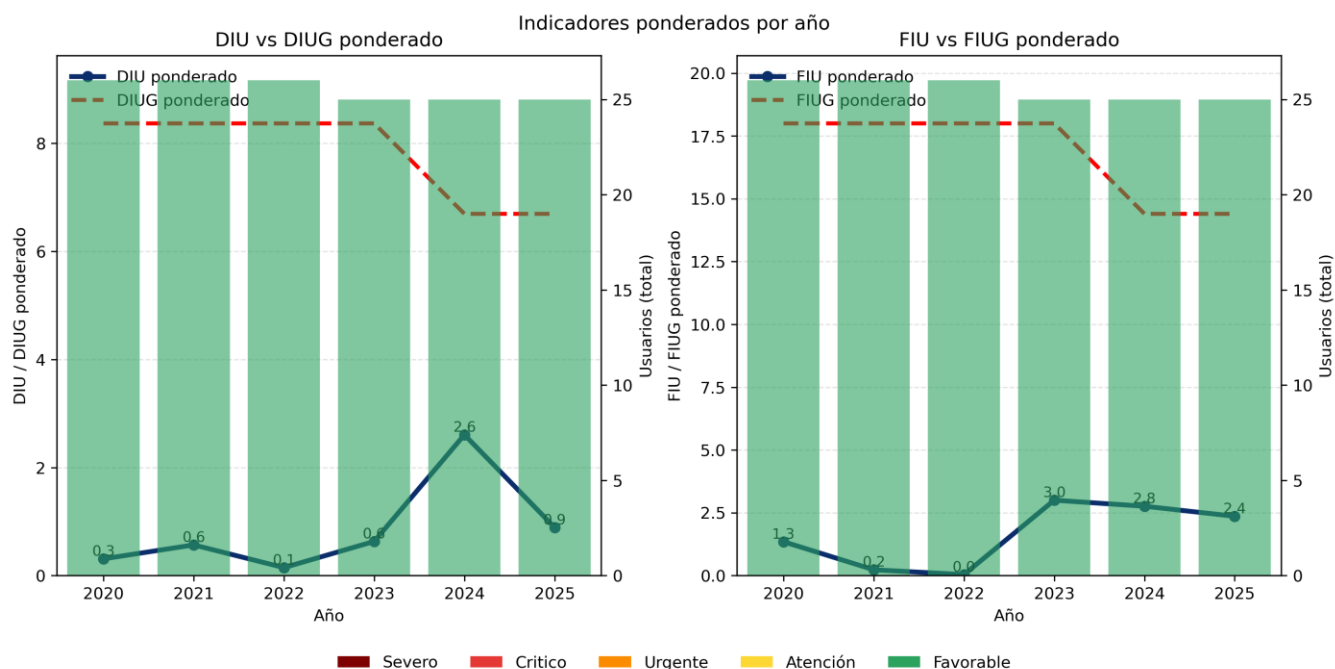

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 22.0:

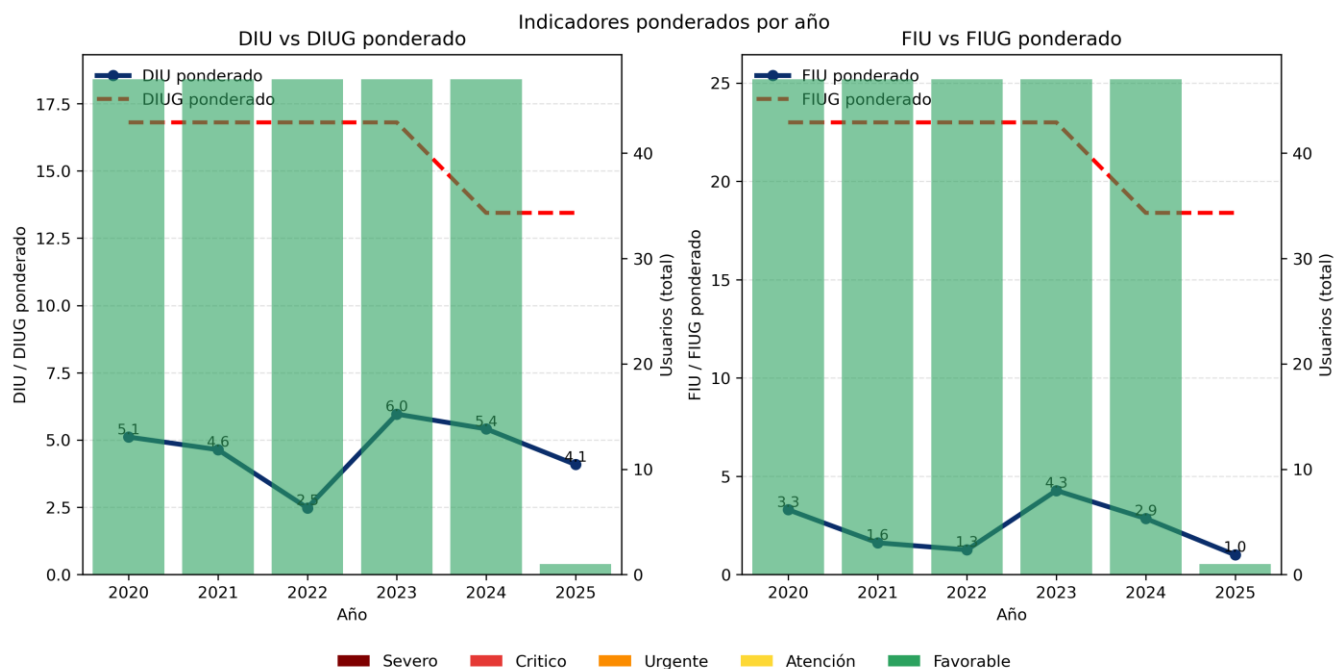

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 32.0:



Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios