

ANEXO – EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE SA ESP

Tabla de contenido

<i>Evaluación del grado de criticidad de los indicadores de calidad individual:</i>	1
Estado del DIU para el nivel de tensión 1:	2
Estado del DIU para el nivel de tensión 2-3:	2
Estado del FIU para el nivel de tensión 1:.....	2
Estado del FIU para el nivel de tensión 2-3:.....	2
<i>Evaluación por municipio:</i>	3
CALAMAR:	3
EL RETORNO:	6
SAN JOSE DEL GUAVIARE:.....	9

Evaluación del grado de criticidad de los indicadores de calidad individual:

Estado del DIU para el nivel de tensión 1:

Estado del DIU para el nivel de tensión 2-3:

Conjunto de usuarios en estado de Atención - Nivel de tensión 2-3.

DPTO	MPIO	NIVEL_TEN SION	GRUPO_CALI DAD	USUARIO_TO TAL	DIU_PROM_P OND	DIU G	ESTADO_D IU_1
GUAVIA RE	EL RETOR NO	2-3	22.0	1	28.72611	36.5 52	Atención

Conjunto de usuarios en estado de Crítico - Nivel de tensión 2-3.

DPTO	MPIO	NIVEL_TEN SION	GRUPO_CALI DAD	USUARIO_T OTAL	DIU_PROM_P OND	DIU G	ESTADO_D IU_1
GUAVIA RE	CALAM AR	2-3	22.0	1	57.82583	36.5 52	Crítico

Estado del FIU para el nivel de tensión 1:

Estado del FIU para el nivel de tensión 2-3:


Conjunto de usuarios en estado de Crítico - Nivel de tensión 2-3.

DPTO	MPIO	NIVEL_TEN SION	GRUPO_CALI DAD	USUARIO_TO TAL	FIU_PROM_P OND	FIU G	ESTADO_FI U_1
GUAVIA RE	EL RETOR NO	2-3	22.0	1	28.0	9.6	Crítico
GUAVIA RE	CALAM AR	2-3	22.0	1	26.0	9.6	Crítico

Evaluación por municipio:


CALAMAR:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

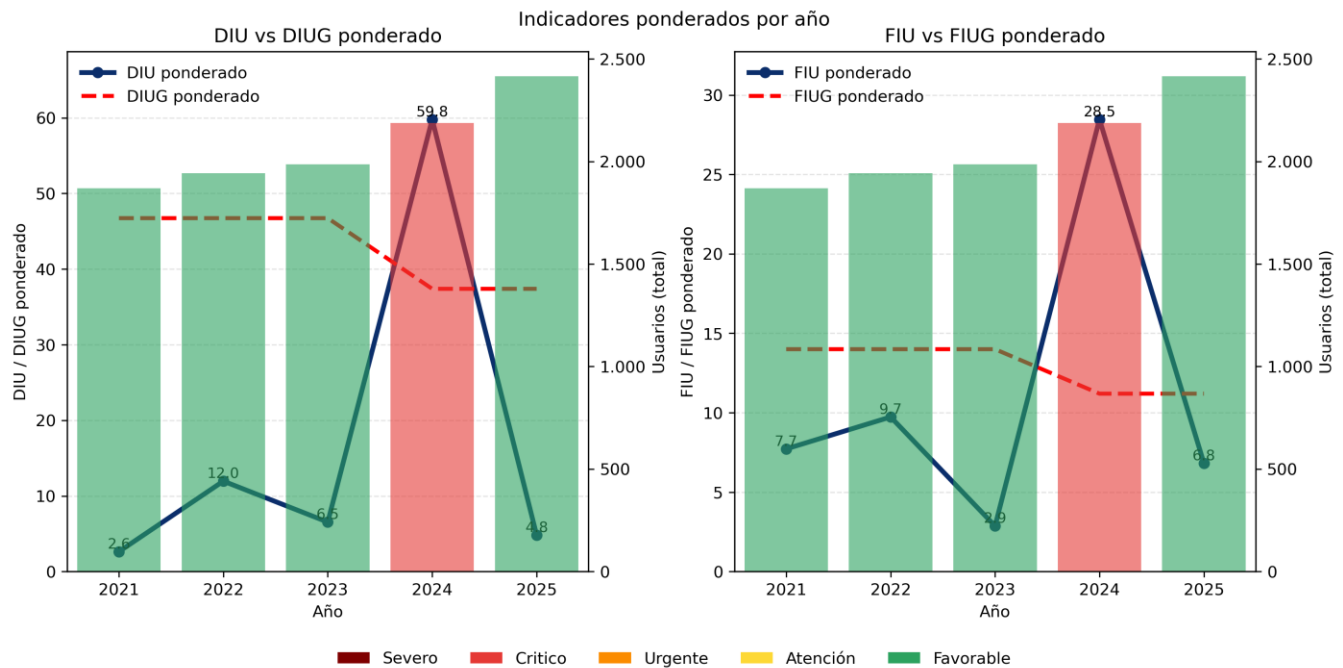


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

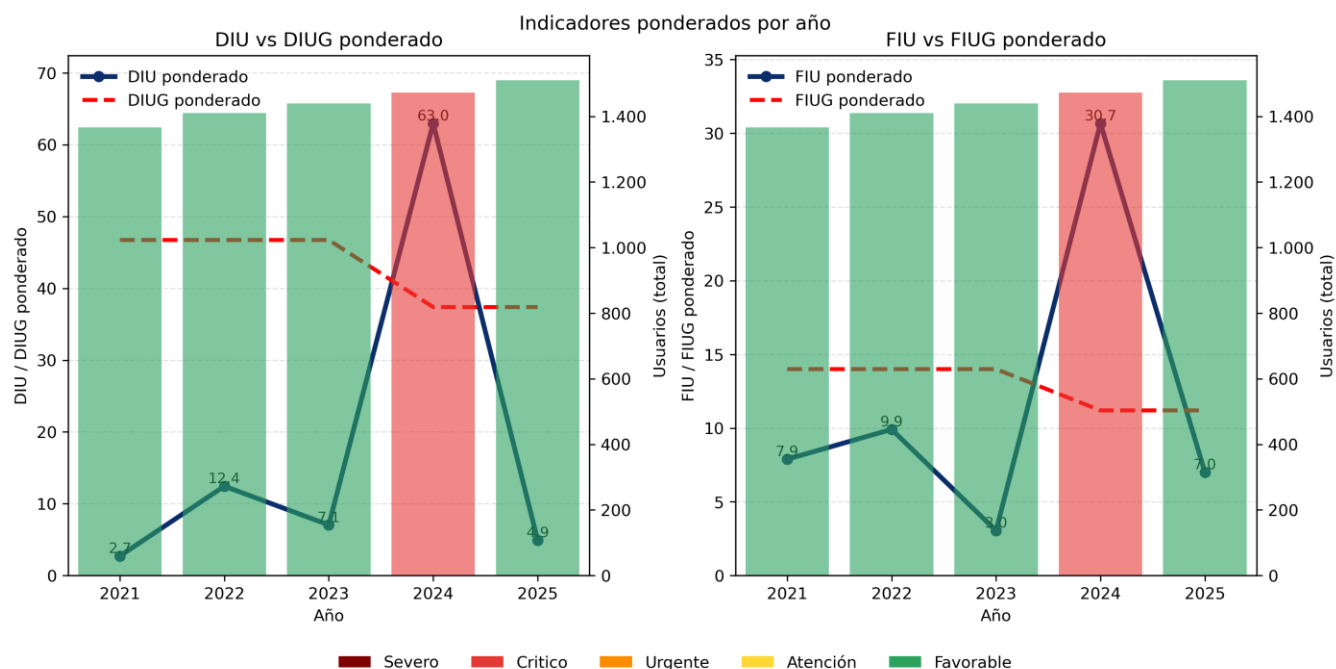

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 22.0:

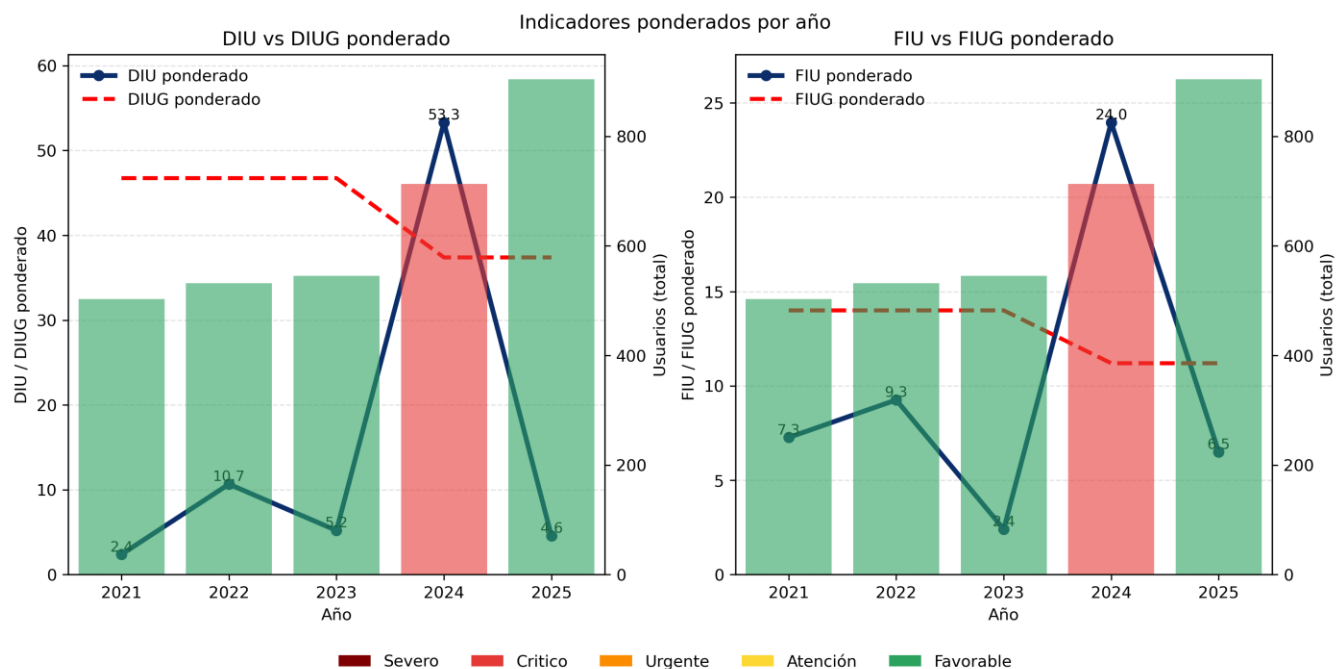


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:

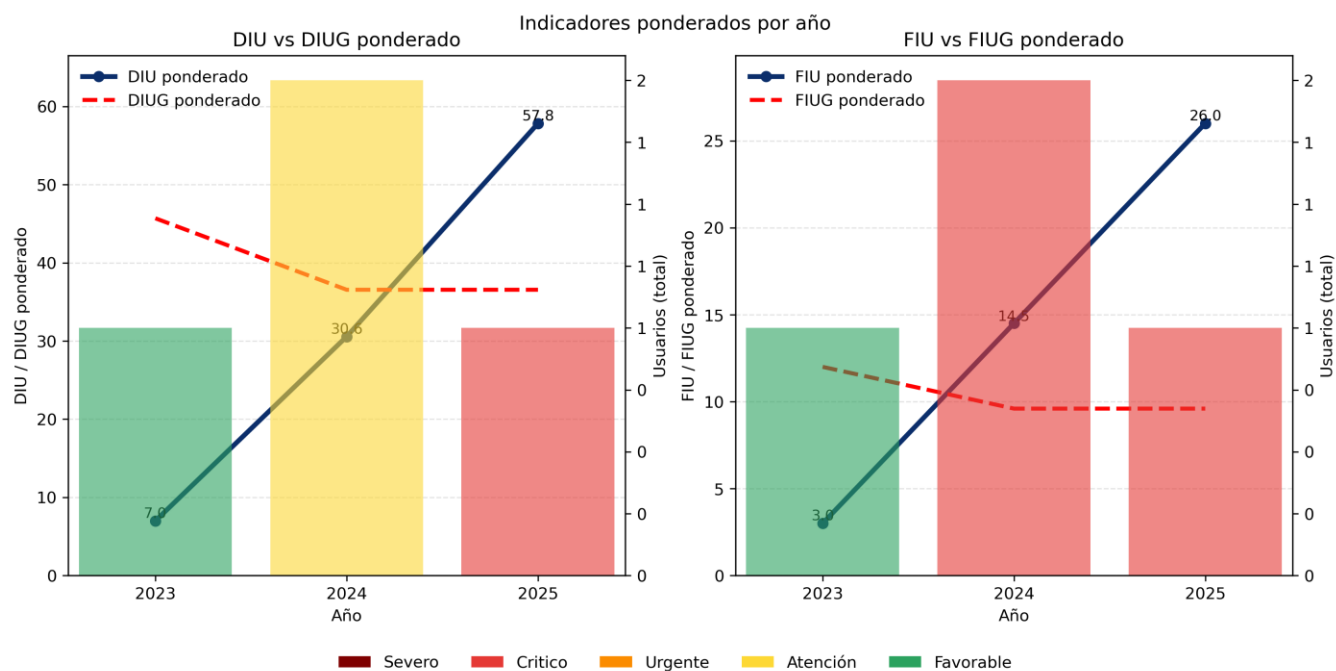

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 22.0:


EL RETORNO:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

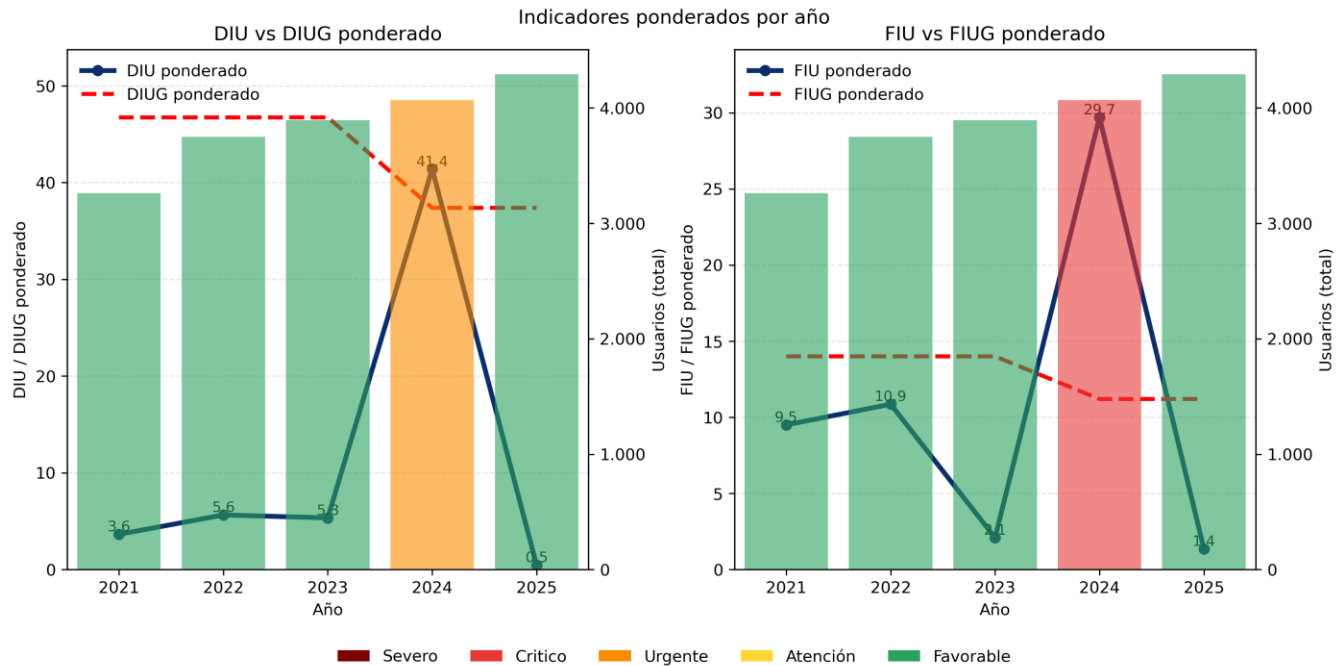


DIUPP/FIUPP

Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

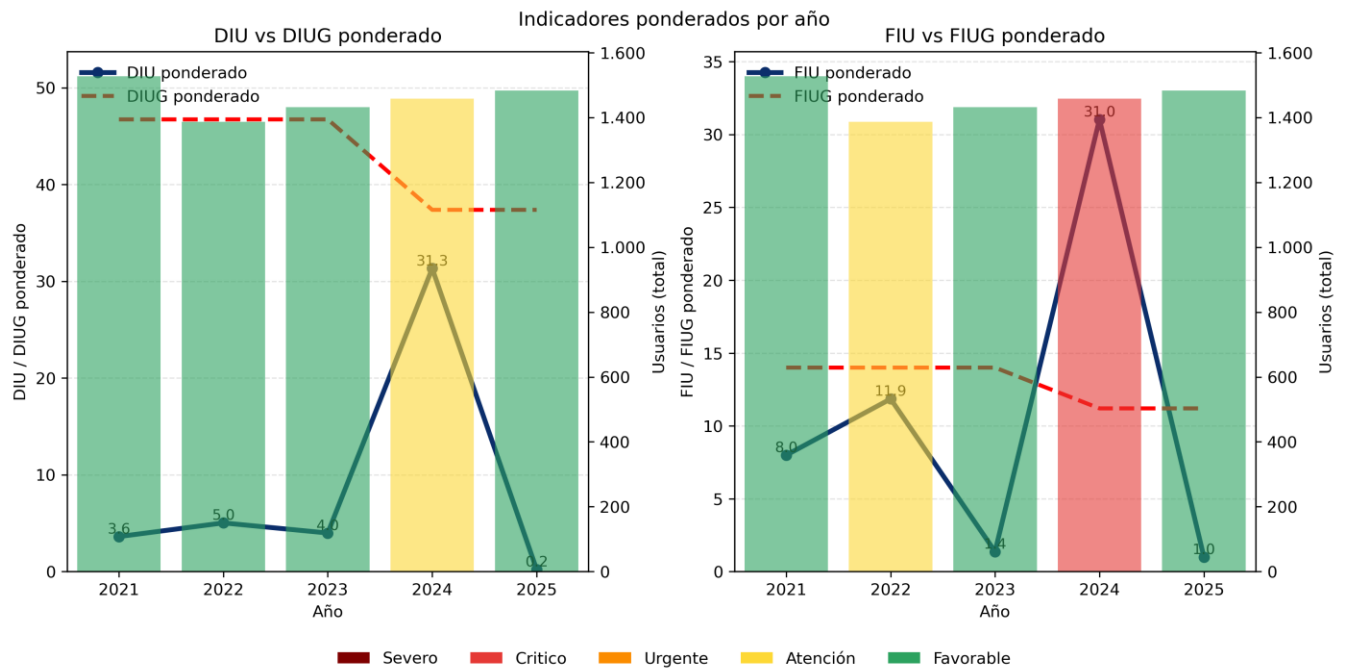


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 22.0:

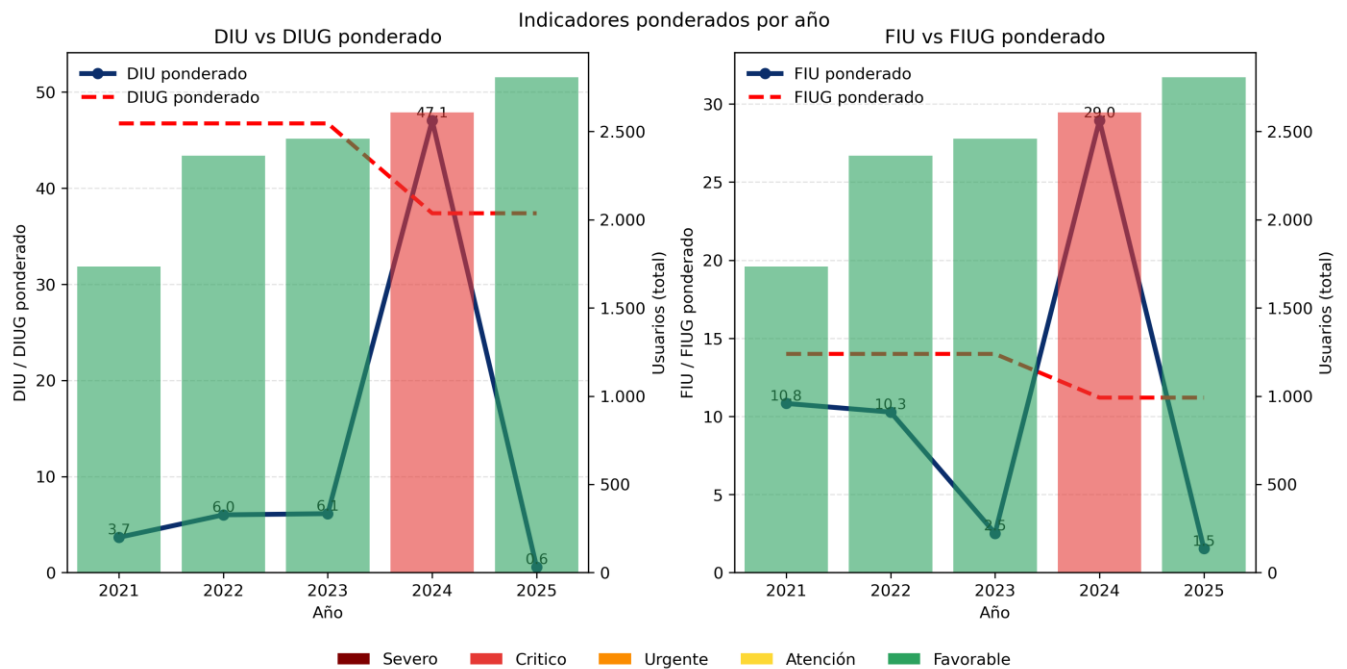

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:




Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

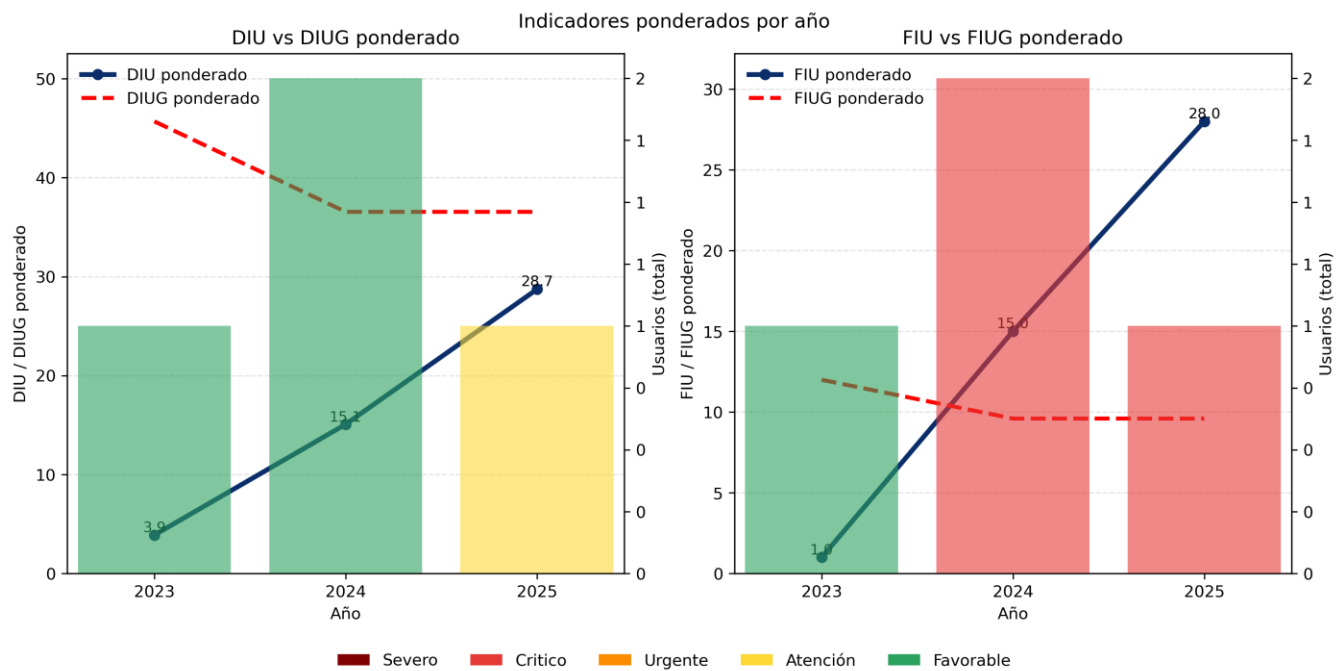

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 22.0:

SAN JOSE DEL GUAVIARE:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

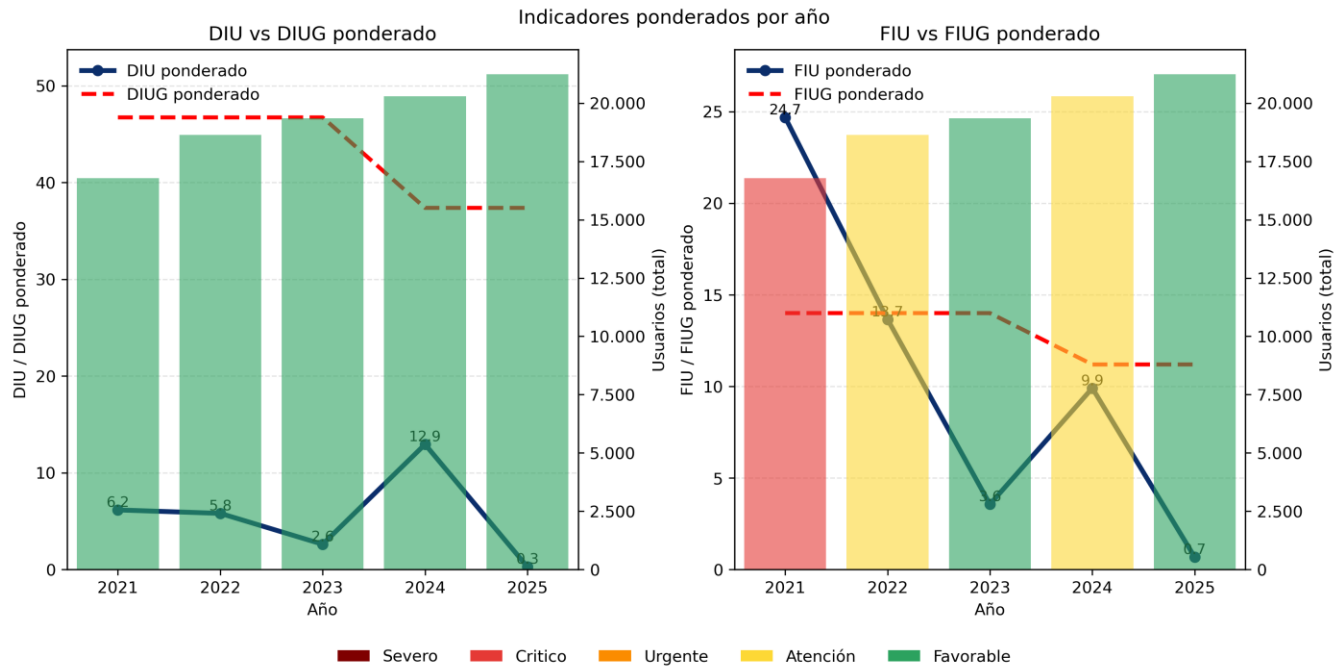


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.




Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

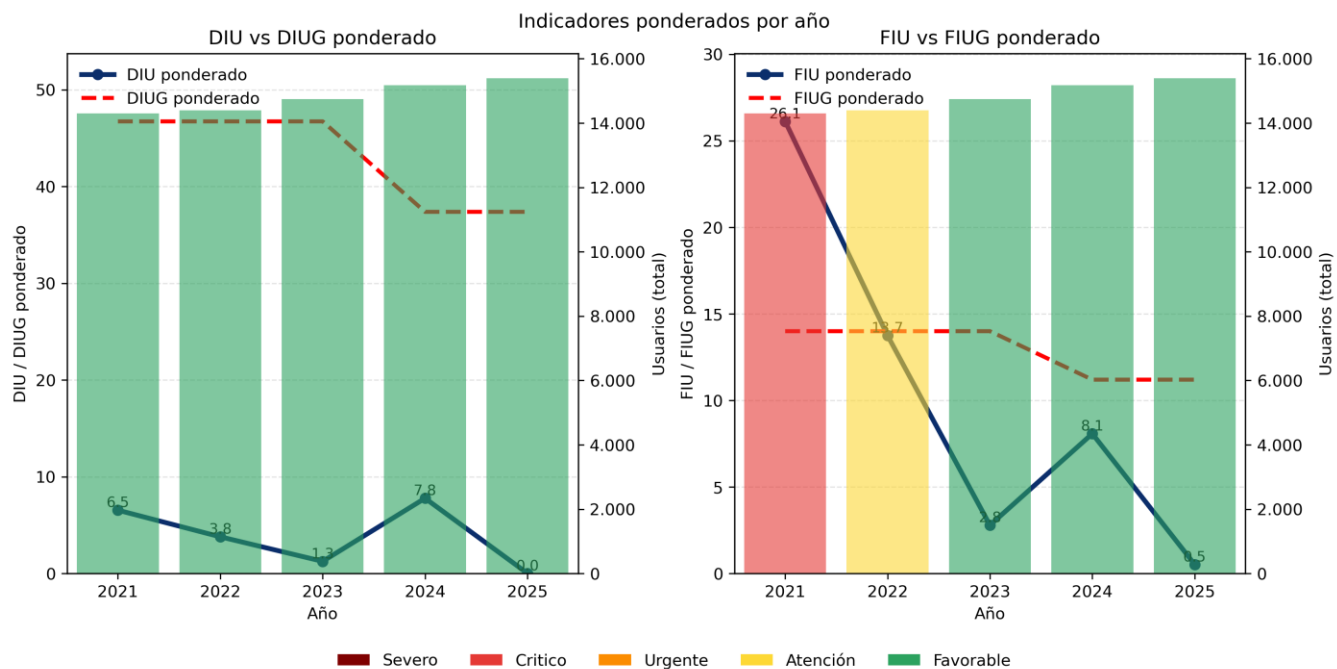


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 22.0:

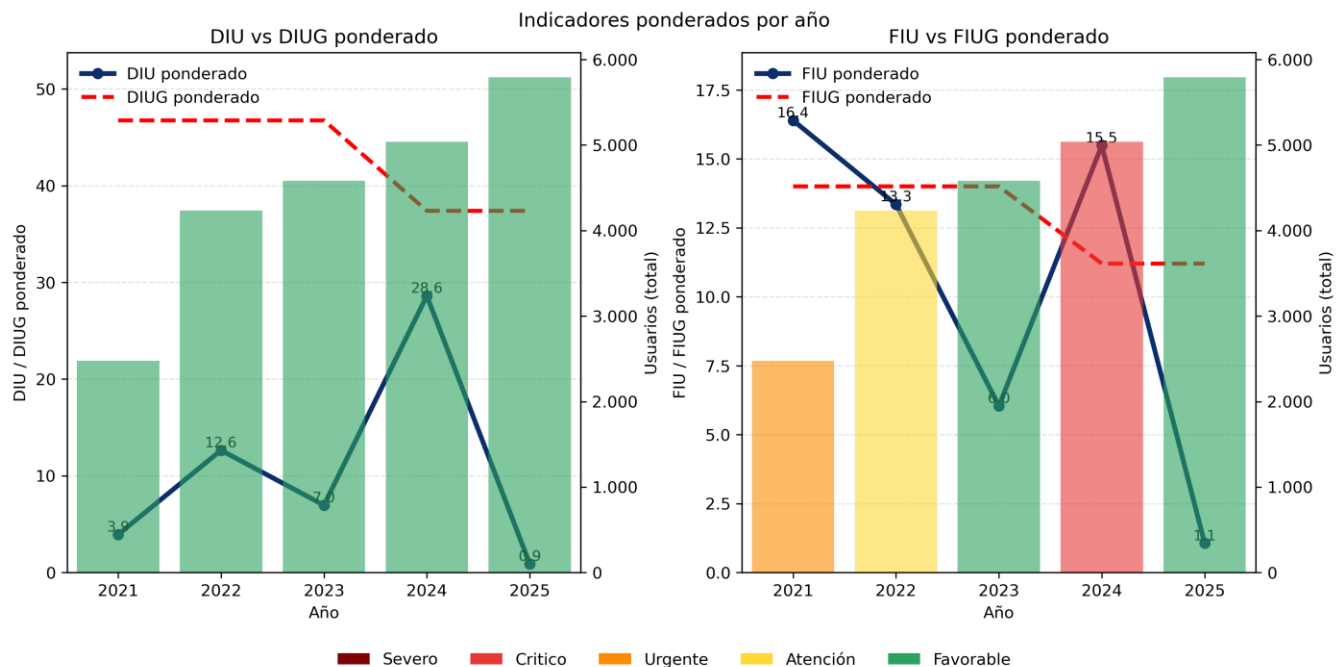

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:

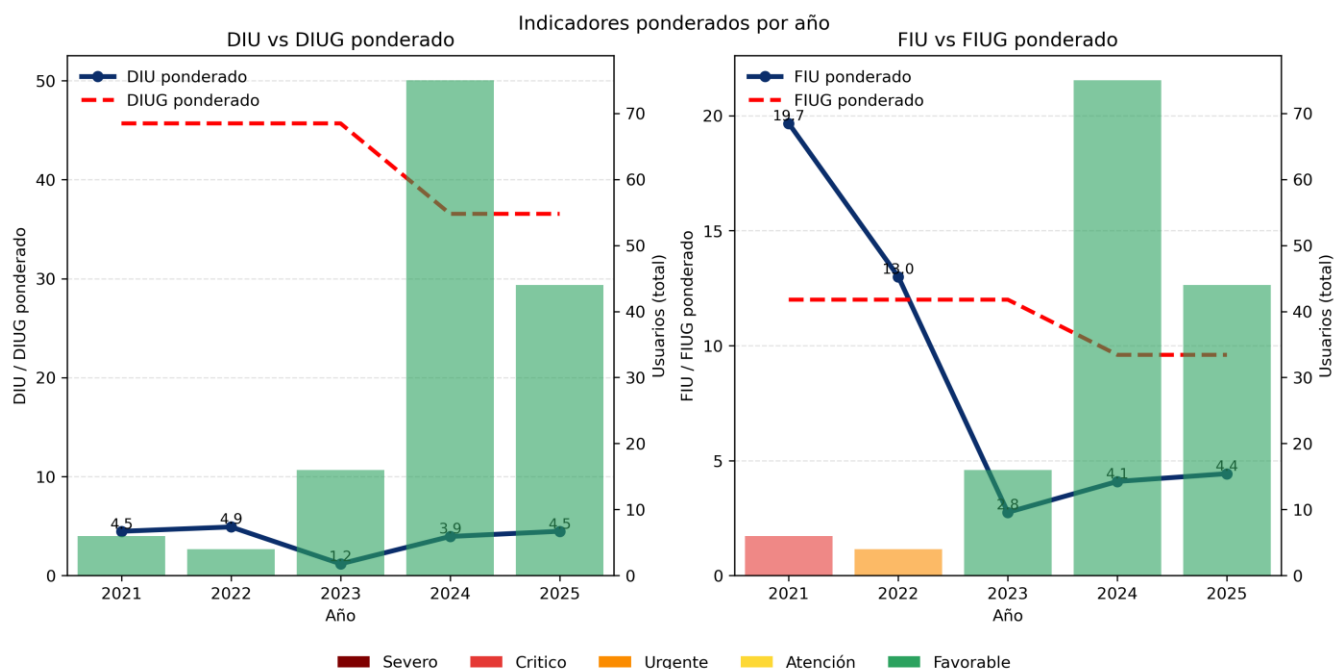

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 22.0:

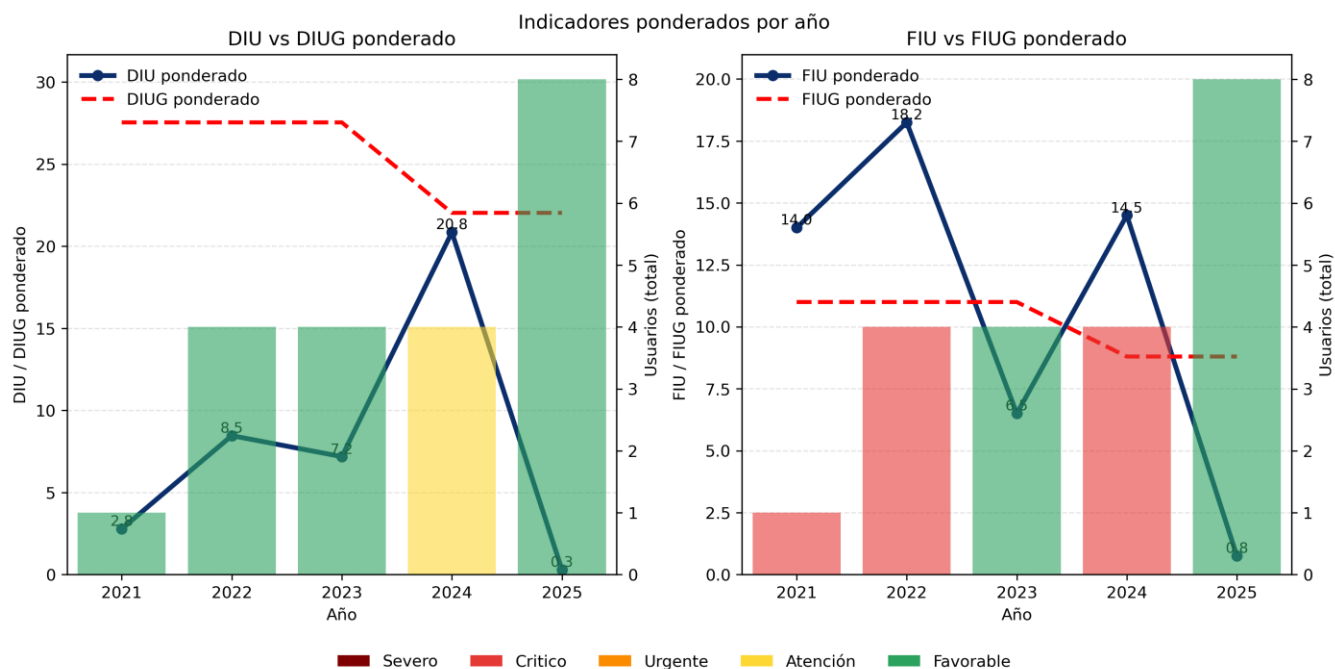

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 32.0:



Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios