

ANEXO – EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

Tabla de contenido

<i>Evaluación del grado de criticidad de los indicadores de calidad individual:</i>	2
Estado del DIU para el nivel de tensión 1:	2
Estado del DIU para el nivel de tensión 2-3:	2
Estado del FIU para el nivel de tensión 1:	2
Estado del FIU para el nivel de tensión 2-3:	2
<i>Evaluación por municipio:</i>	3
ALTO BAUDO:	3
ATRATO:	5
BAGADO:	8
CARMEN DEL DARIEN:	11
CERTEGUI:	13
CONDOTO:	16
EL CANTON DEL SAN PABLO:	19
EL CARMEN DE ATRATO:	22
ISTMINA:	25
LORO:	28
MEDIO BAUDO:	31
MEDIO SAN JUAN:	34
NOVITA:	37
QUIBDO:	40
RIO IRO:	43
RIO QUITO:	46
RIOSUCIO:	49
SAN JOSE DEL PALMAR:	52
SIPI:	55
TADO:	58
UNION PANAMERICANA:	61

Evaluación del grado de criticidad de los indicadores de calidad individual:

Estado del DIU para el nivel de tensión 1:

Conjunto de usuarios en estado de Atención - Nivel de tensión 1.

DPTO	MPIO	NIVEL_TENSION	GRUPO_CALIDAD	USUARIO_TOTAL	DIU_PROM_POND	DIU_G	ESTADO_DIU_1
CHOCO	ATRA TO	1	23.0	938	132.76079859275052	145.328	Atención
CHOCO	LLORO	1	33.0	640	158.58498	189.376	Atención
CHOCO	LLORO	1	23.0	1426	130.25023937587656	145.328	Atención
CHOCO	ALTO BAUDO	1	33.0	397	152.43278	189.376	Atención

Conjunto de usuarios en estado de Crítico - Nivel de tensión 1.

DPTO	MPIO	NIVEL_TENSION	GRUPO_CALIDAD	USUARIO_TOTAL	DIU_PROM_POND	DIU_G	ESTADO_DIU_1
CHOCO	RIO QUITO	1	33.0	1048	268.2686	189.376	Crítico
CHOCO	BAGADO	1	33.0	800	250.53846	189.376	Crítico
CHOCO	BAGADO	1	23.0	1040	227.99744057692308	145.328	Crítico

Estado del DIU para el nivel de tensión 2-3:


Estado del FIU para el nivel de tensión 1:

Estado del FIU para el nivel de tensión 2-3:

Evaluación por municipio:


ALTO BAUDO:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

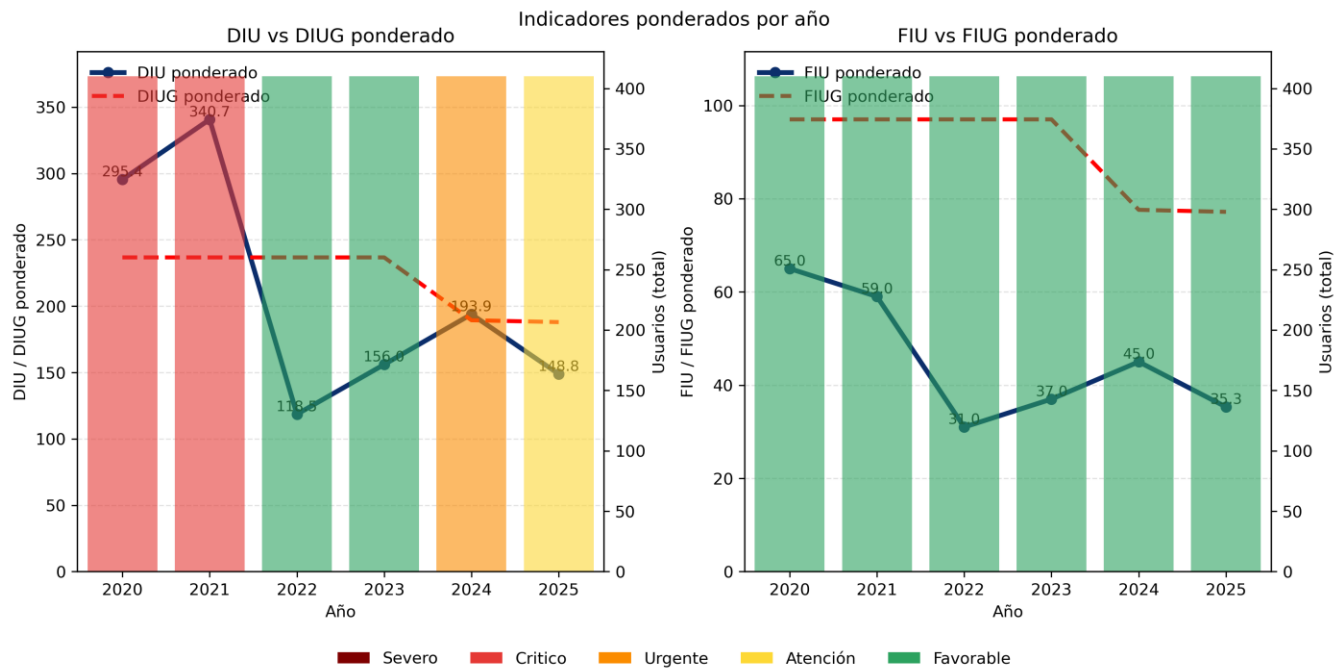


DIUPP/FIUPP

Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

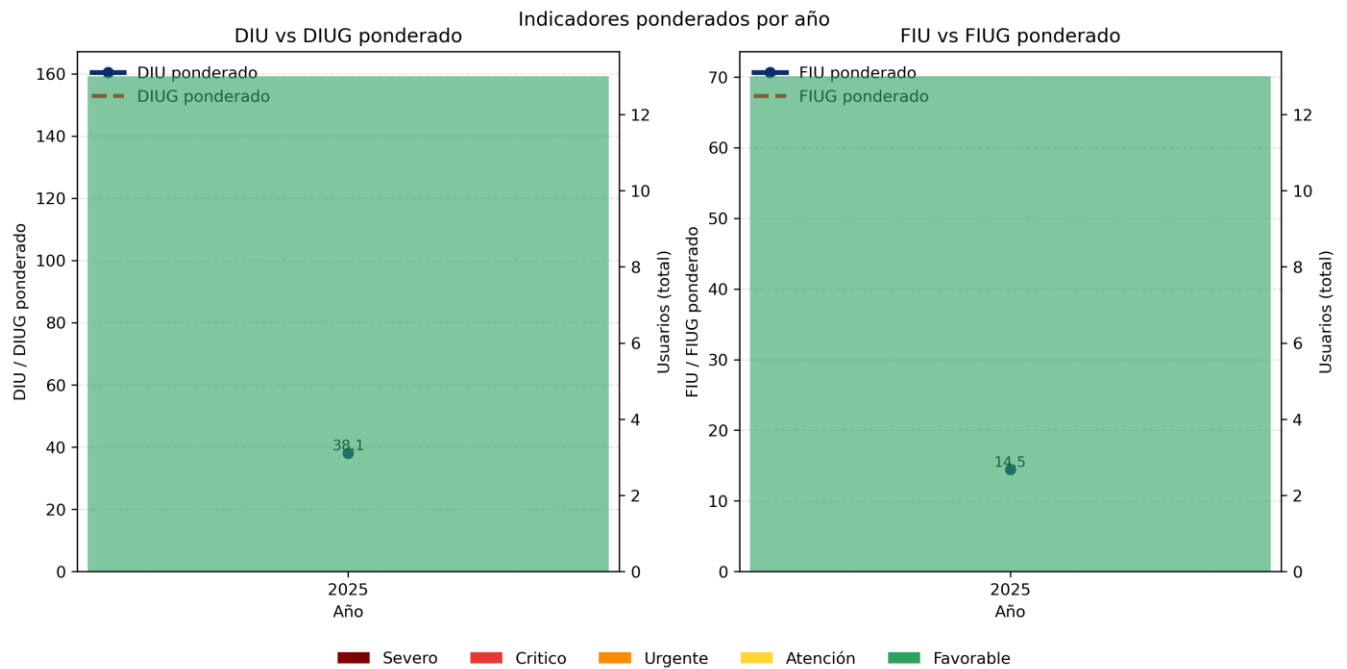


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 23.0:

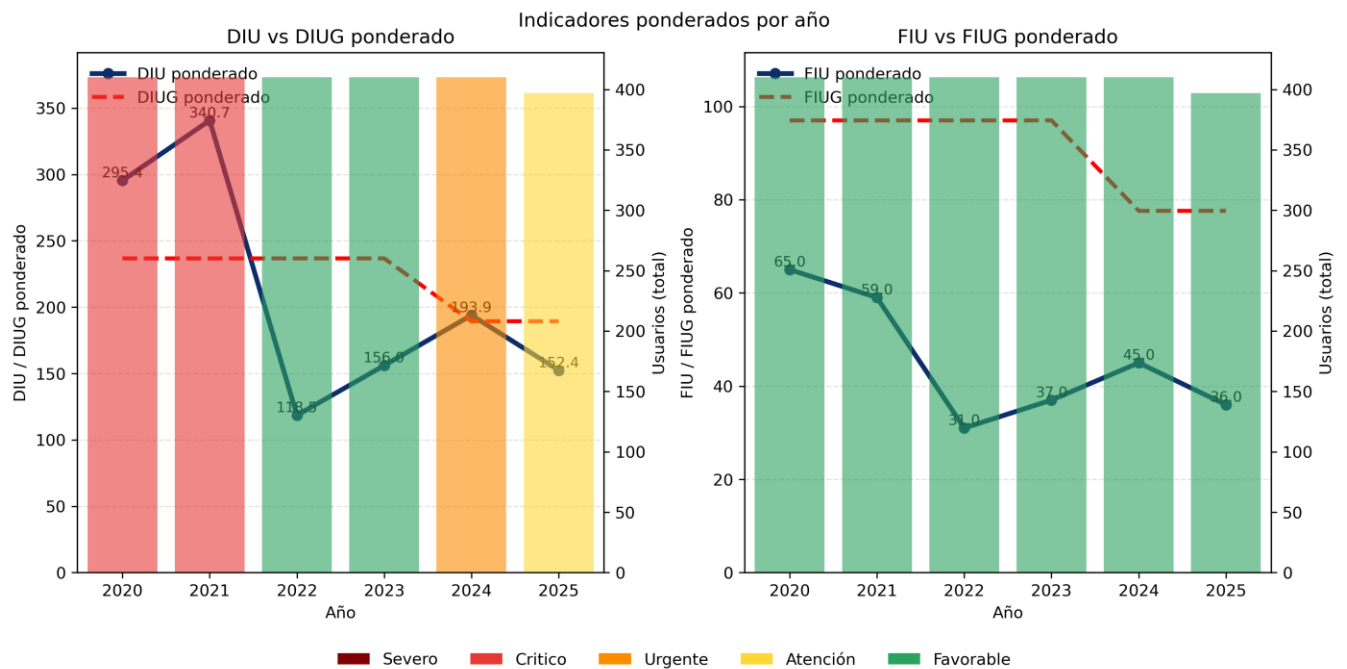

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 33.0:


ATRATO:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

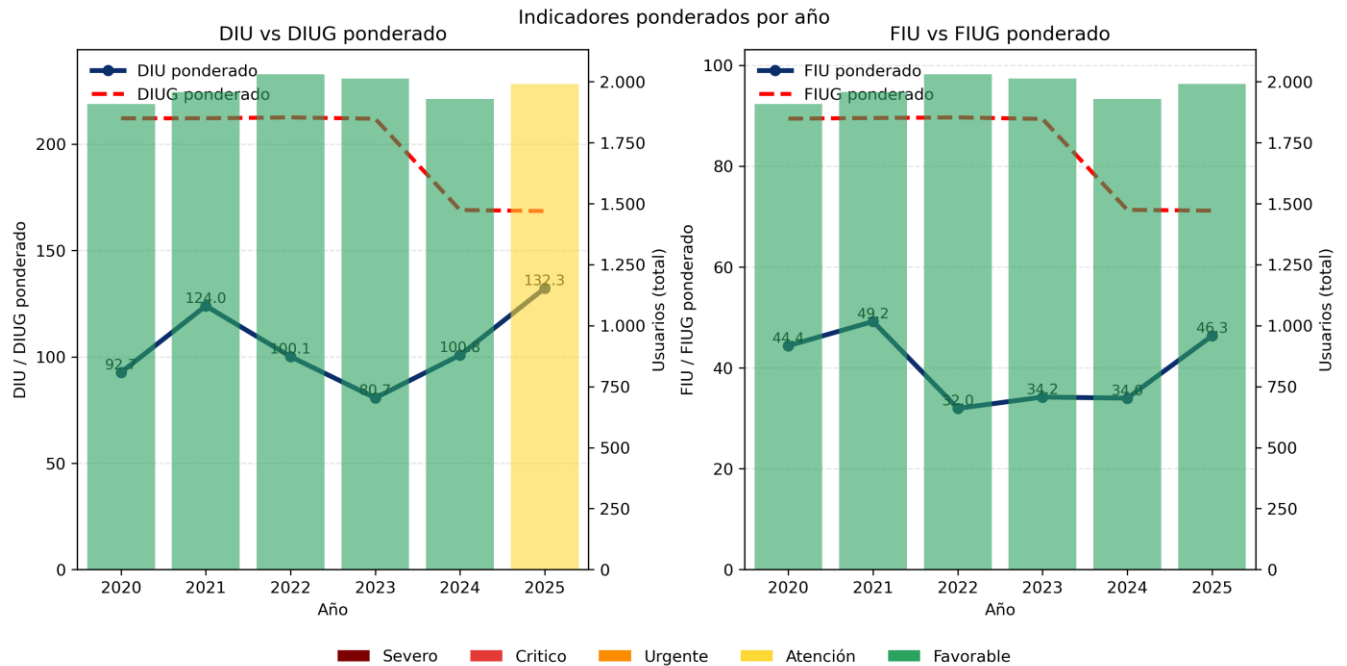


DIUPP/FIUPP

Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

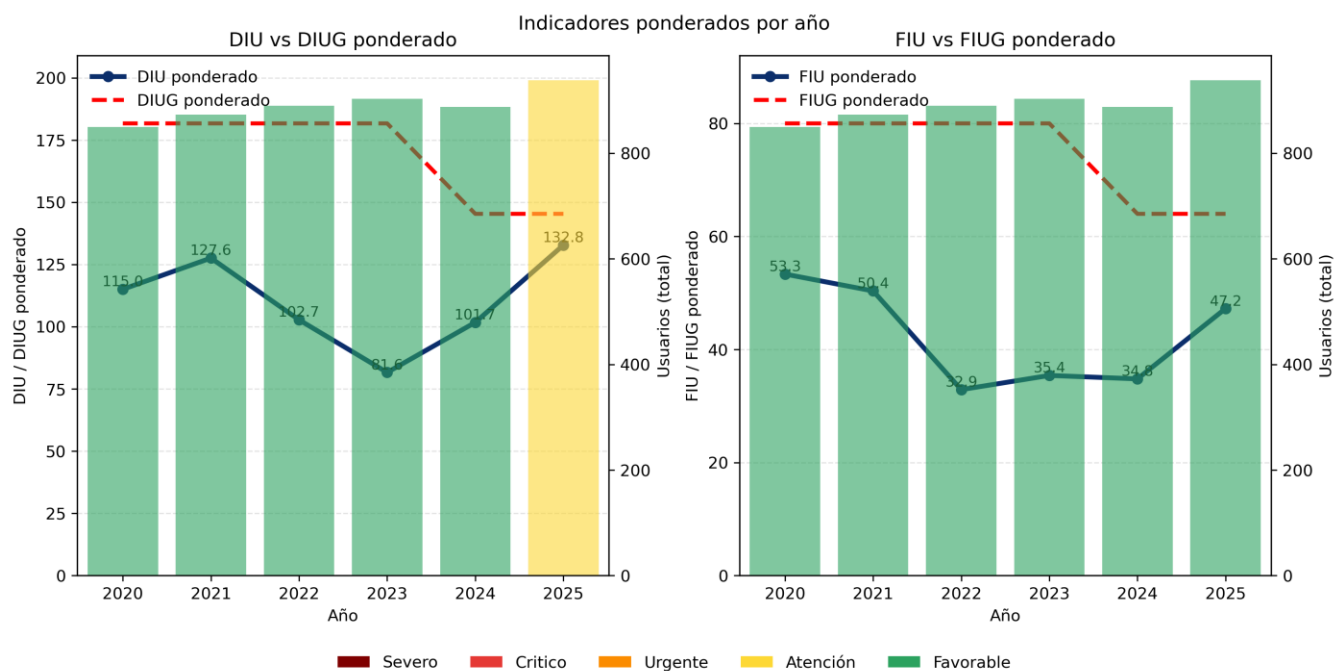


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 23.0:

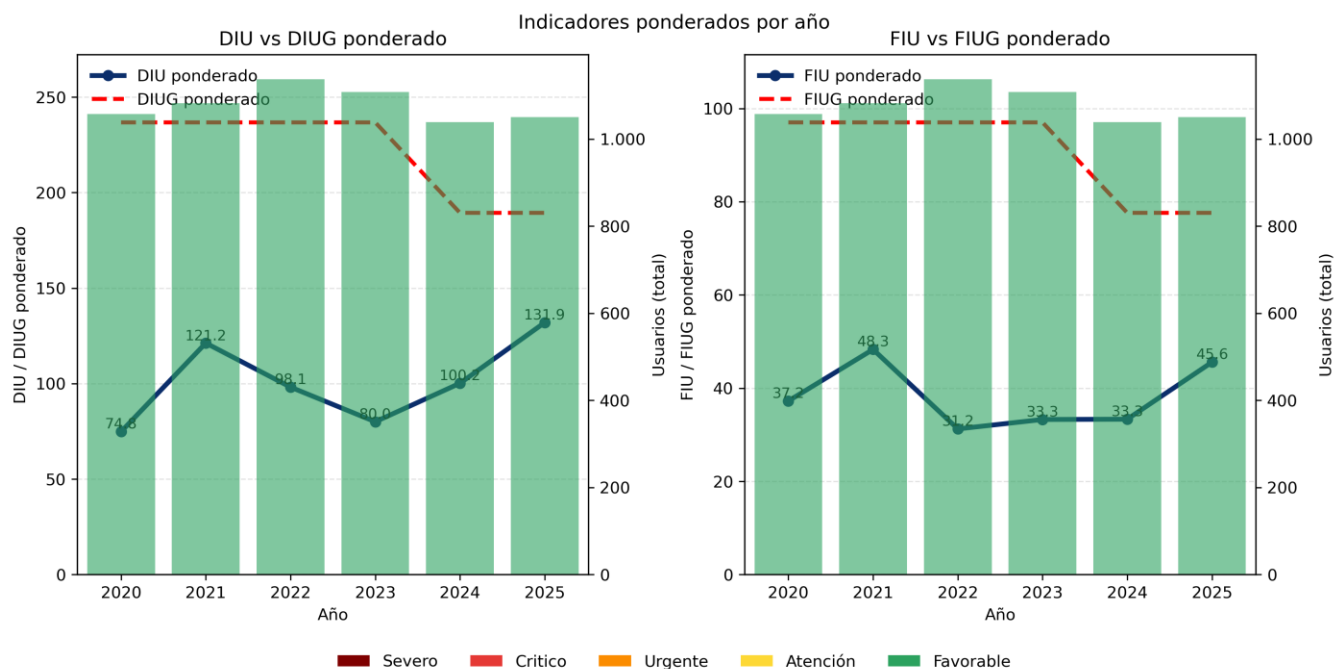


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 33.0:



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

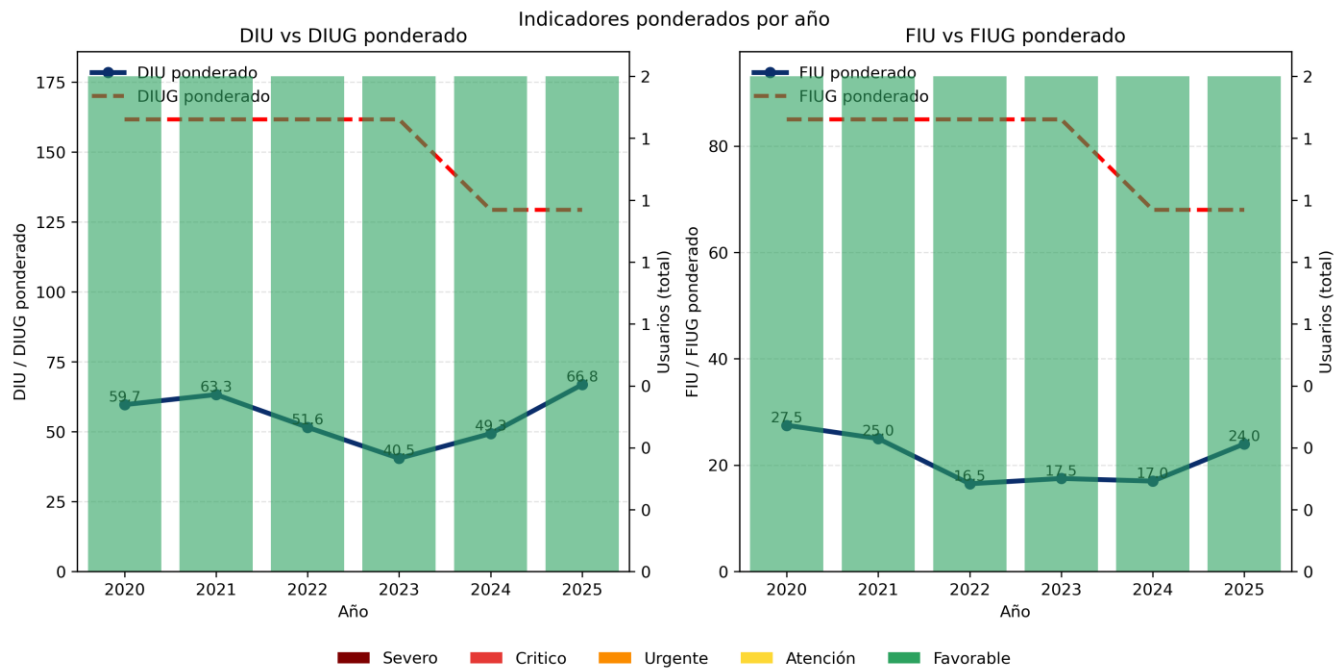


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 23.0:

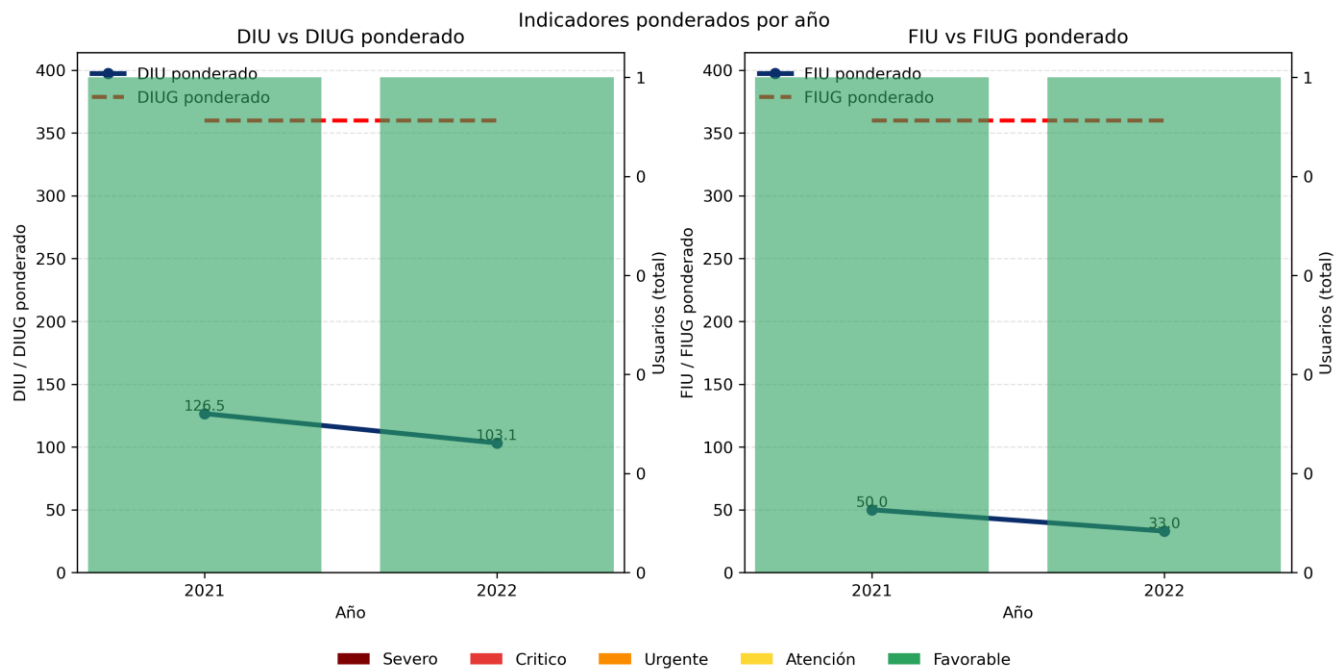

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 33.0:


BAGADO:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

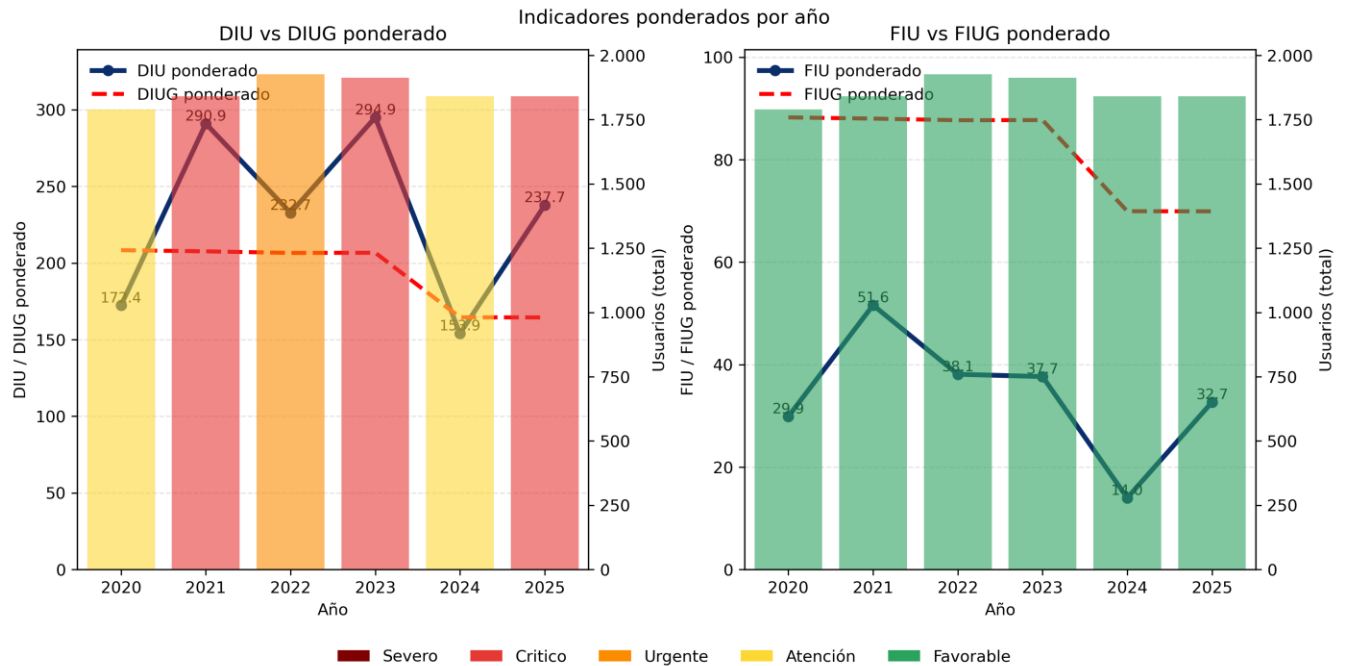


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

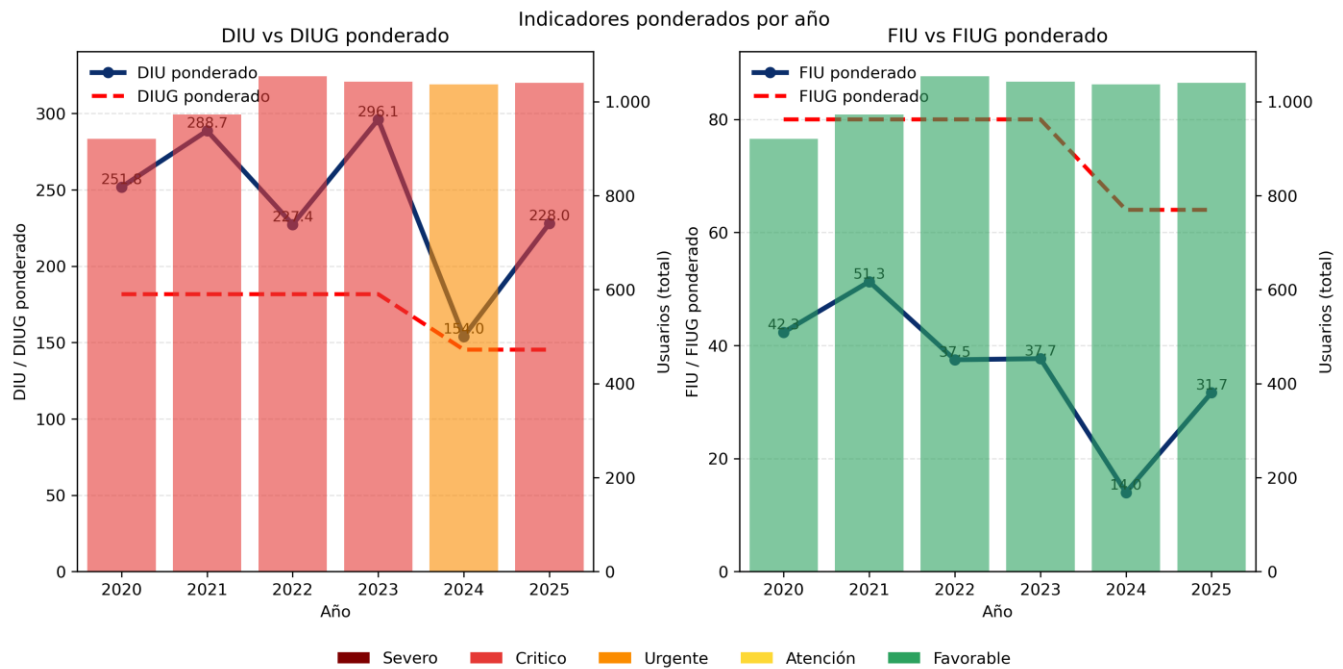

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 23.0:

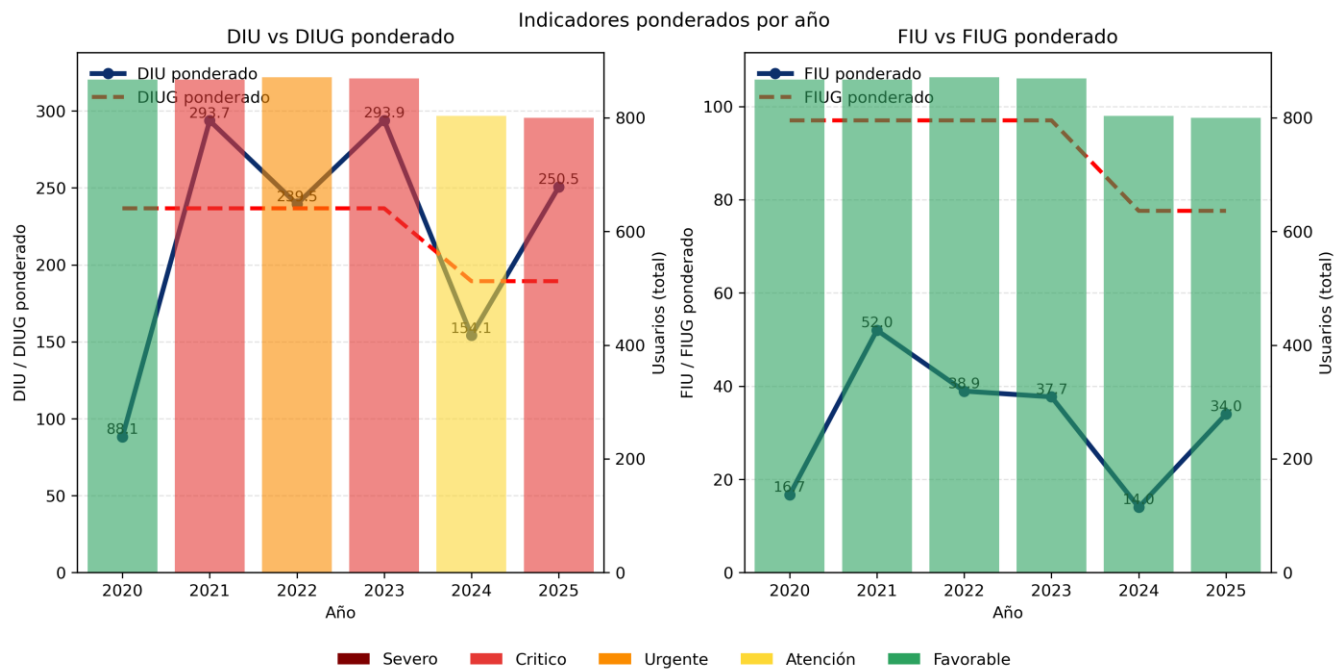


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 33.0:

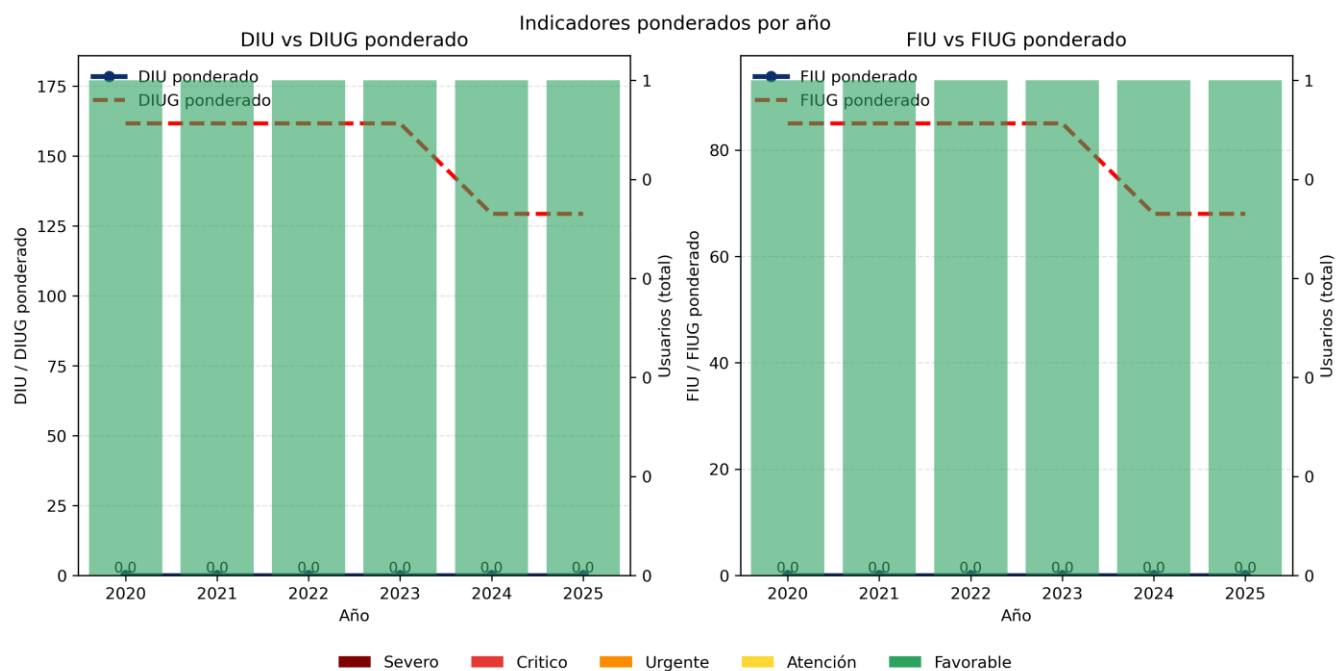

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 23.0:


CARMEN DEL DARIEN:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

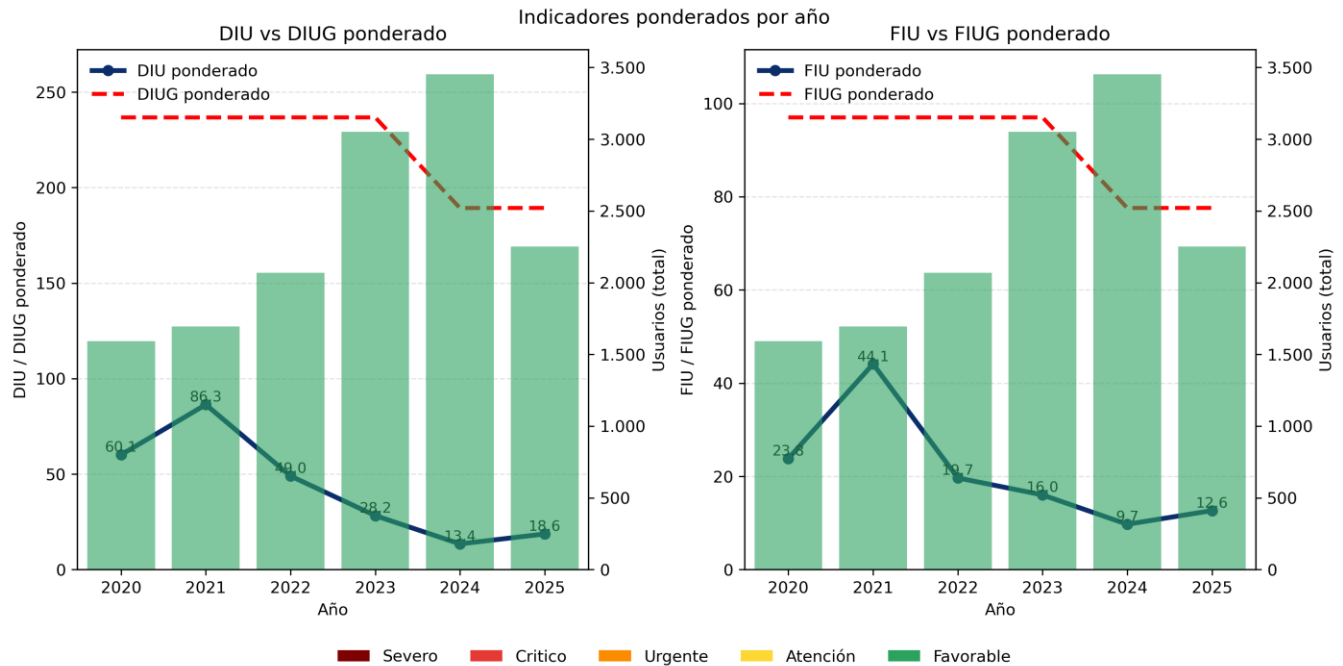


DIUPP/FIUPP

Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

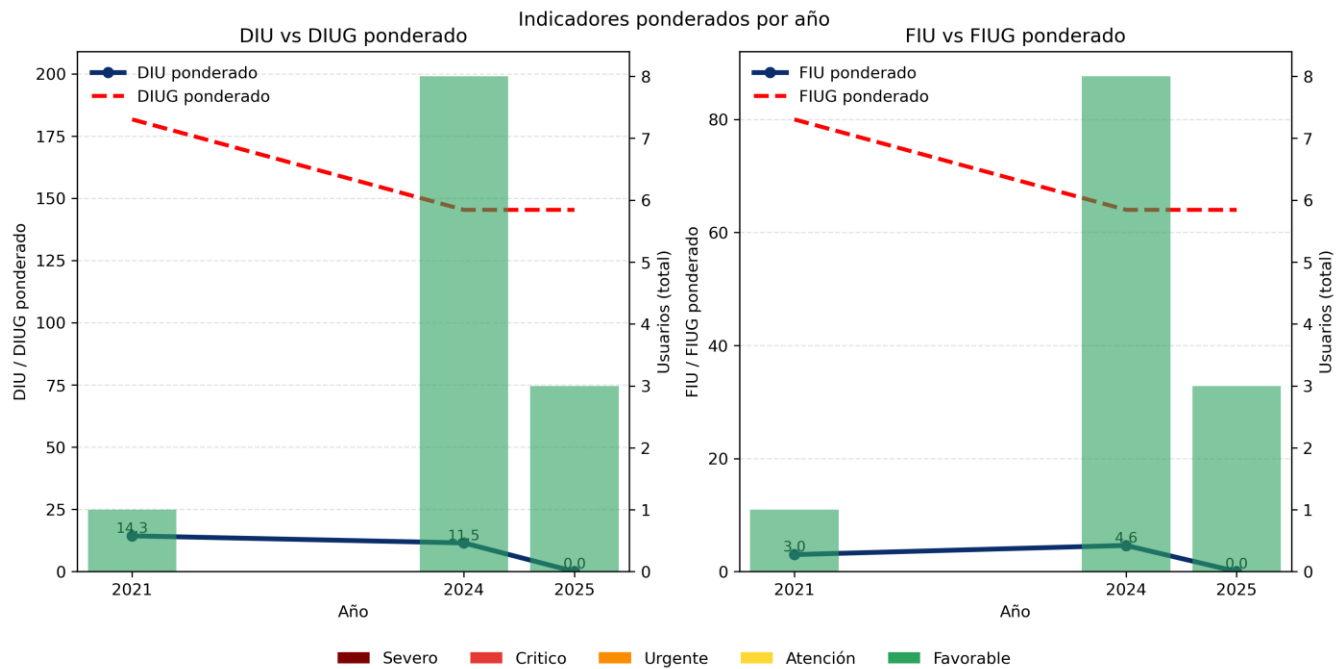


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 23.0:

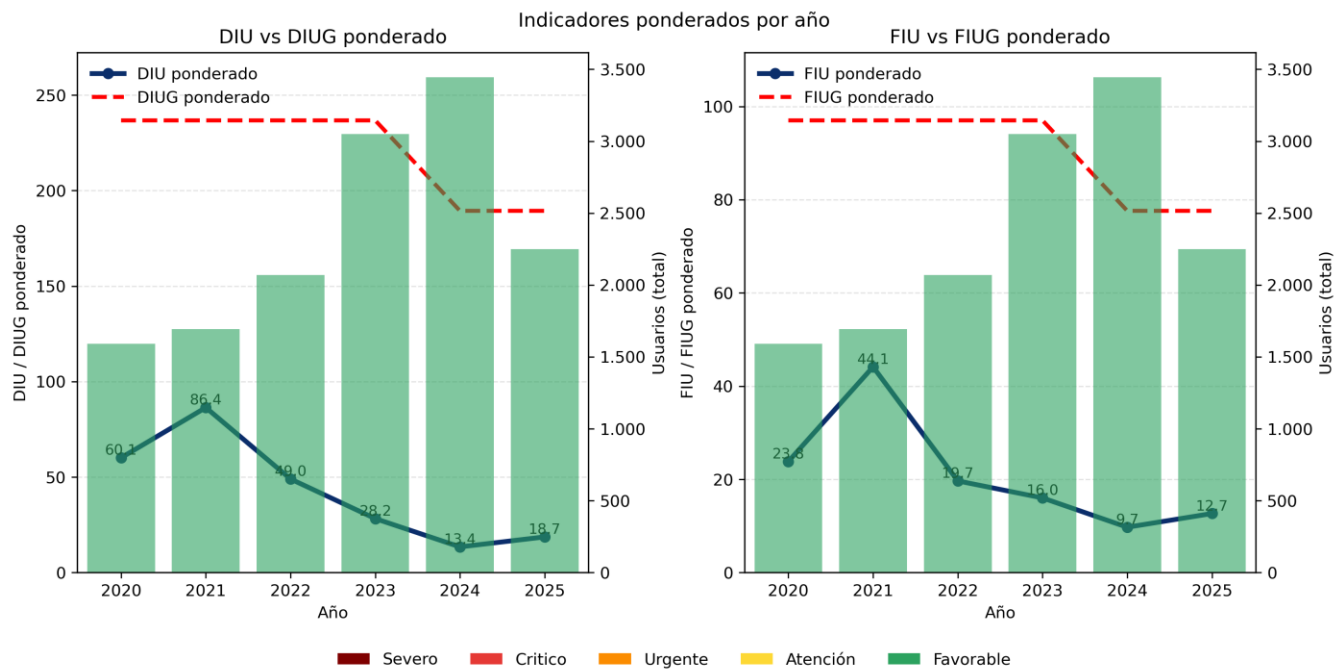

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 33.0:

CERTEGUI:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

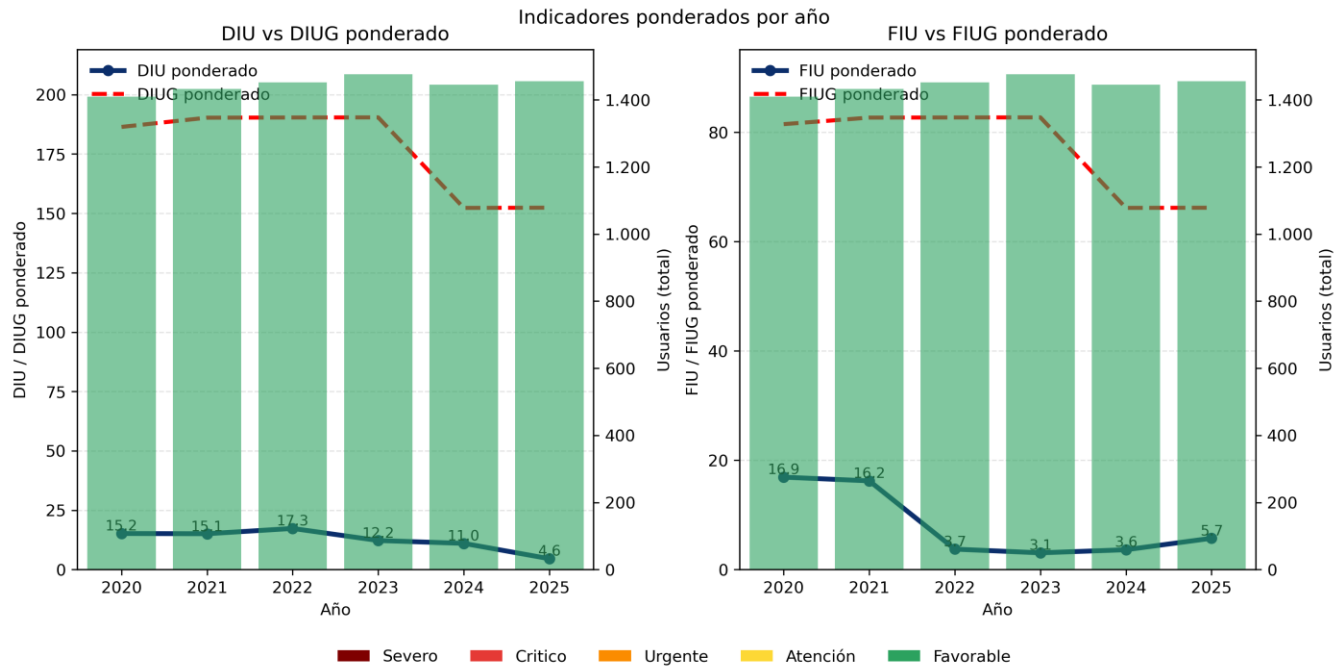


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

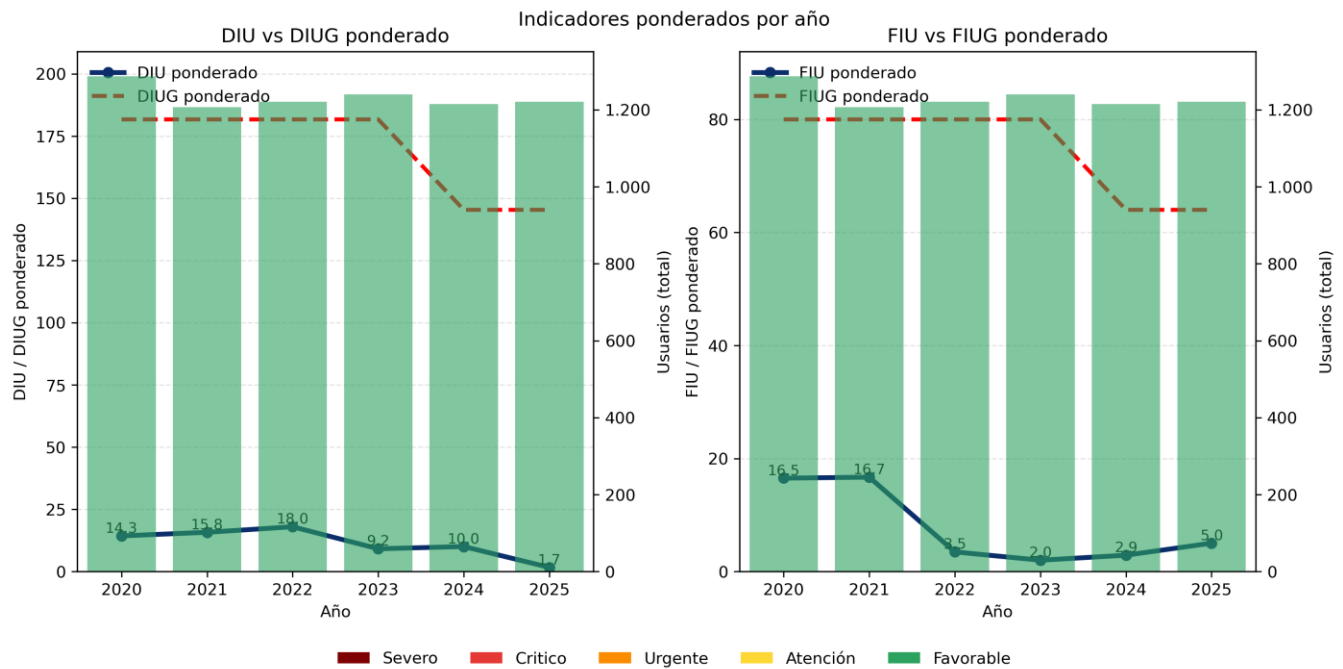


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 23.0:

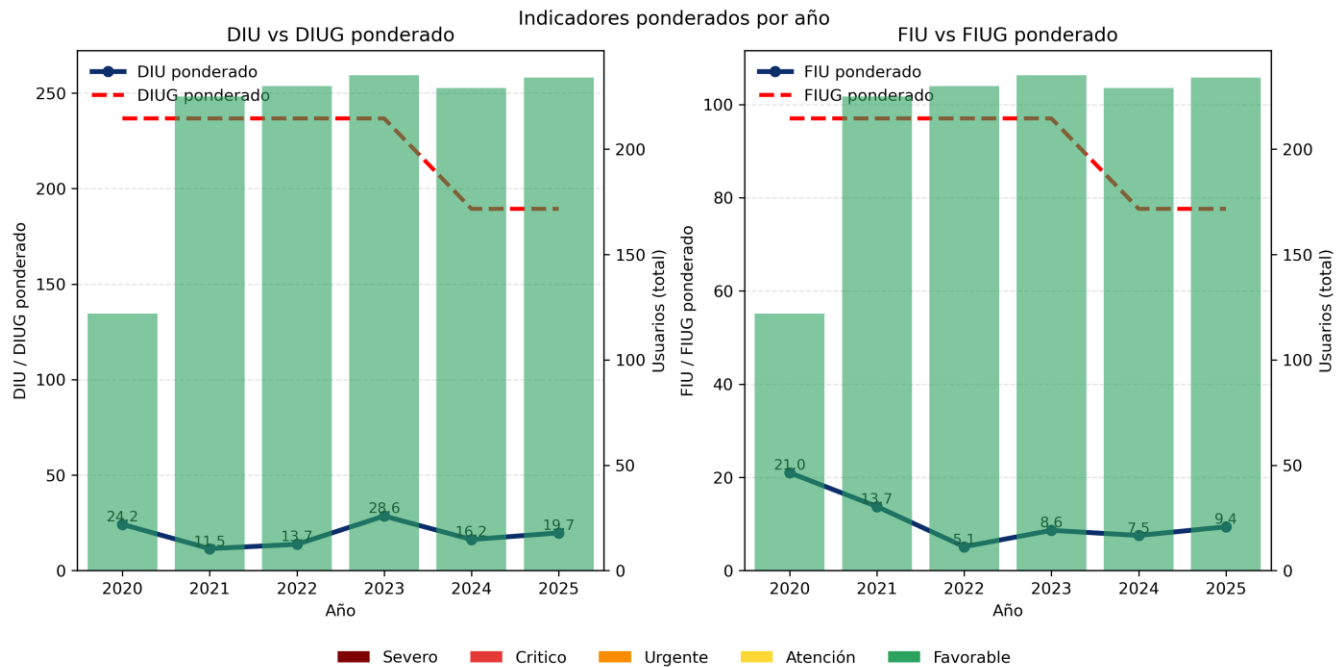

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 33.0:




Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

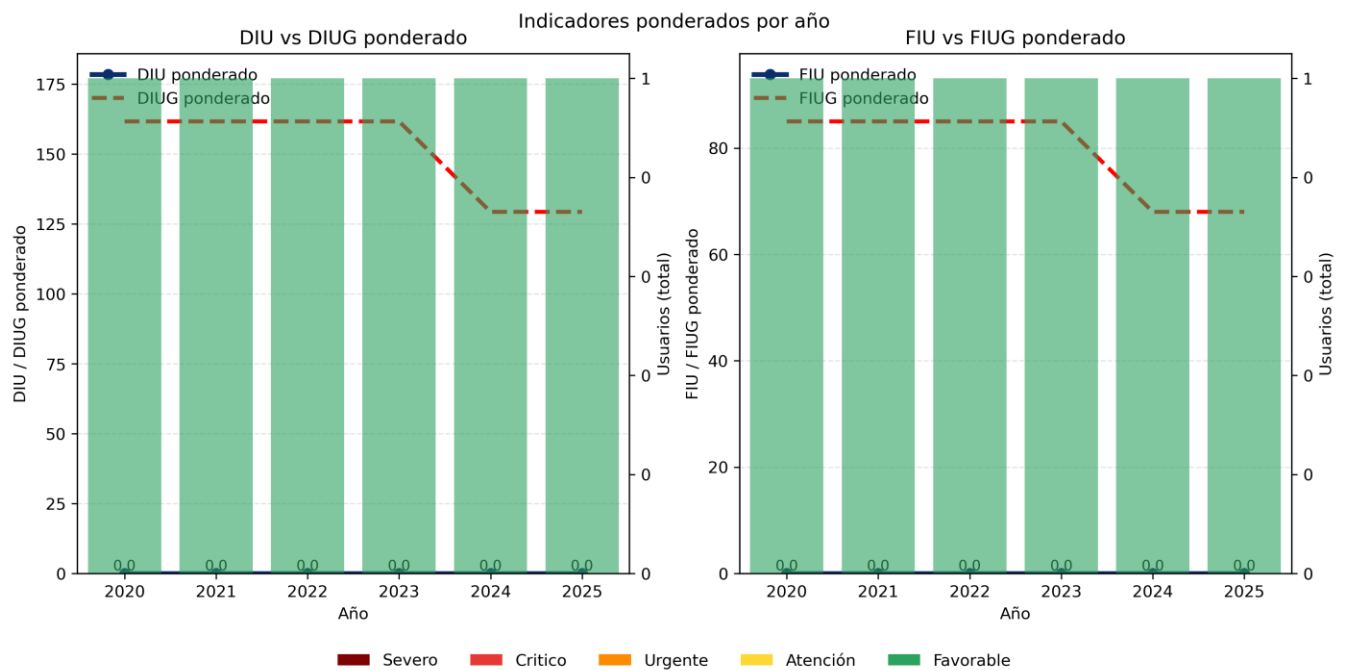

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 23.0:


CONDOTO:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

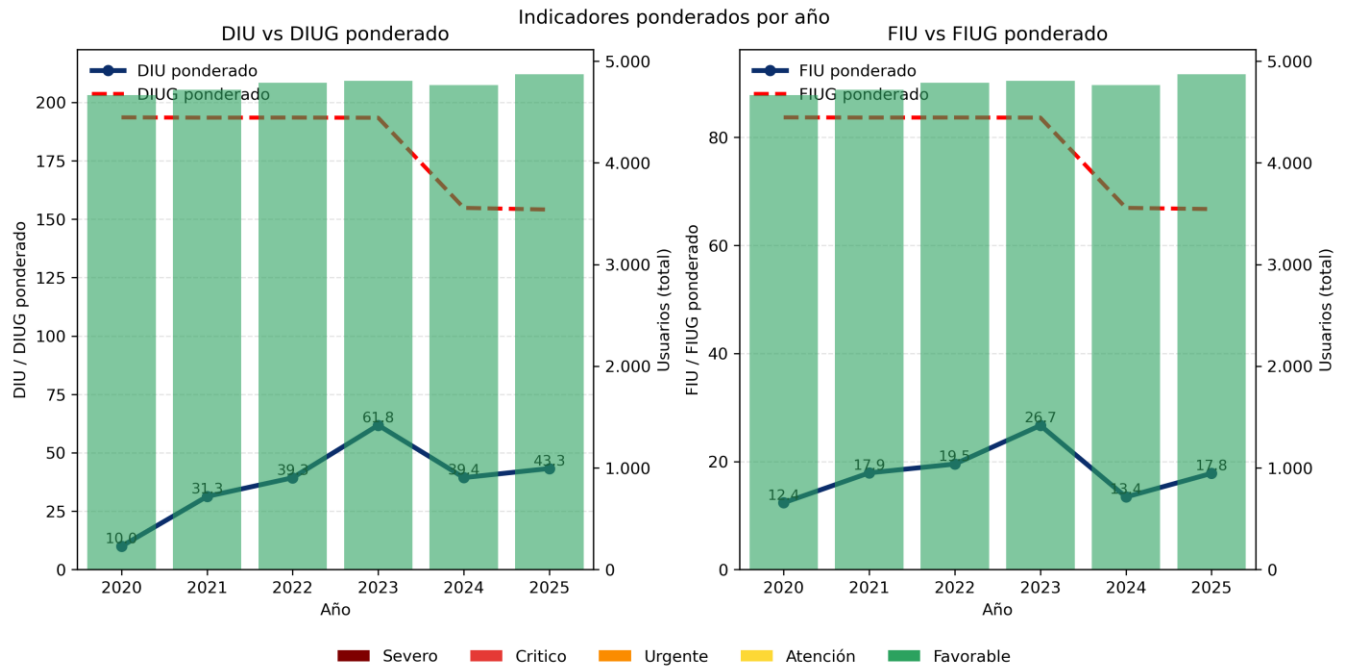


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

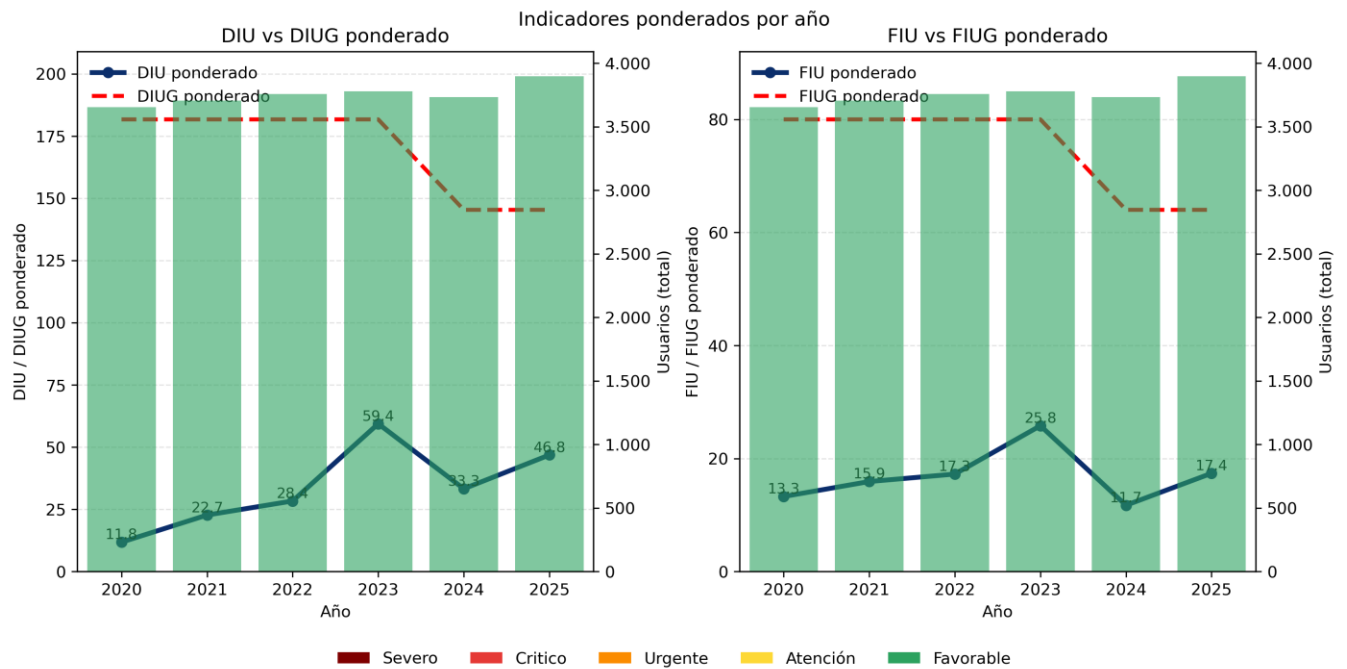

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 23.0:

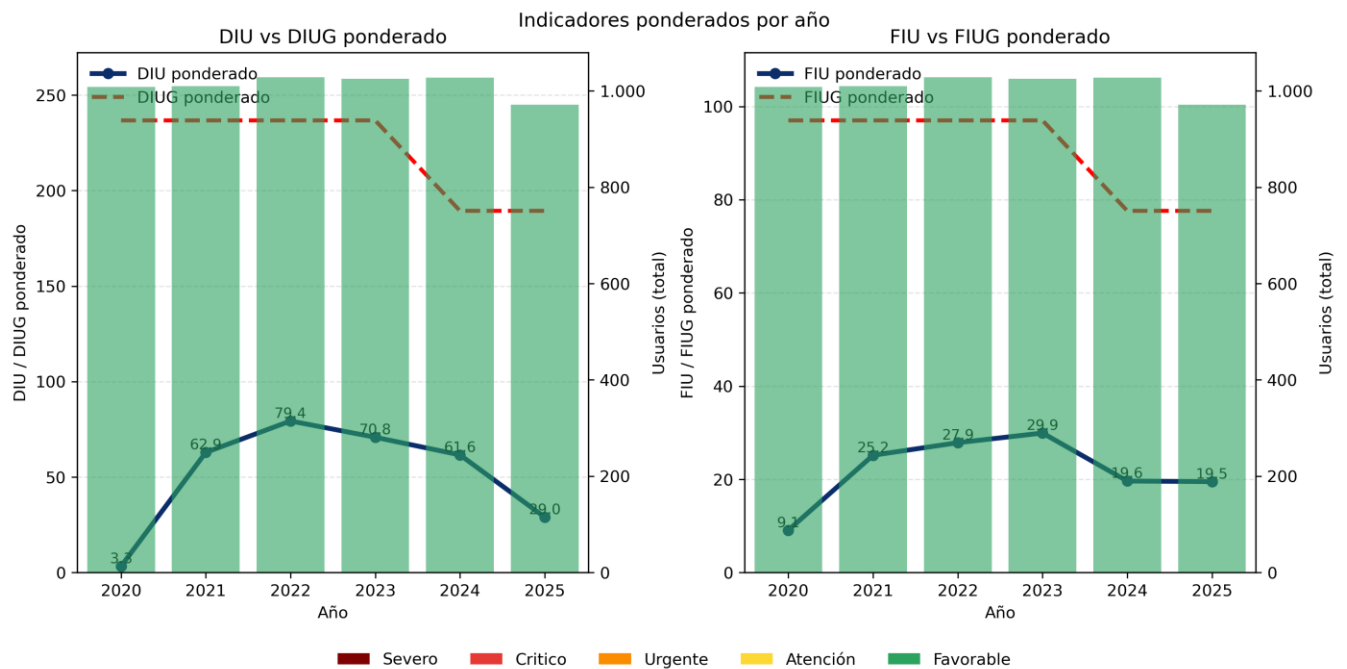


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 33.0:

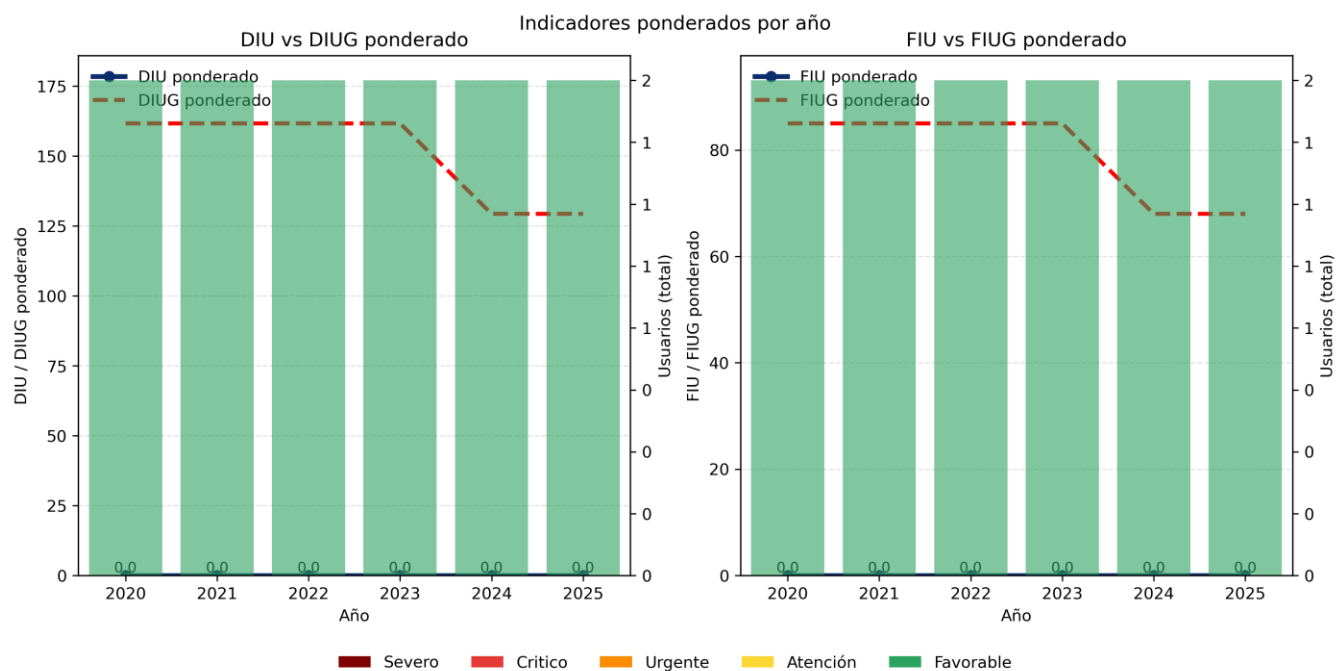

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 23.0:

EL CANTON DEL SAN PABLO:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

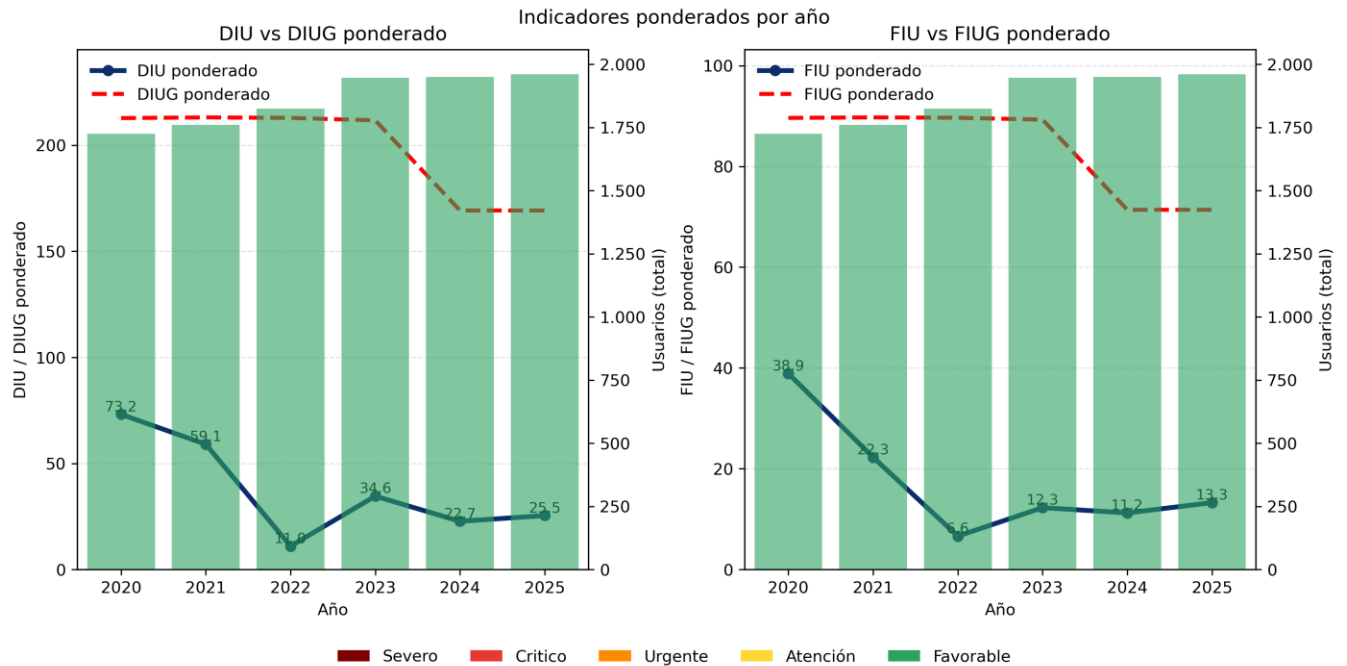


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.




Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

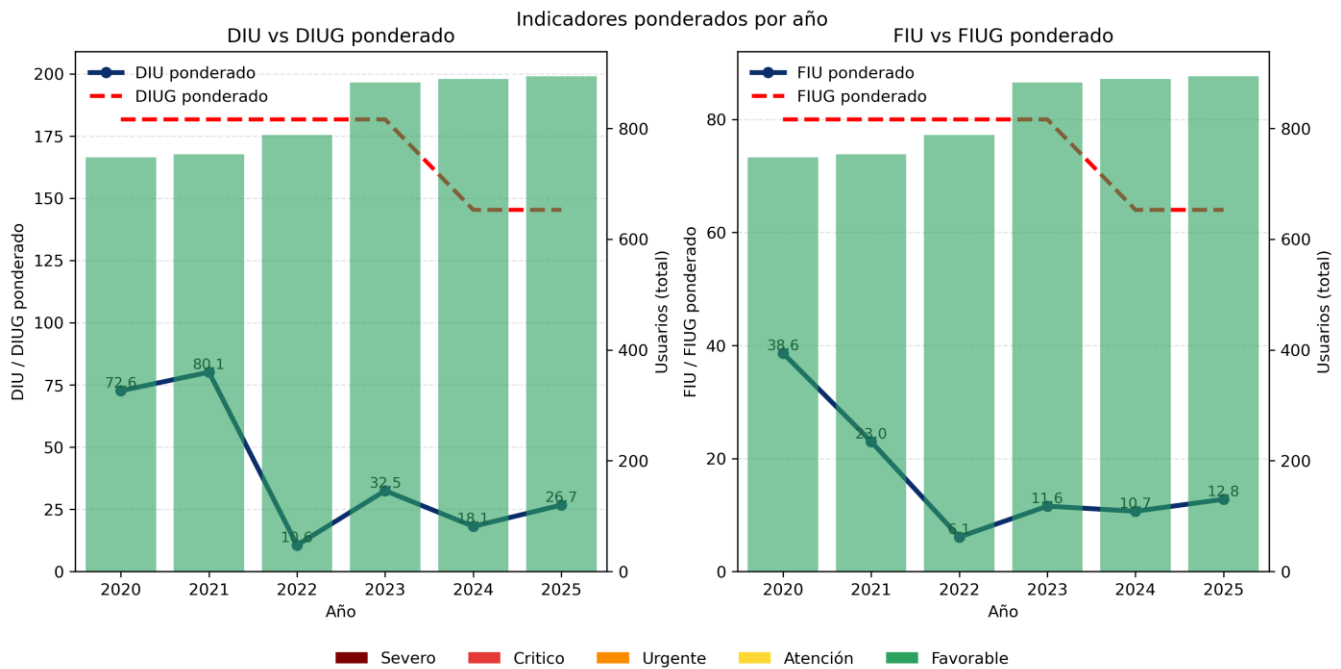

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 23.0:

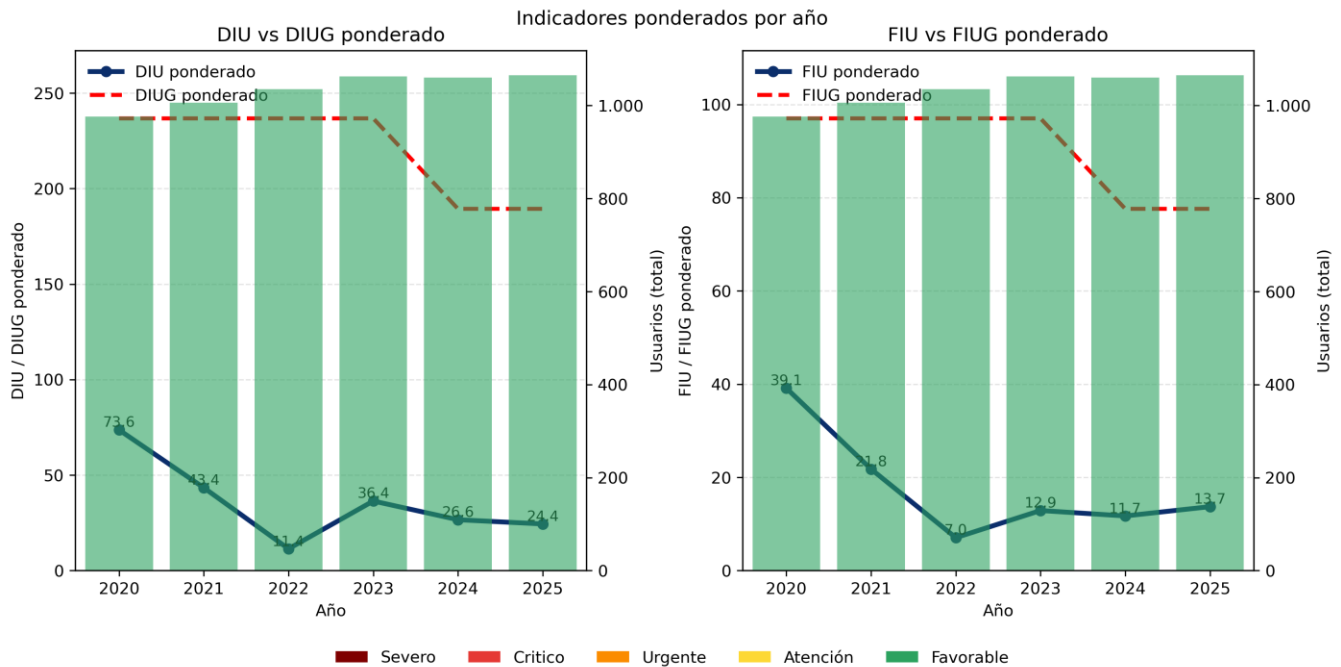


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 33.0:

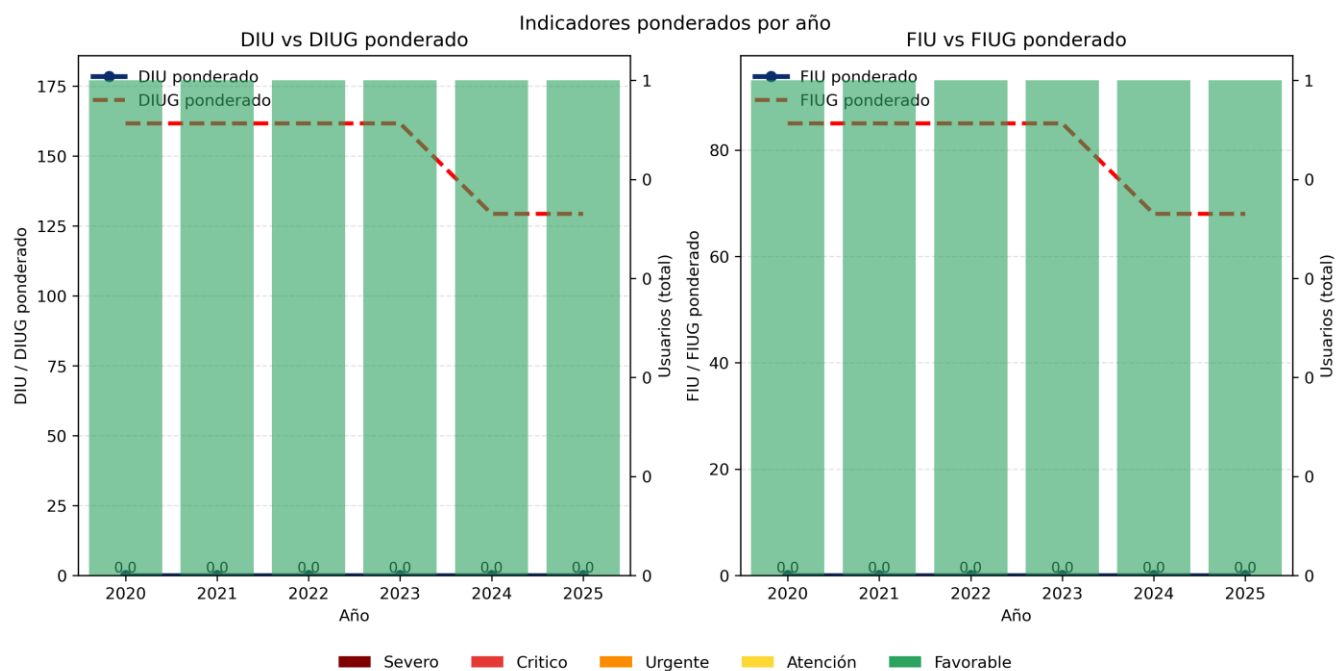

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 23.0:


EL CARMEN DE ATRATO:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

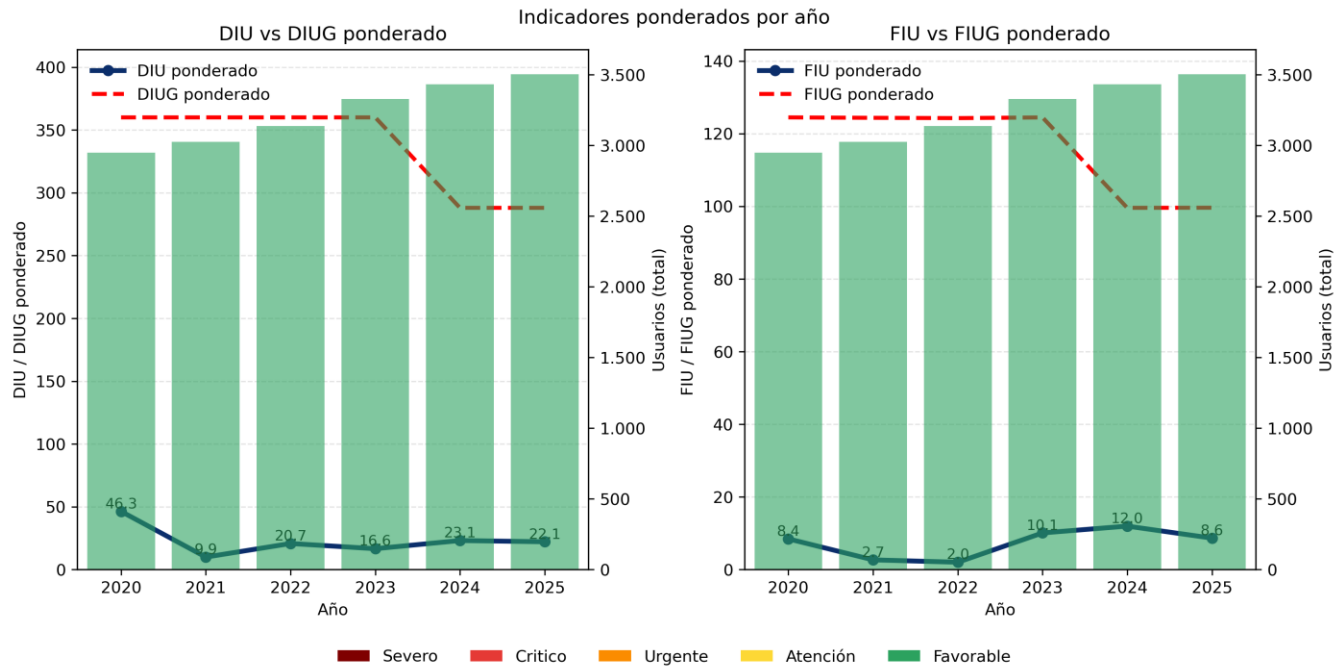


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

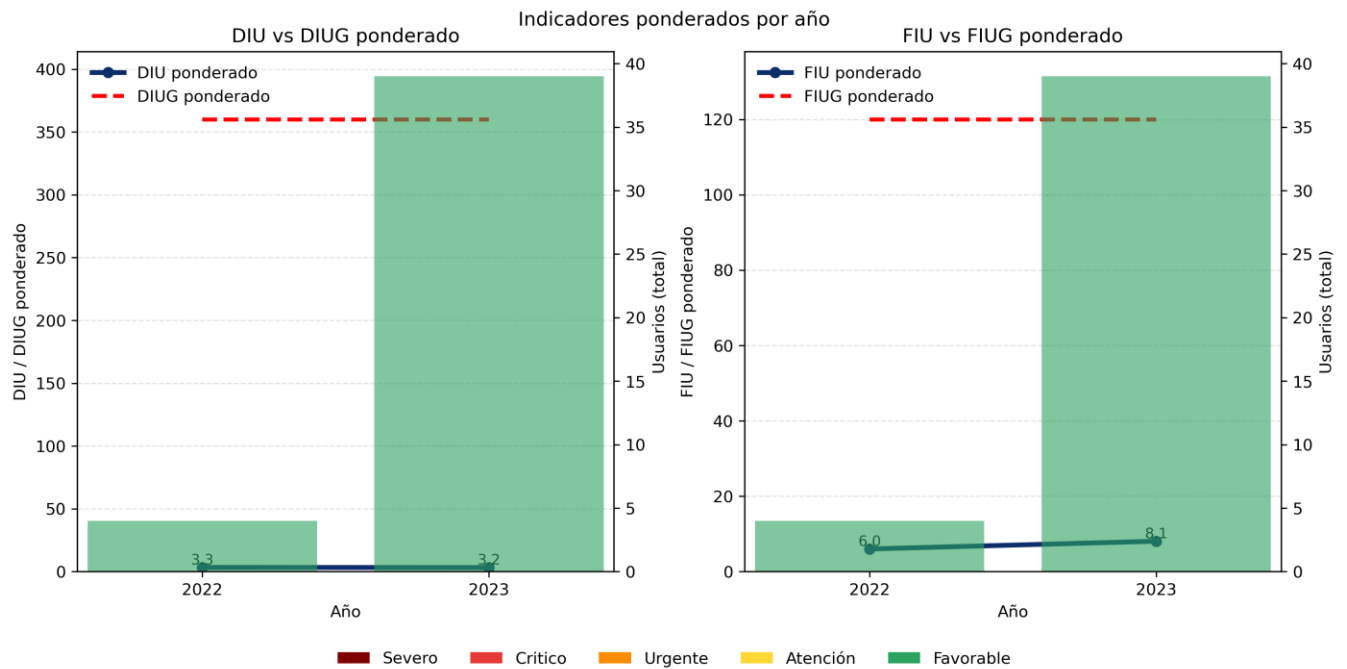


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 22.0:

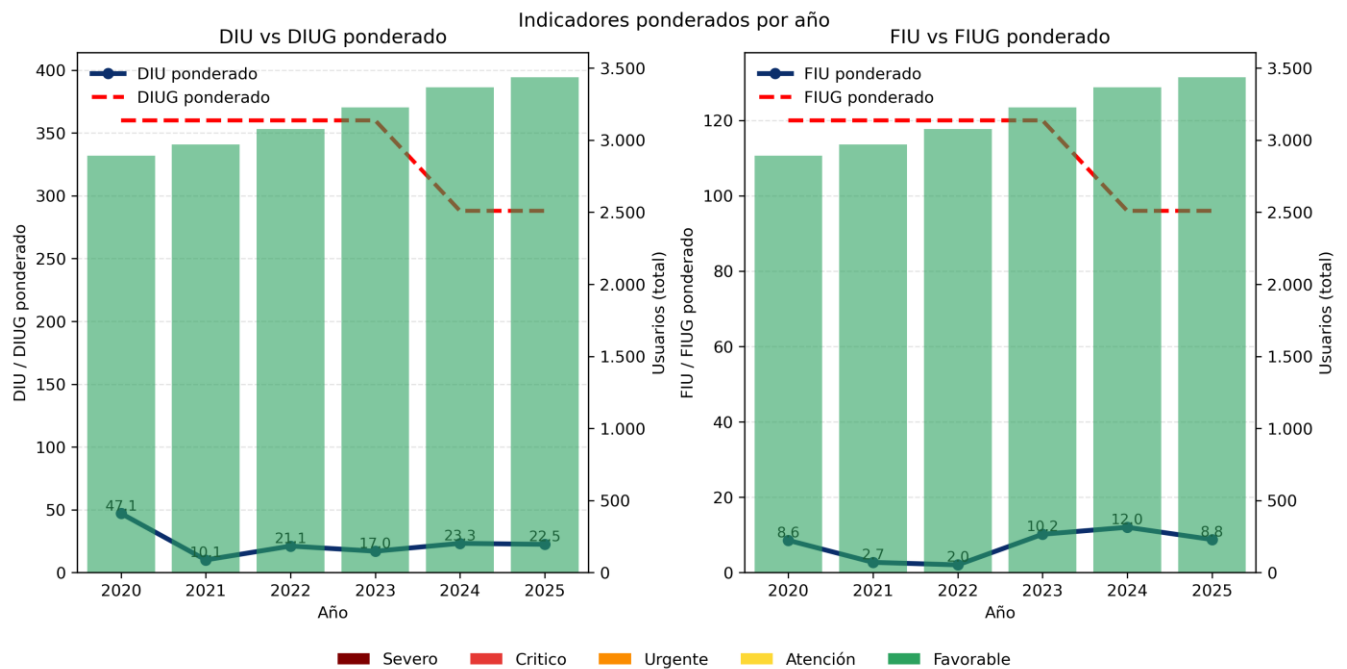

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:

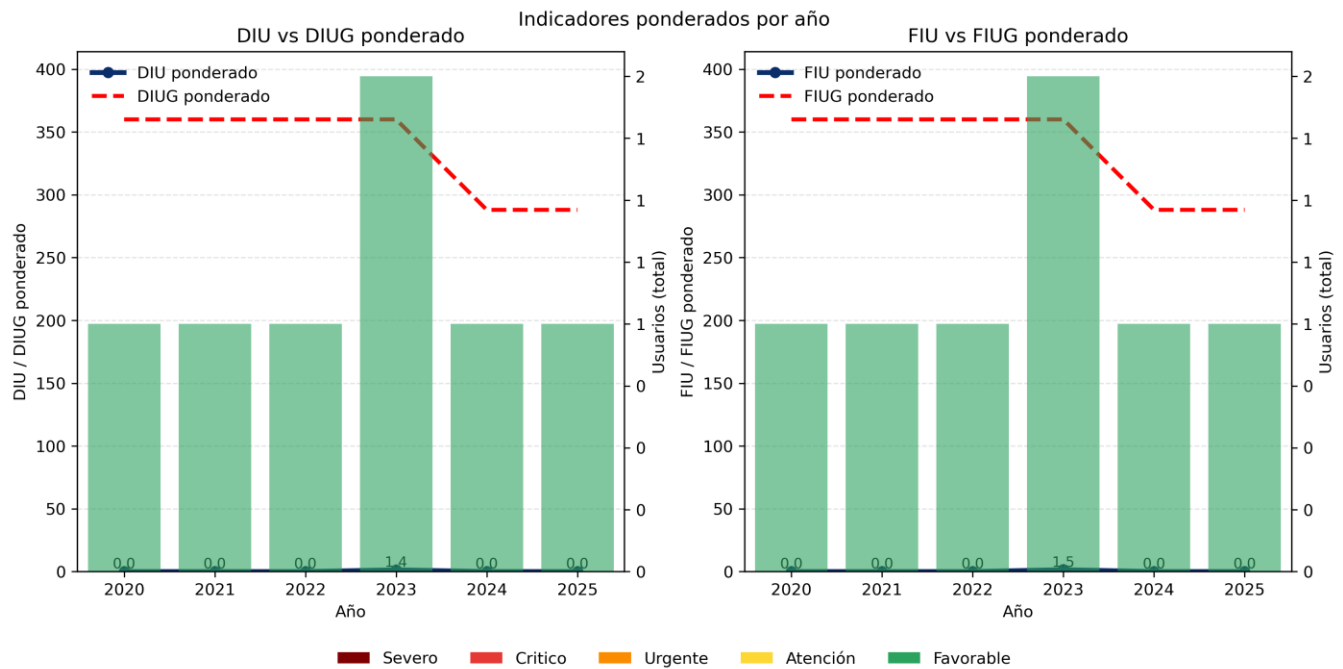


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 22.0:

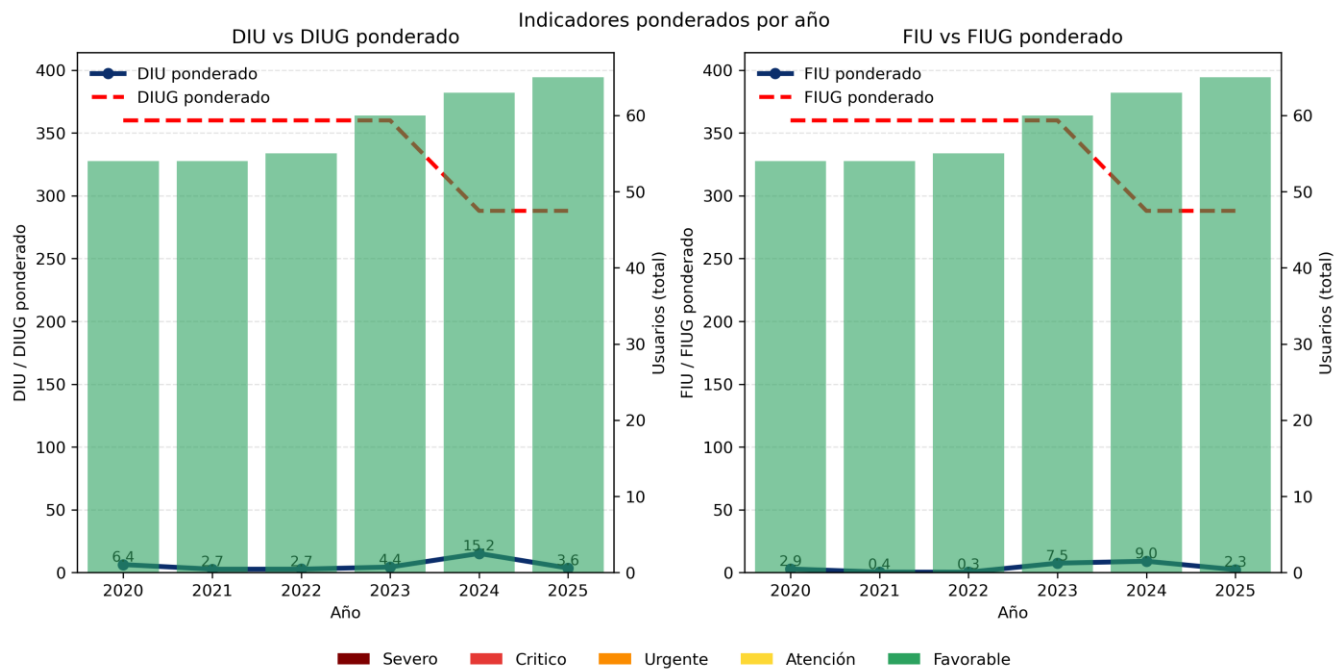

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 32.0:


ISTMINA:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

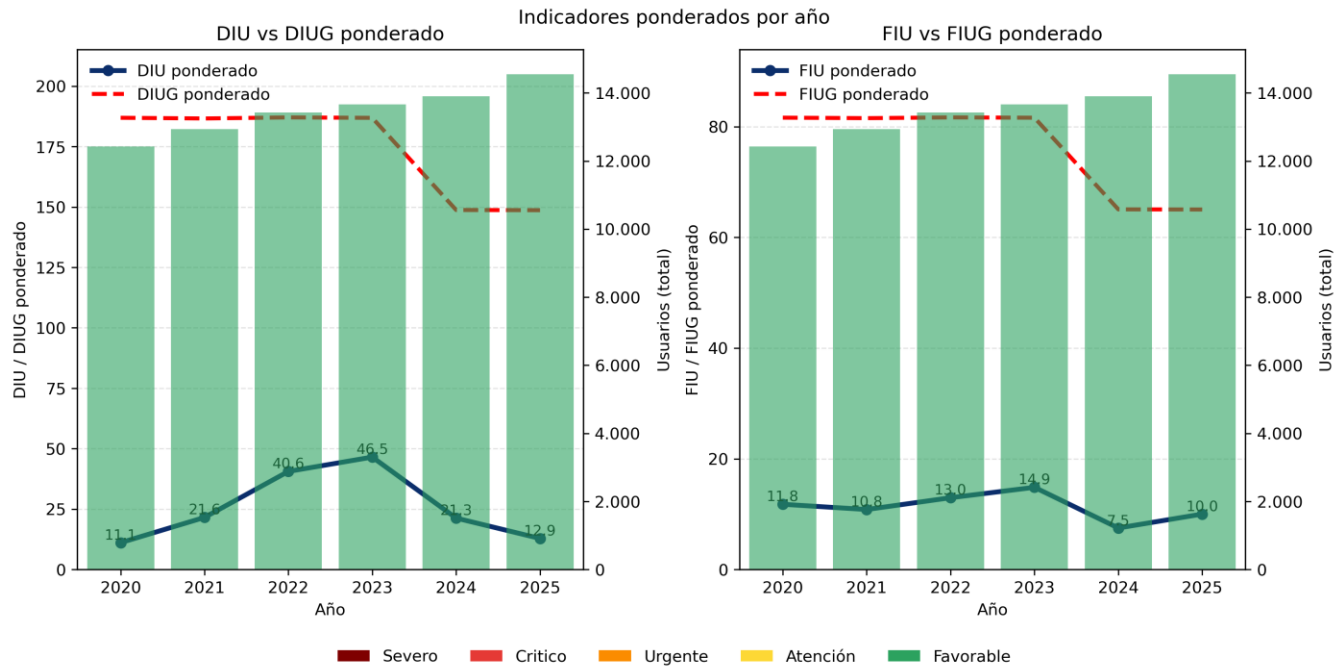


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

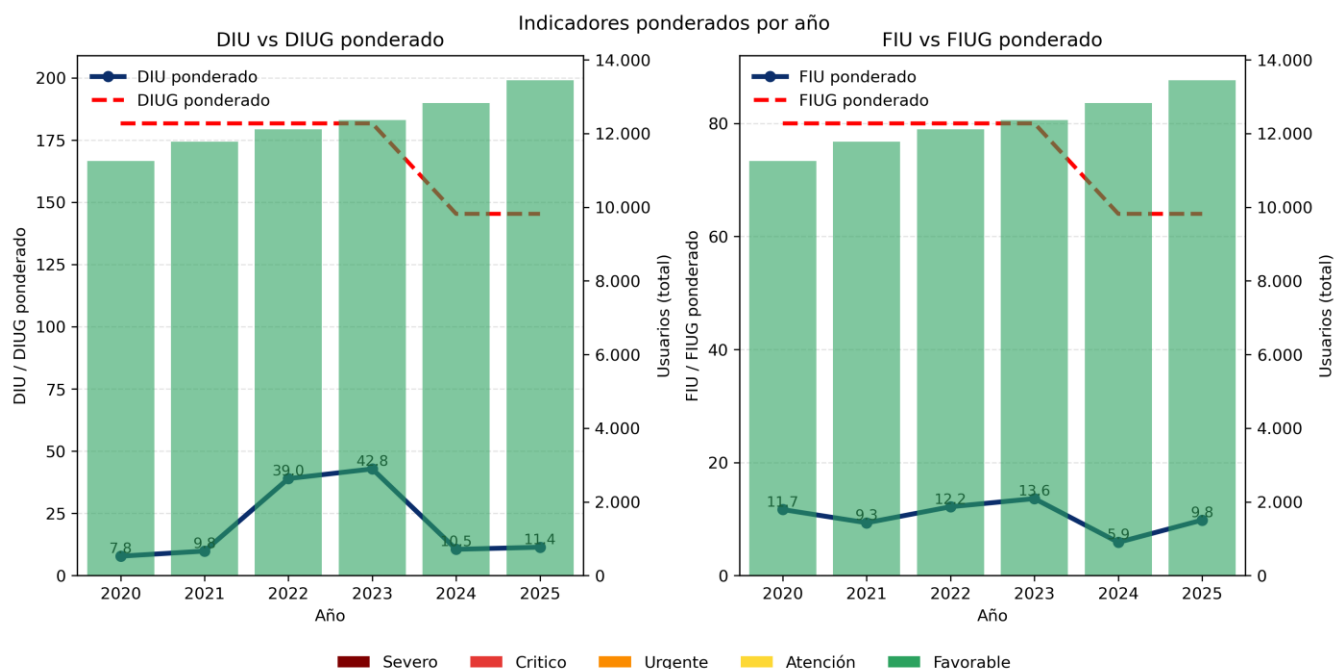

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 23.0:

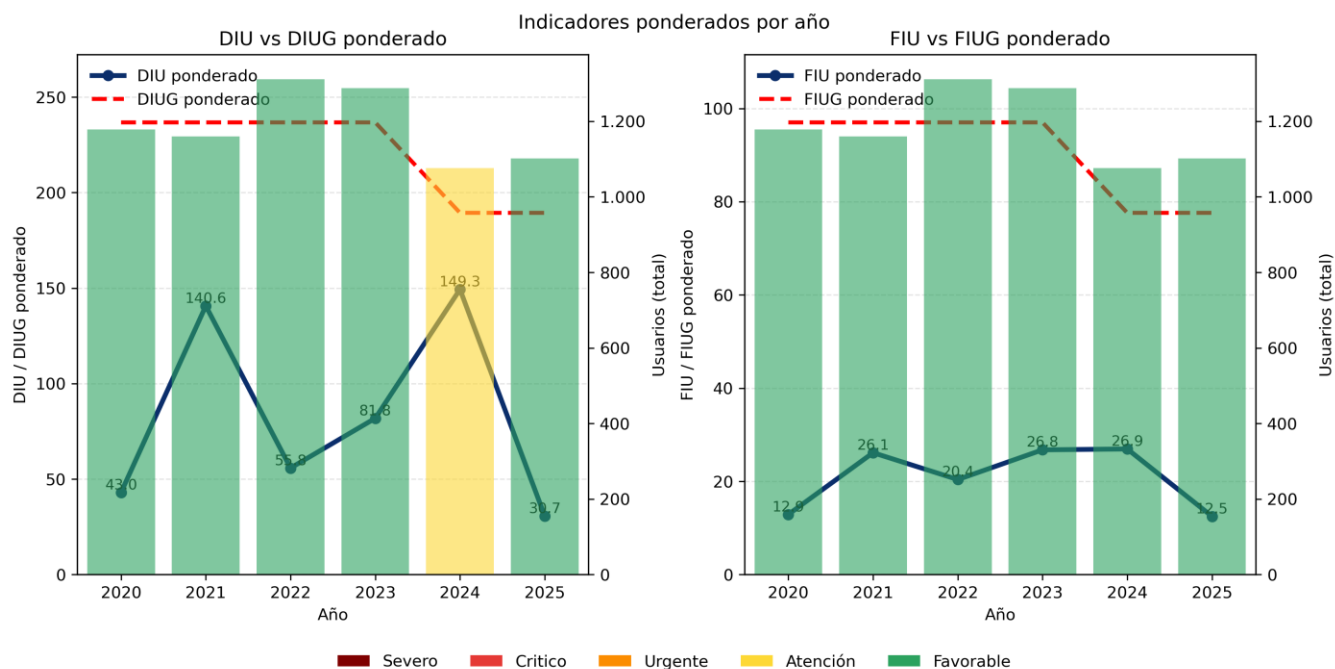


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 33.0:

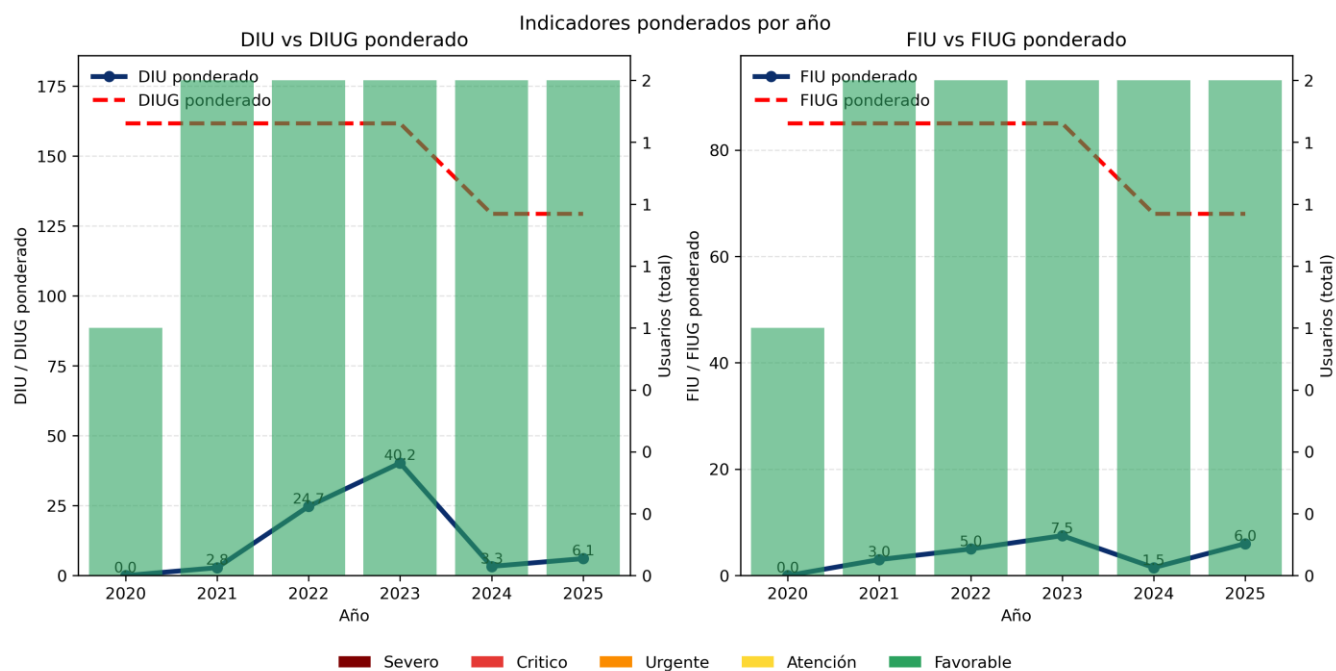

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 23.0:


LLORO:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

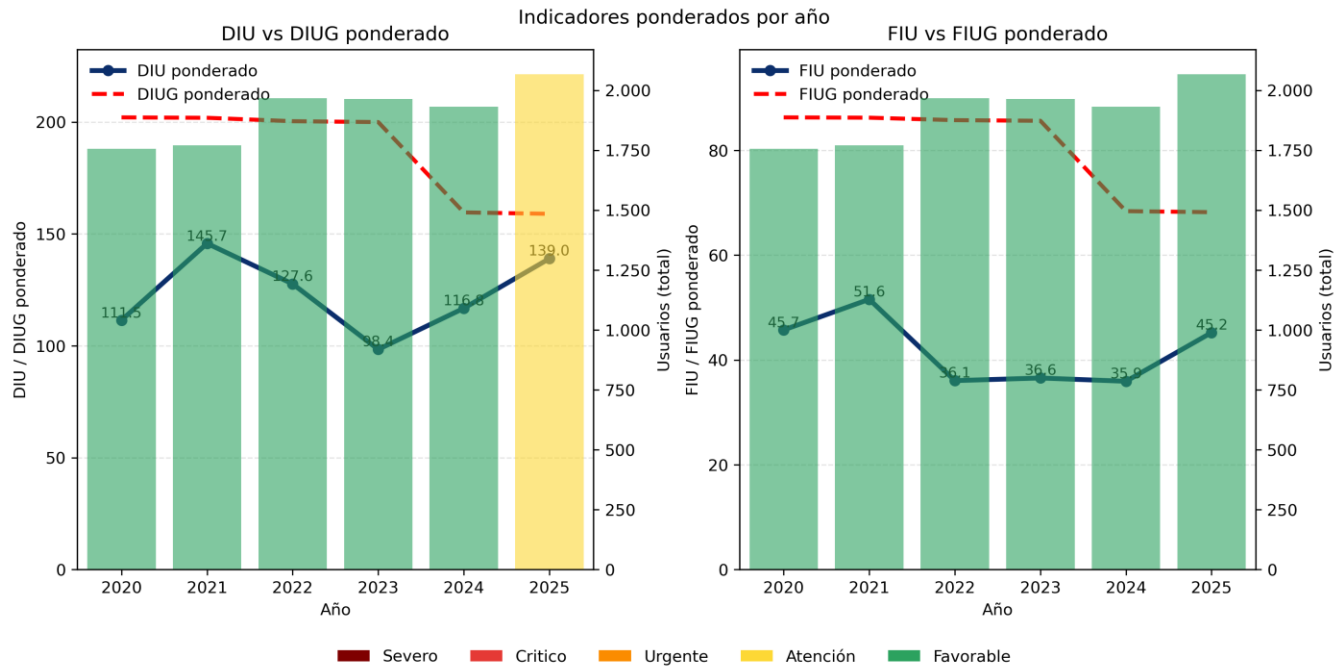


DIUPP/FIUPP

Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

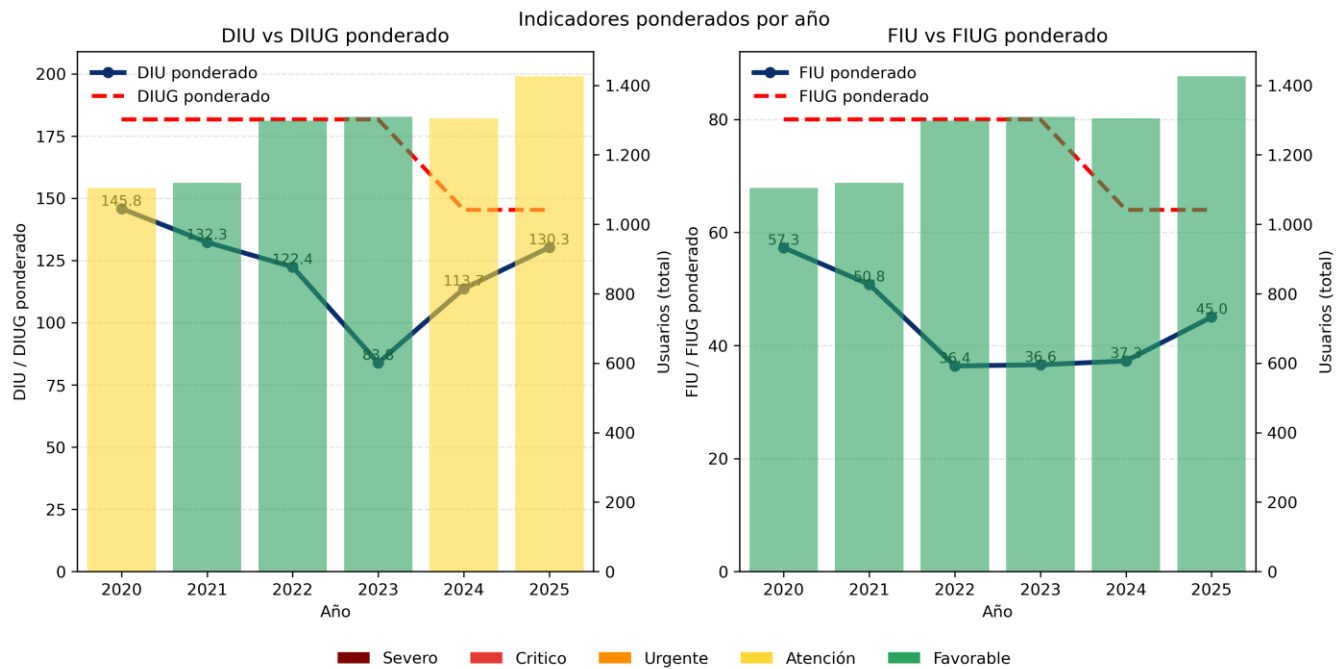


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 23.0:

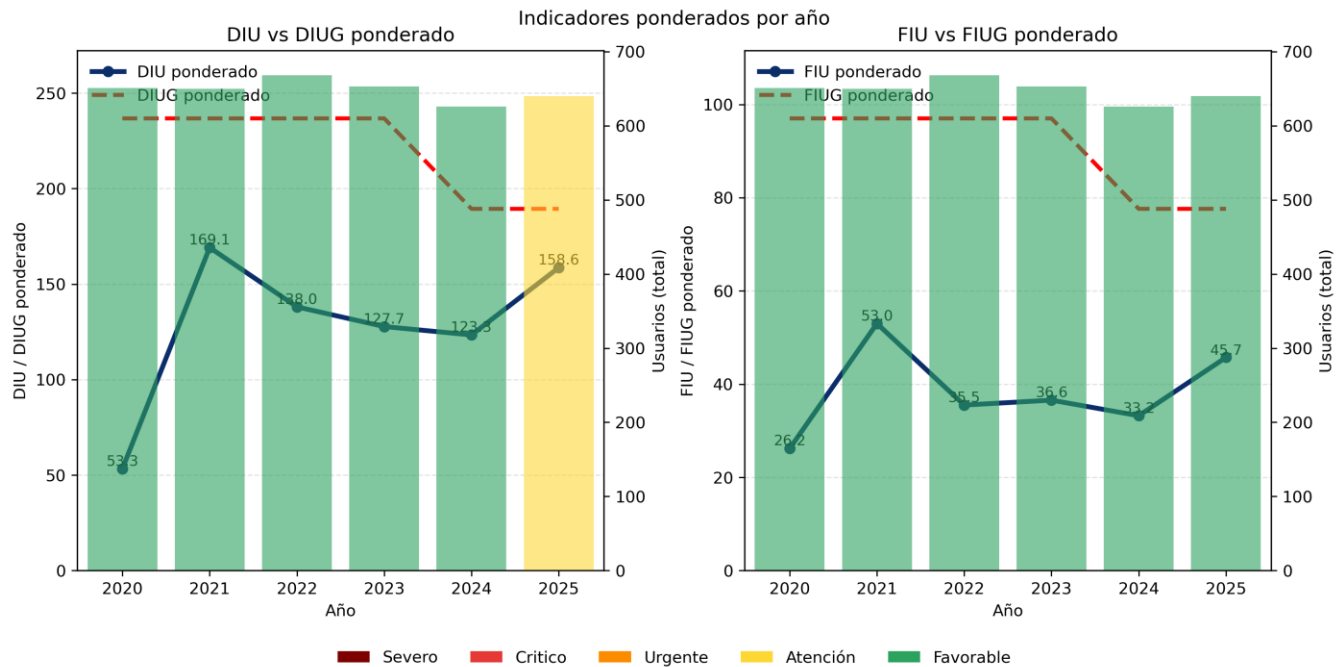

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 33.0:




Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

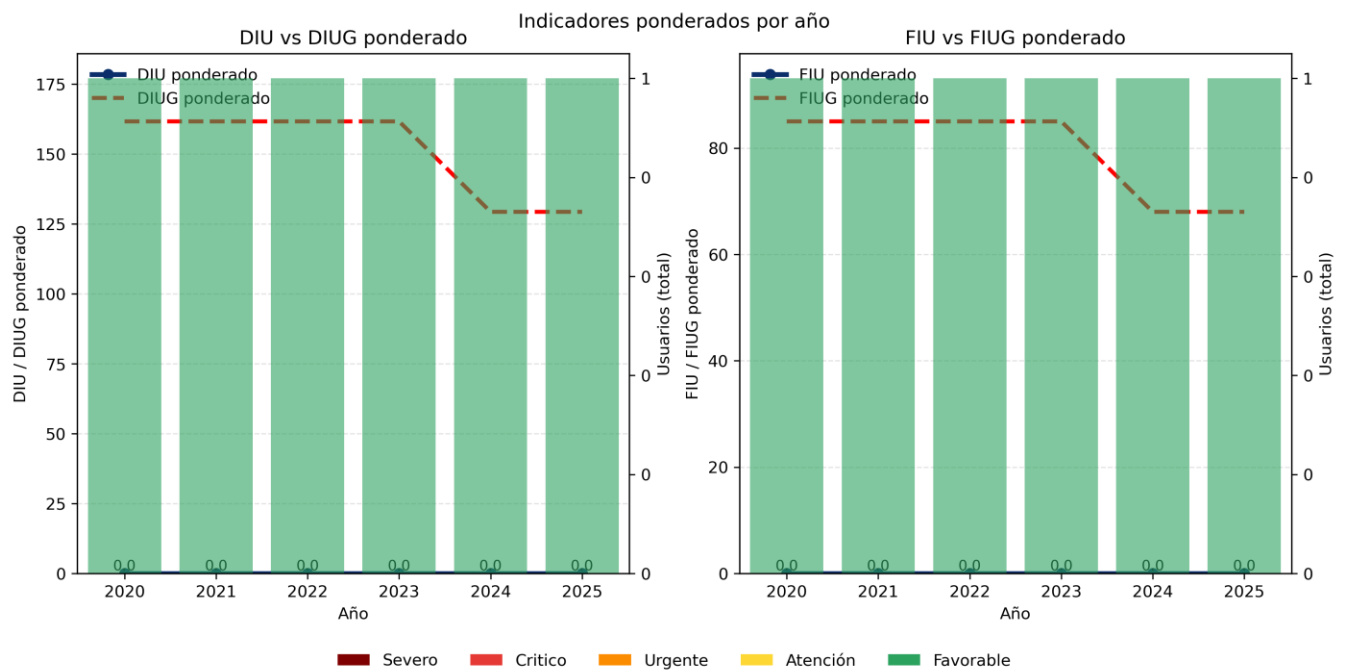

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 23.0:


MEDIO BAUDO:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

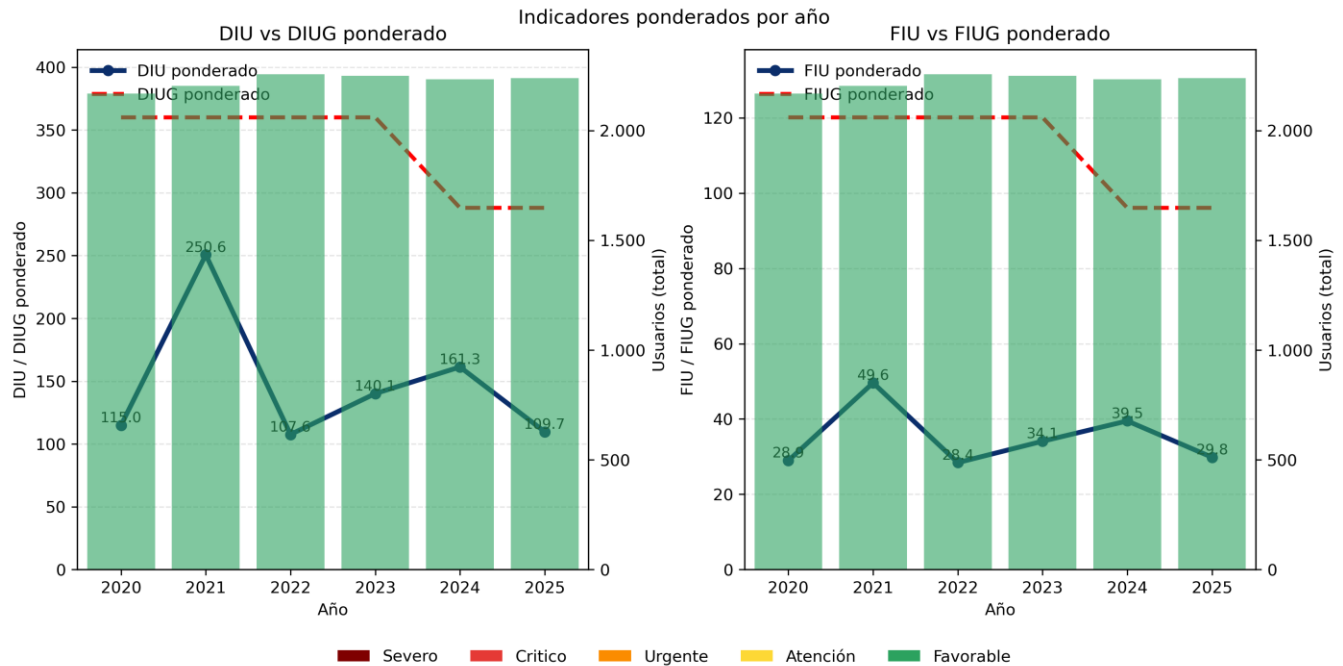


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

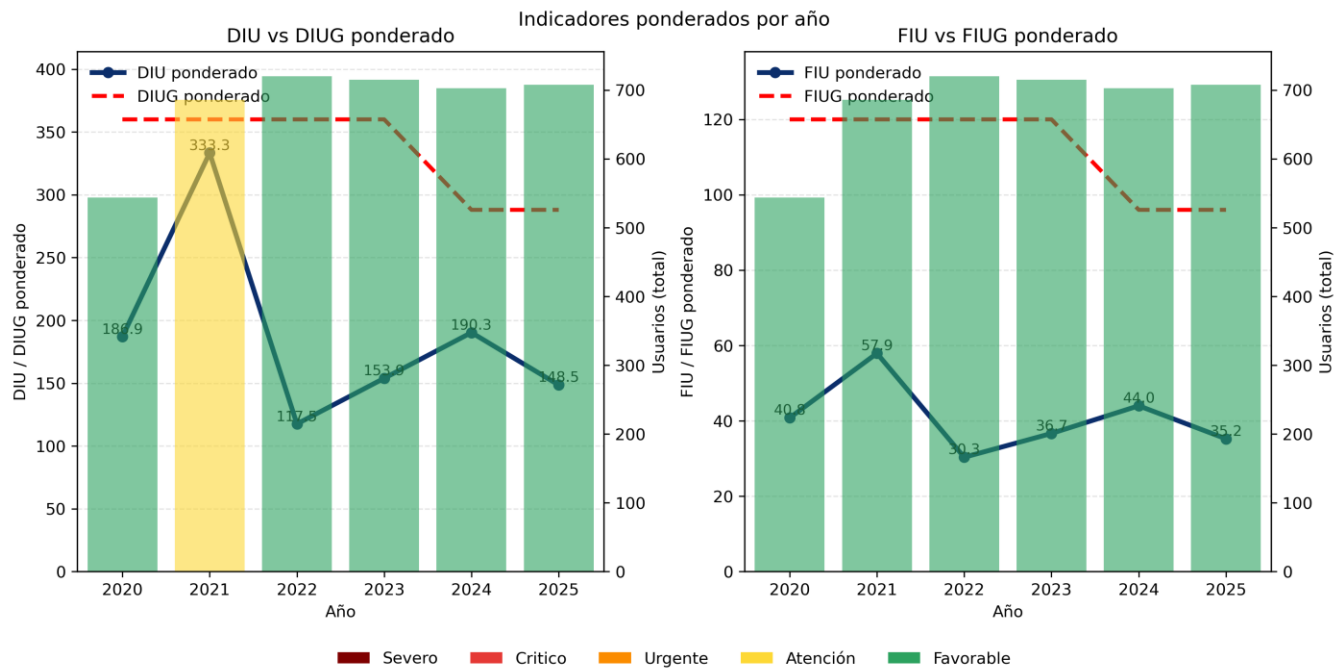

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 22.0:

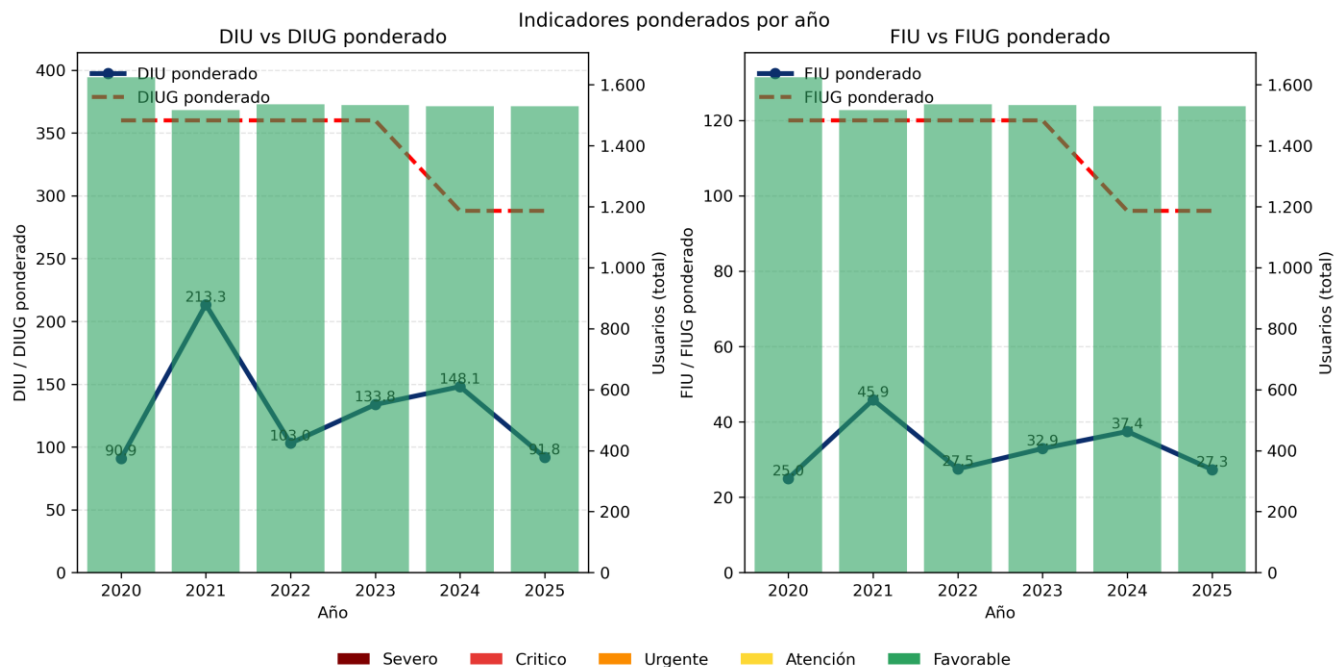


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:

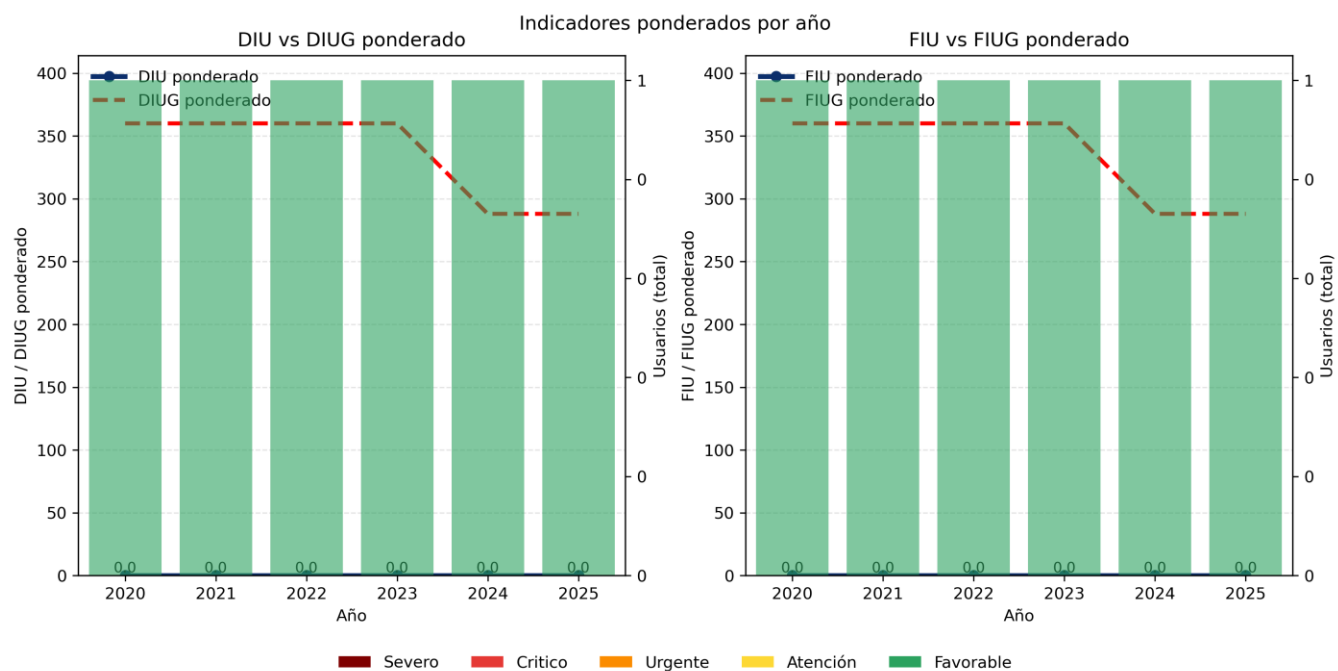

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 22.0:

MEDIO SAN JUAN:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

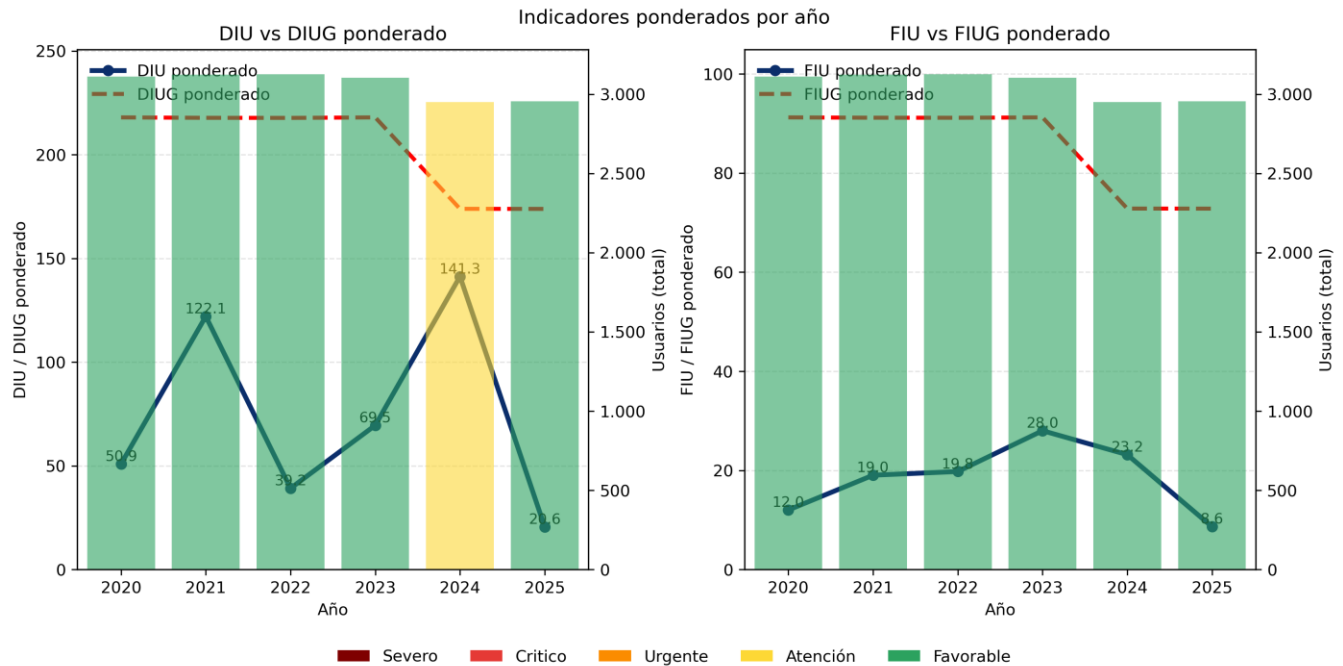


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

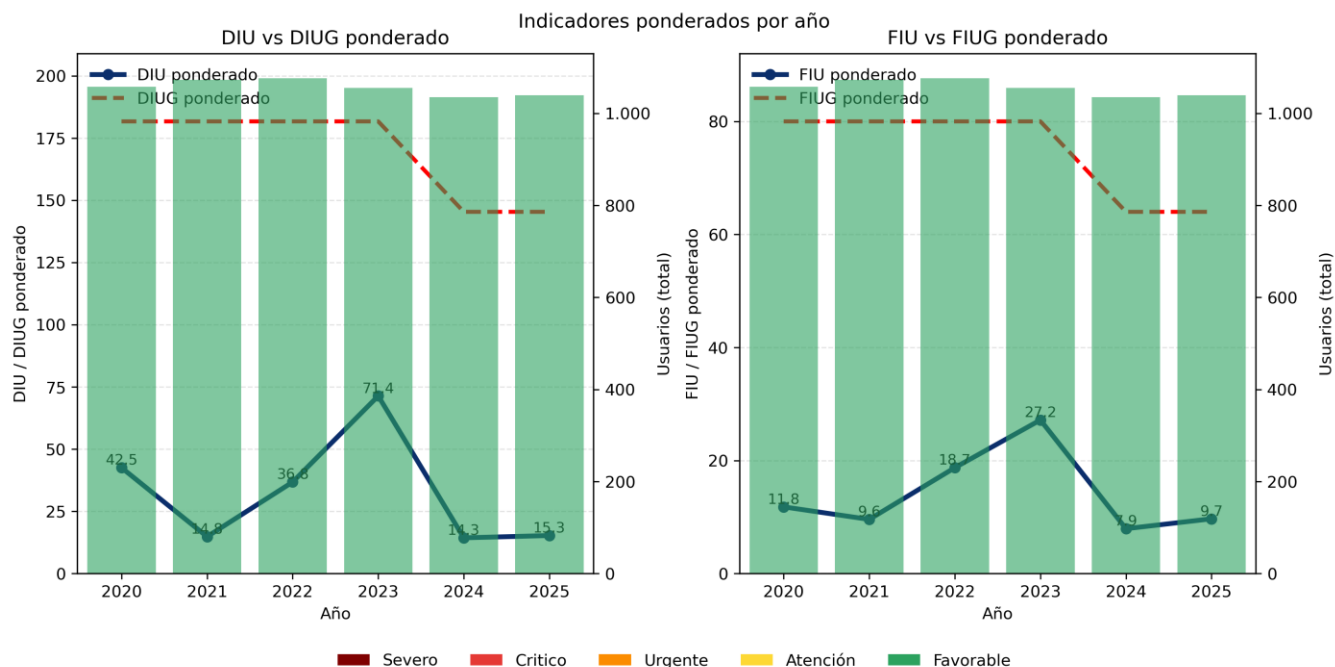


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 23.0:

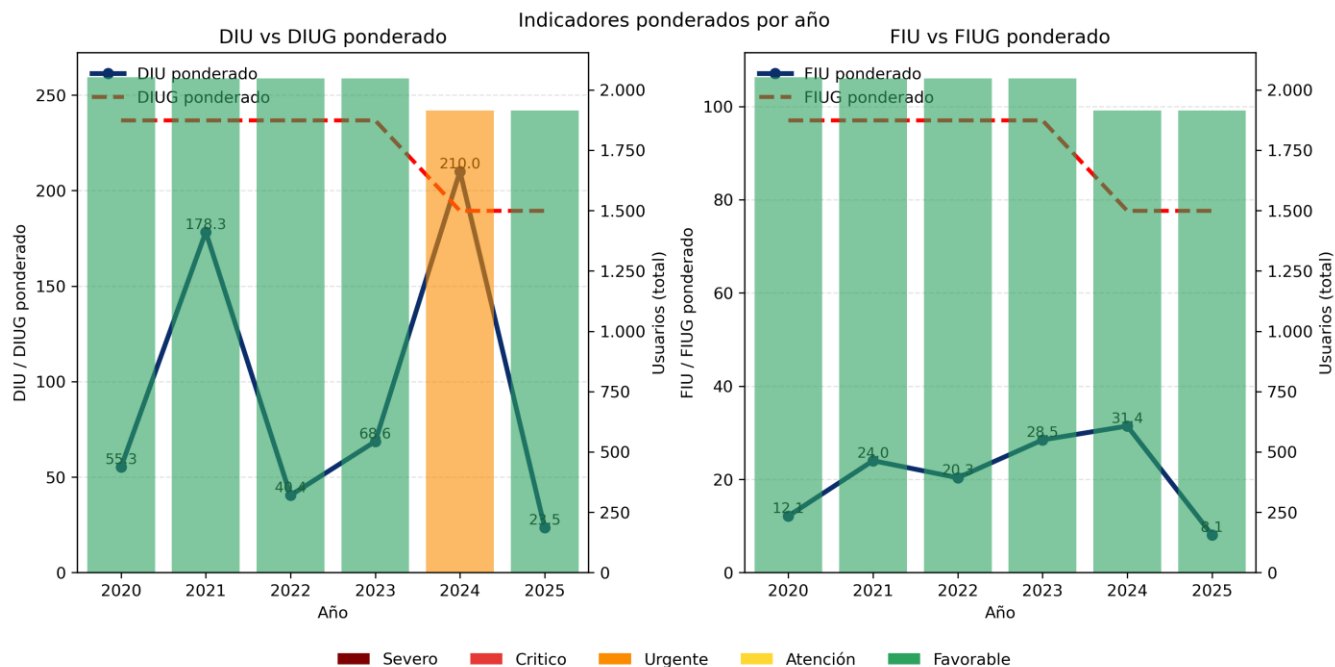

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 33.0:




Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

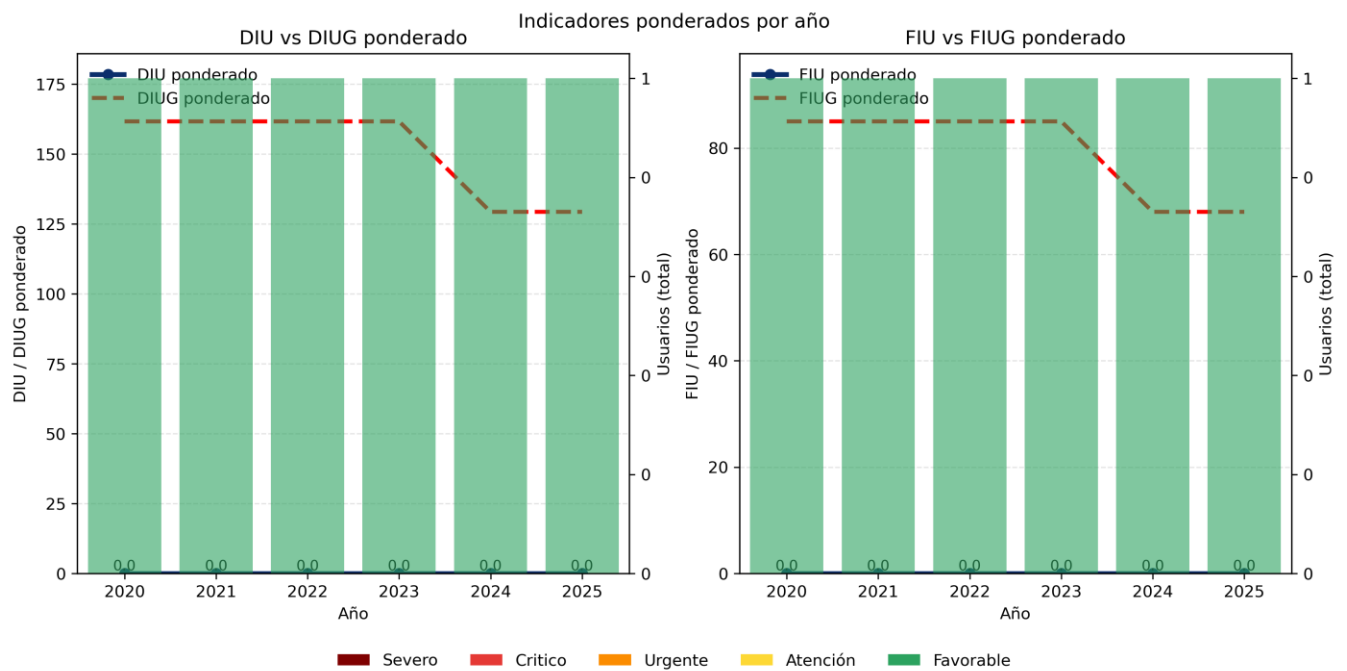

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 23.0:

NOVITA:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

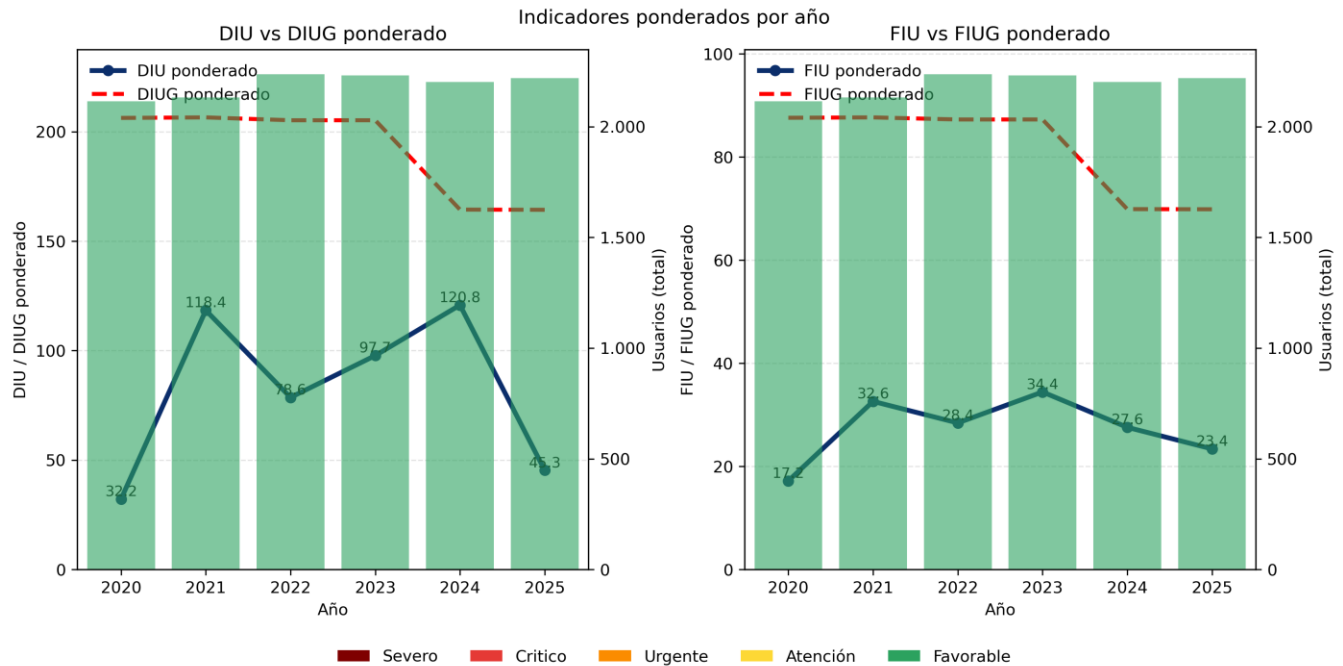


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

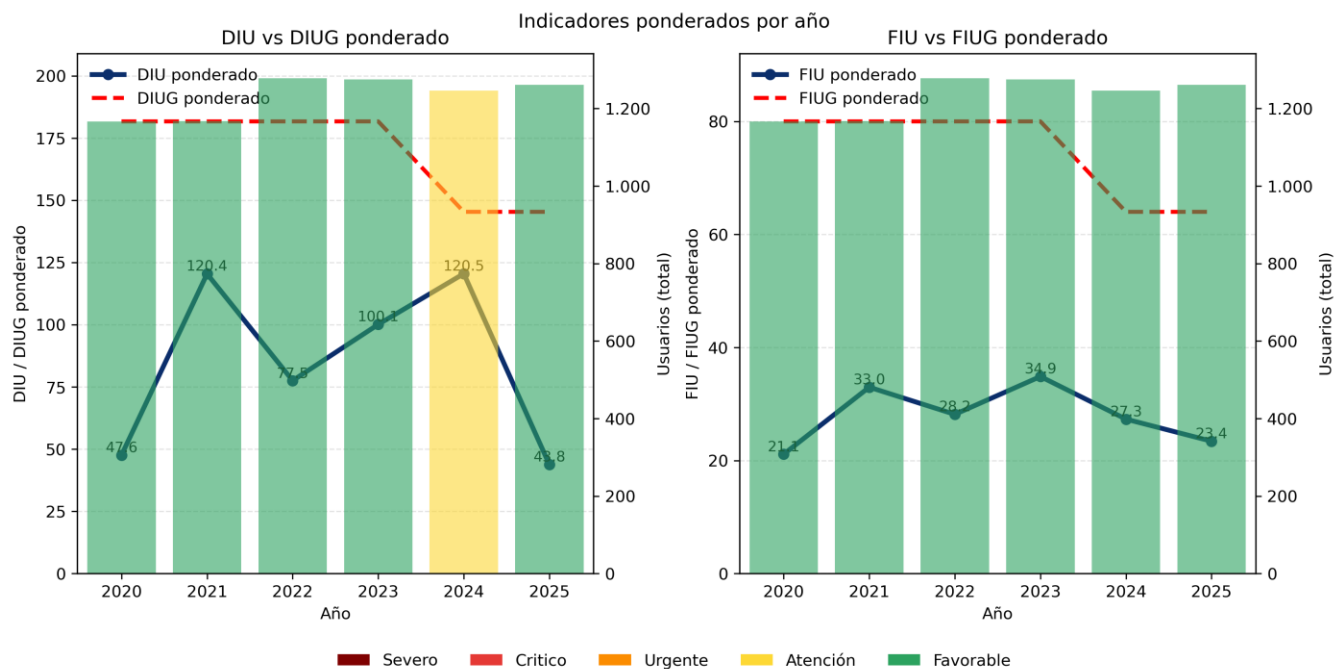


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 23.0:

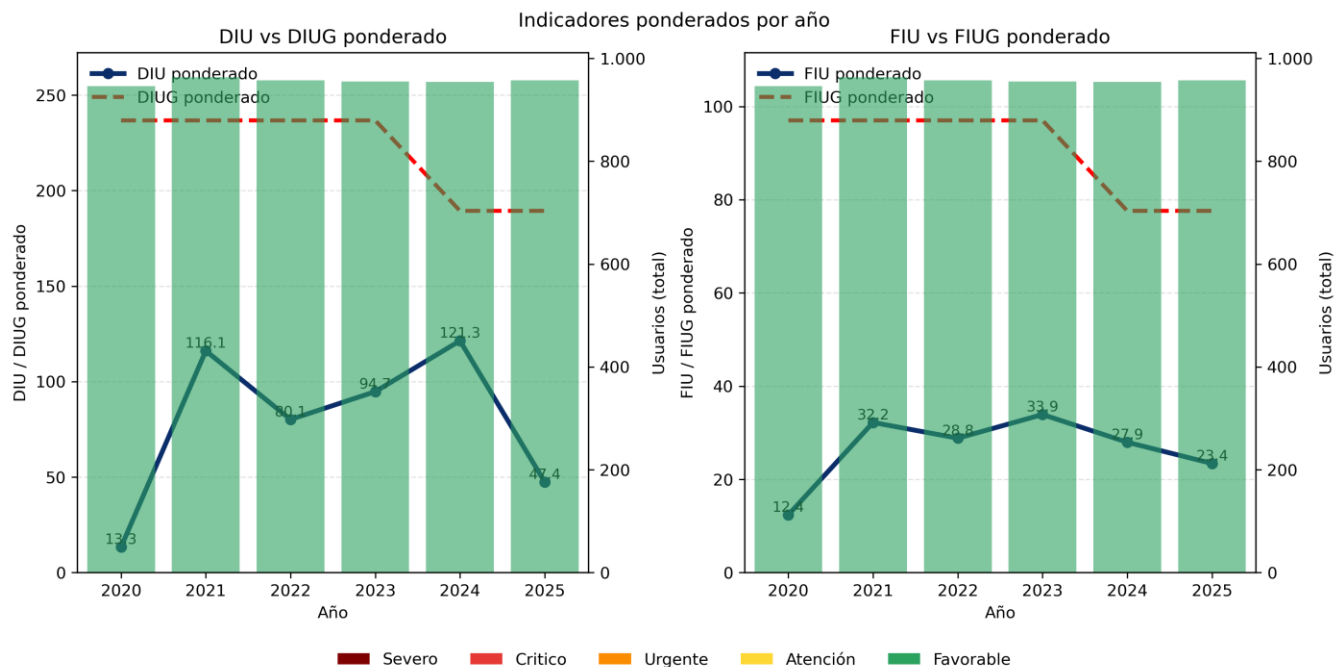

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 33.0:




Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

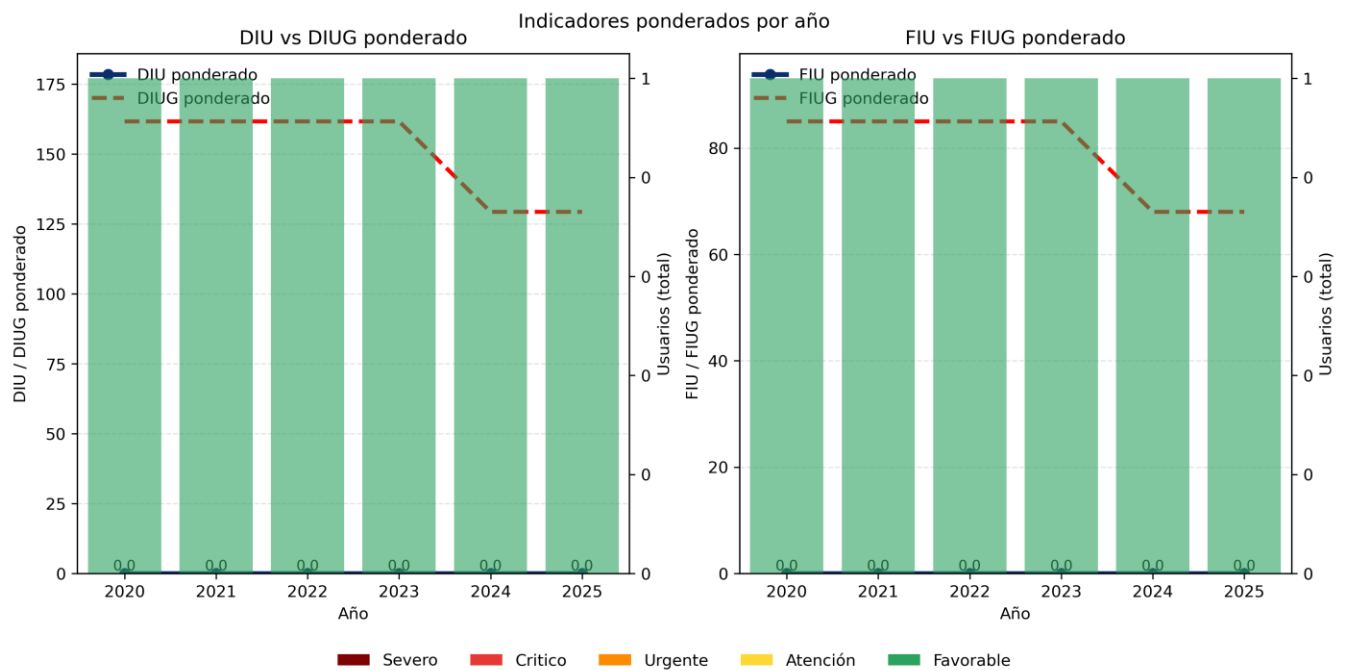

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 23.0:


QUIBDO:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

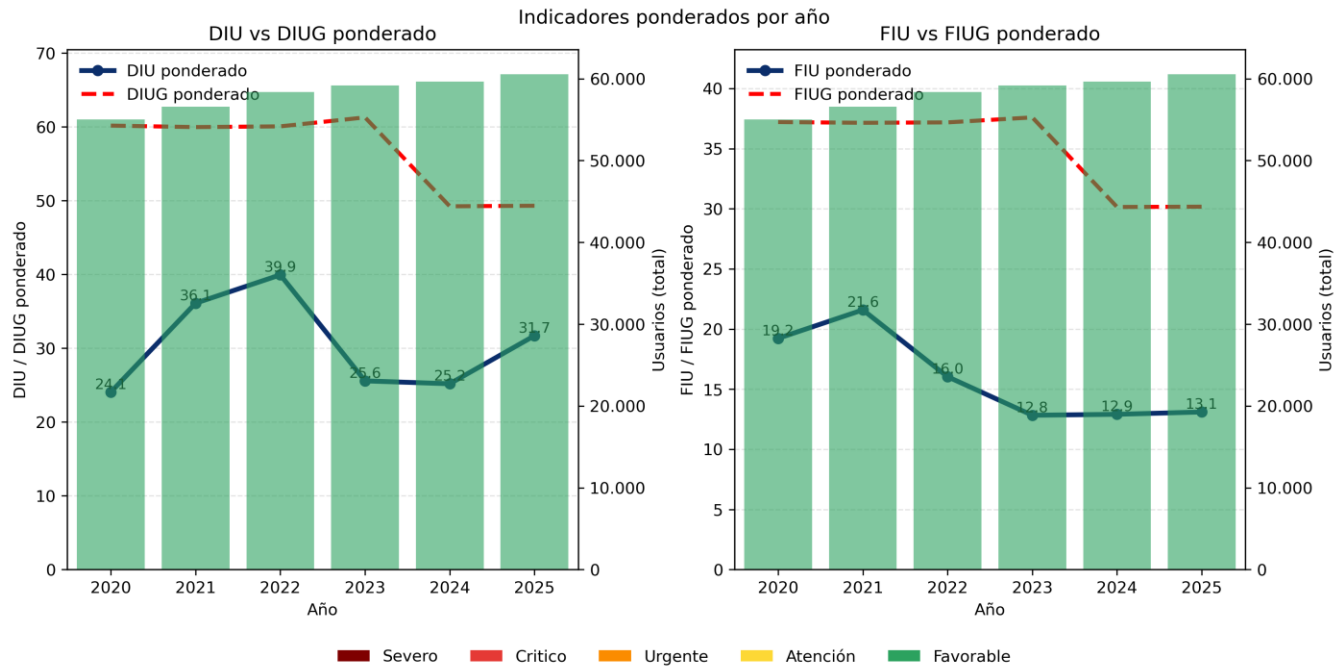


DIUPP/FIUPP

Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

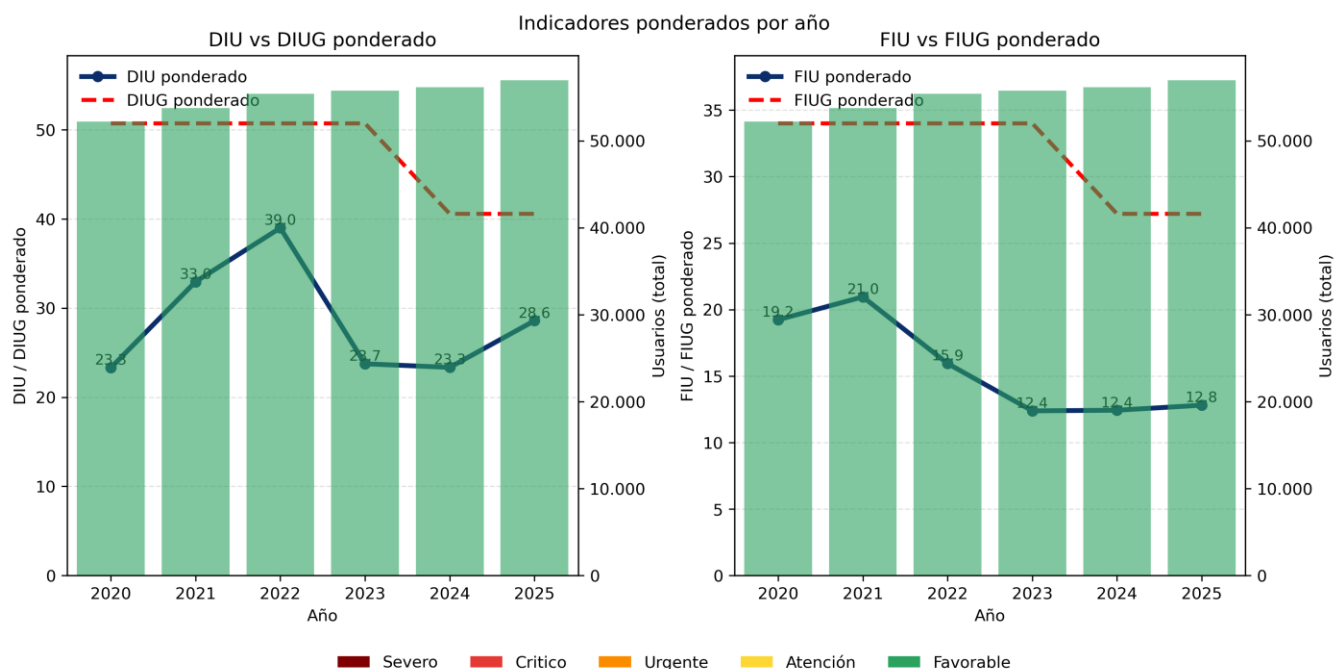


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 13.0:

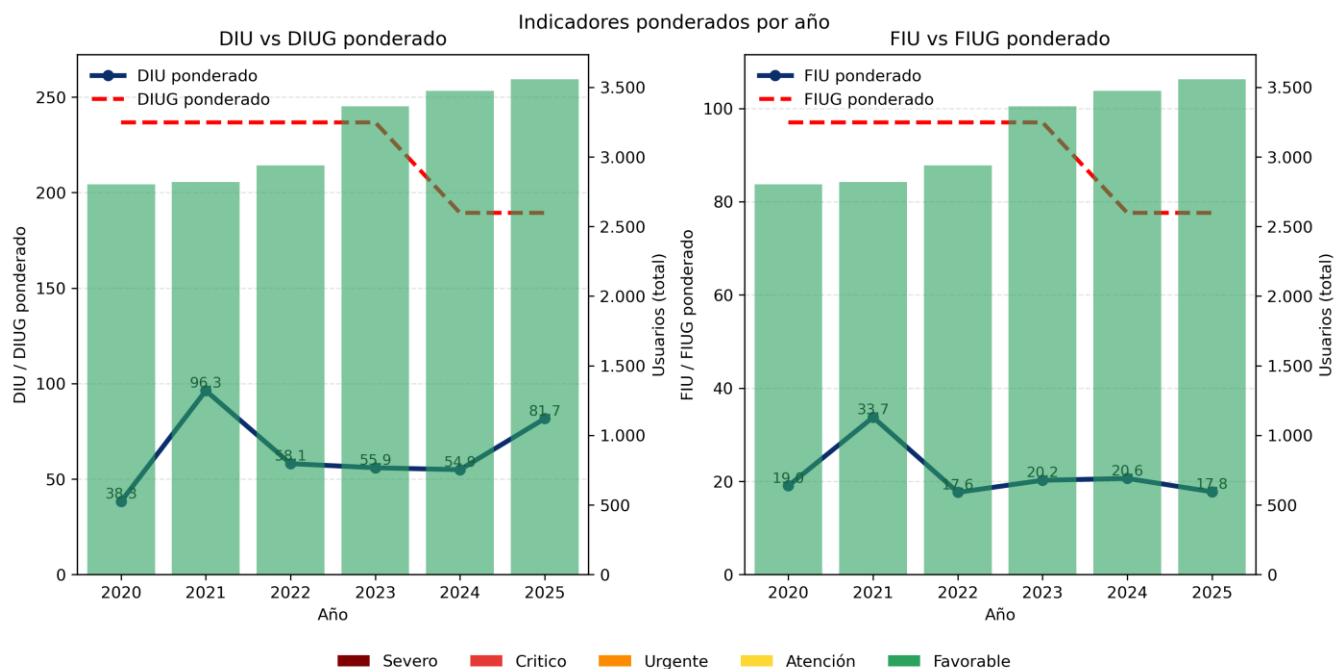


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 33.0:



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

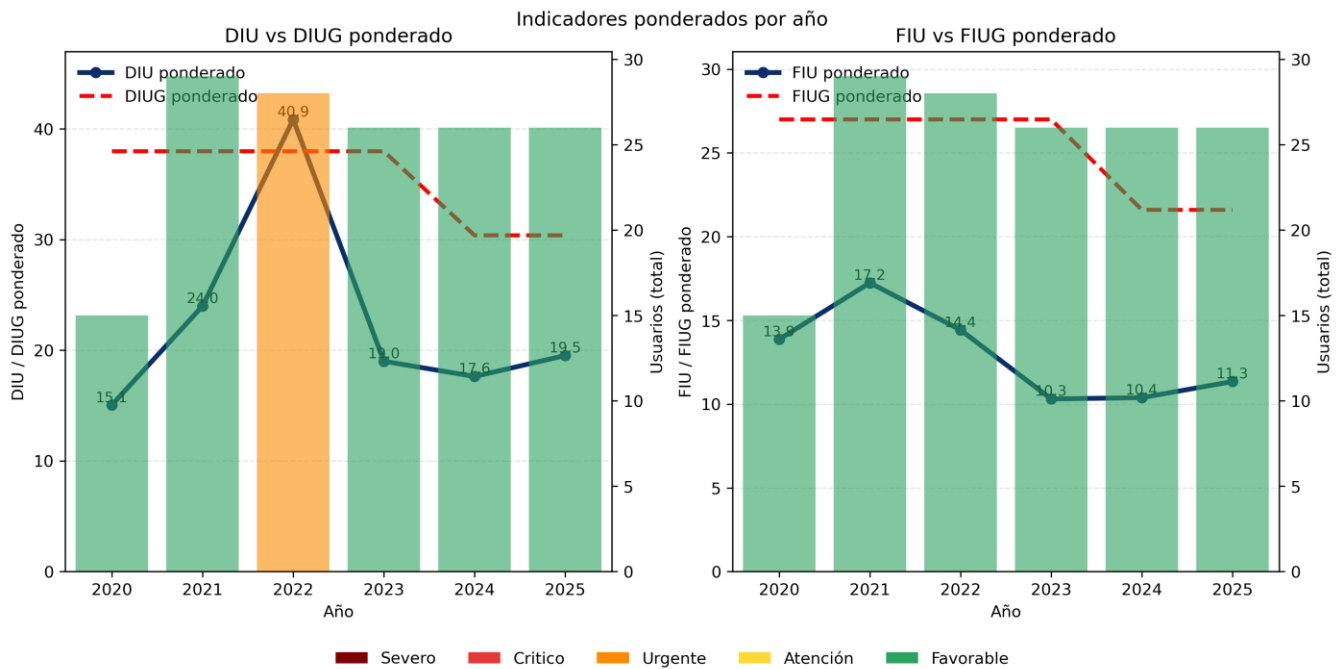


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 13.0:

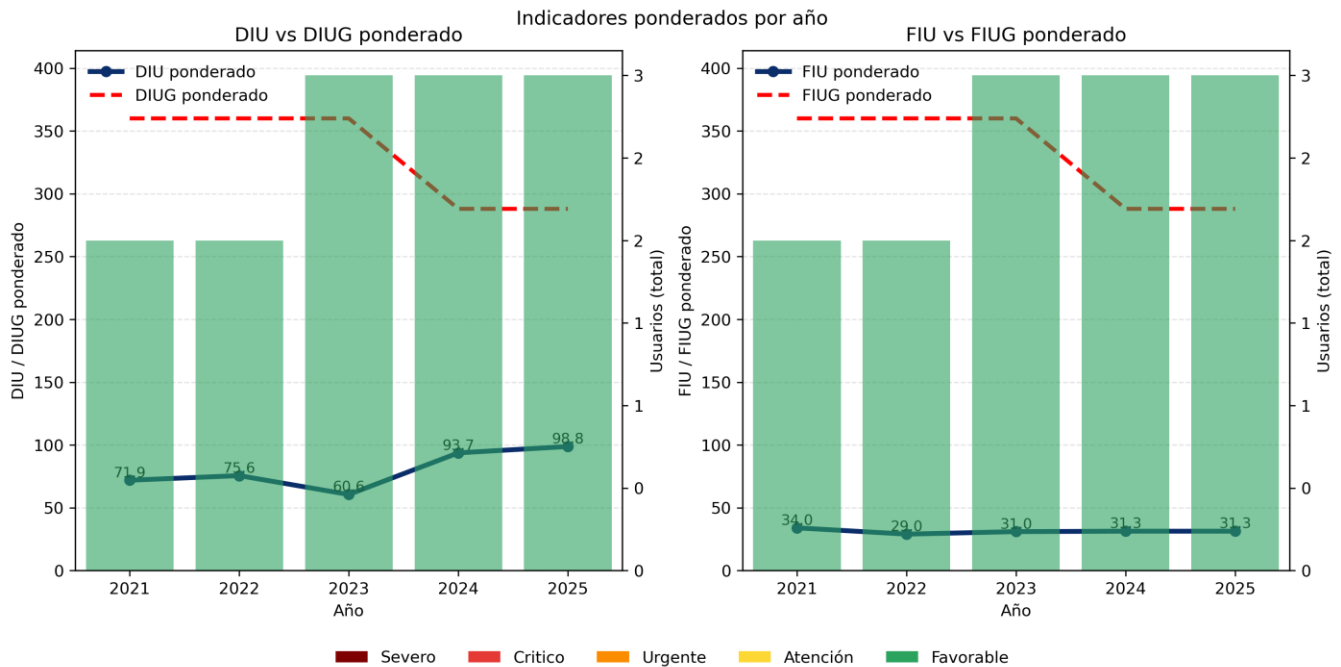

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 33.0:

RIO IRO:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

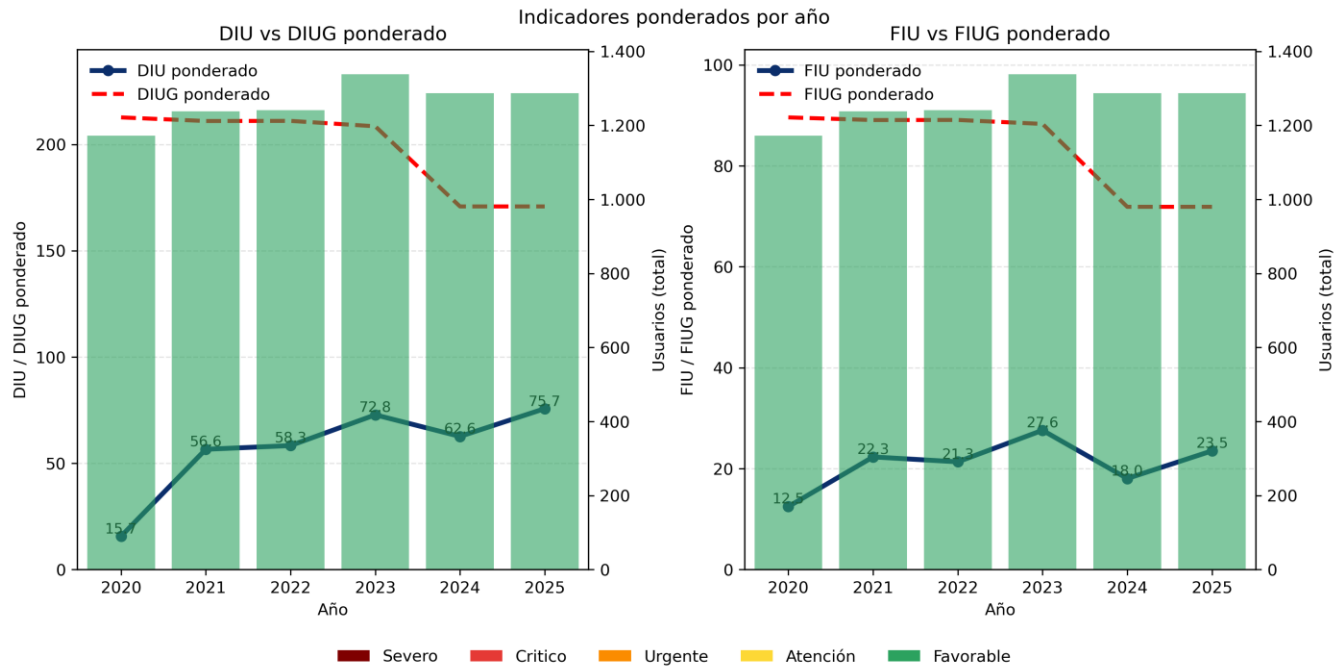


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

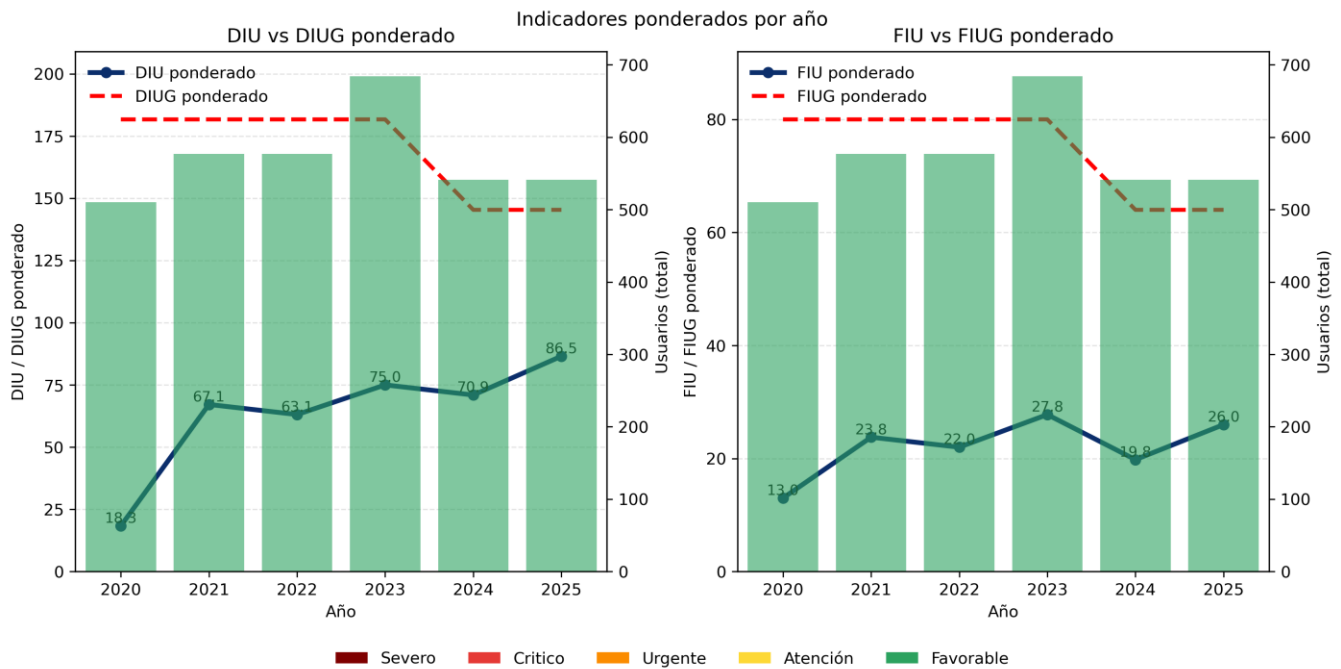


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 23.0:

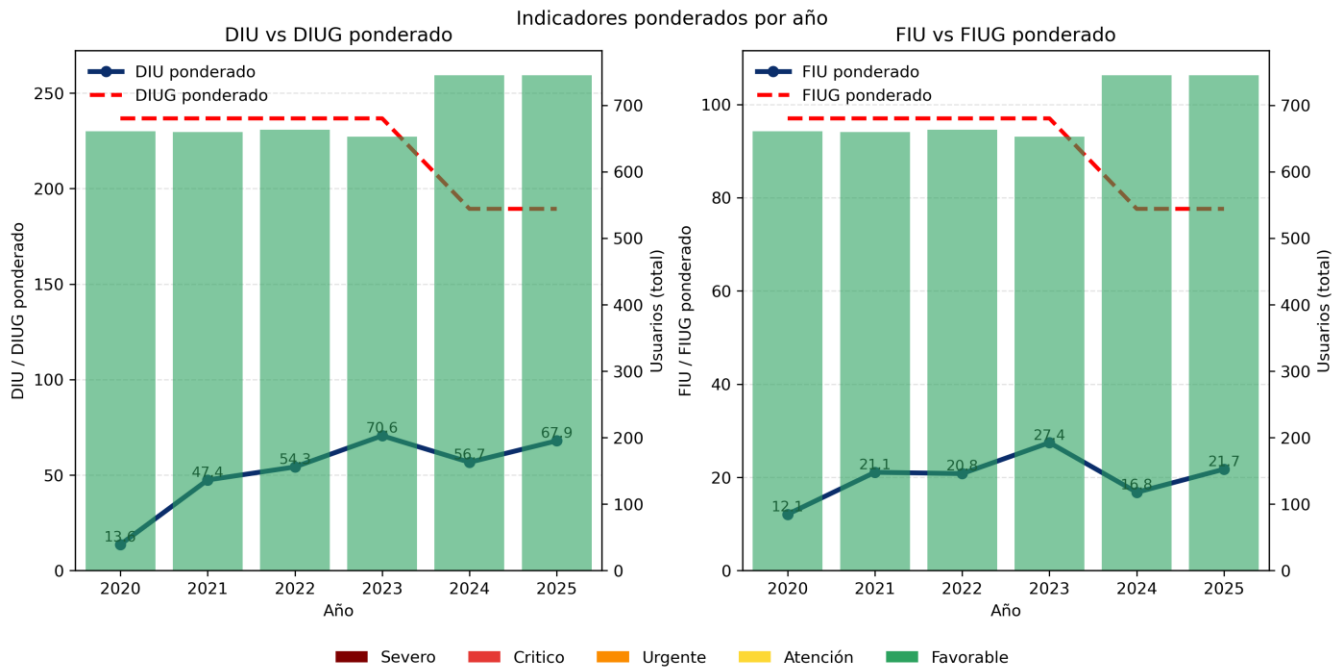

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 33.0:




Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

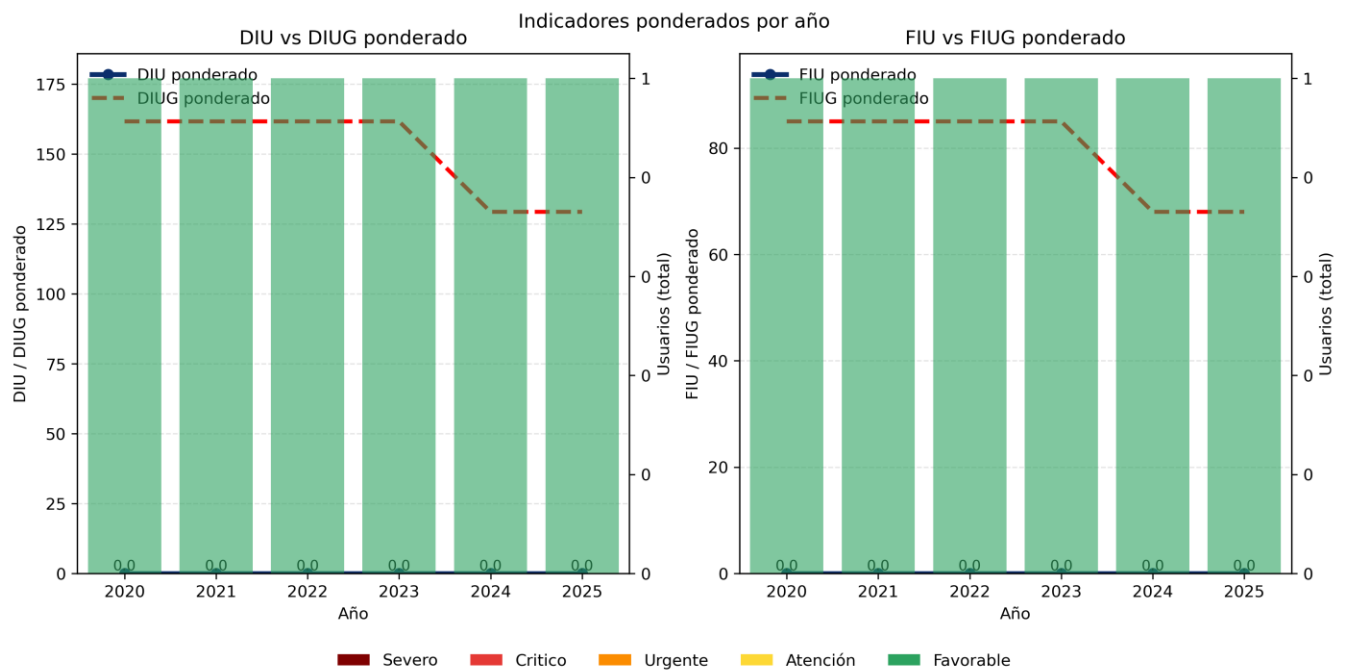

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 23.0:


RIO QUITO:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

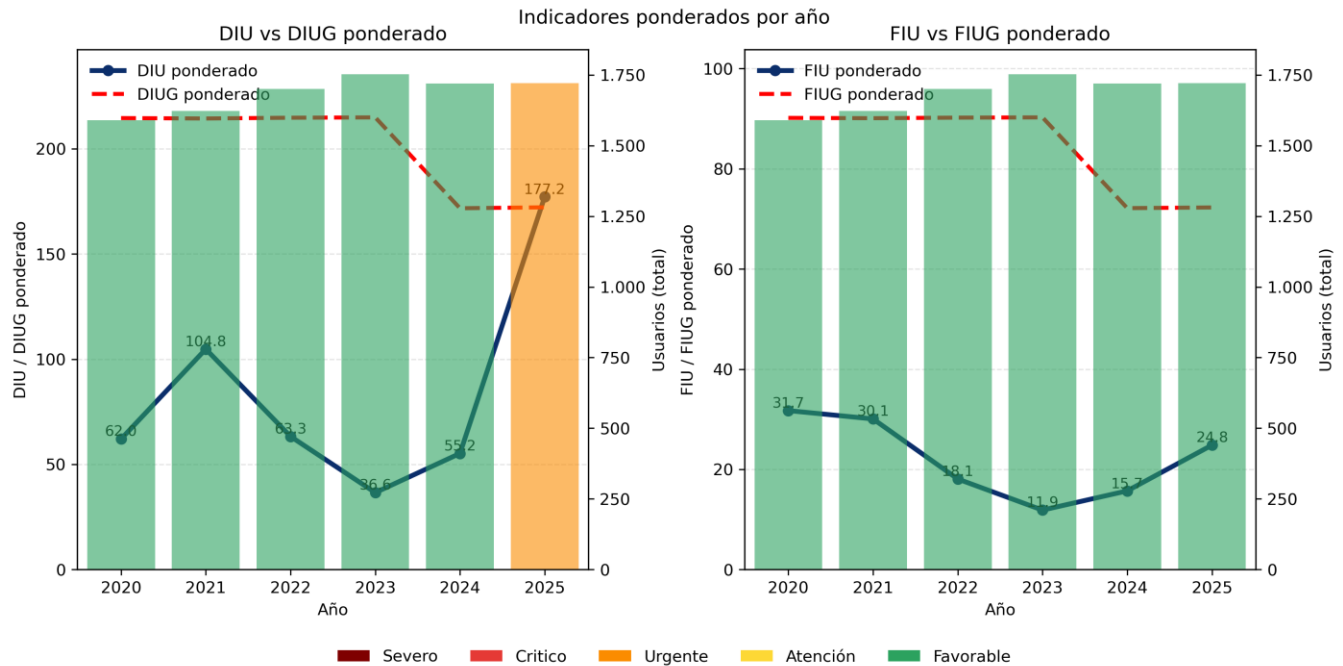


DIUPP/FIUPP

Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

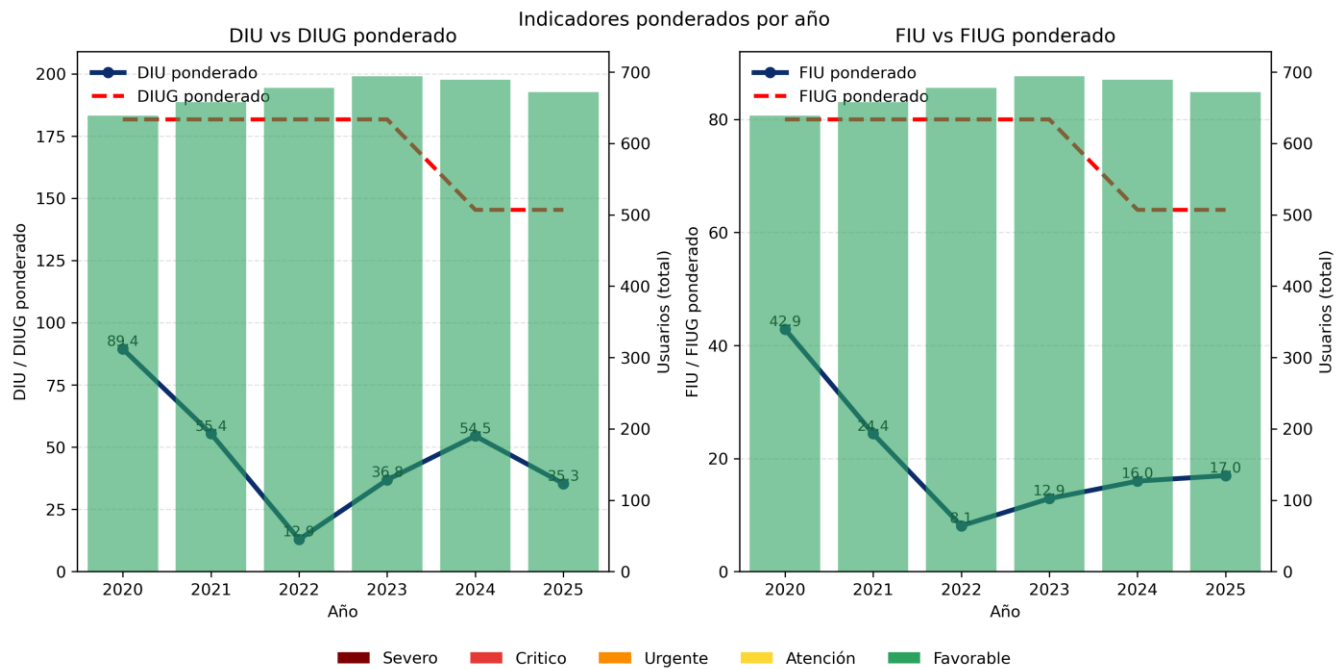


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 23.0:

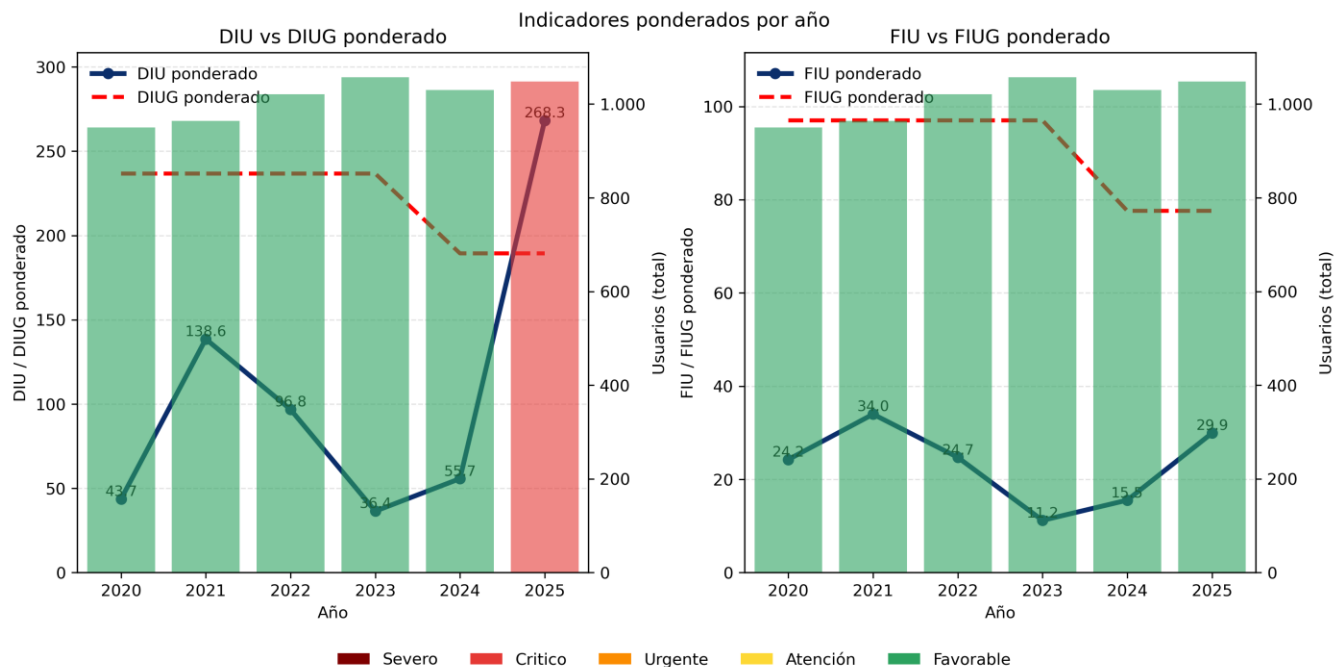

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 33.0:




Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

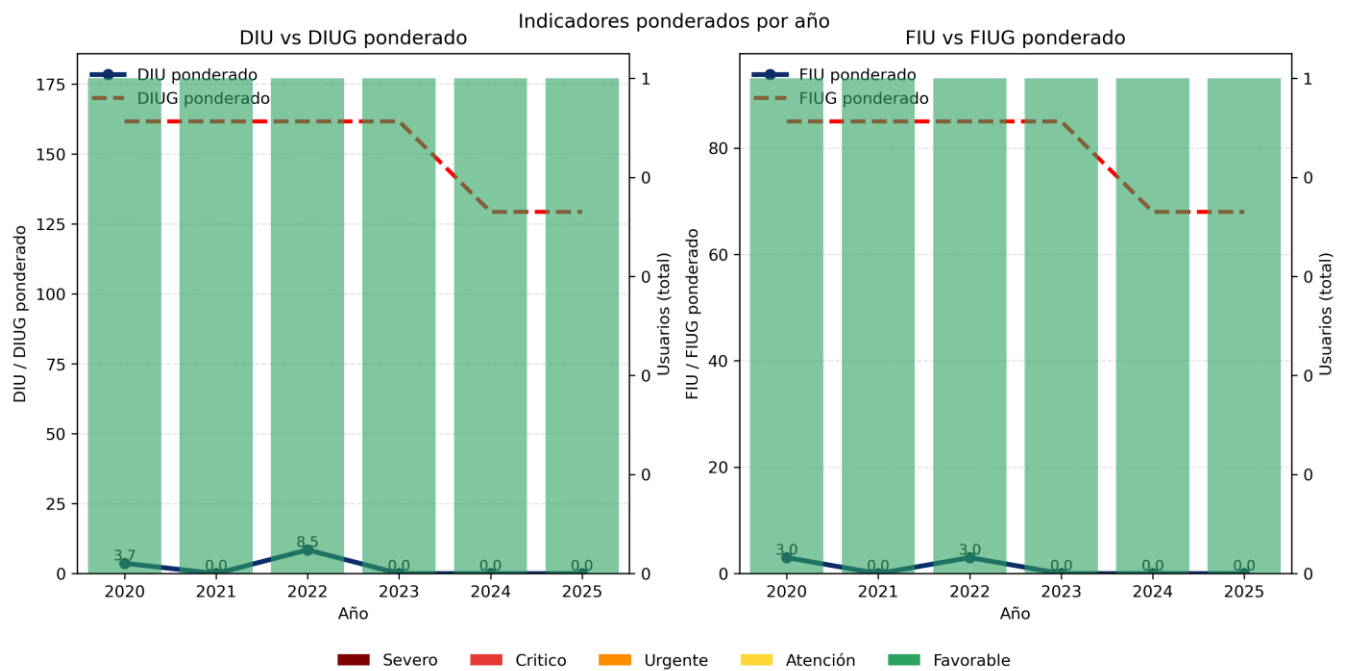

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 23.0:


RIOSUCIO:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

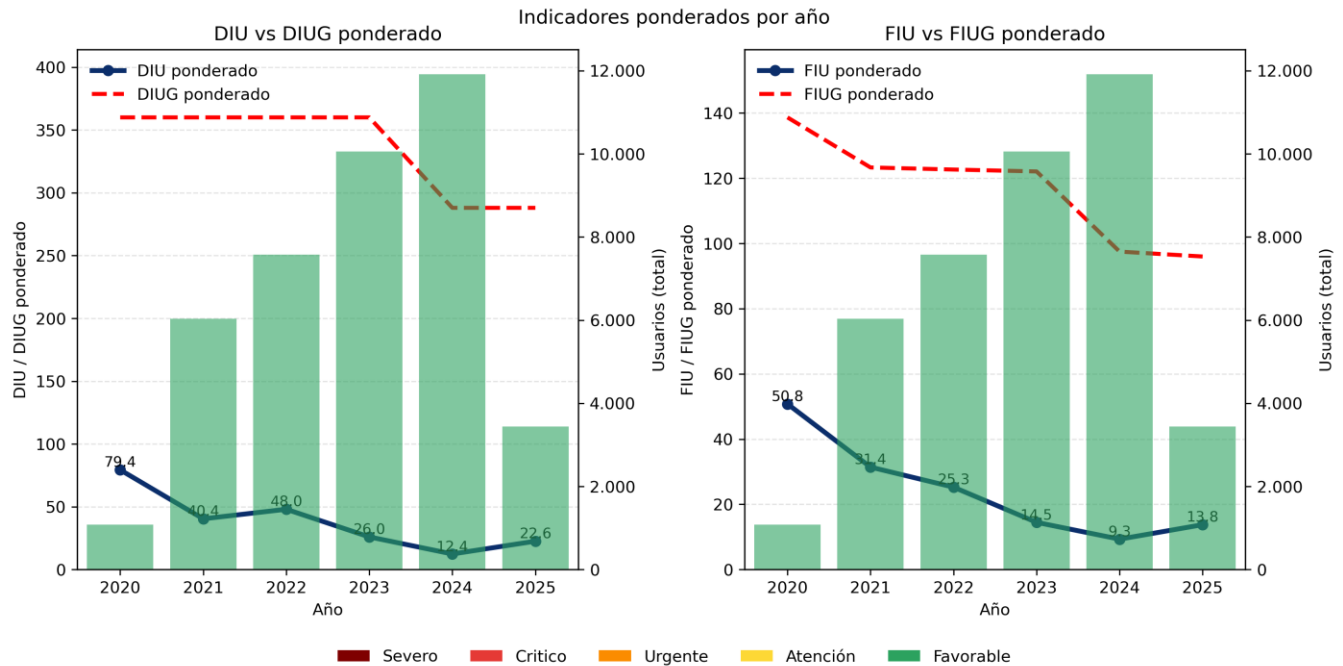


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

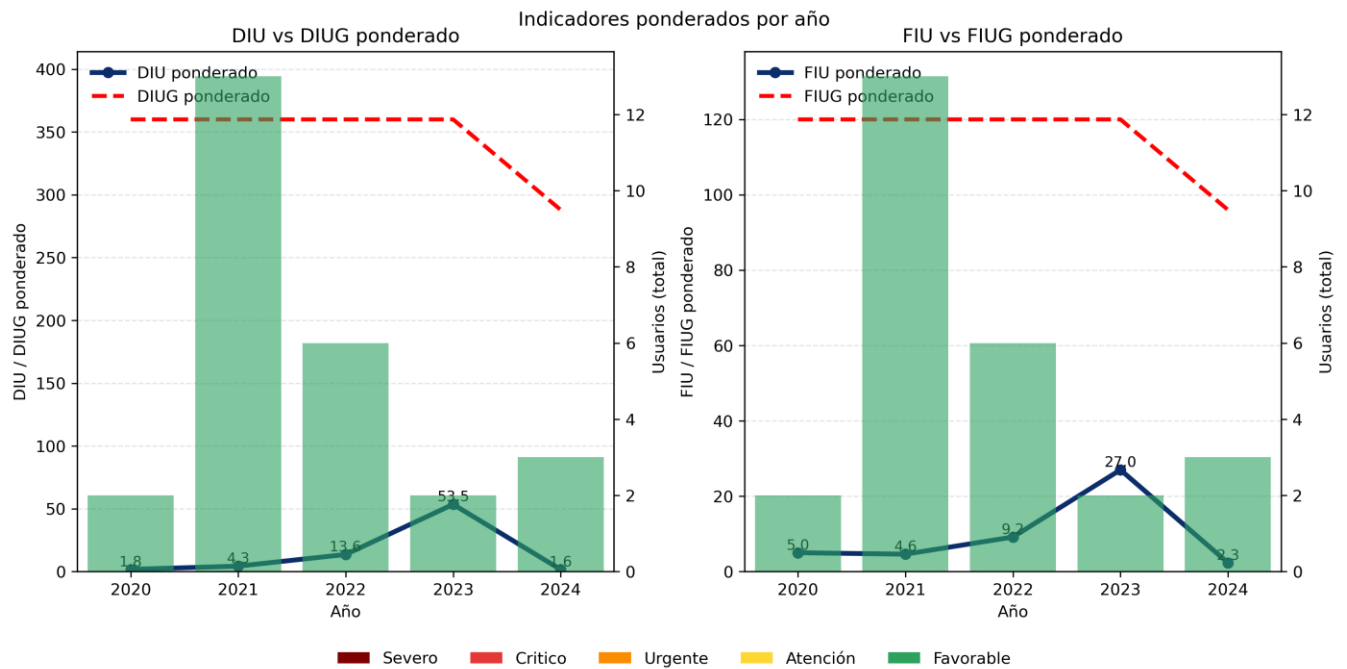


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 22.0:

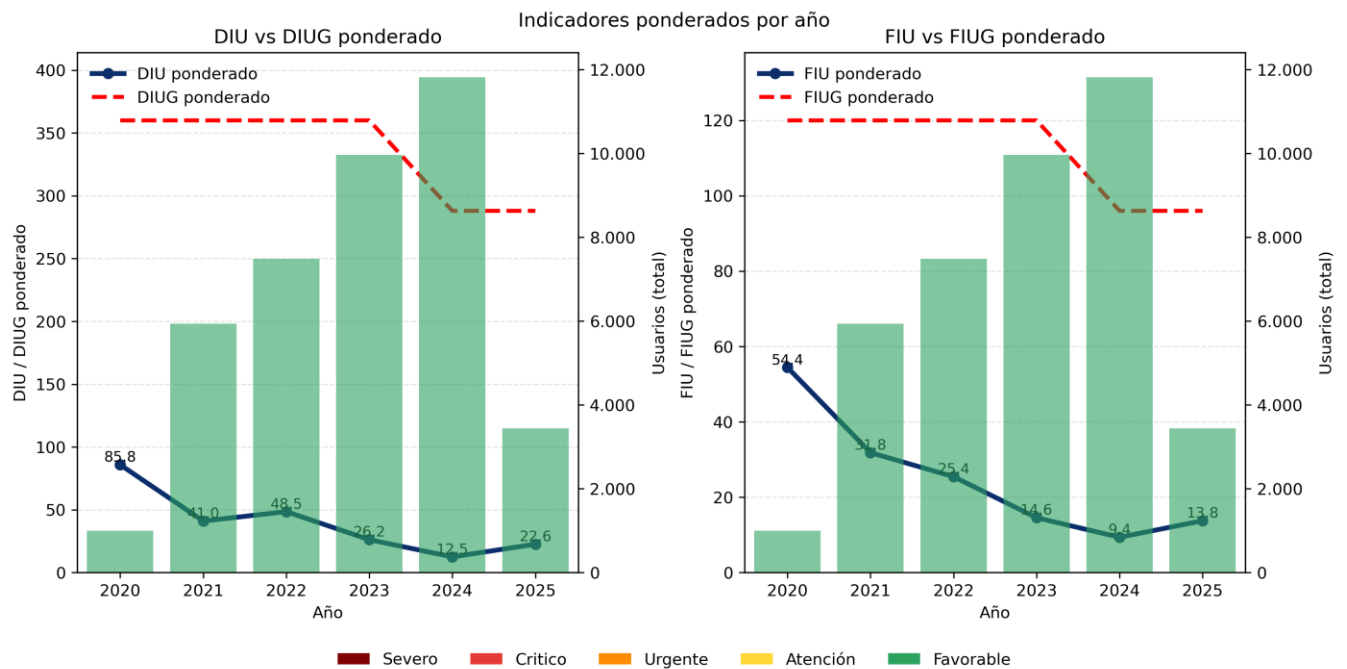

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:

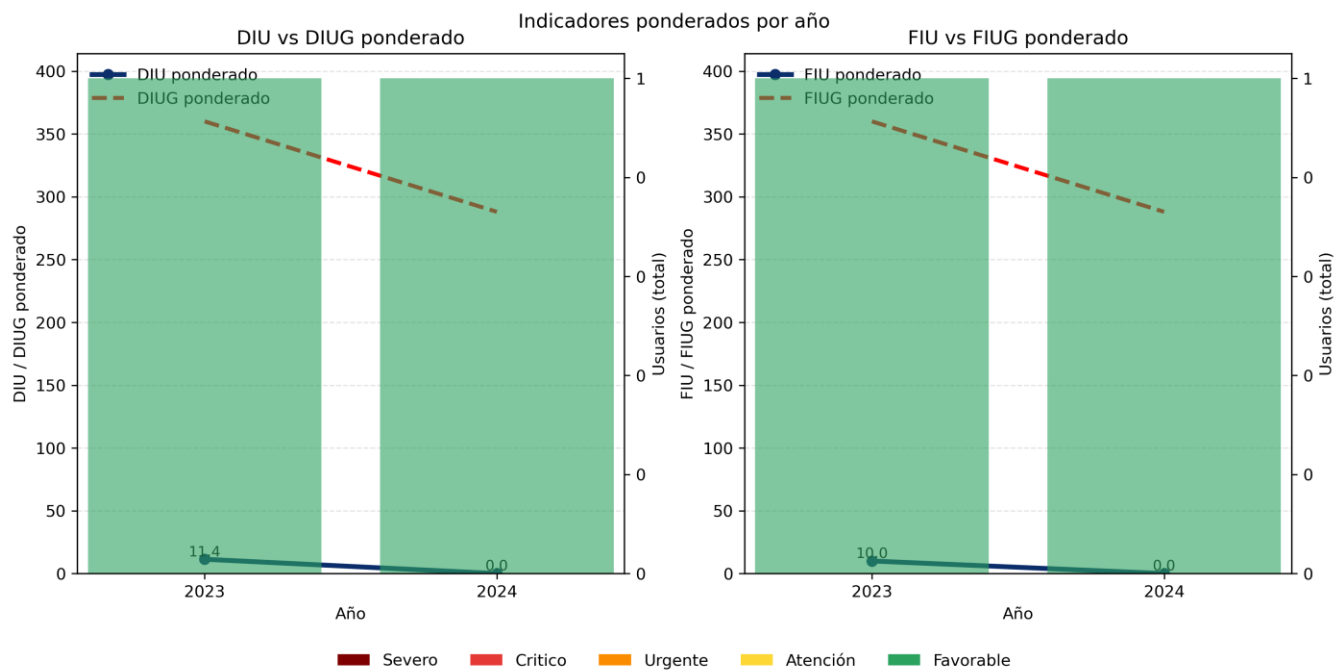


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 22.0:

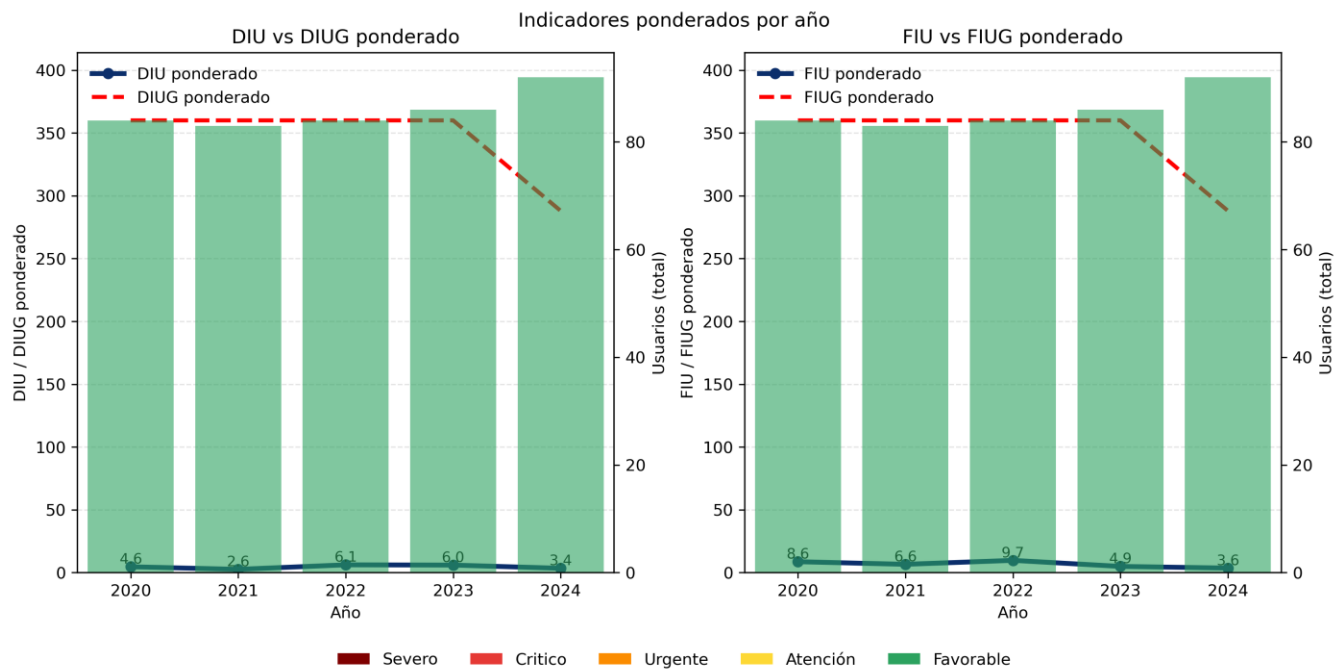

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 32.0:


SAN JOSE DEL PALMAR:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

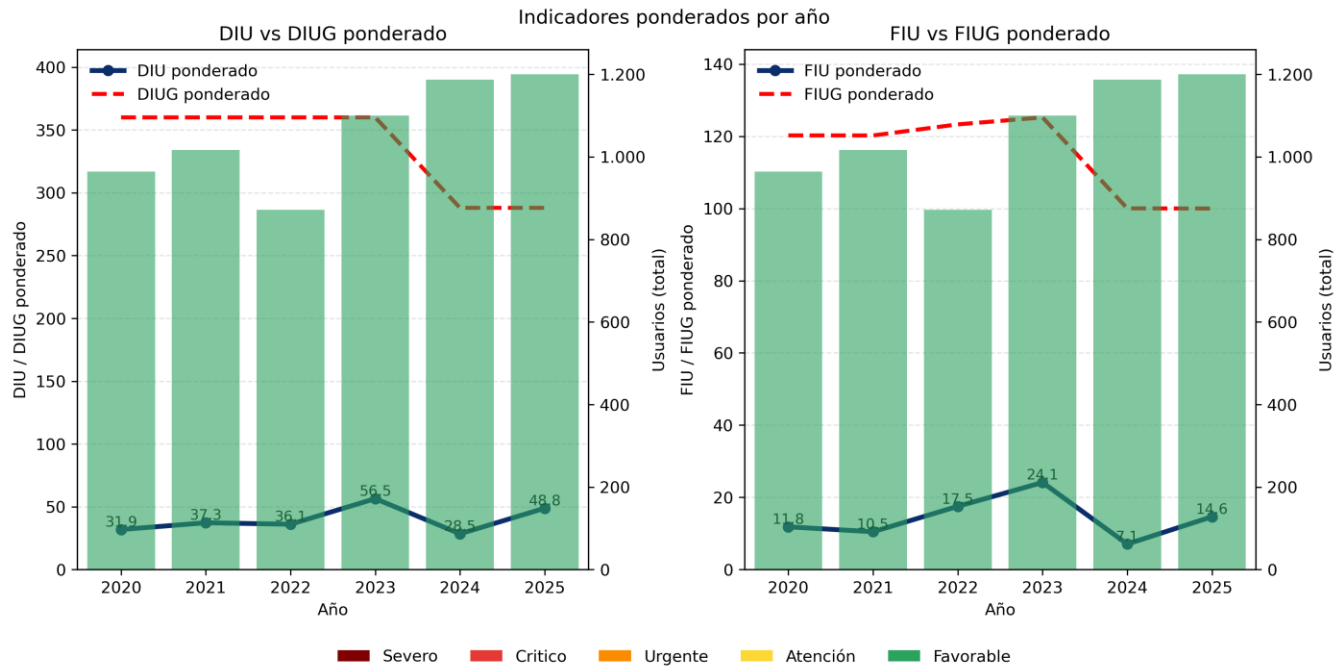


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

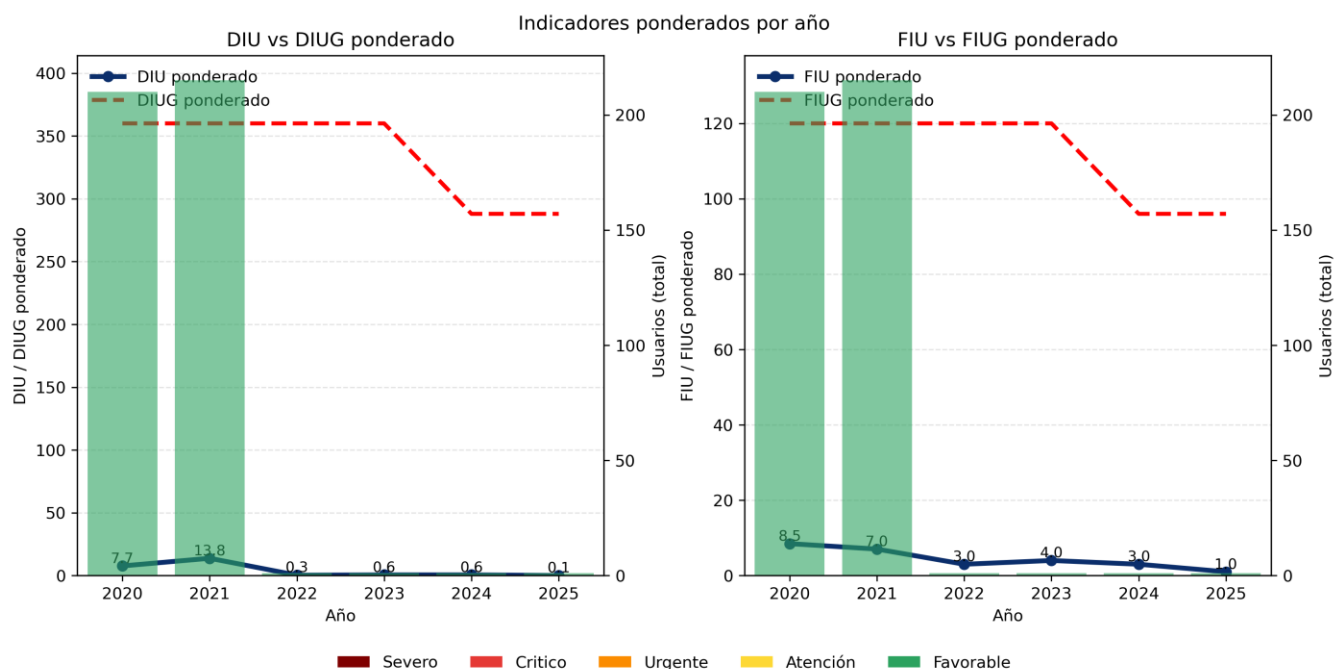


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 22.0:

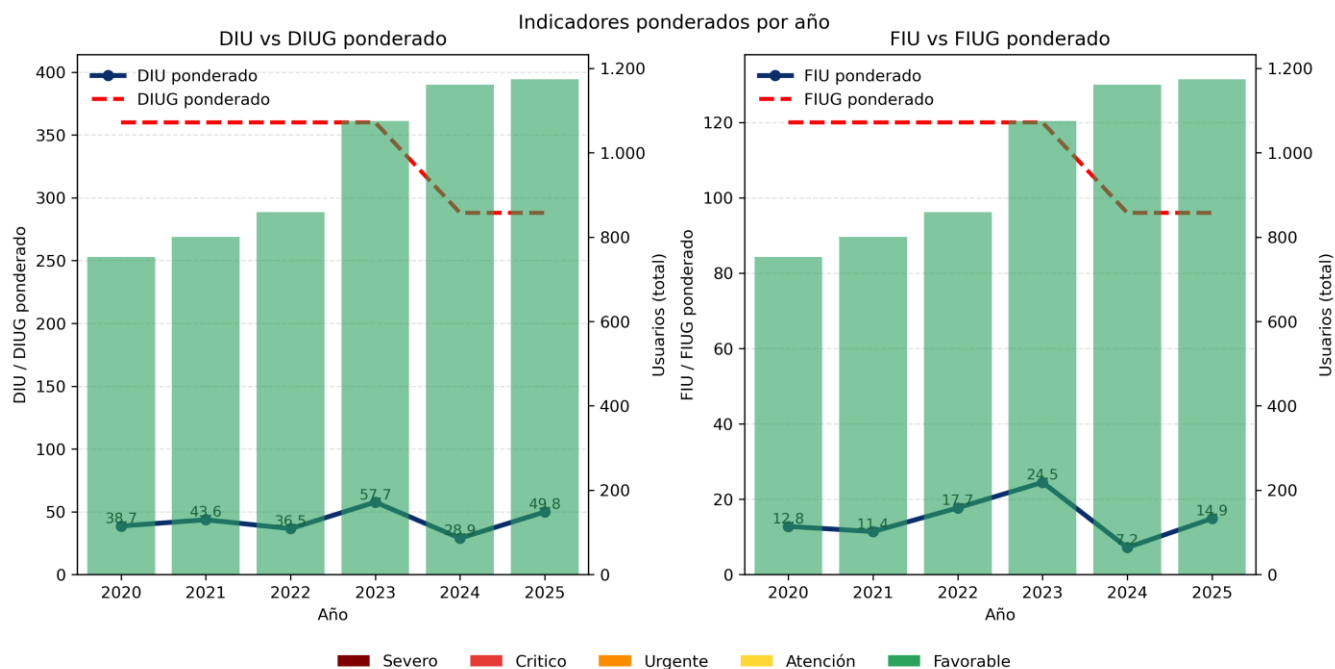

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 32.0:

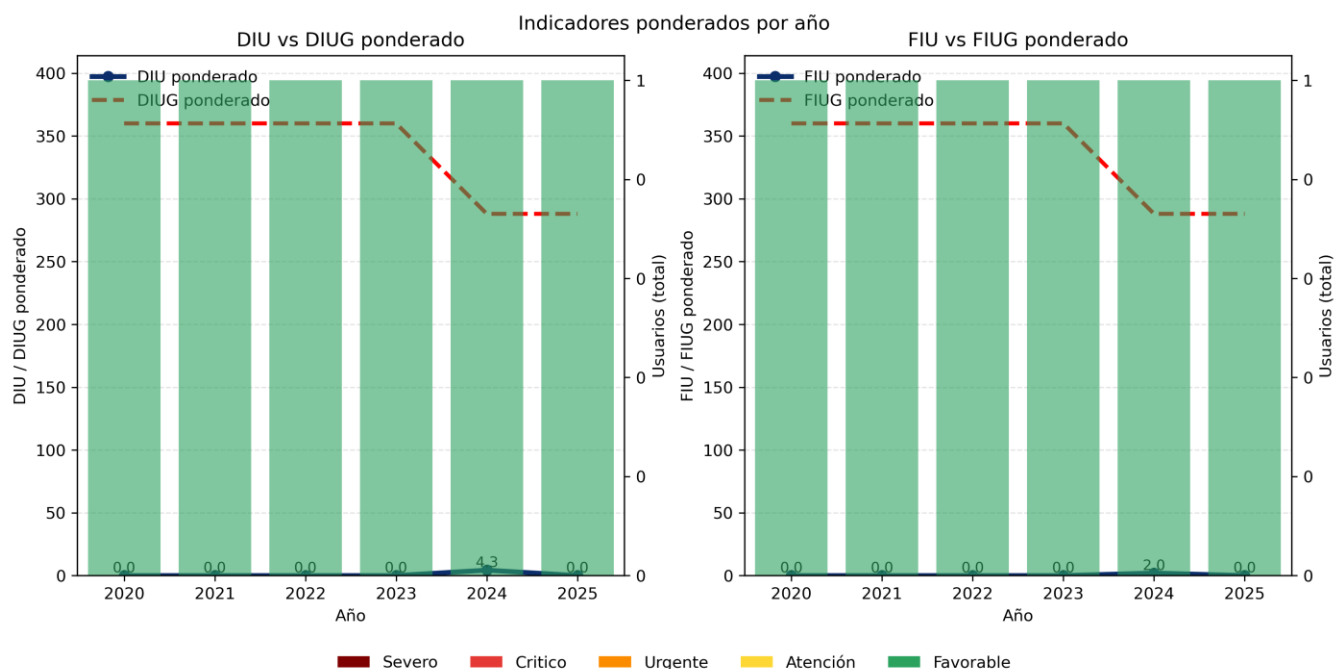


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 22.0:

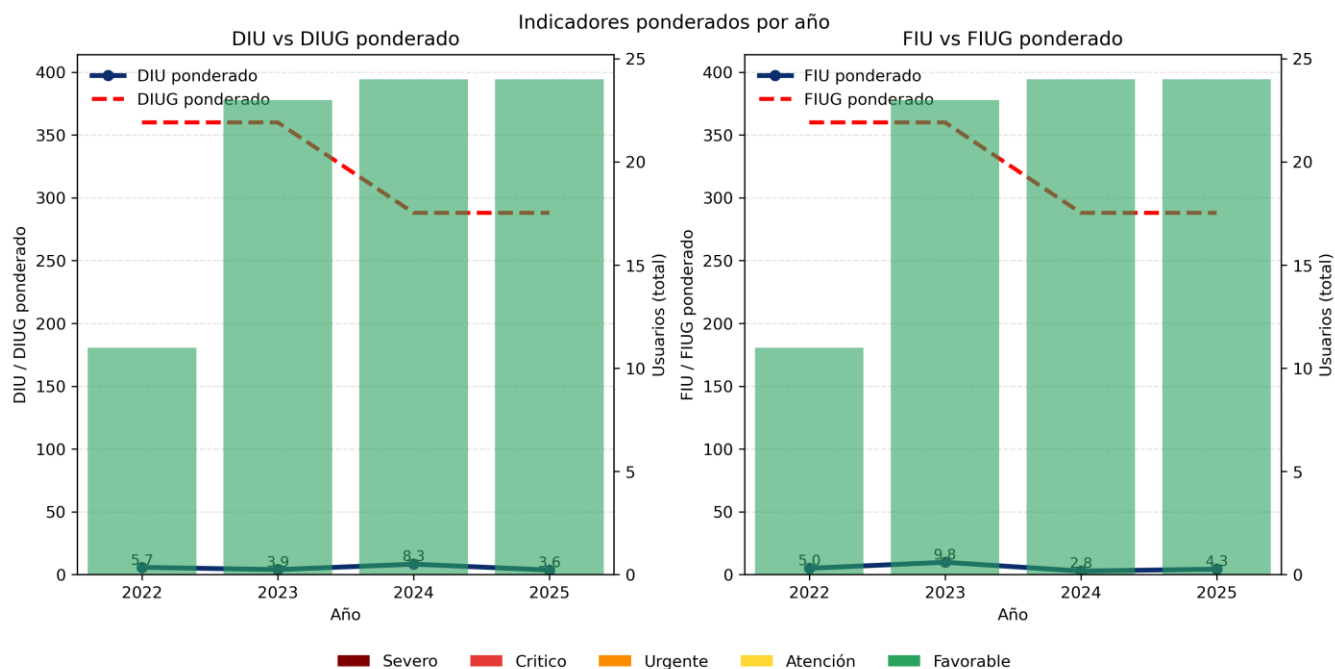

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 32.0:

SIPI:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

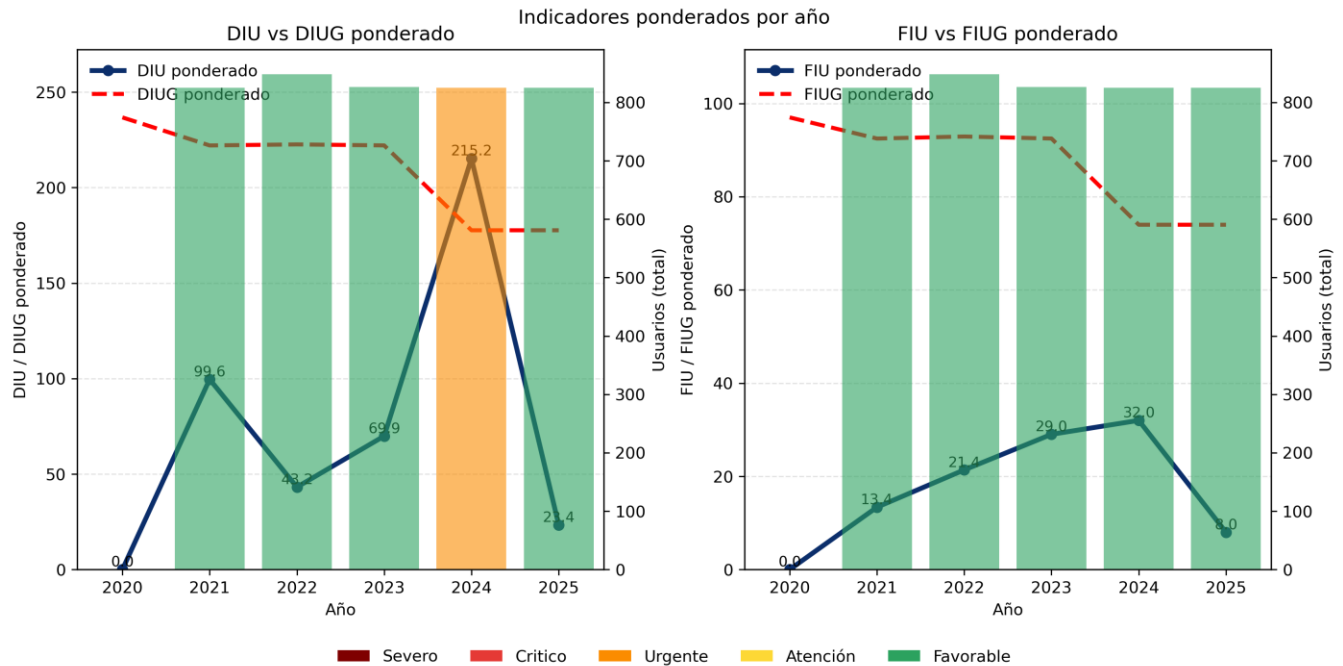


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.




Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

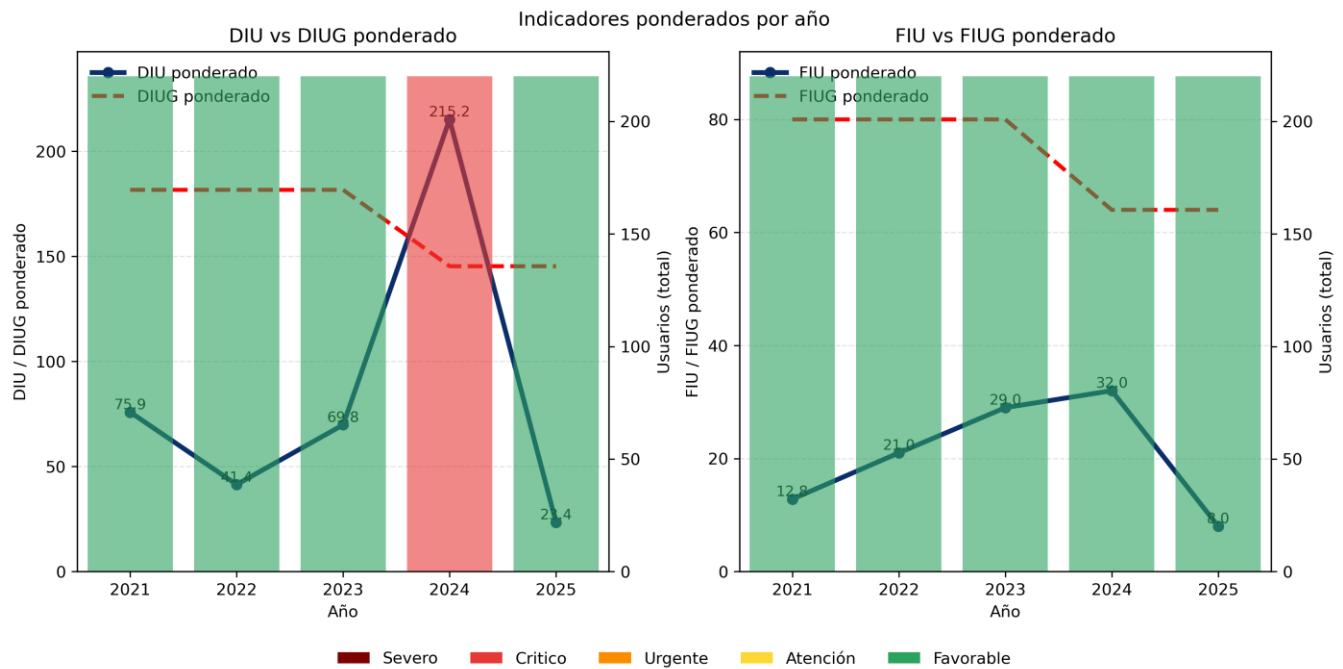

Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 23.0:

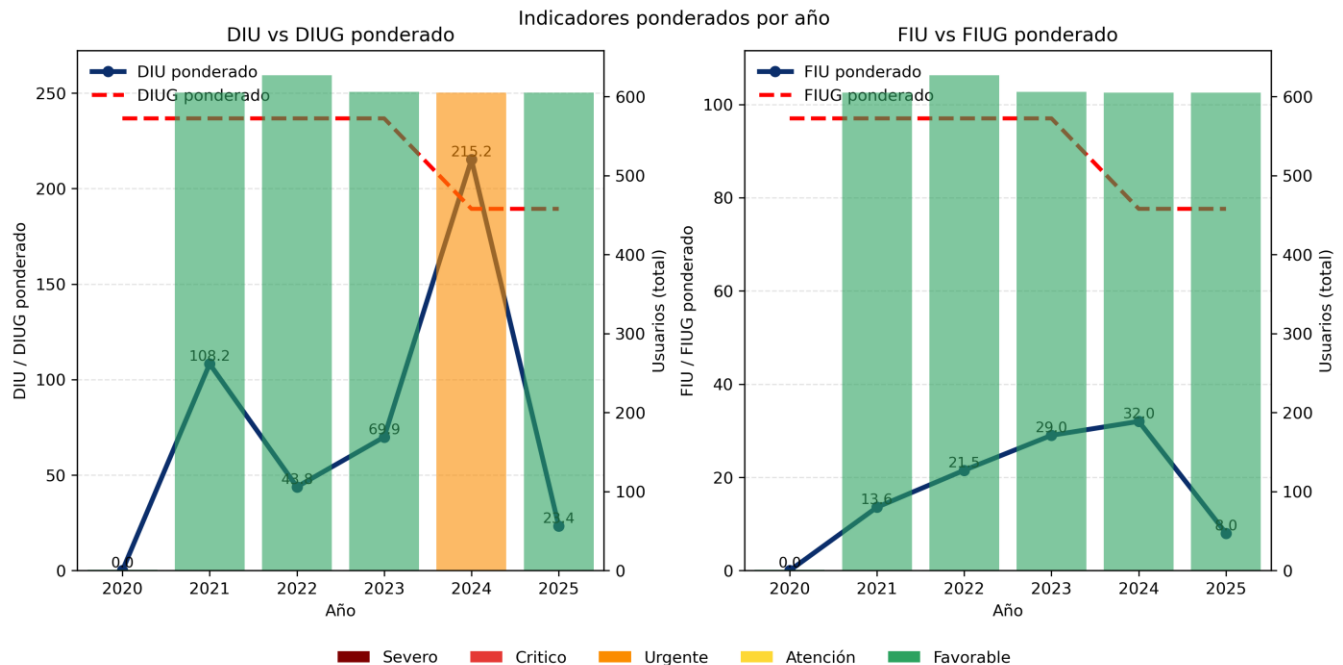


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 33.0:

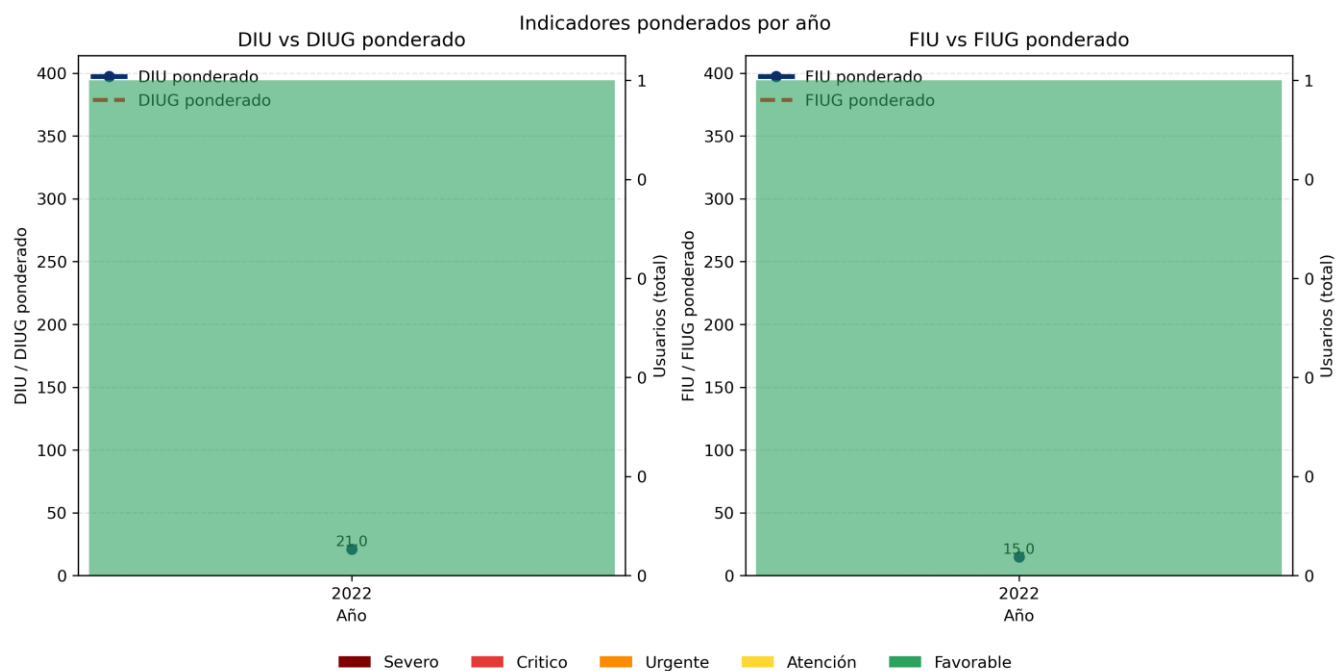

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 33.0:


TADO:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

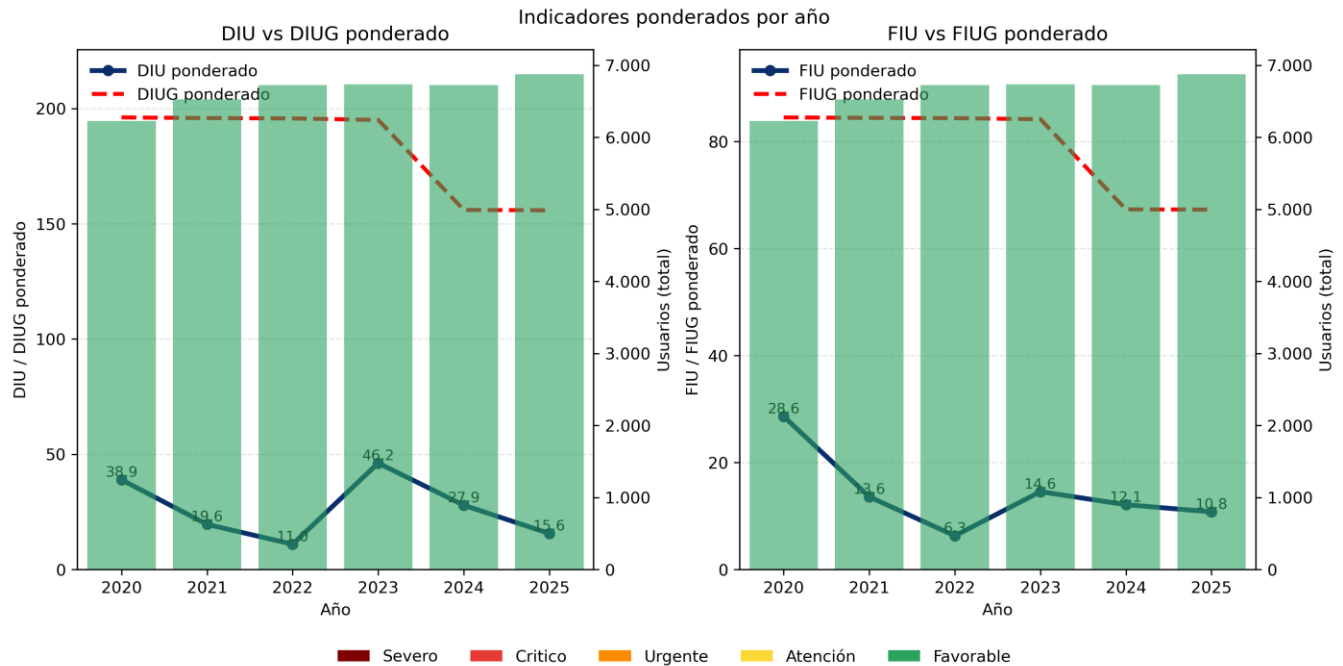


DIUPP/FIUPP

Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.

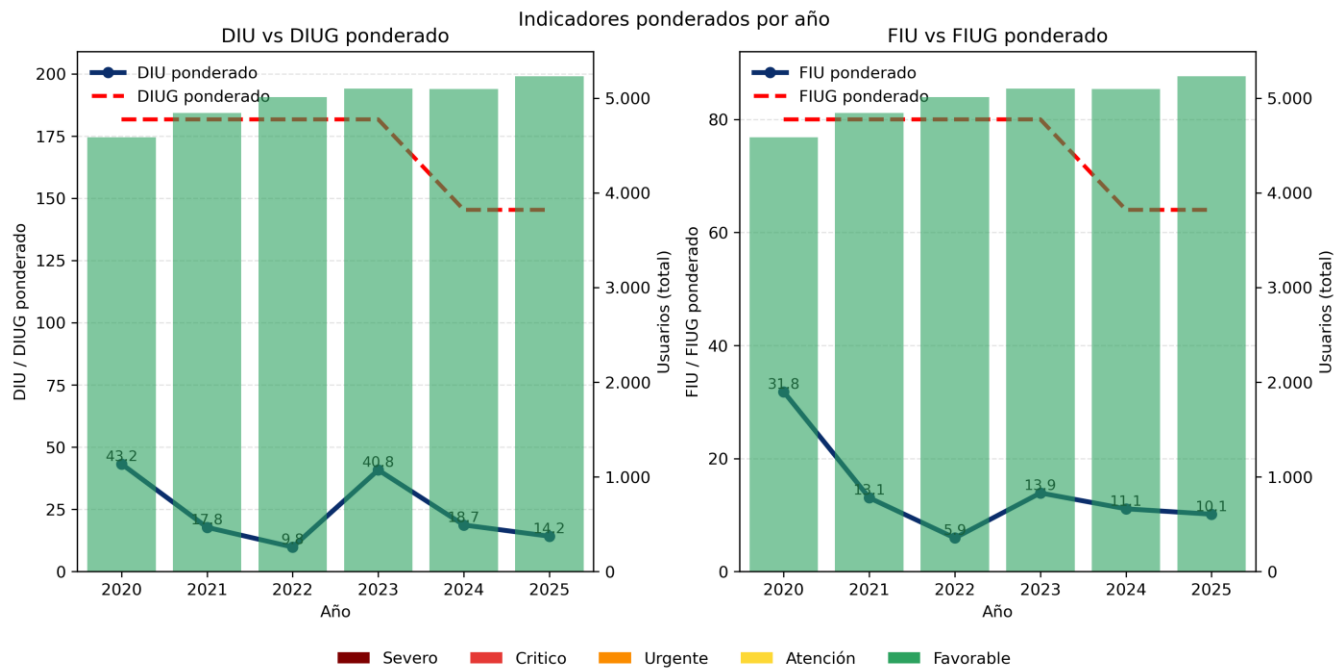


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 23.0:

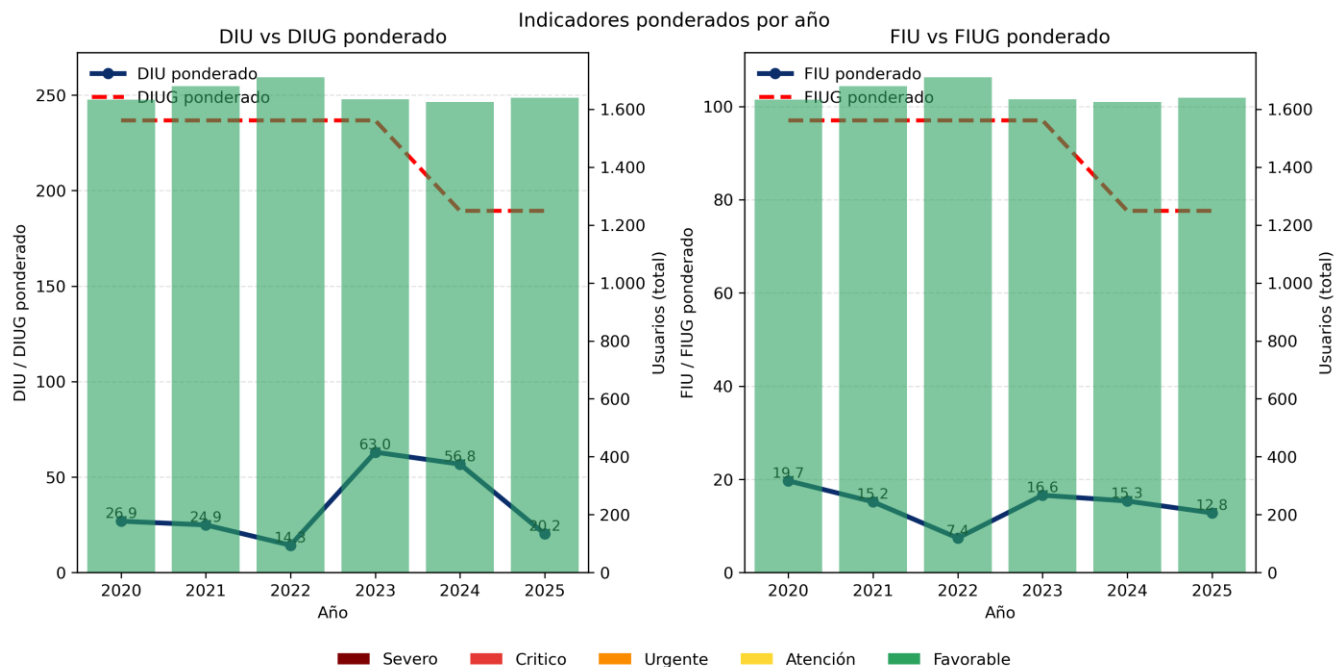


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 33.0:



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

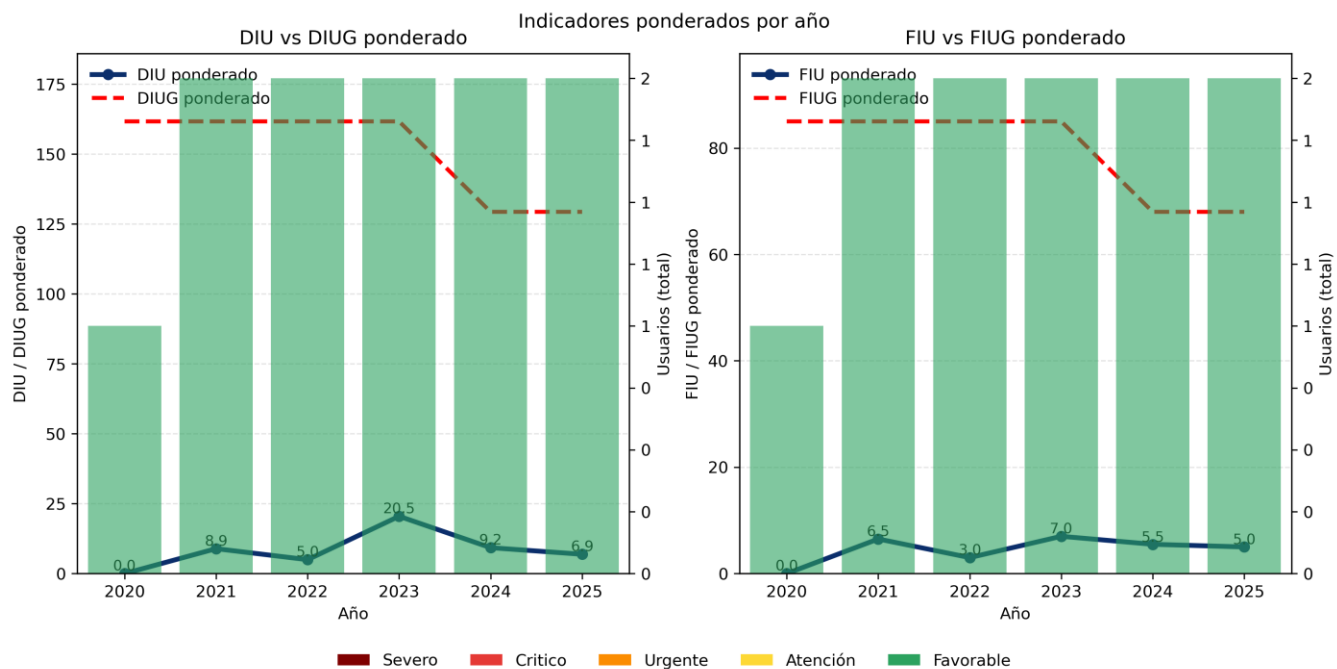


Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 23.0:

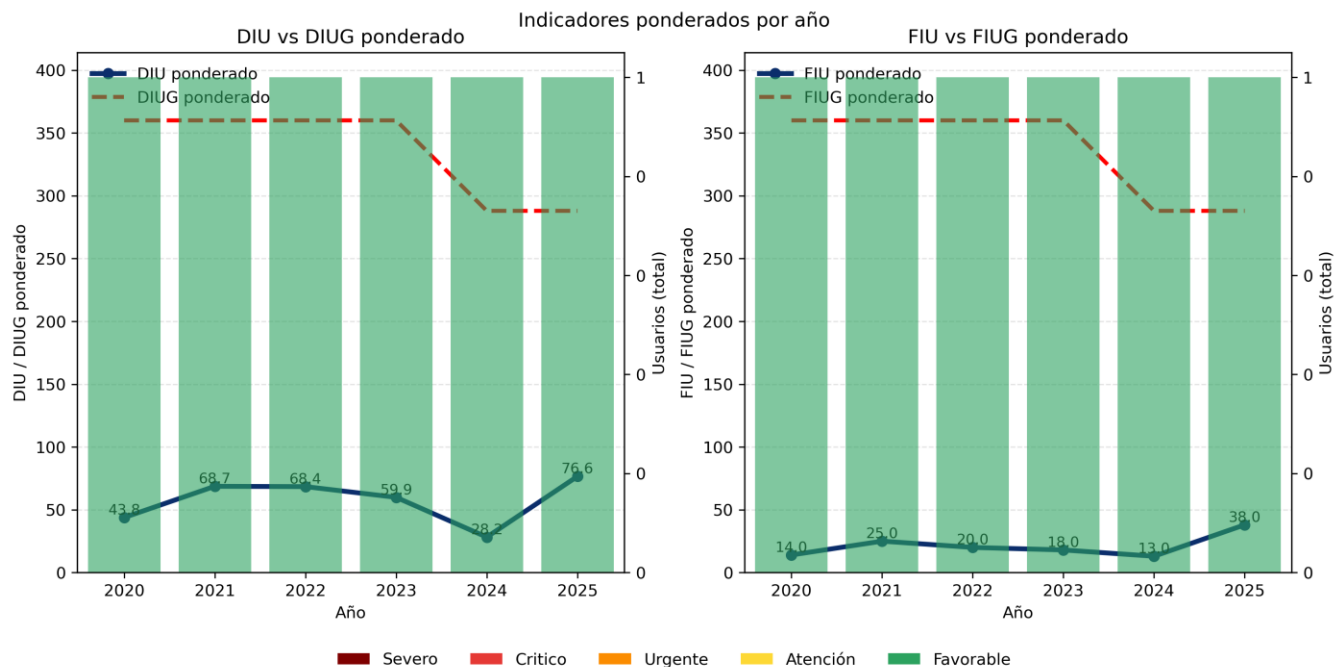

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 33.0:

UNION PANAMERICANA:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

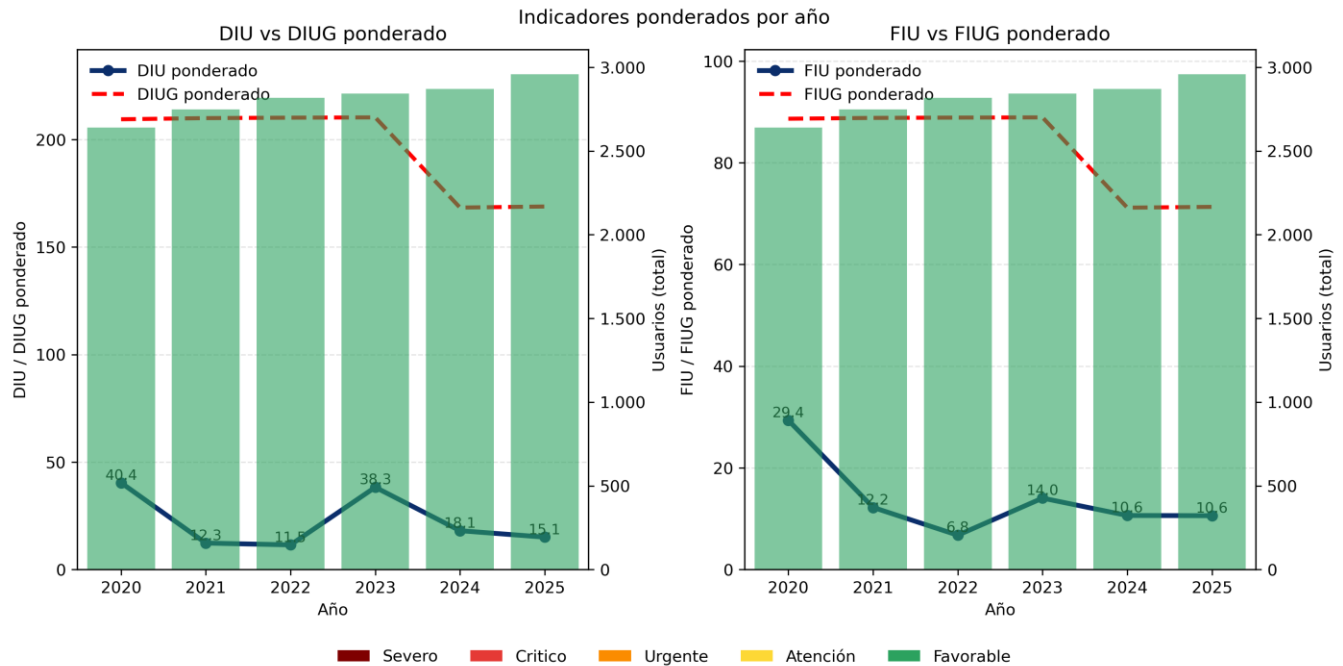


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

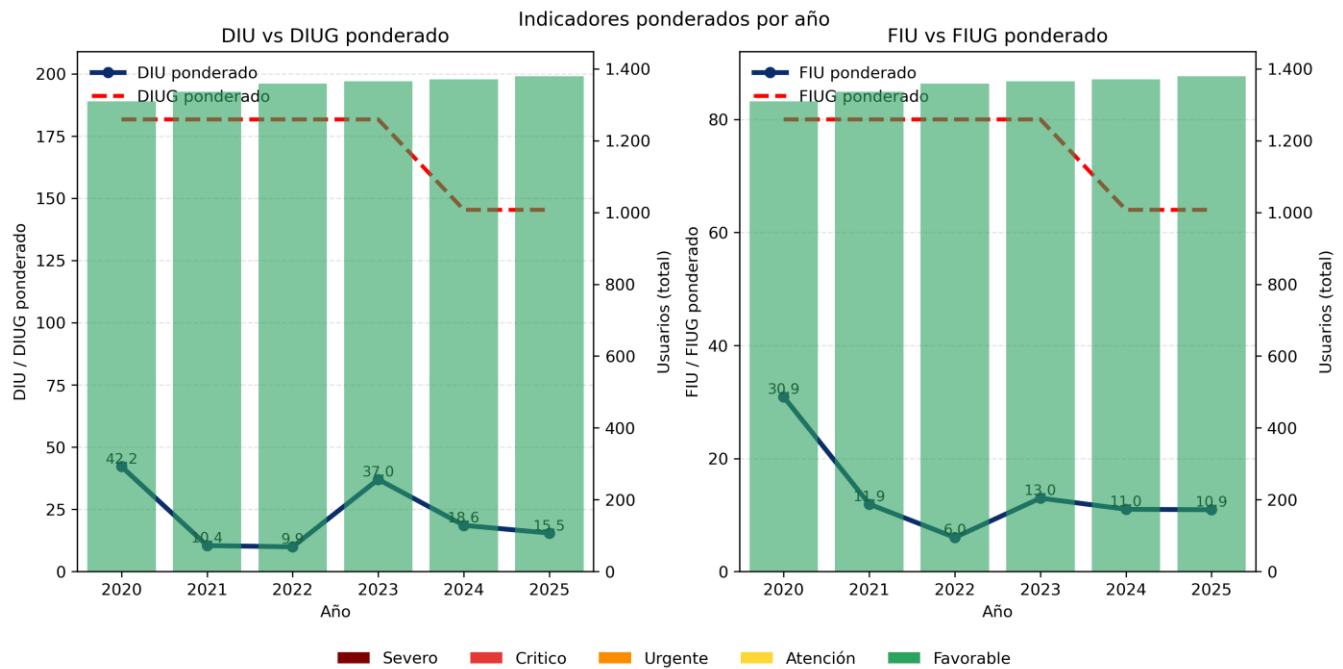


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 23.0:

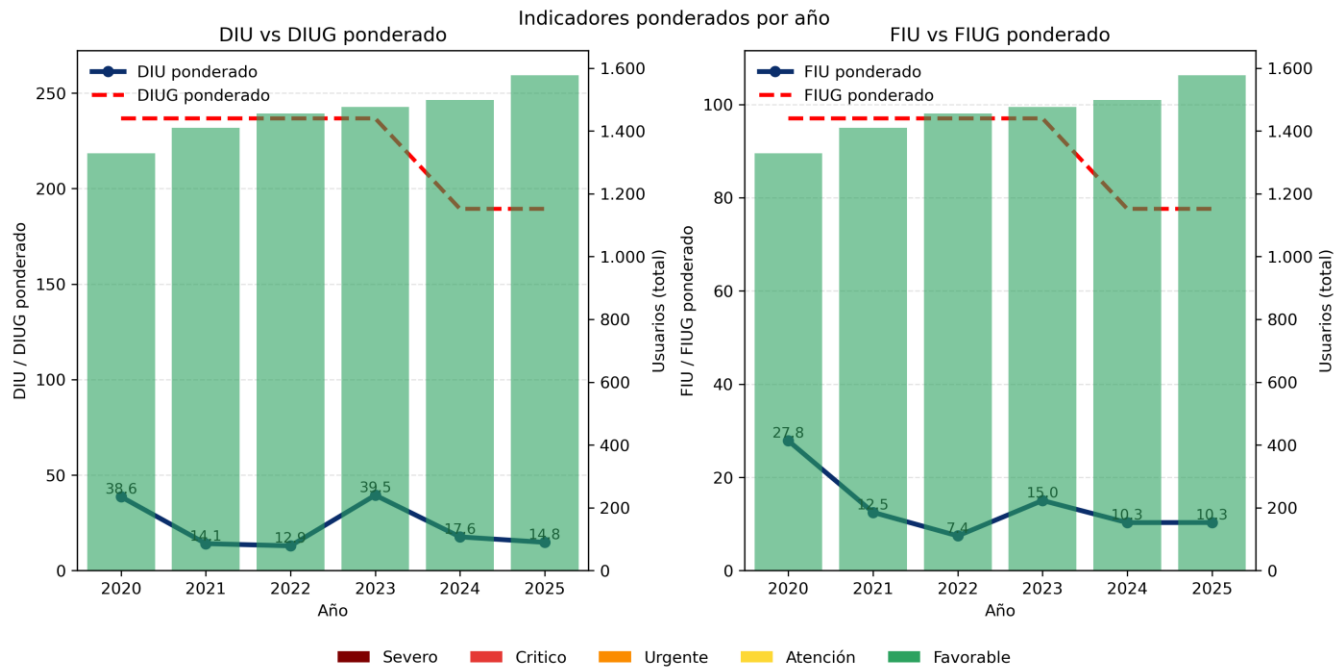


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 33.0:



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

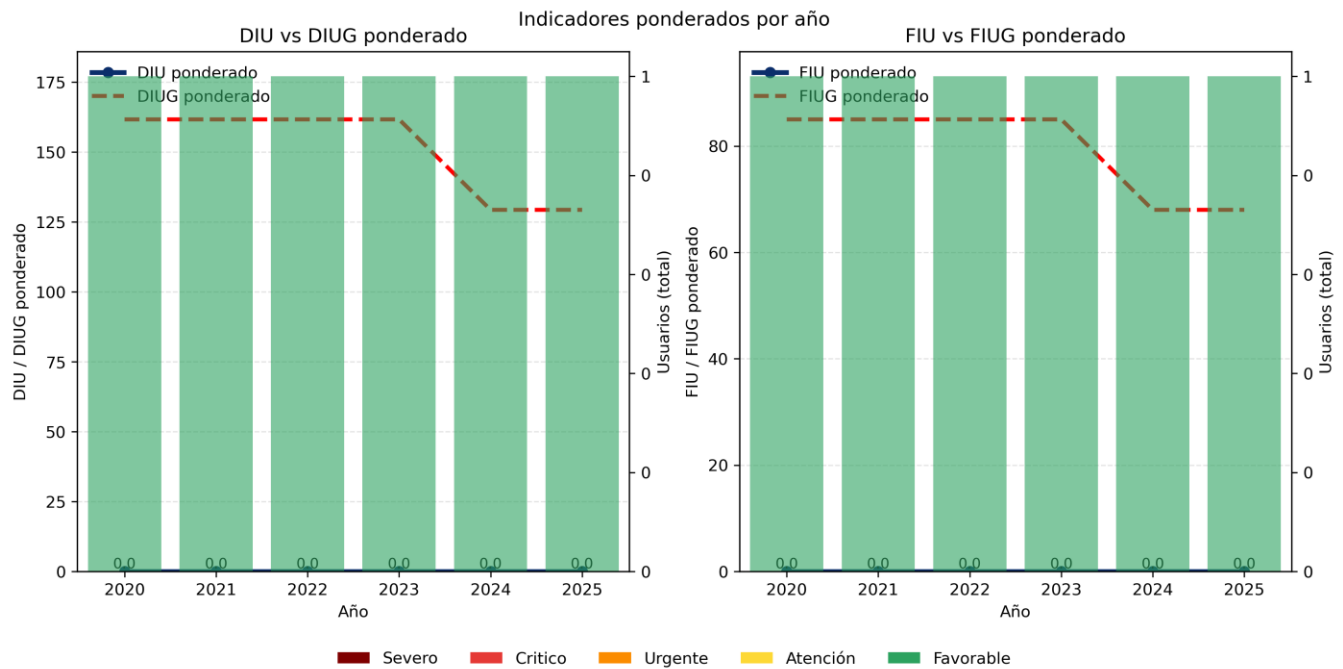

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 23.0:

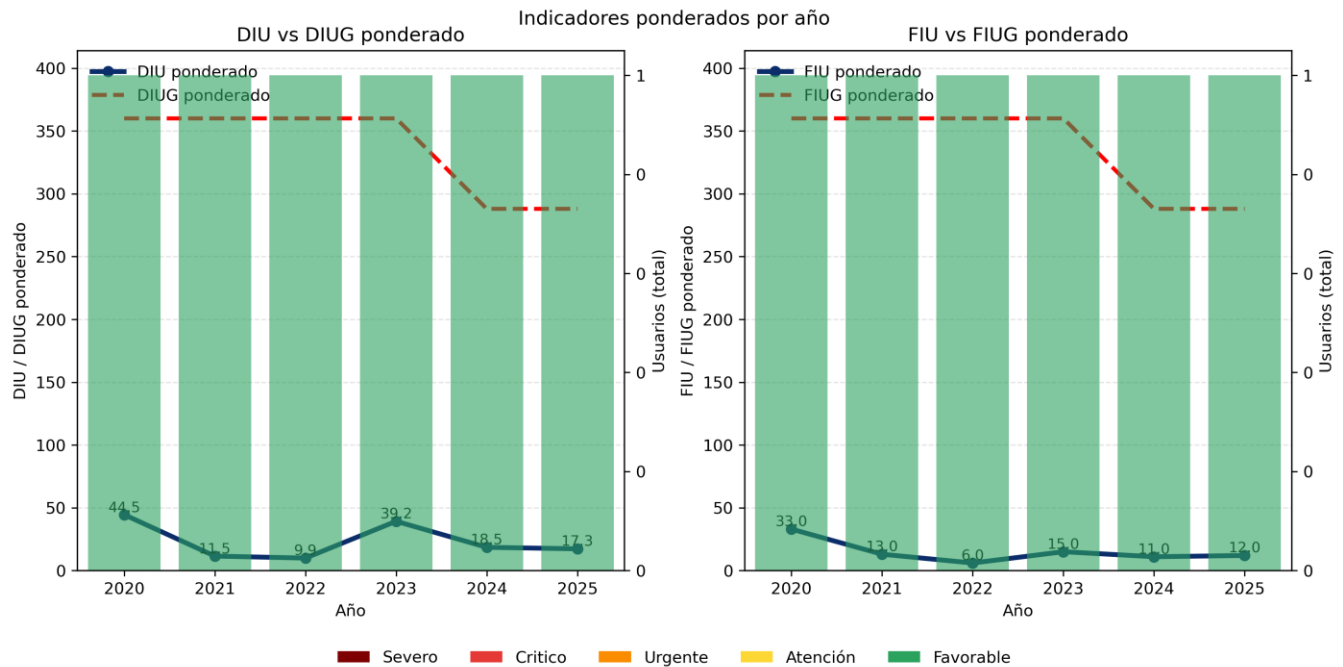

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 33.0:



Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios