

ANEXO – EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI

E.I.C.E E.S.P

Tabla de contenido

<i>Evaluación del grado de criticidad de los indicadores de calidad individual:</i>	<i>1</i>
Estado del DIU para el nivel de tensión 1:	1
Estado del DIU para el nivel de tensión 2-3:	2
Estado del FIU para el nivel de tensión 1:.....	2
Estado del FIU para el nivel de tensión 2-3:.....	2
<i>Evaluación por municipio:</i>	<i>3</i>
CALI:.....	3

Evaluación del grado de criticidad de los indicadores de calidad individual:

Estado del DIU para el nivel de tensión 1:



Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Estado del DIU para el nivel de tensión 2-3:


Estado del FIU para el nivel de tensión 1:

Estado del FIU para el nivel de tensión 2-3:

Evaluación por municipio:

CALI:

A continuación se presenta el comportamiento del DIUPP y FIUPP calculado para el municipio:

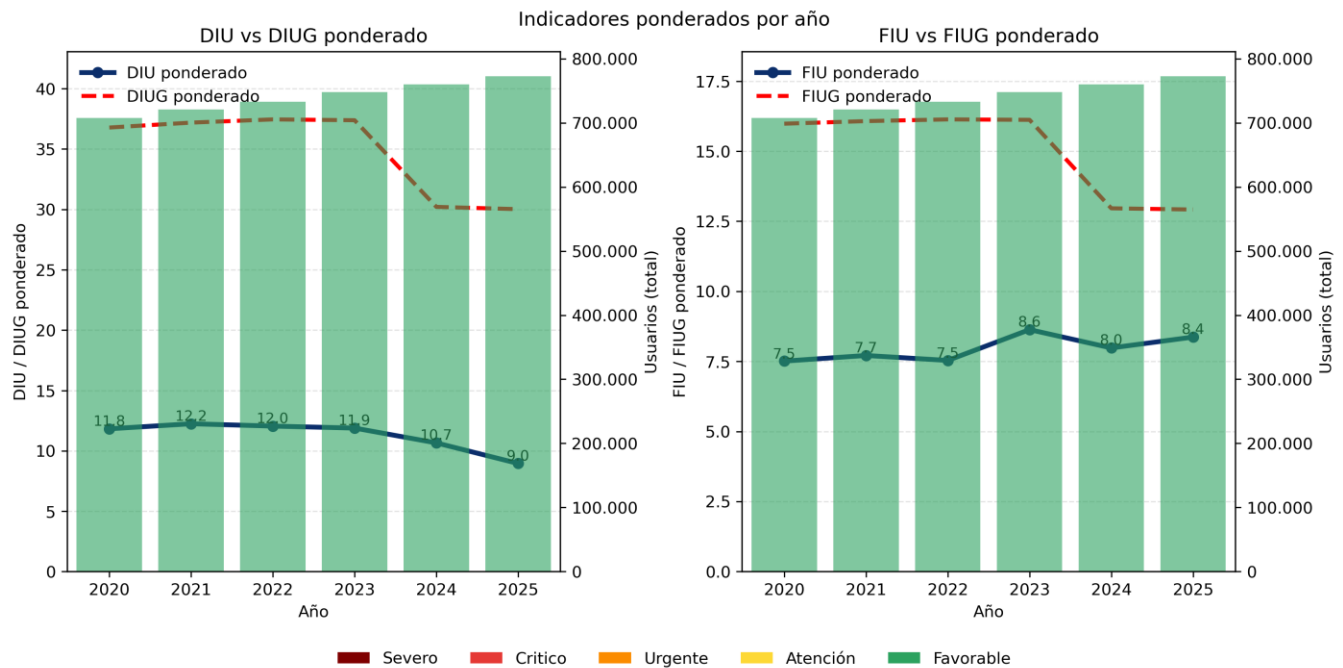


DIUPP/FIUPP


Con el objetivo de verificar los indicadores por cada grupo de calidad, a continuación se presenta cada uno de estos desagregados por nivel de tensión y por grupo de calidad.



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

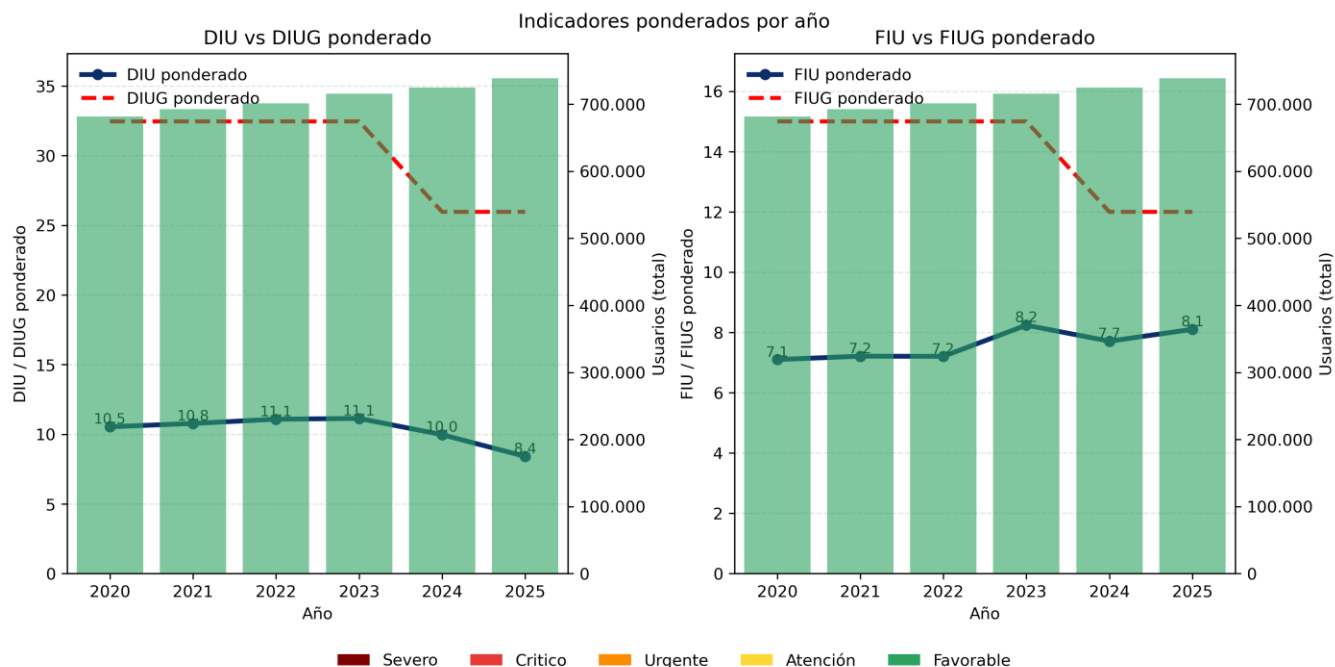


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 11.0:

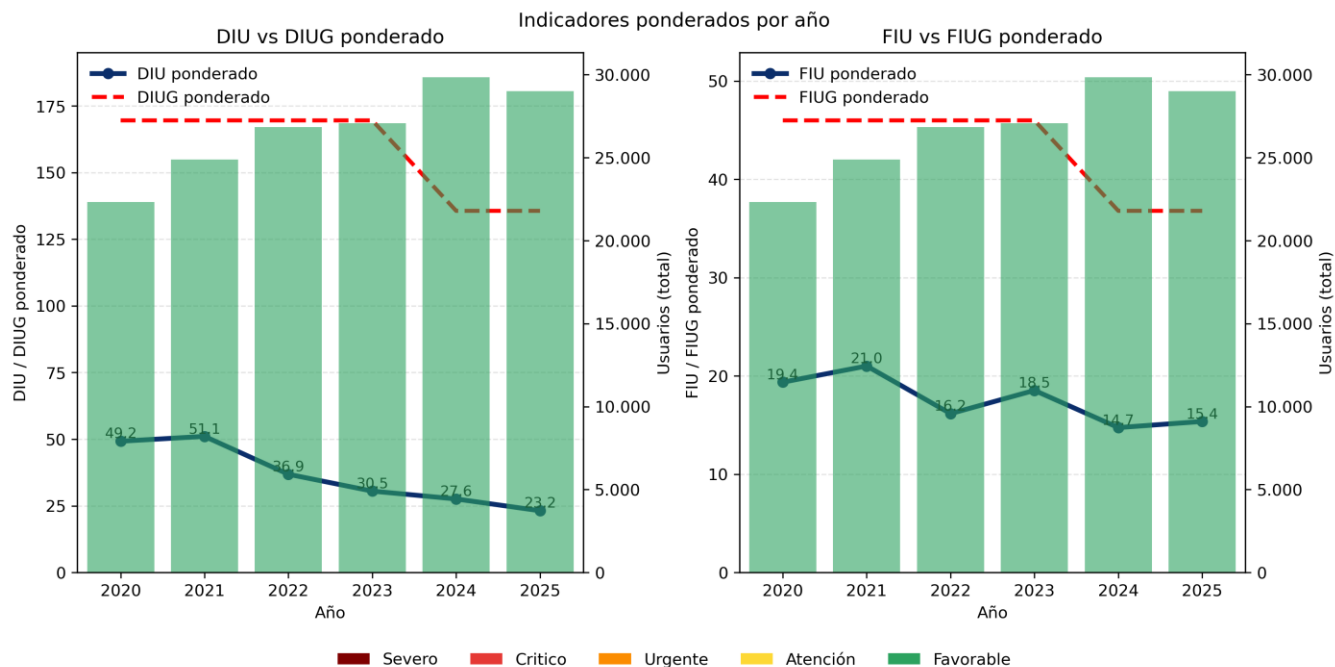


Nivel de tensión = 1 - Grupo Calidad = 31.0:



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

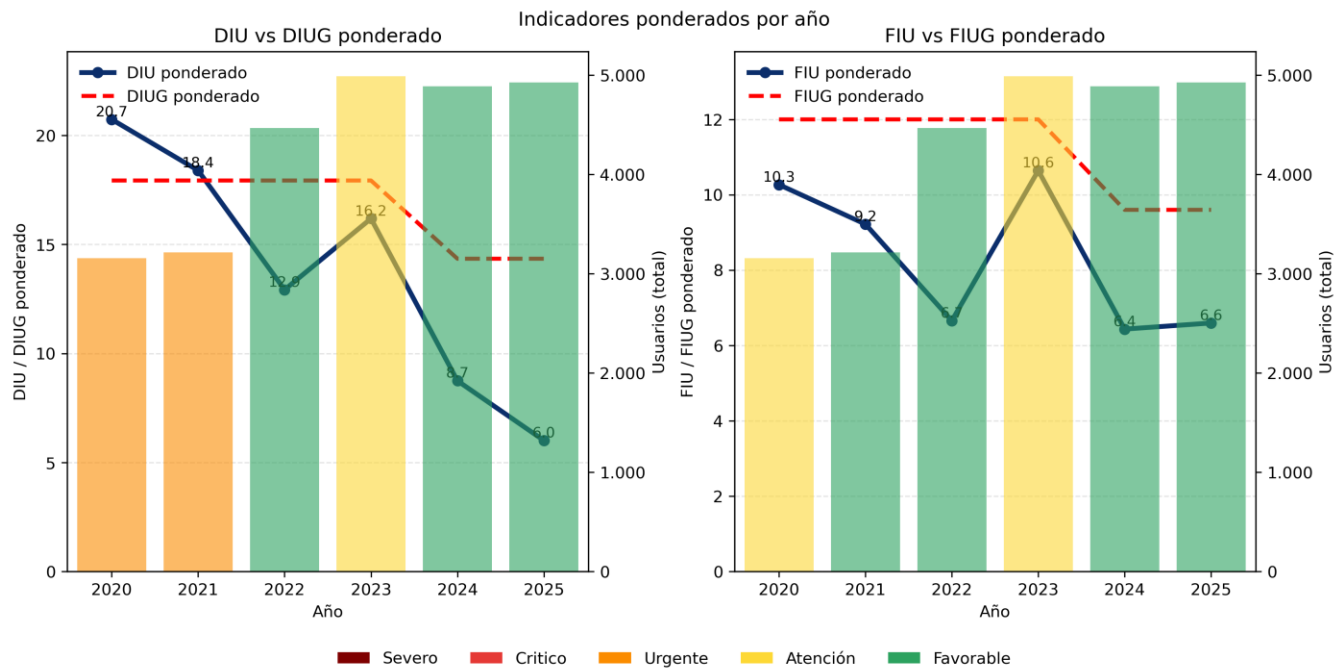

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 11.0:

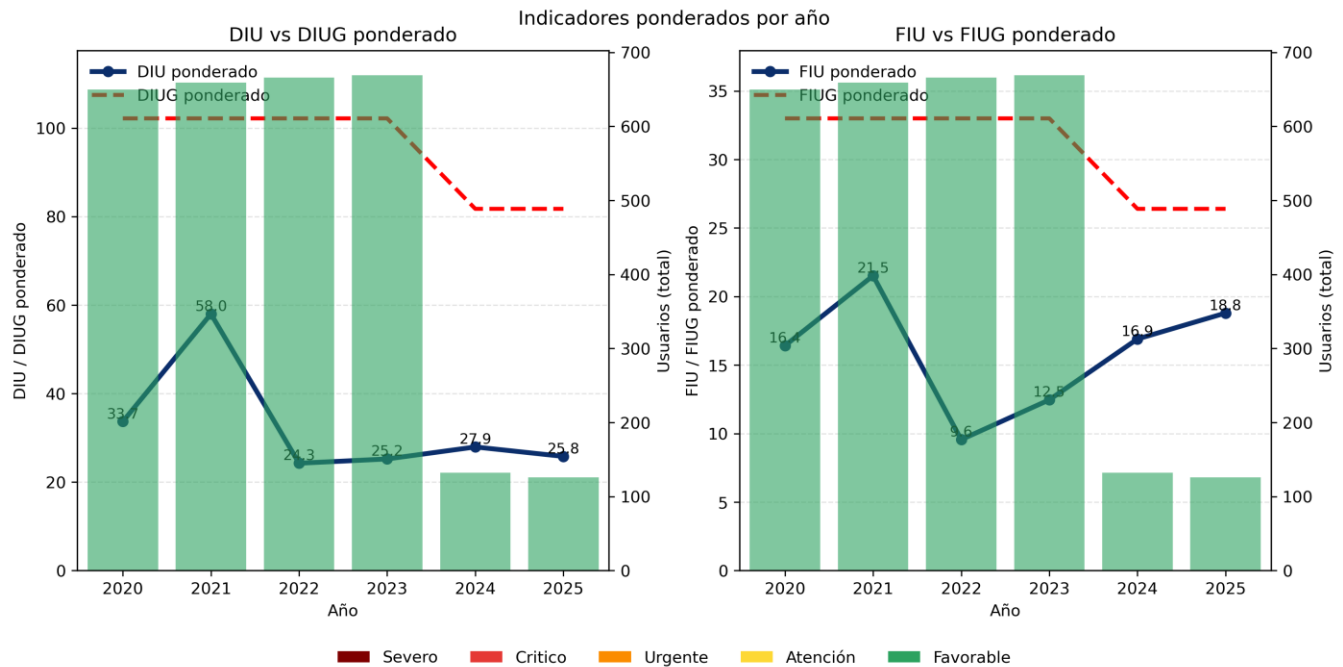

Nivel de tensión = 2-3 - Grupo Calidad = 31.0:



Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios